


# LES CAPTAGES D'EAU EN 2022 EN FONCTION DE LA NATURE DE L'EAU ET DU DÉBIT MOYEN JOURNALIER - ALLIER


Débits moyens journaliers des captages (m<sup>3</sup>/j)

- [0 - 100]
- ]100 - 1000]
- ]1 000 - 5 000]
- ]5 000 - 10 000]
- ]10 000 - 20 000]
- 20 000 et plus


- Eau souterraine
- Eau superficielle

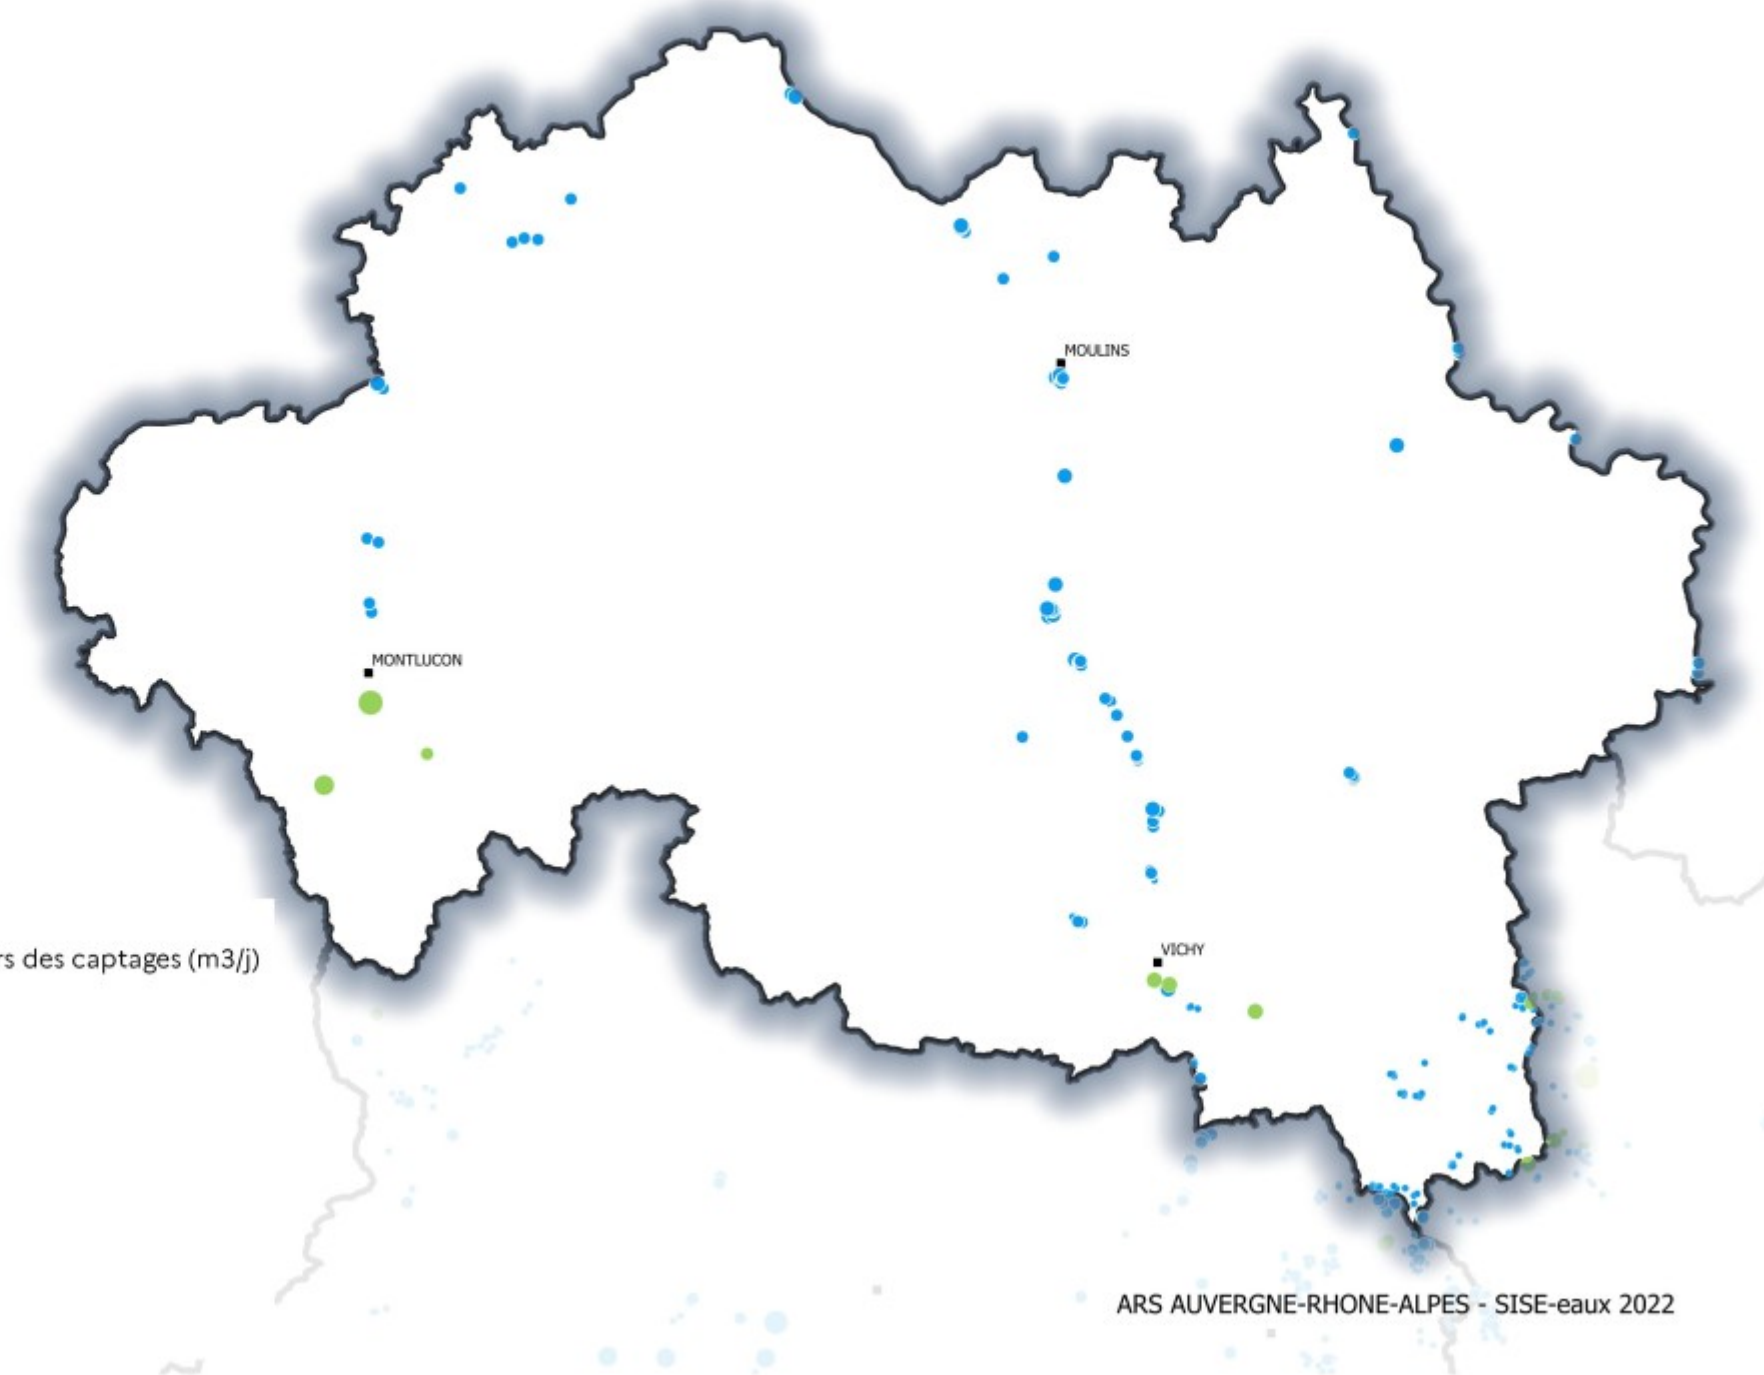


# LA DESINFECTION DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2022 - ALLIER

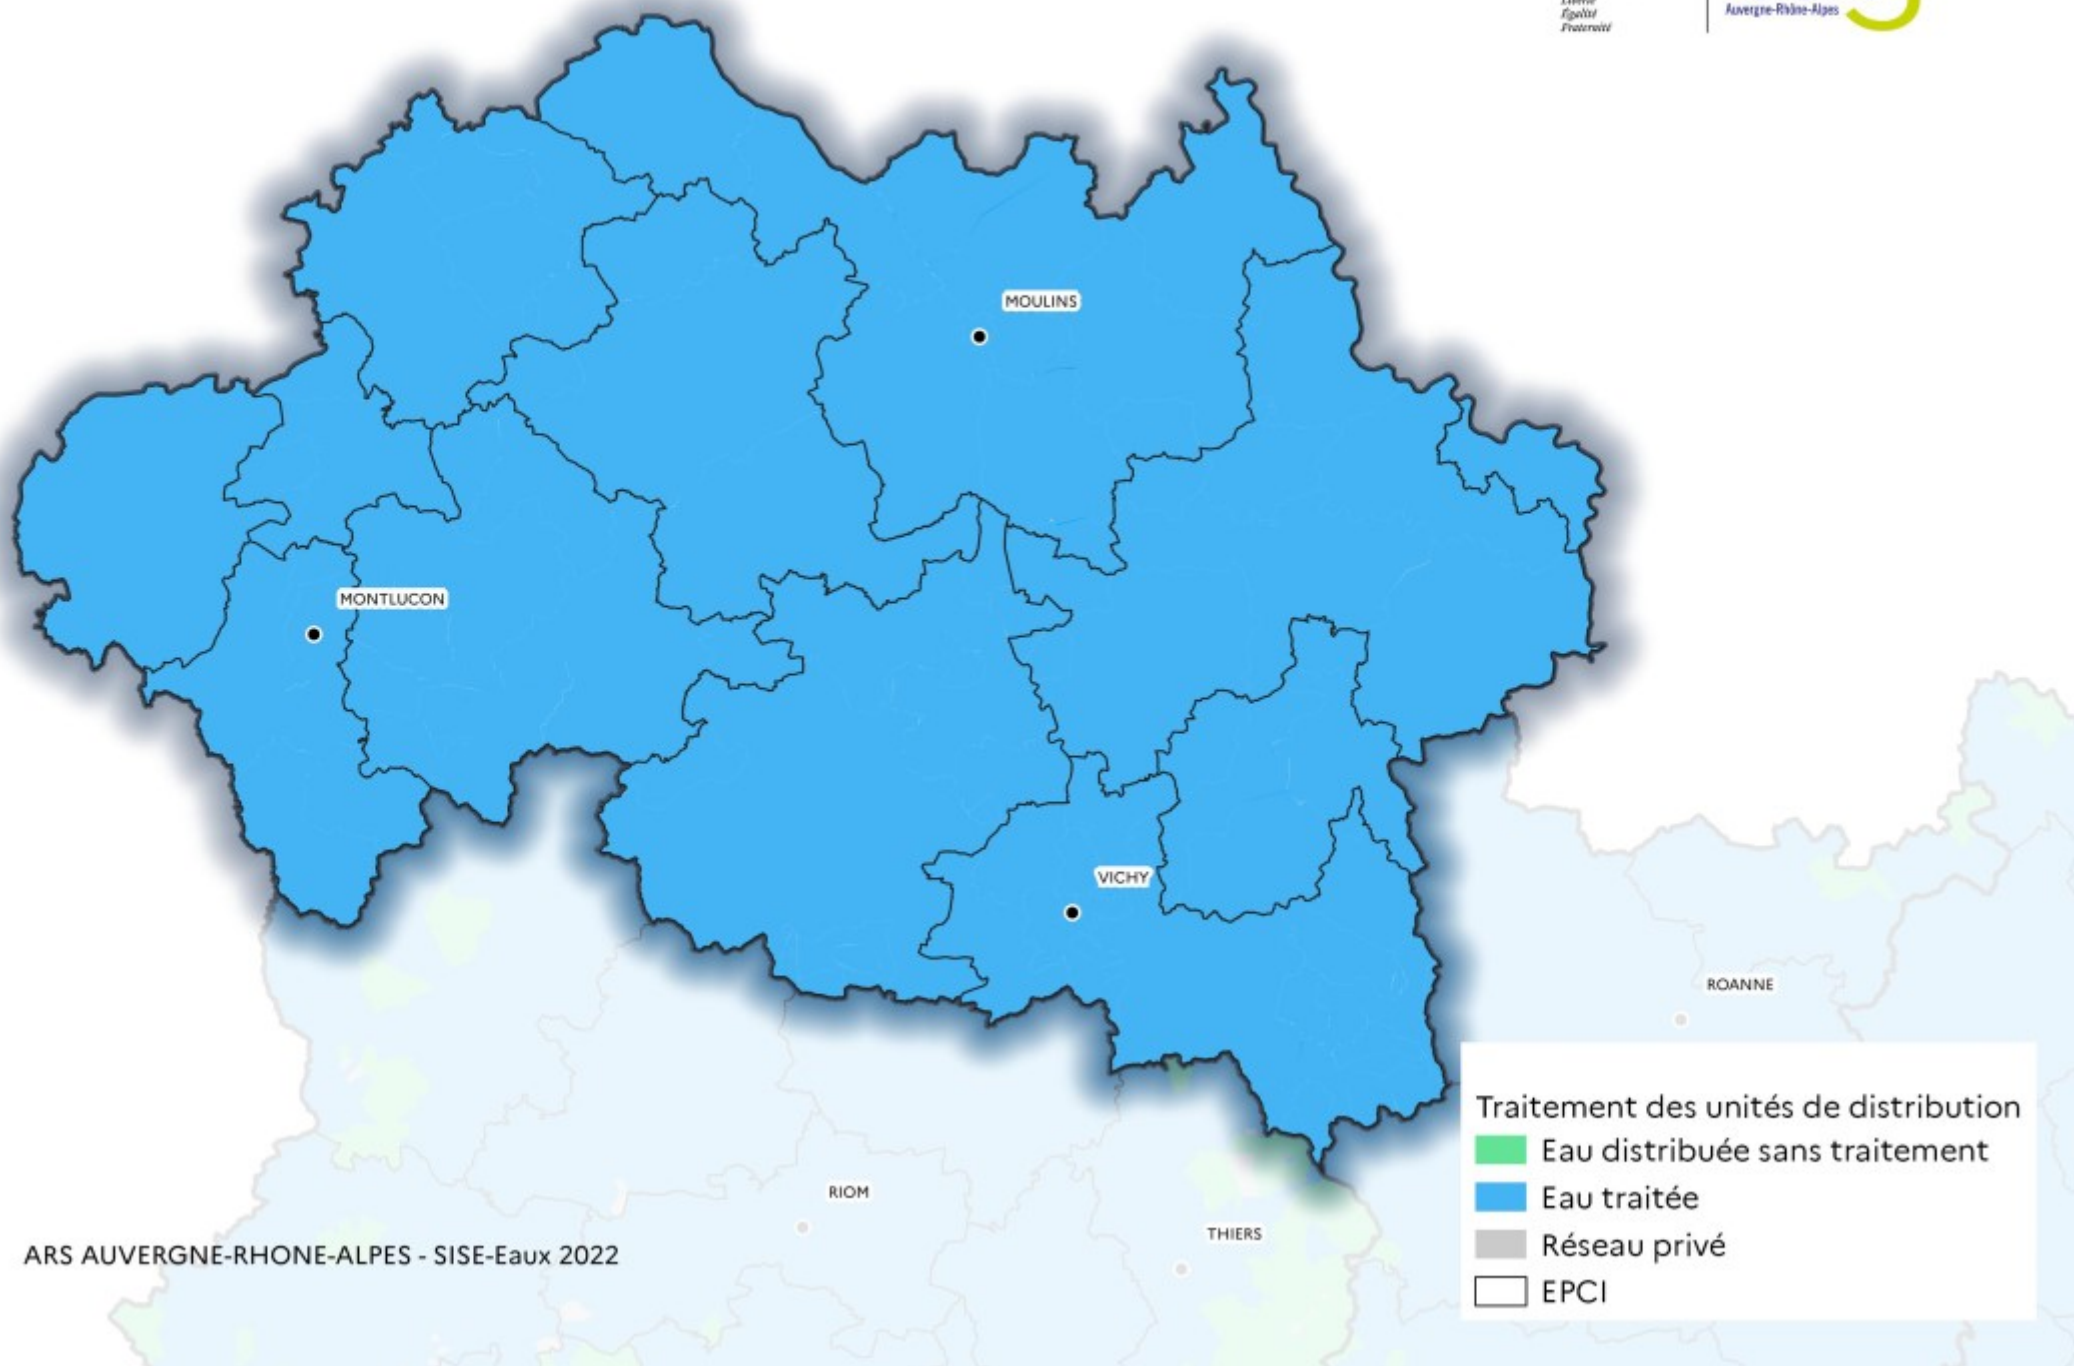


# DURETE DE L'EAU DISTRIBUEE EN AUVERGNE-RHONE-ALPES EN 2022 - ALLIER

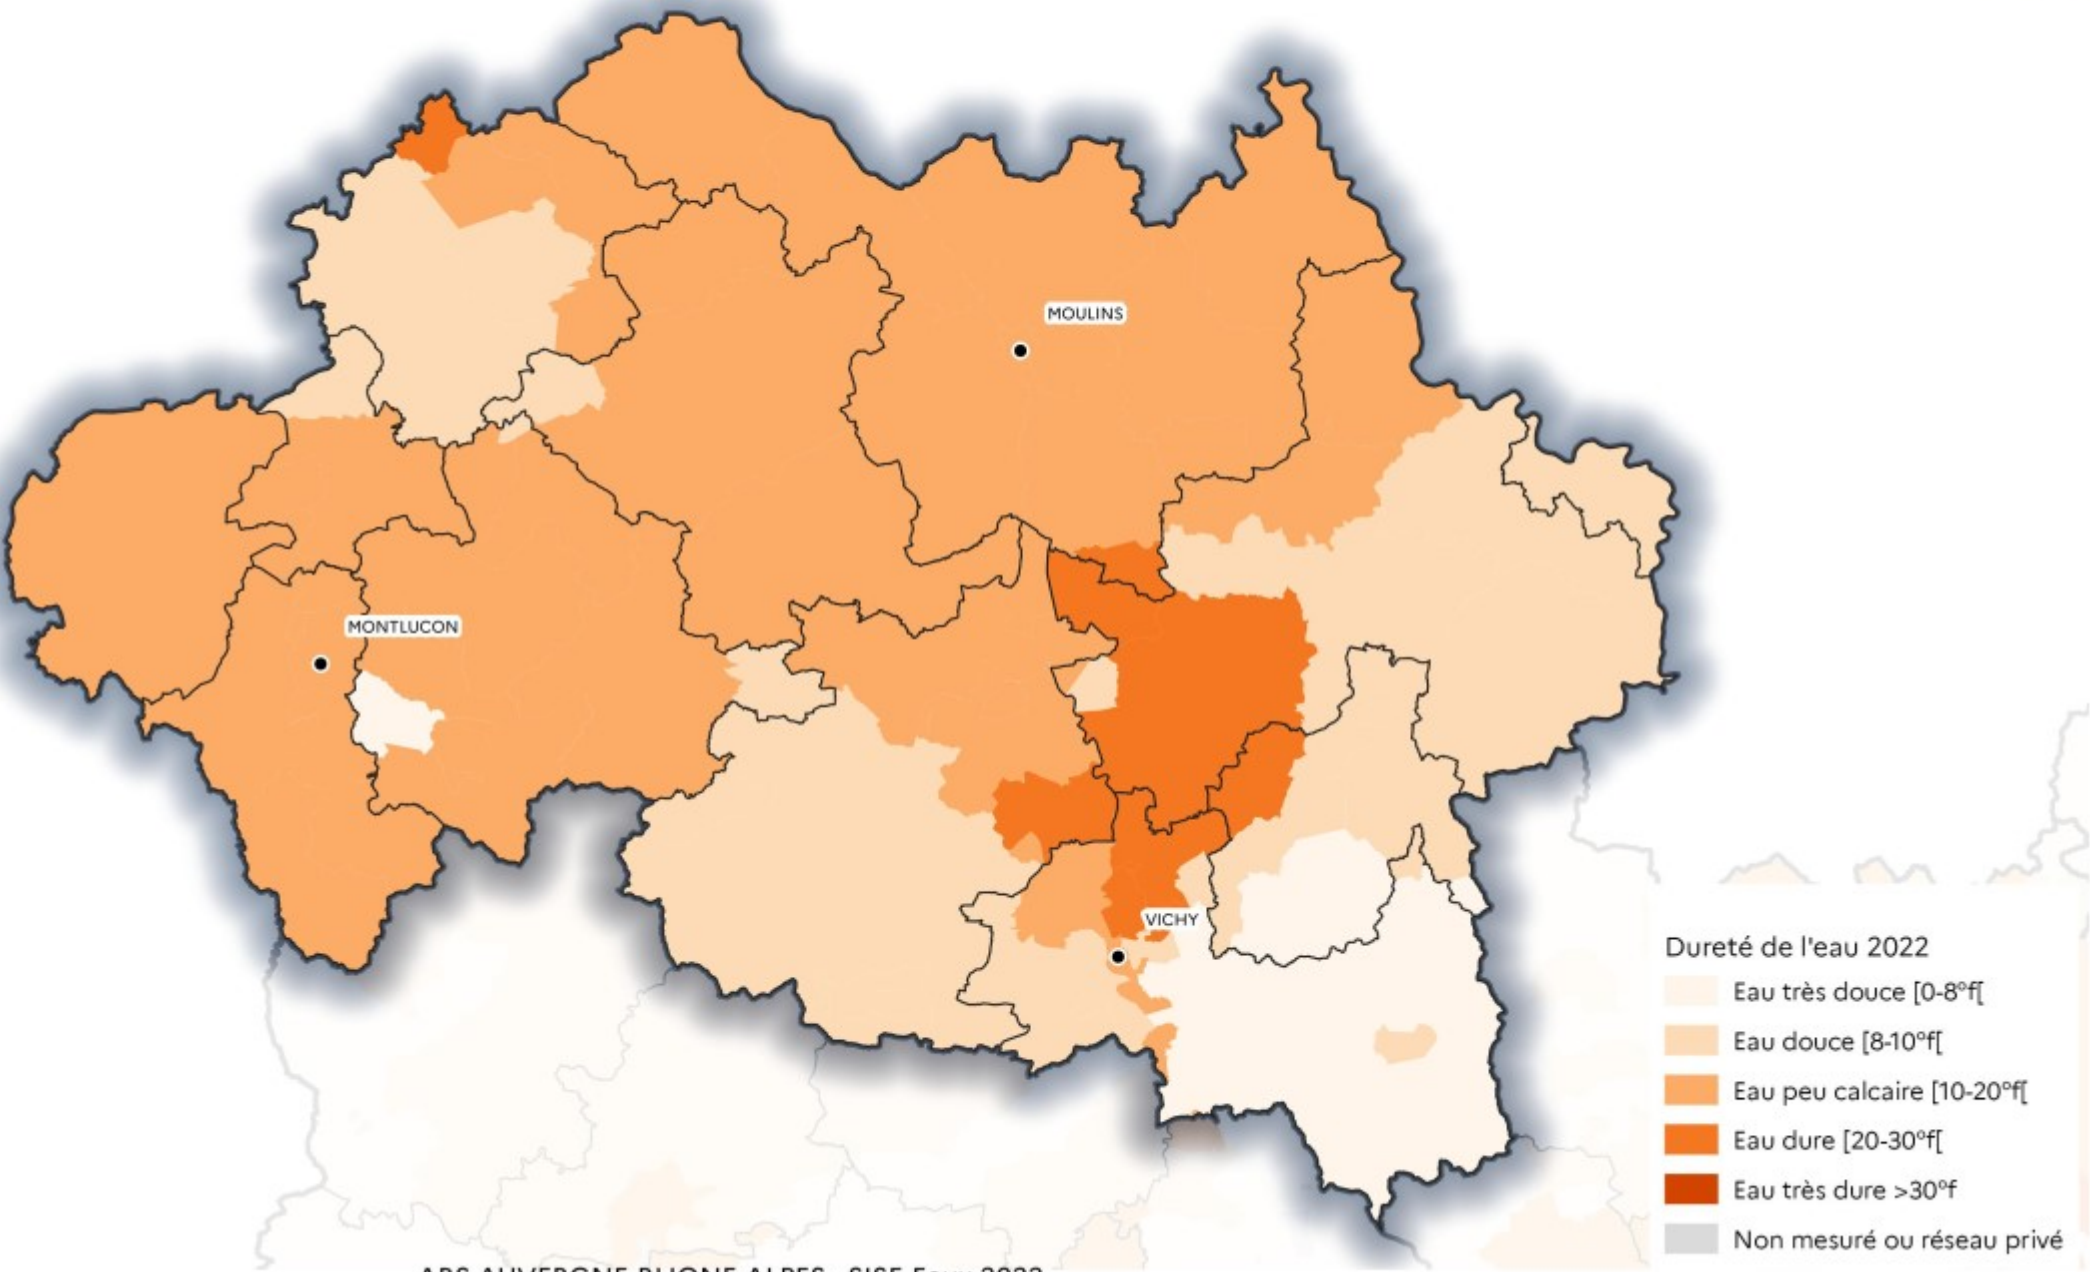

# QUALITE MICROBIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE 2022 - ALLIER

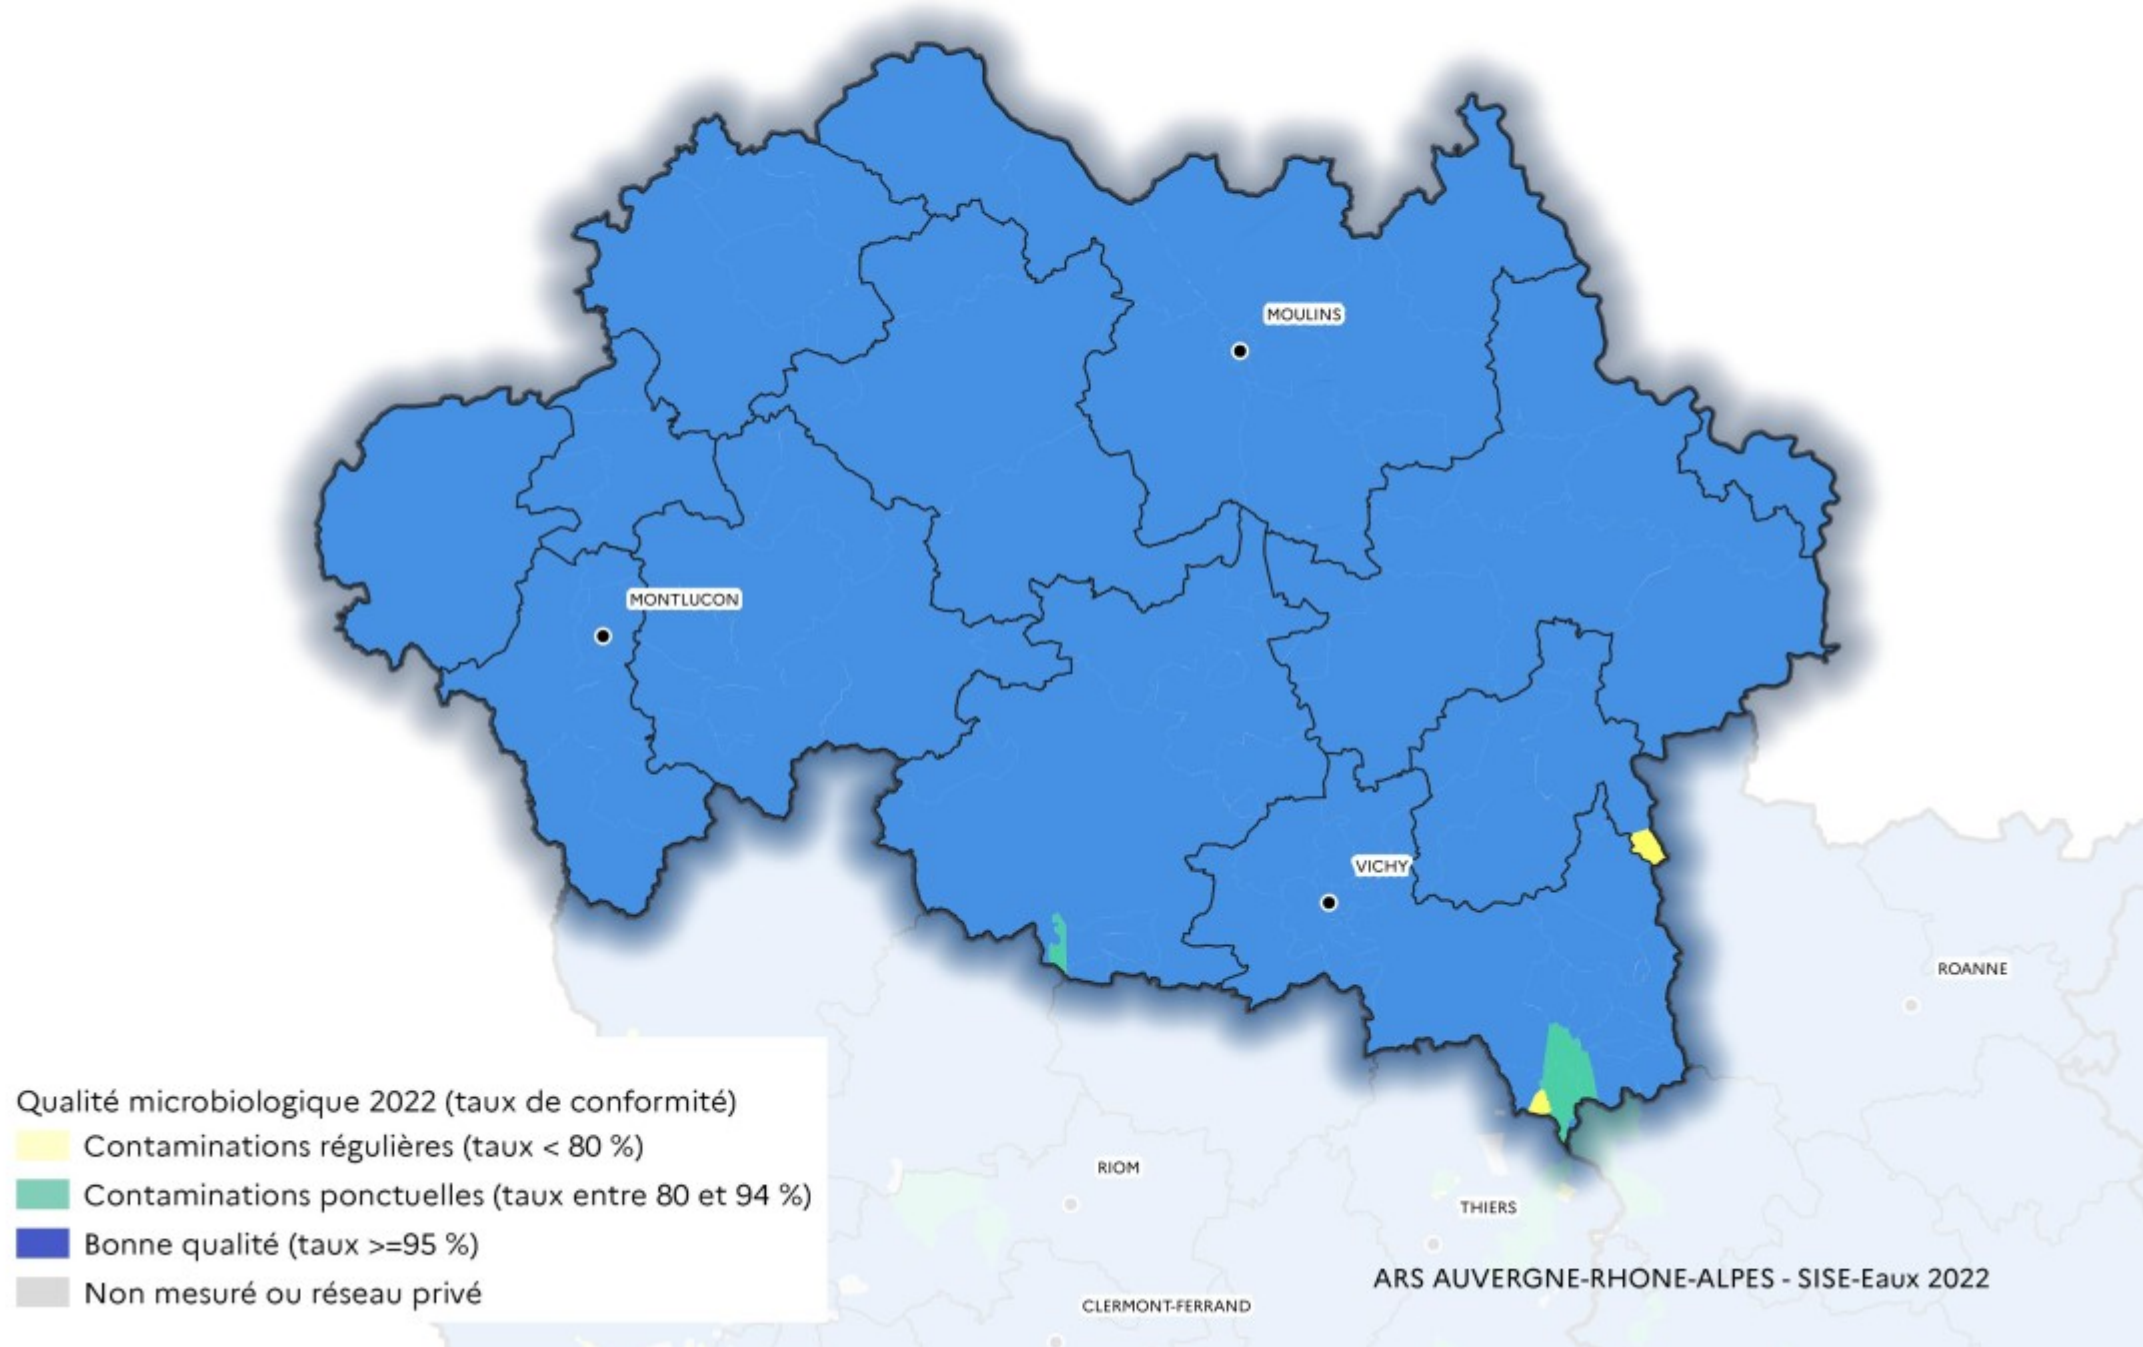





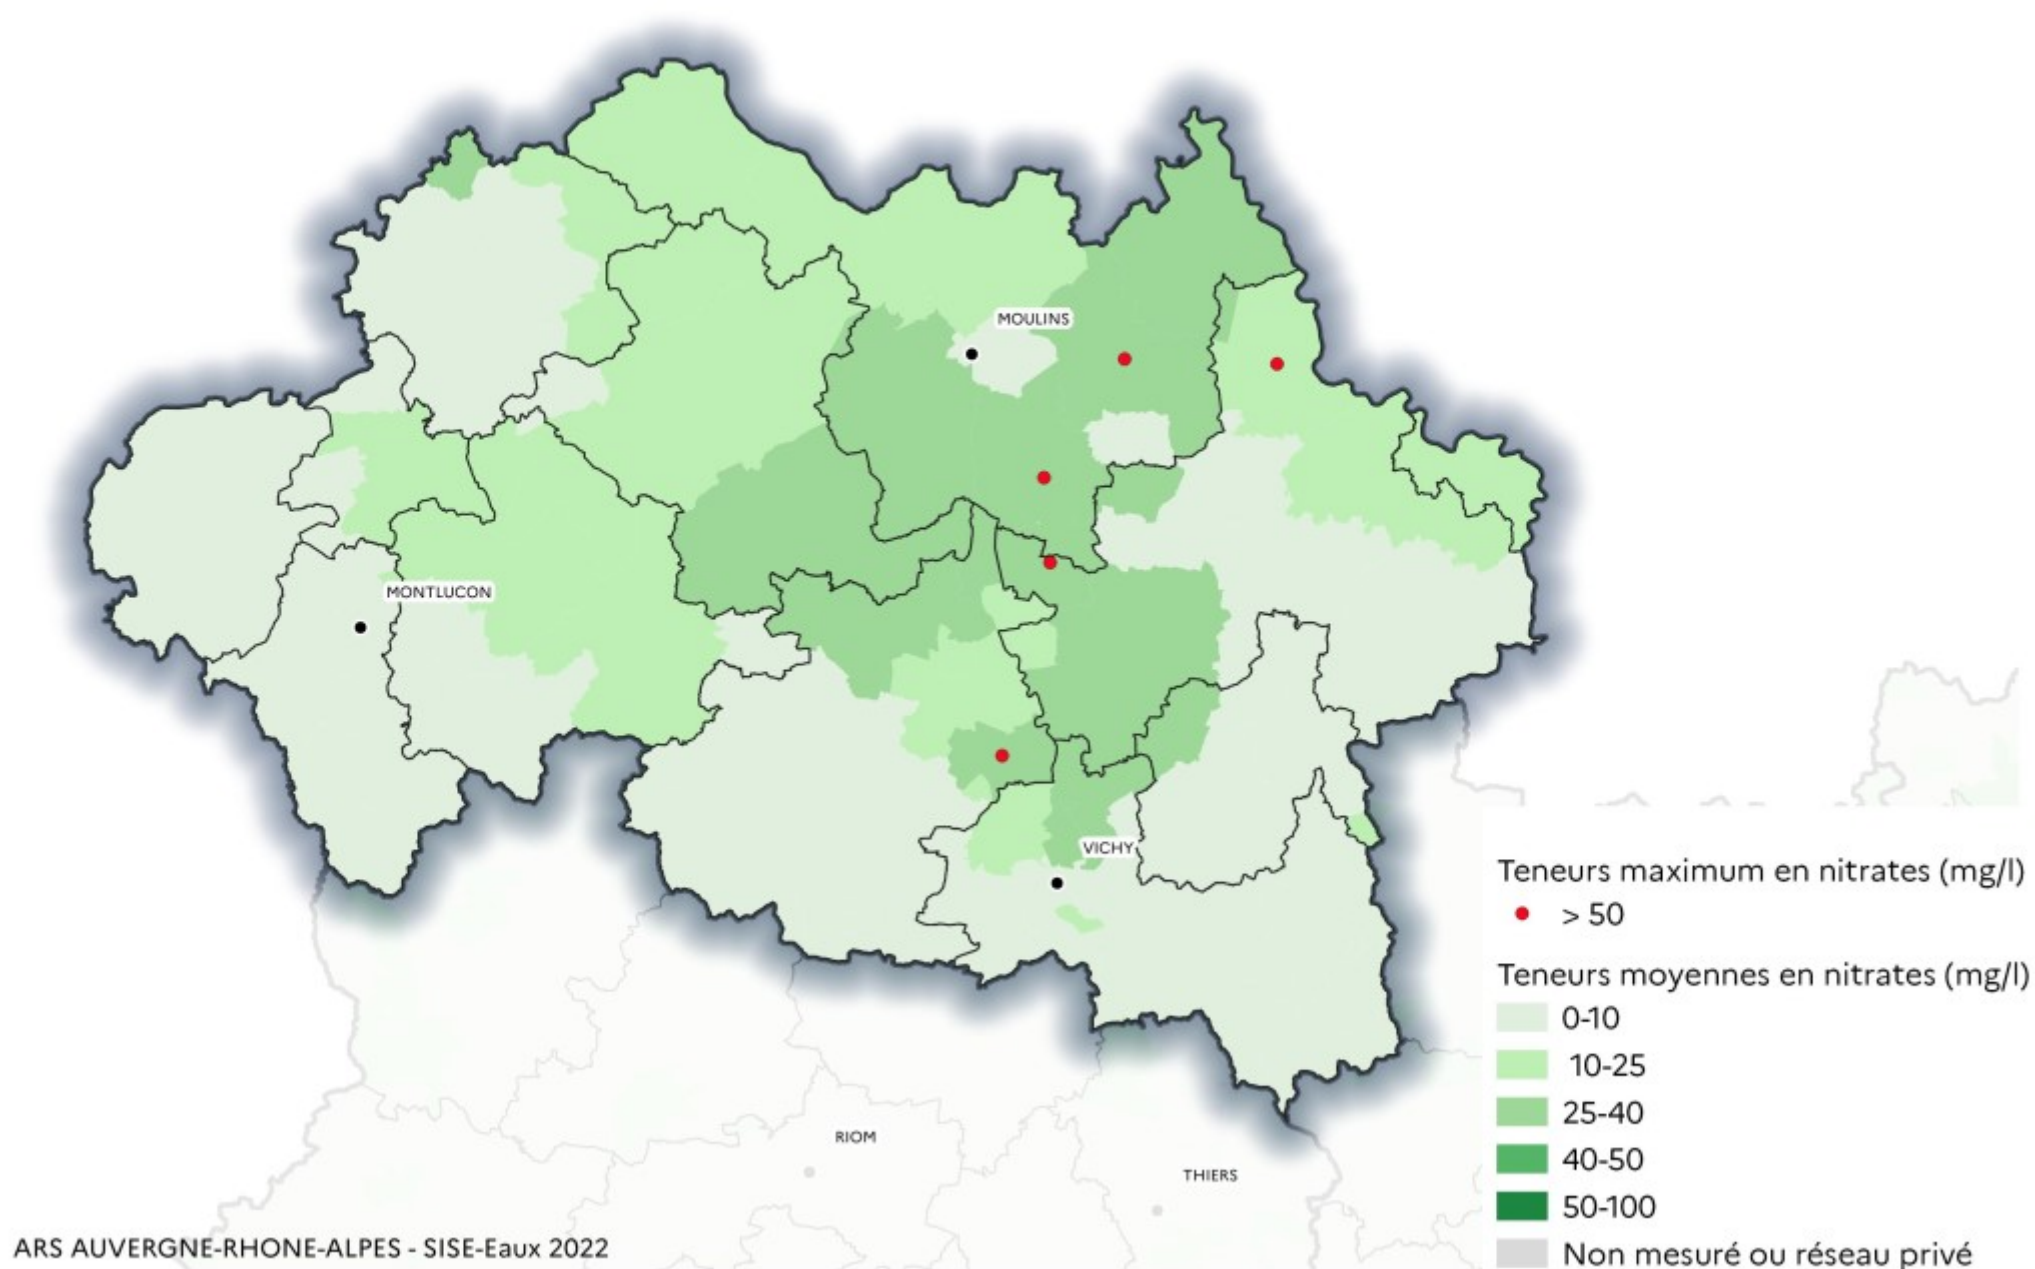
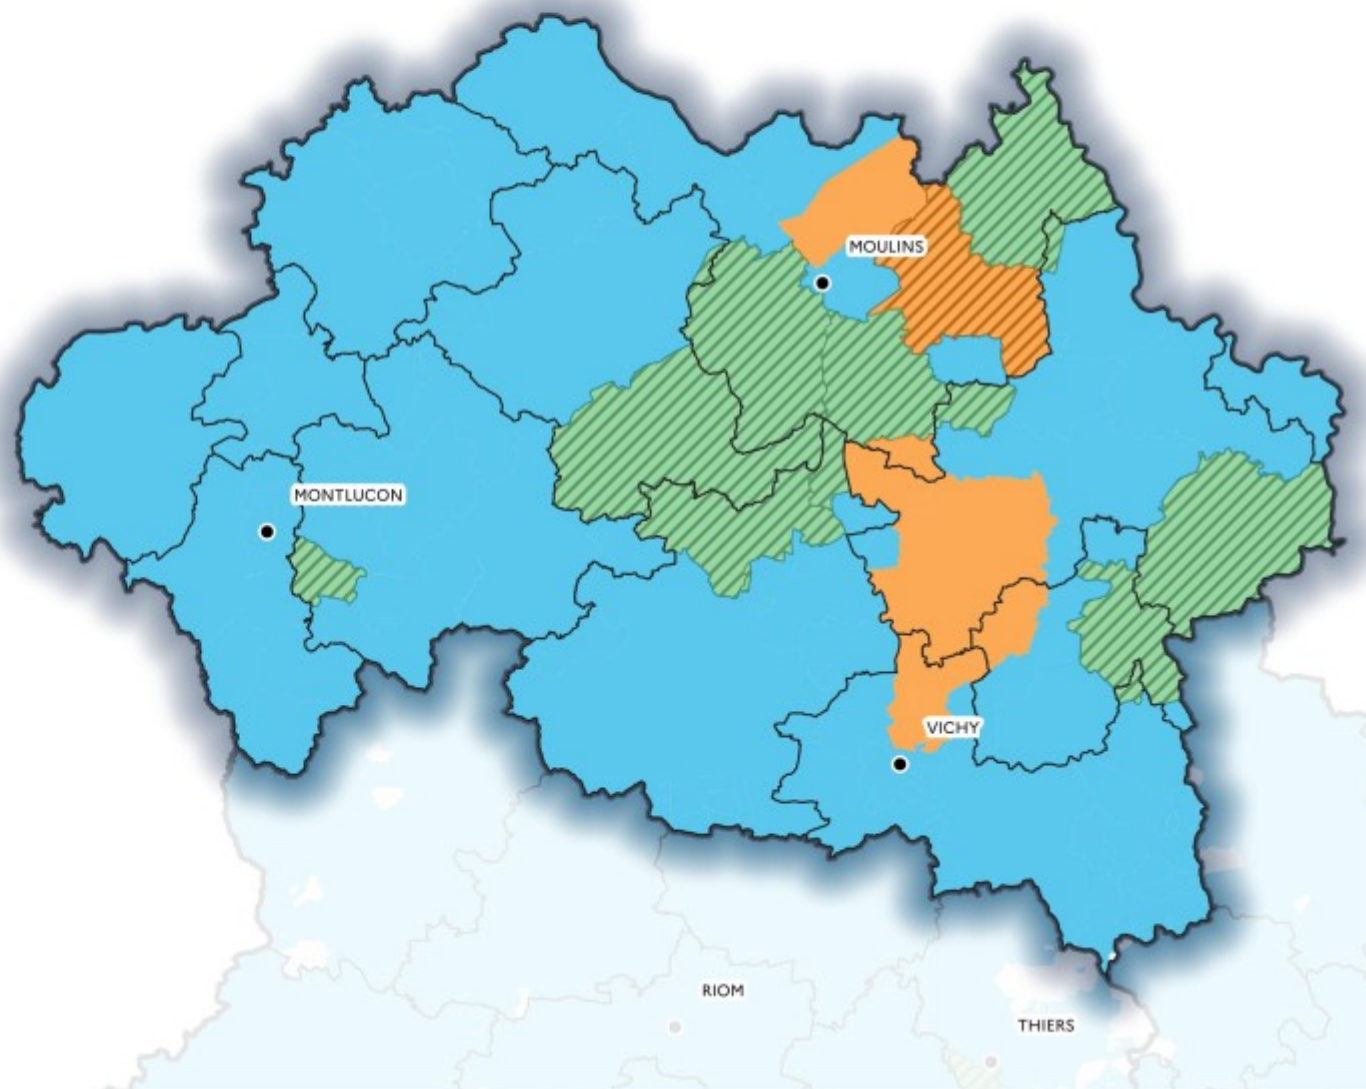
# TENEURS EN NITRATES DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2022 - ALLIER



# PESTICIDES DANS L'EAU DISTRIBUEE EN AUVERGNE-RHONE-ALPES EN 2022 - ALLIER

## Pesticides et métabolites

-  Absence ou présence de traces de pesticides inférieures ou égales à la limite de qualité réglementaire
-  Présence ponctuelle de pesticides dépassant la limite réglementaire mais ne présentant pas de risque sanitaire
-  Présence régulière de pesticides dépassant la limite réglementaire mais ne présentant pas de risque sanitaire
-  Non mesuré ou réseau privé
-  UDI concernées par la présence exclusive d'ESA metolachlore (non pertinent depuis novembre 2022)



# MAÎTRISE D'OUVRAGE DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU - ALLIER

