


LES CAPTAGES D'EAU EN 2022 EN FONCTION DE LA NATURE DE L'EAU ET DU DÉBIT MOYEN JOURNALIER - LOIRE

Débits moyens journaliers des captages (m³/j)

- [0 - 100]
-]100 - 1000]
-]1 000 - 5 000]
-]5 000 - 10 000]
-]10 000 - 20 000]
- 20 000 et plus

- Eau souterraine
- Eau superficielle

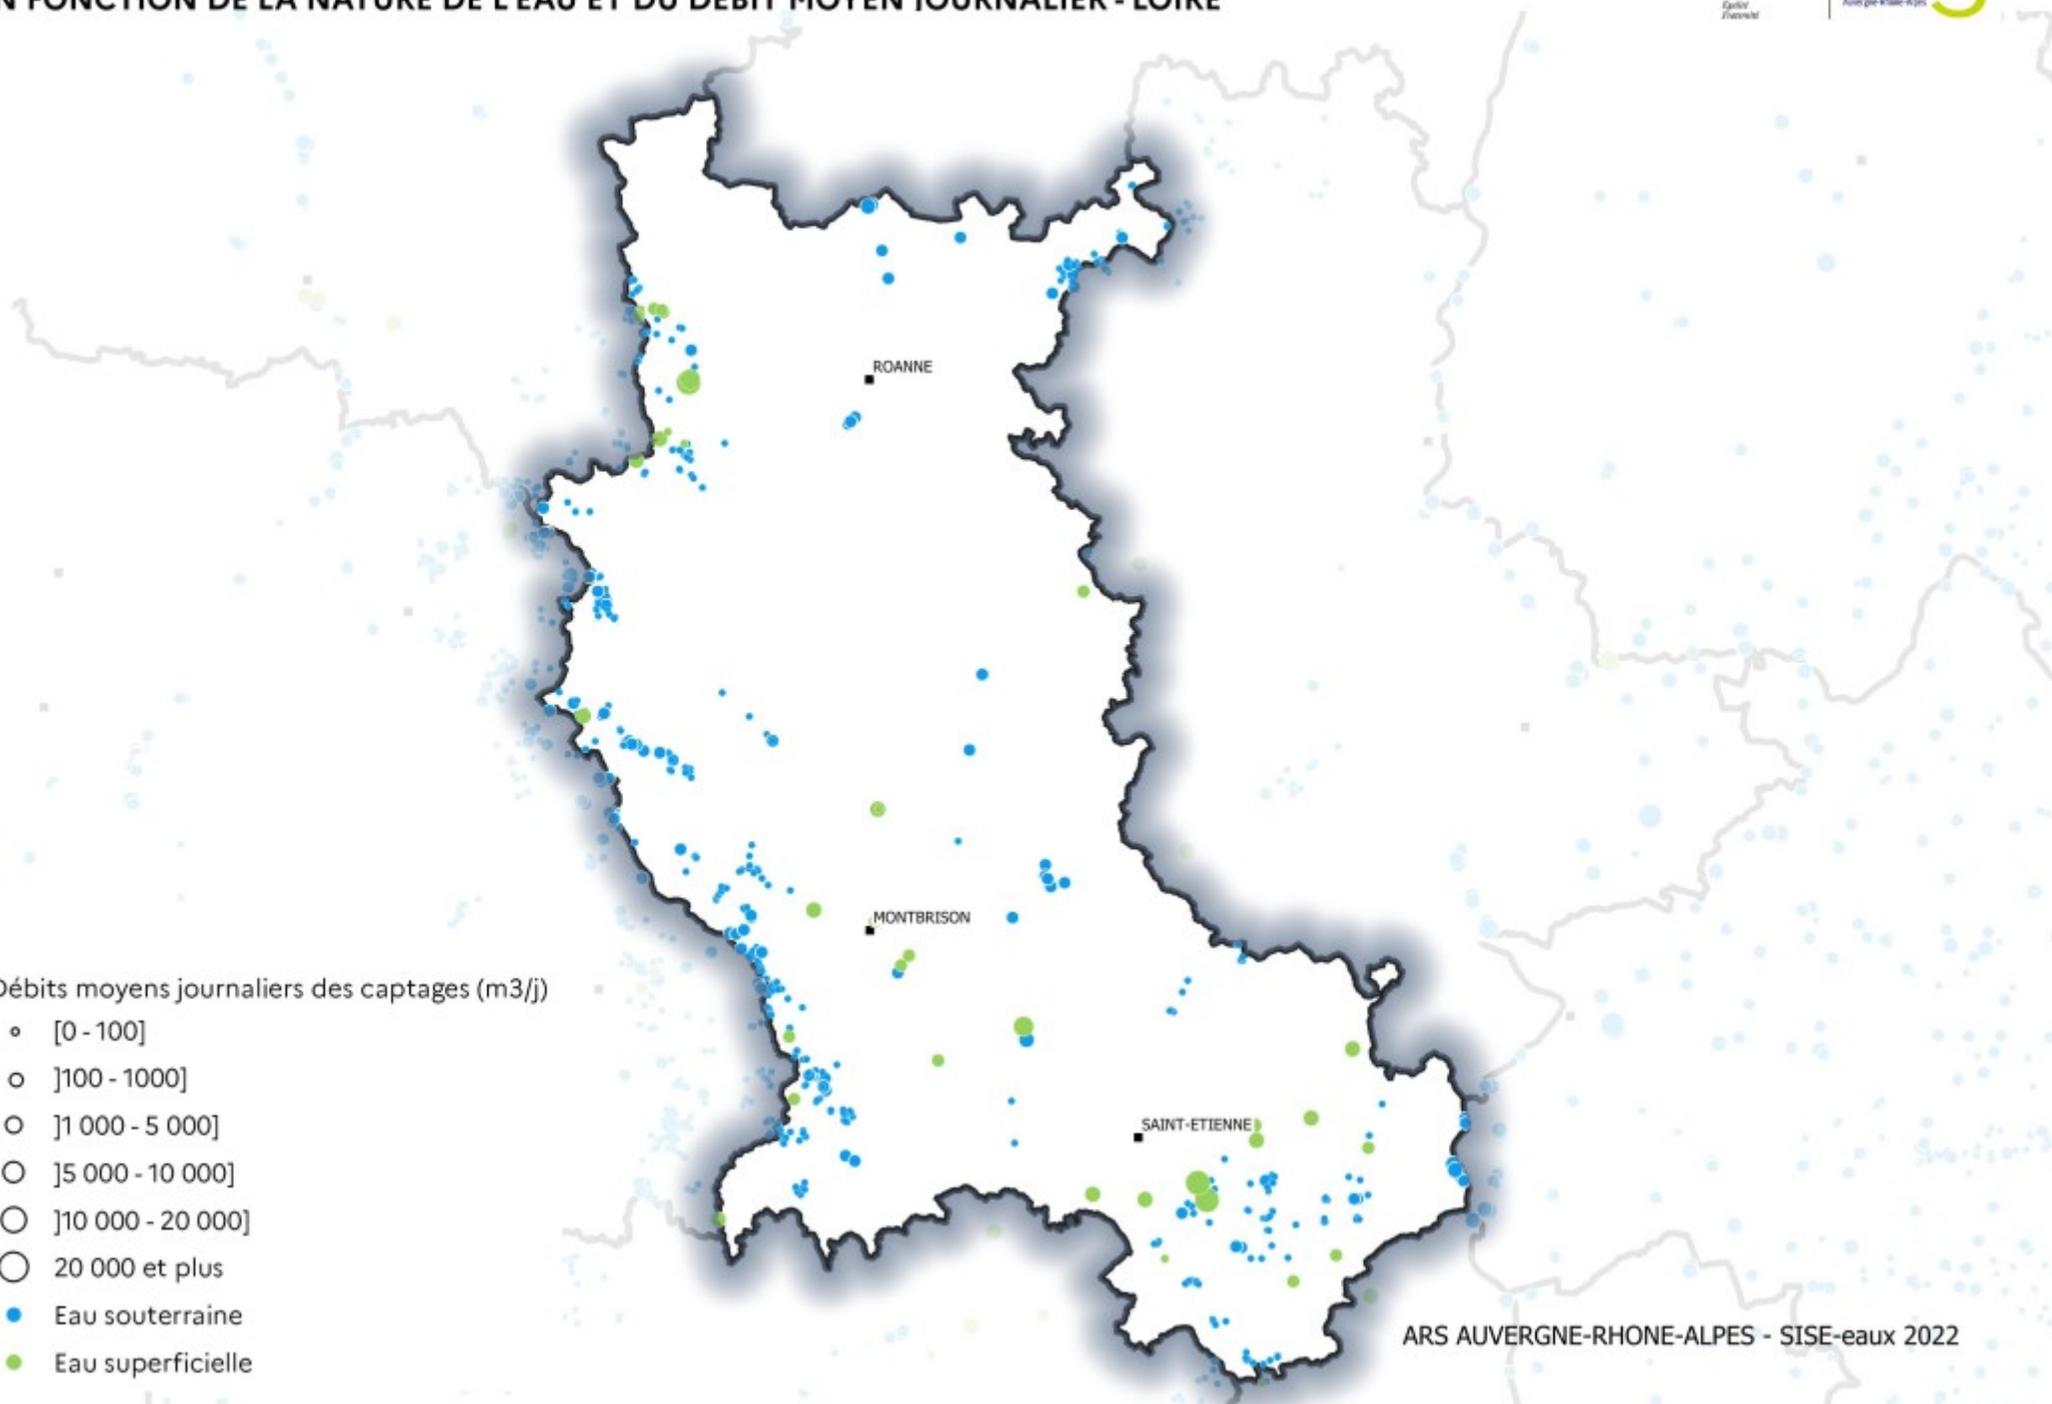

LA DESINFECTION DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2022 - LOIRE



BOURG-EN-BRESSE

VICHY

ROANNE

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

RIOM

THIERS

CLERMONT-FERRAND

LYON

ISSOIRE

AMBERT

MONTBRISON

LA TOUR-DU-PIN

VIENNE

BRIOUDE

SAINT-ETIENNE

ARS AUVERGNE-RHONE-ALPES - SISE-Eaux 2022

Traitement des unités de distribution


 Eau distribuée sans traitement

 Eau traitée


 Réseau privé

 EPCI


DURETE DE L'EAU DISTRIBUEE EN AUVERGNE-RHONE-ALPES EN 2022 - LOIRE

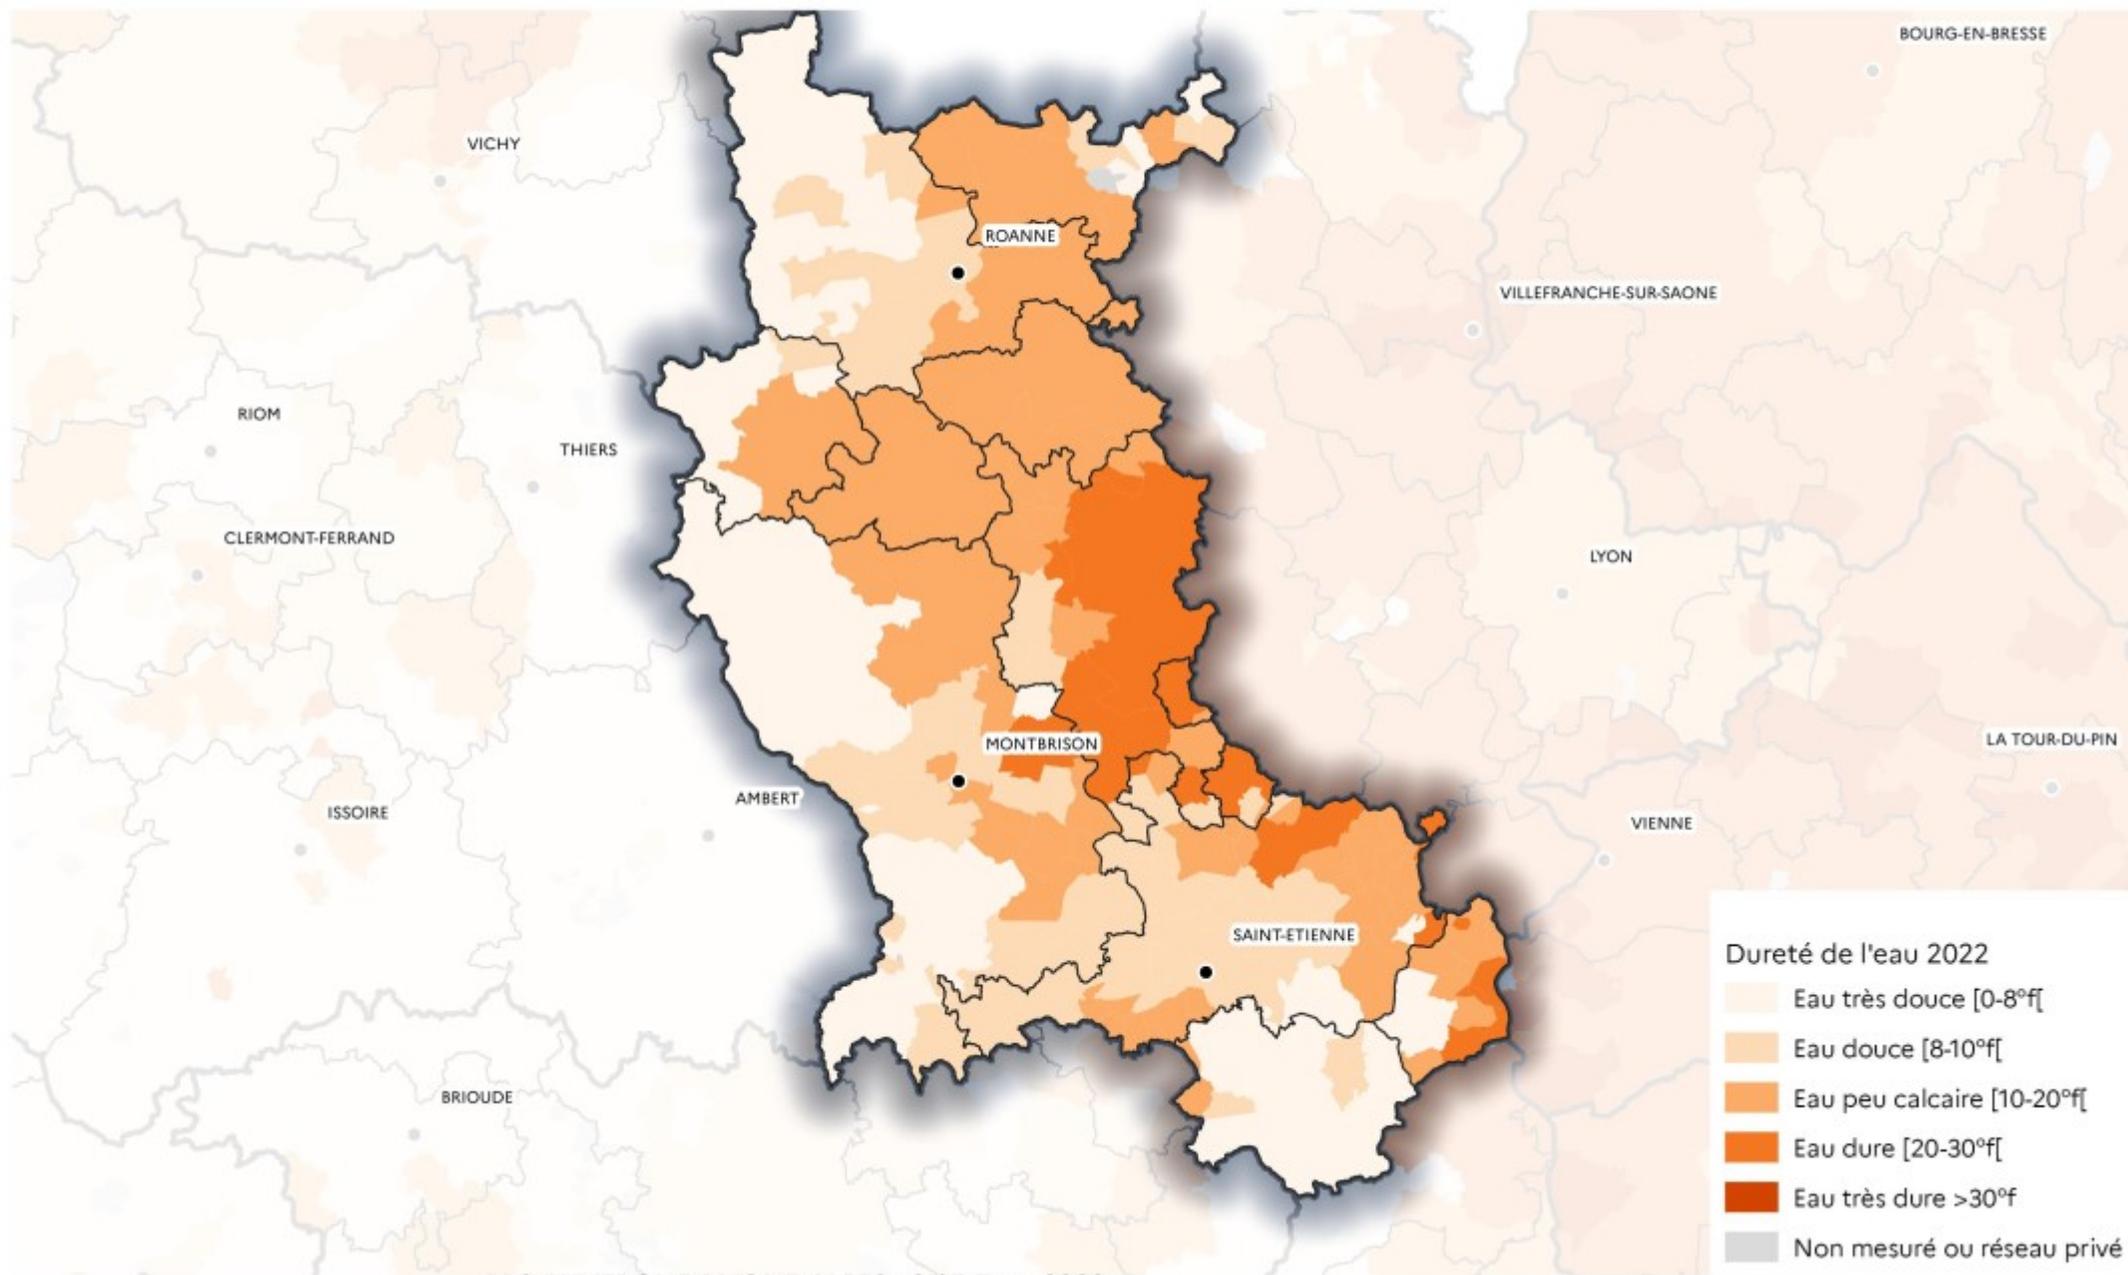

QUALITE MICROBIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE 2022 - LOIRE




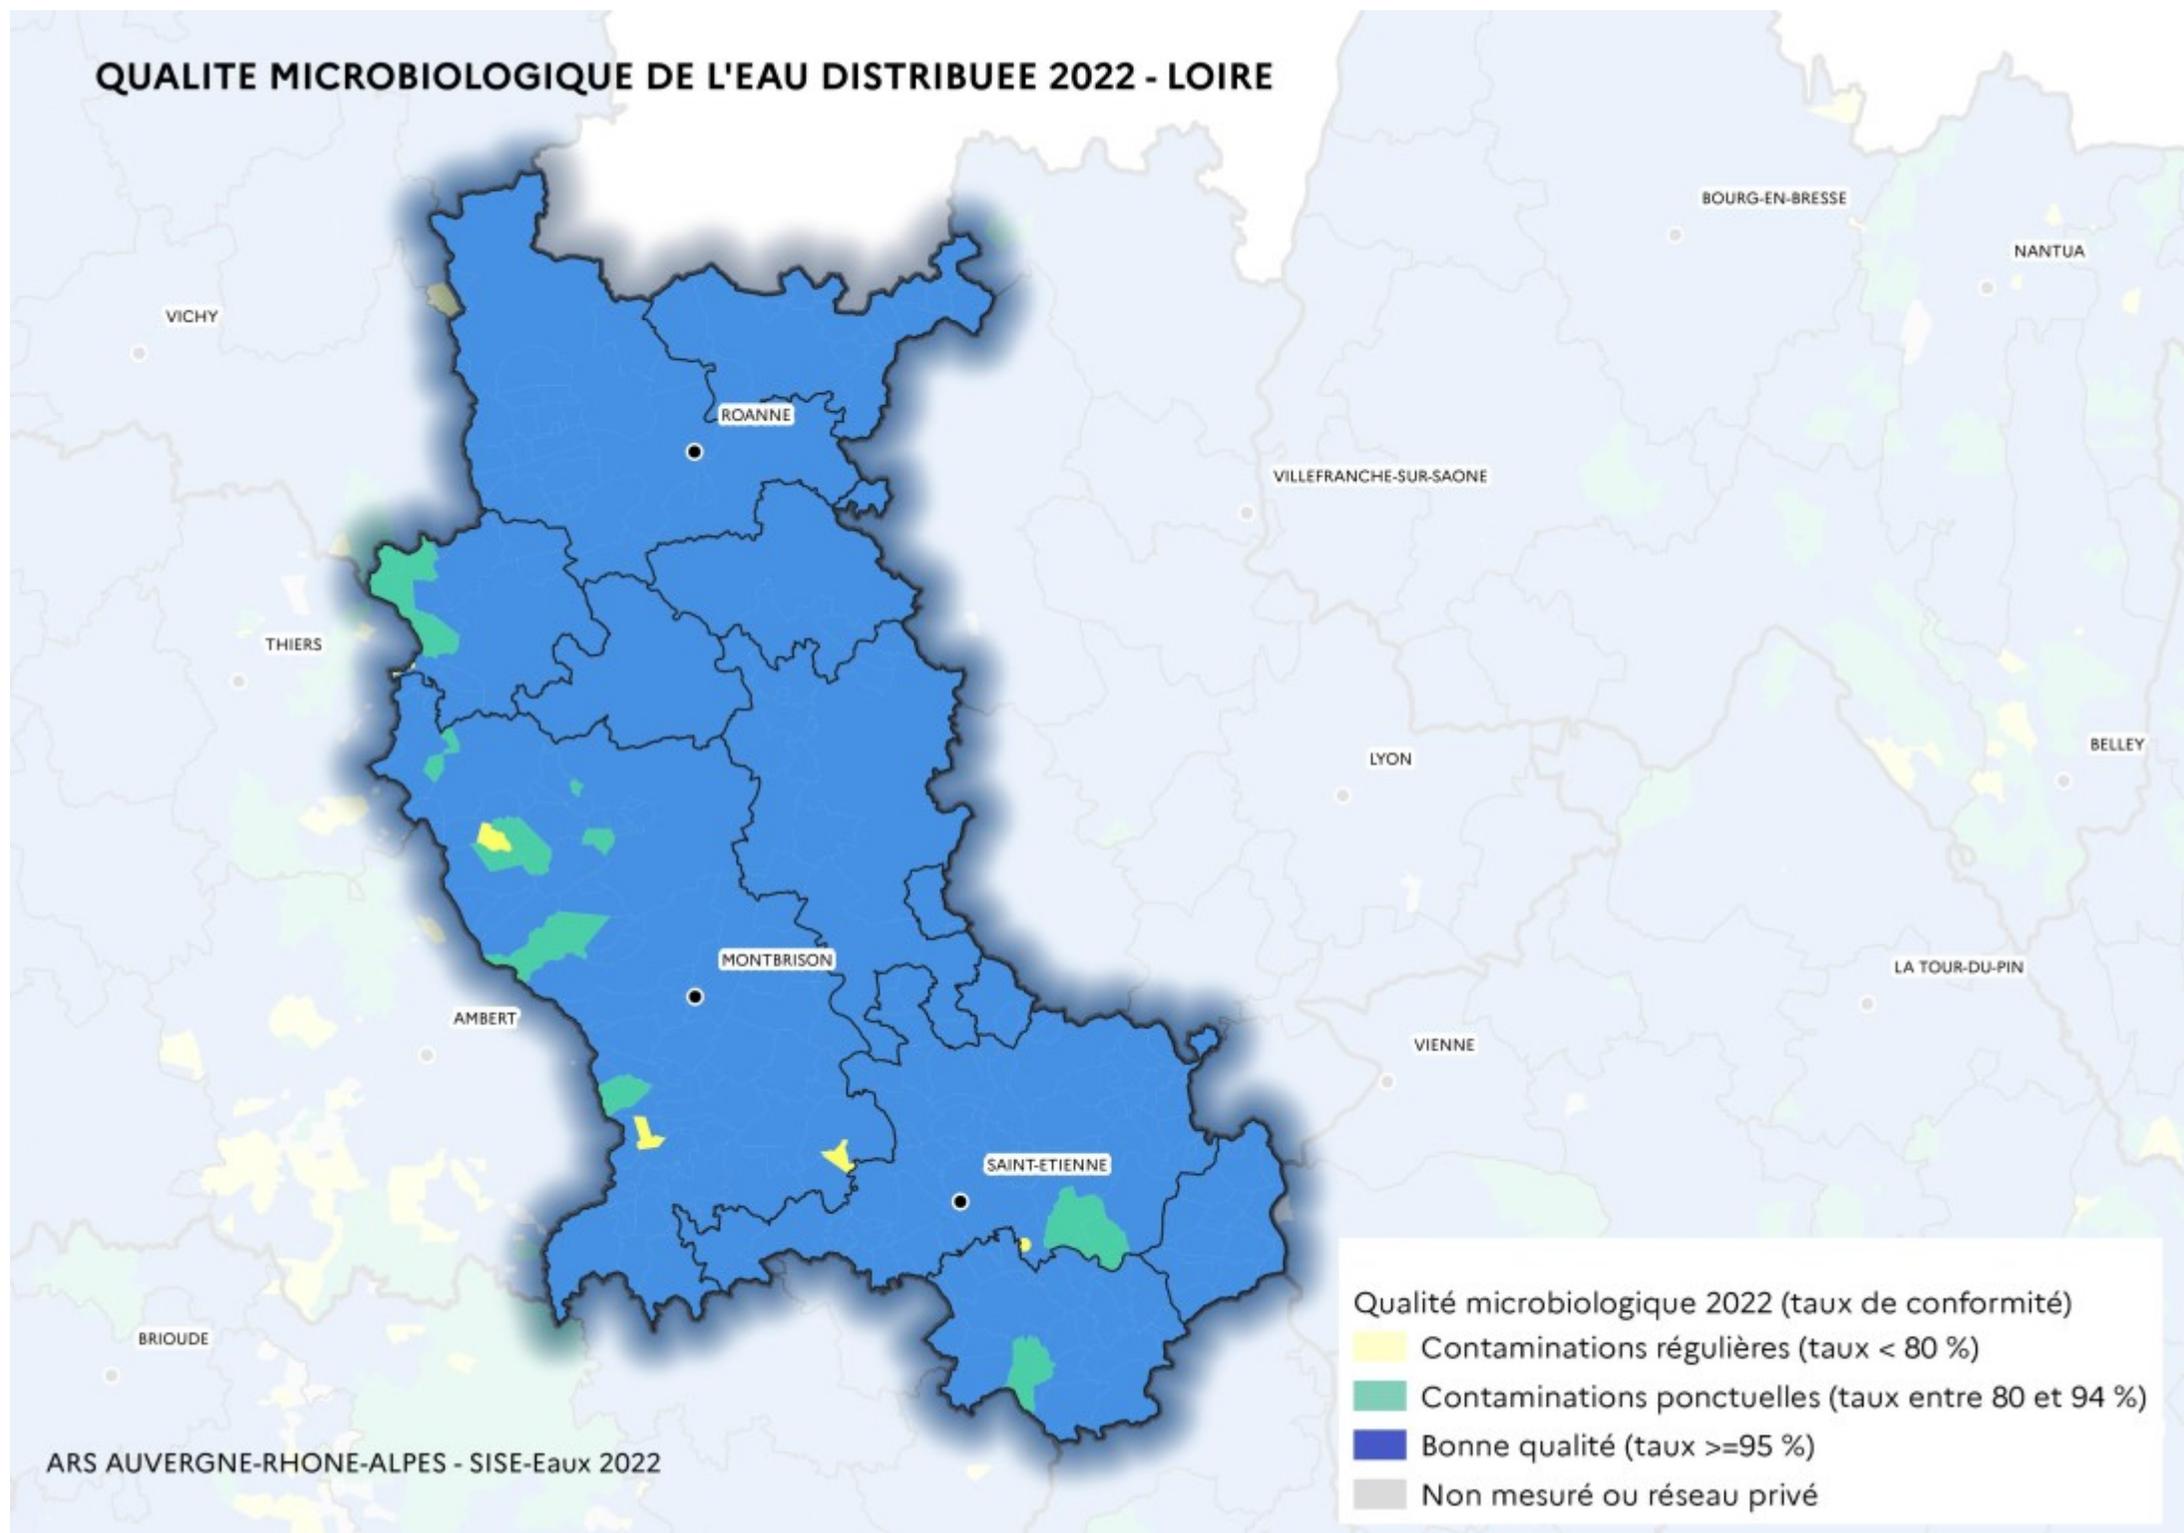



TENEURS EN NITRATES DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2022 - LOIRE

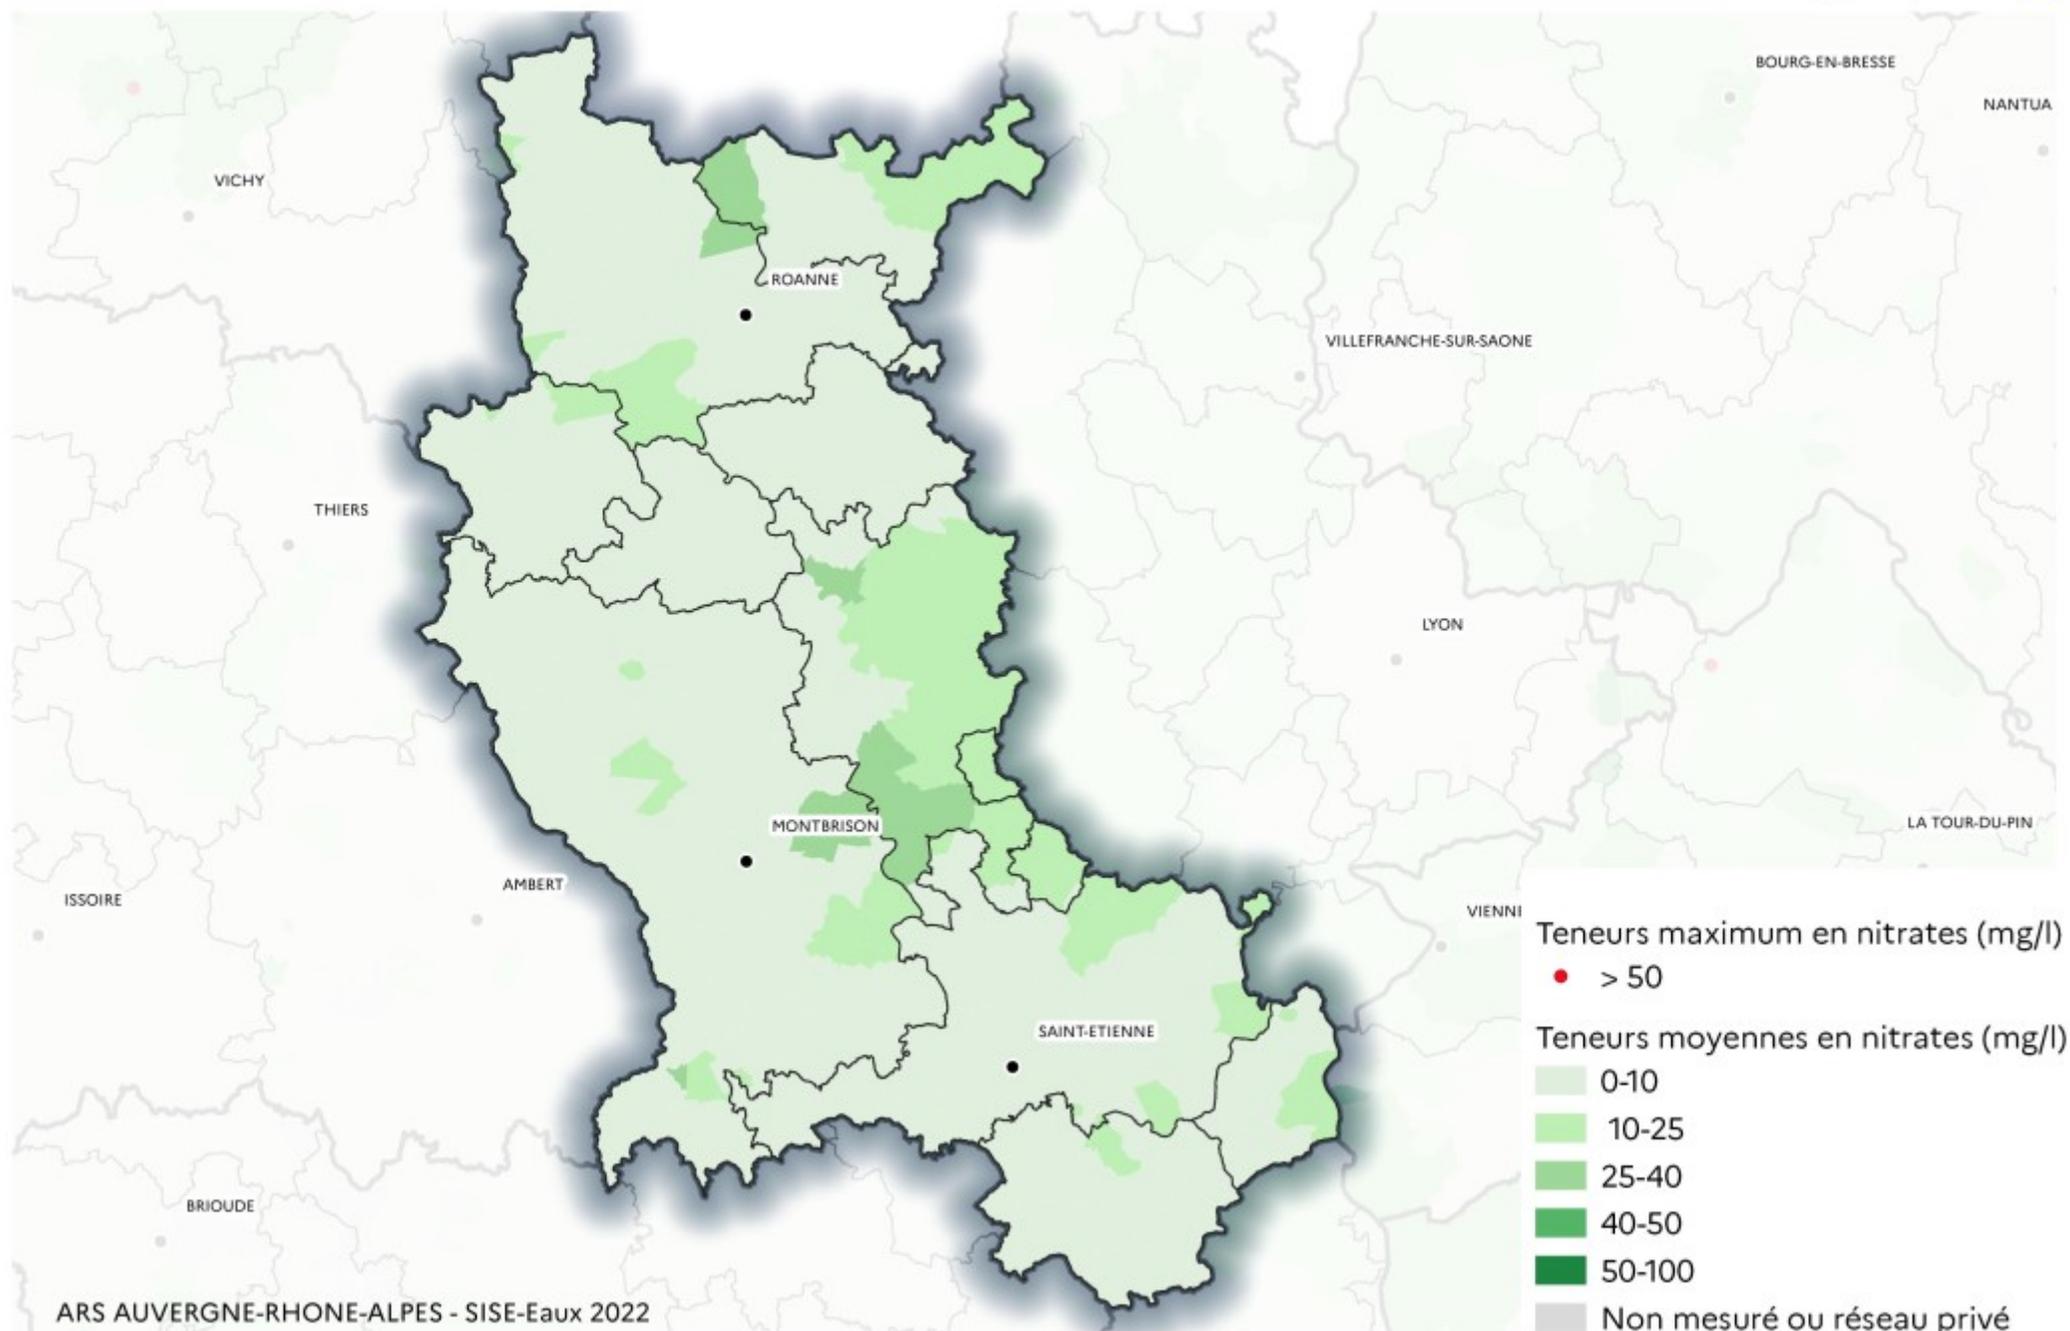

PESTICIDES DANS L'EAU DISTRIBUEE EN AUVERGNE-RHONE-ALPES EN 2022 - LOIRE

Pesticides et métabolites

-  Absence ou présence de traces de pesticides inférieures ou égales à la limite de qualité réglementaire
-  Présence ponctuelle de pesticides dépassant la limite réglementaire mais ne présentant pas de risque sanitaire
-  Présence régulière de pesticides dépassant la limite réglementaire mais ne présentant pas de risque sanitaire
-  Non mesuré ou réseau privé
-  UDI concernées par la présence exclusive d'ESA metolachlore (non pertinent depuis novembre 2022)

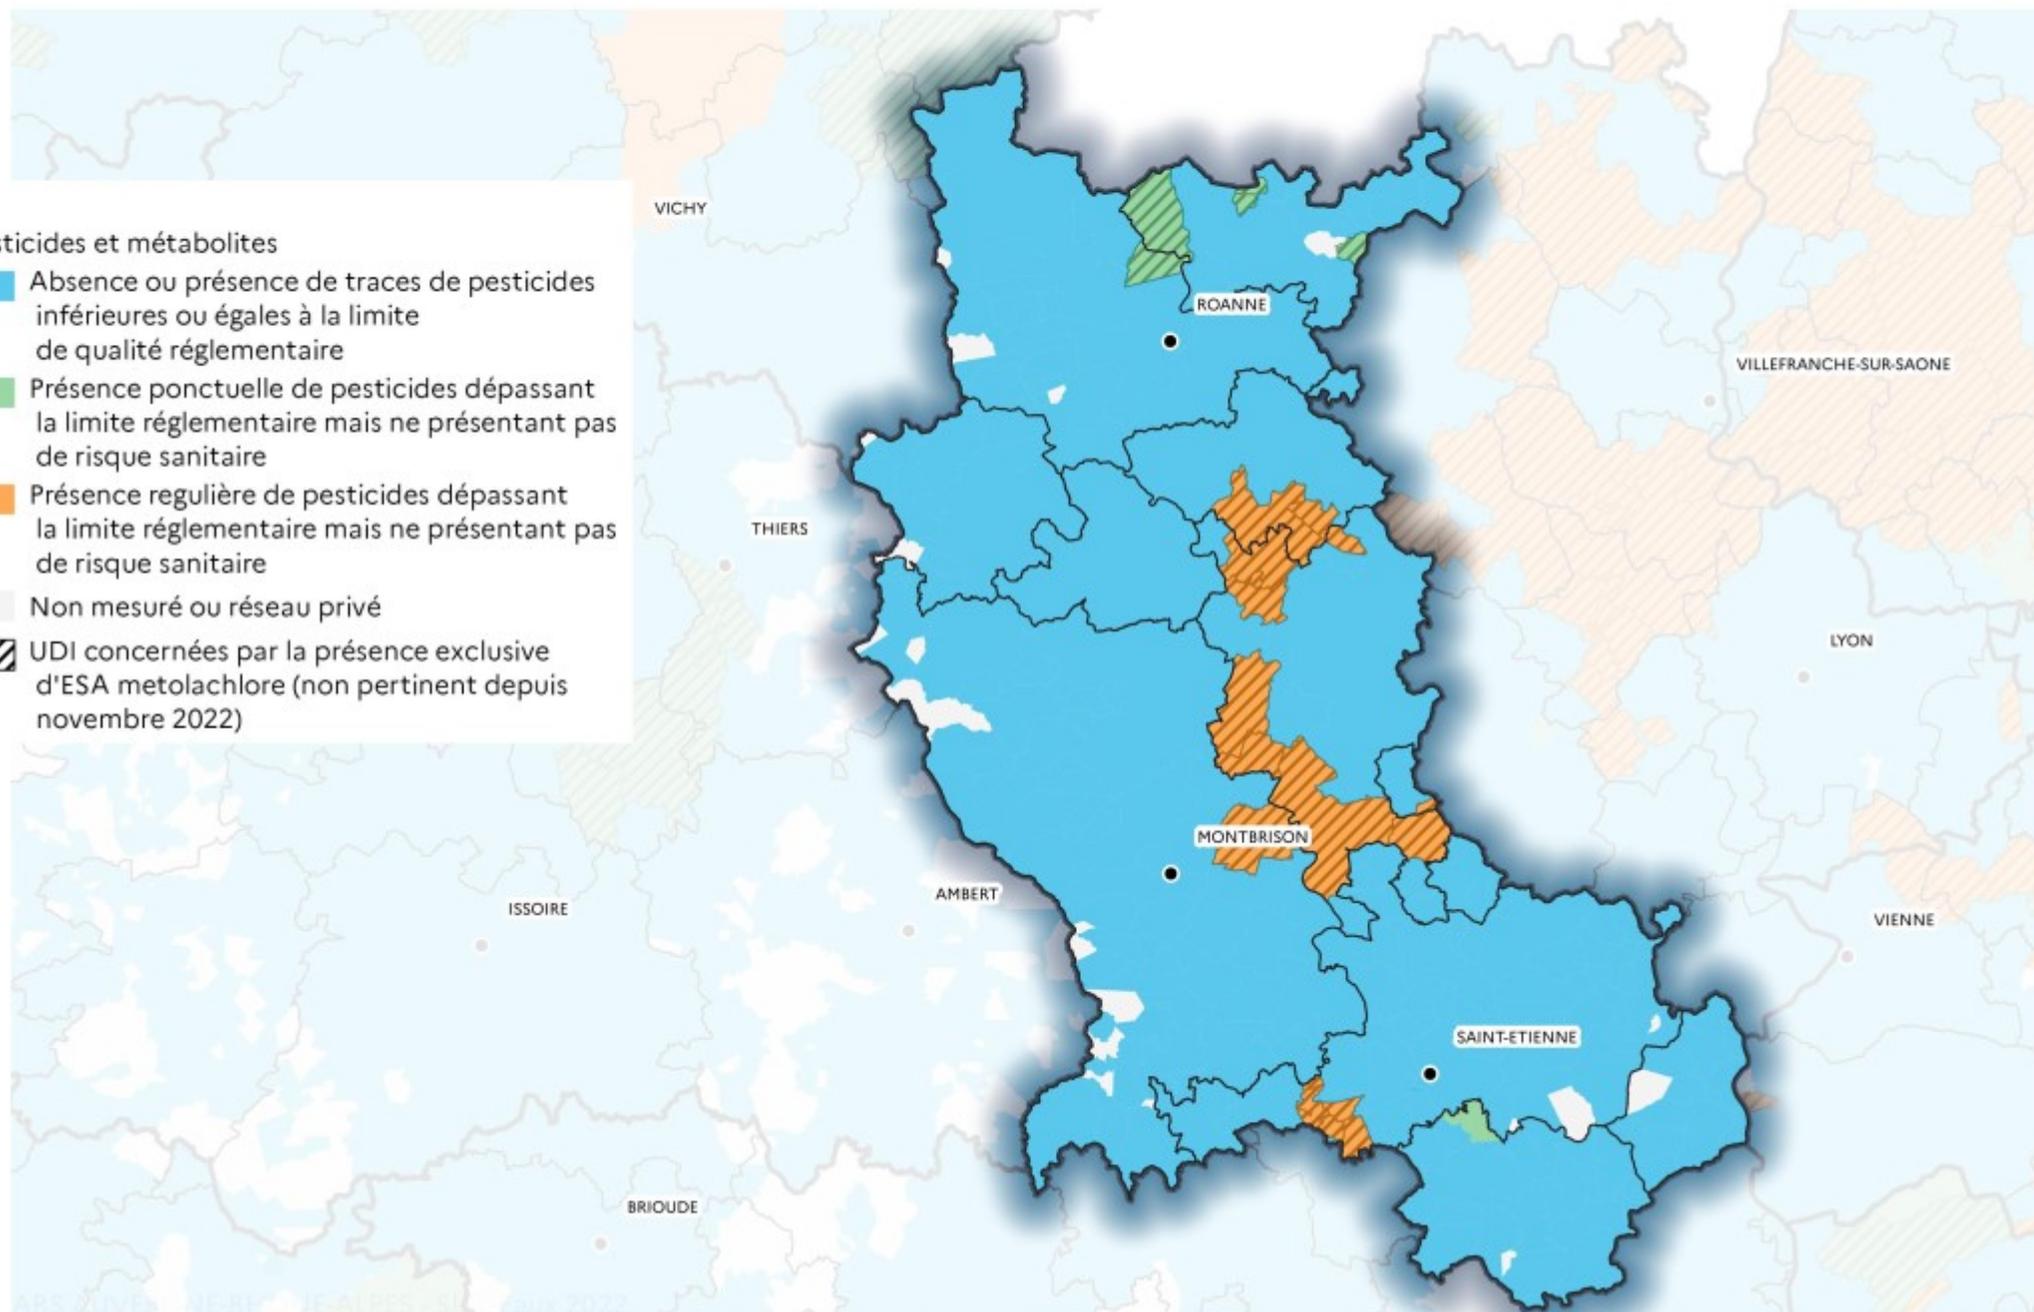

MAÎTRISE D'OUVRAGE DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU - LOIRE

