


LES CAPTAGES D'EAU EN 2022

EN FONCTION DE LA NATURE DE L'EAU ET DU DÉBIT MOYEN JOURNALIER - HAUTE LOIRE



LA DESINFECTION DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2022 - HAUTE LOIRE

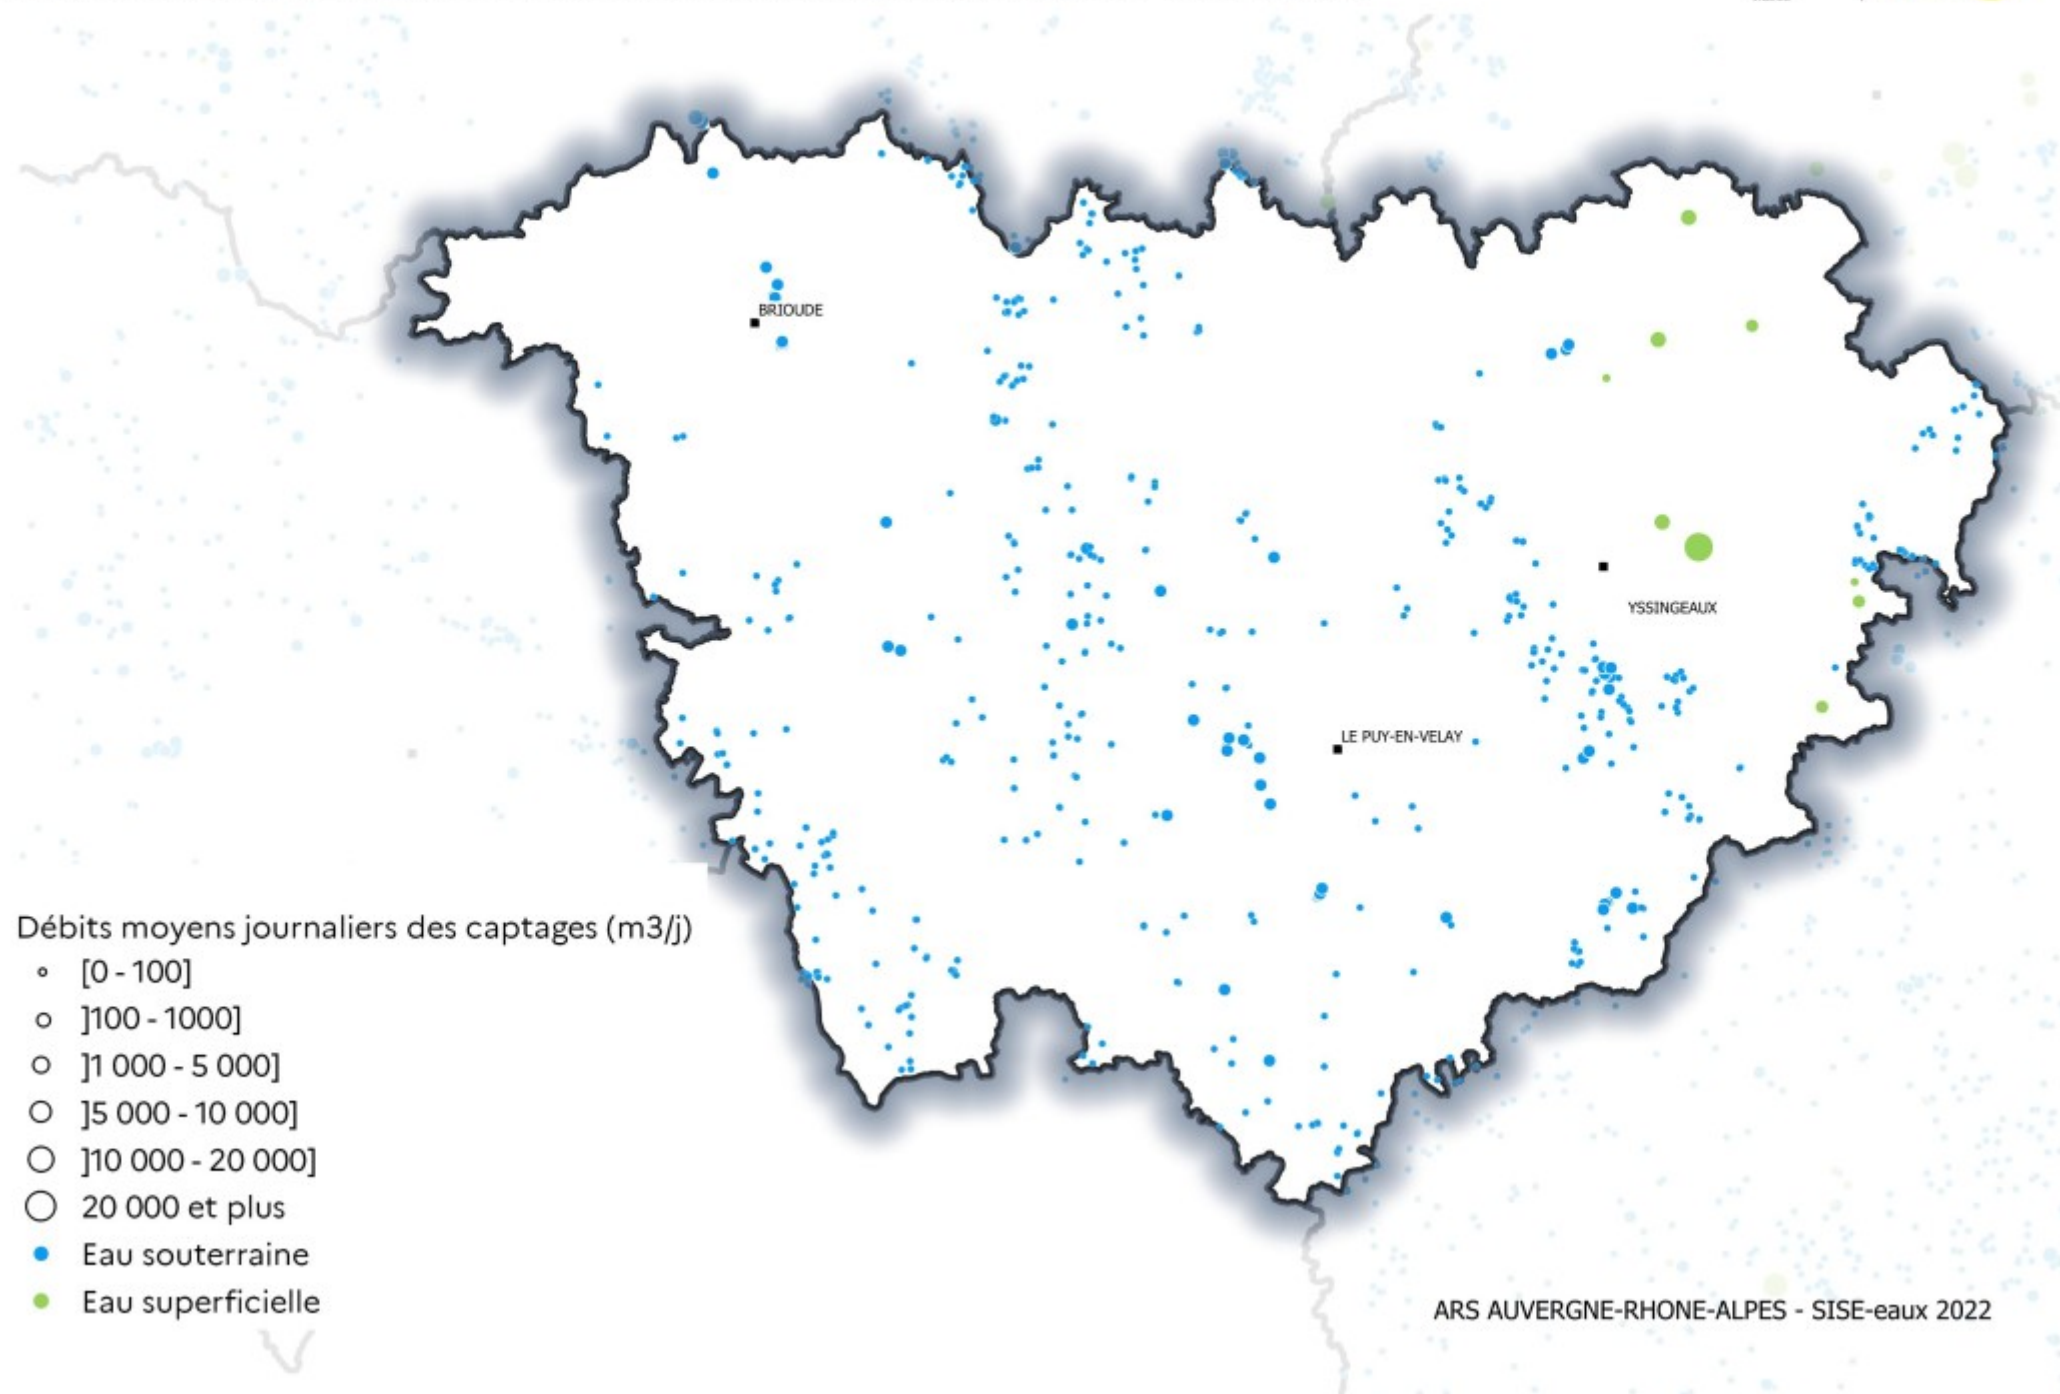

SAINT-ETIENNE

VIENNE

AMBERT

ISSOIRE

BRIOUDE

YSSINGEAUX

LE PUY-EN-VELAY

SAINT-FLOUR

TOURNON-SUR-RHONE

ARS AUVERGNE-RHONE-ALPES - SISE-Eaux 2022

Traitement des unités de distribution


 Eau distribuée sans traitement

 Eau traitée

 Réseau privé

 EPCI

DURETE DE L'EAU DISTRIBUEE EN AUVERGNE-RHONE-ALPES EN 2022 - HAUTE LOIRE

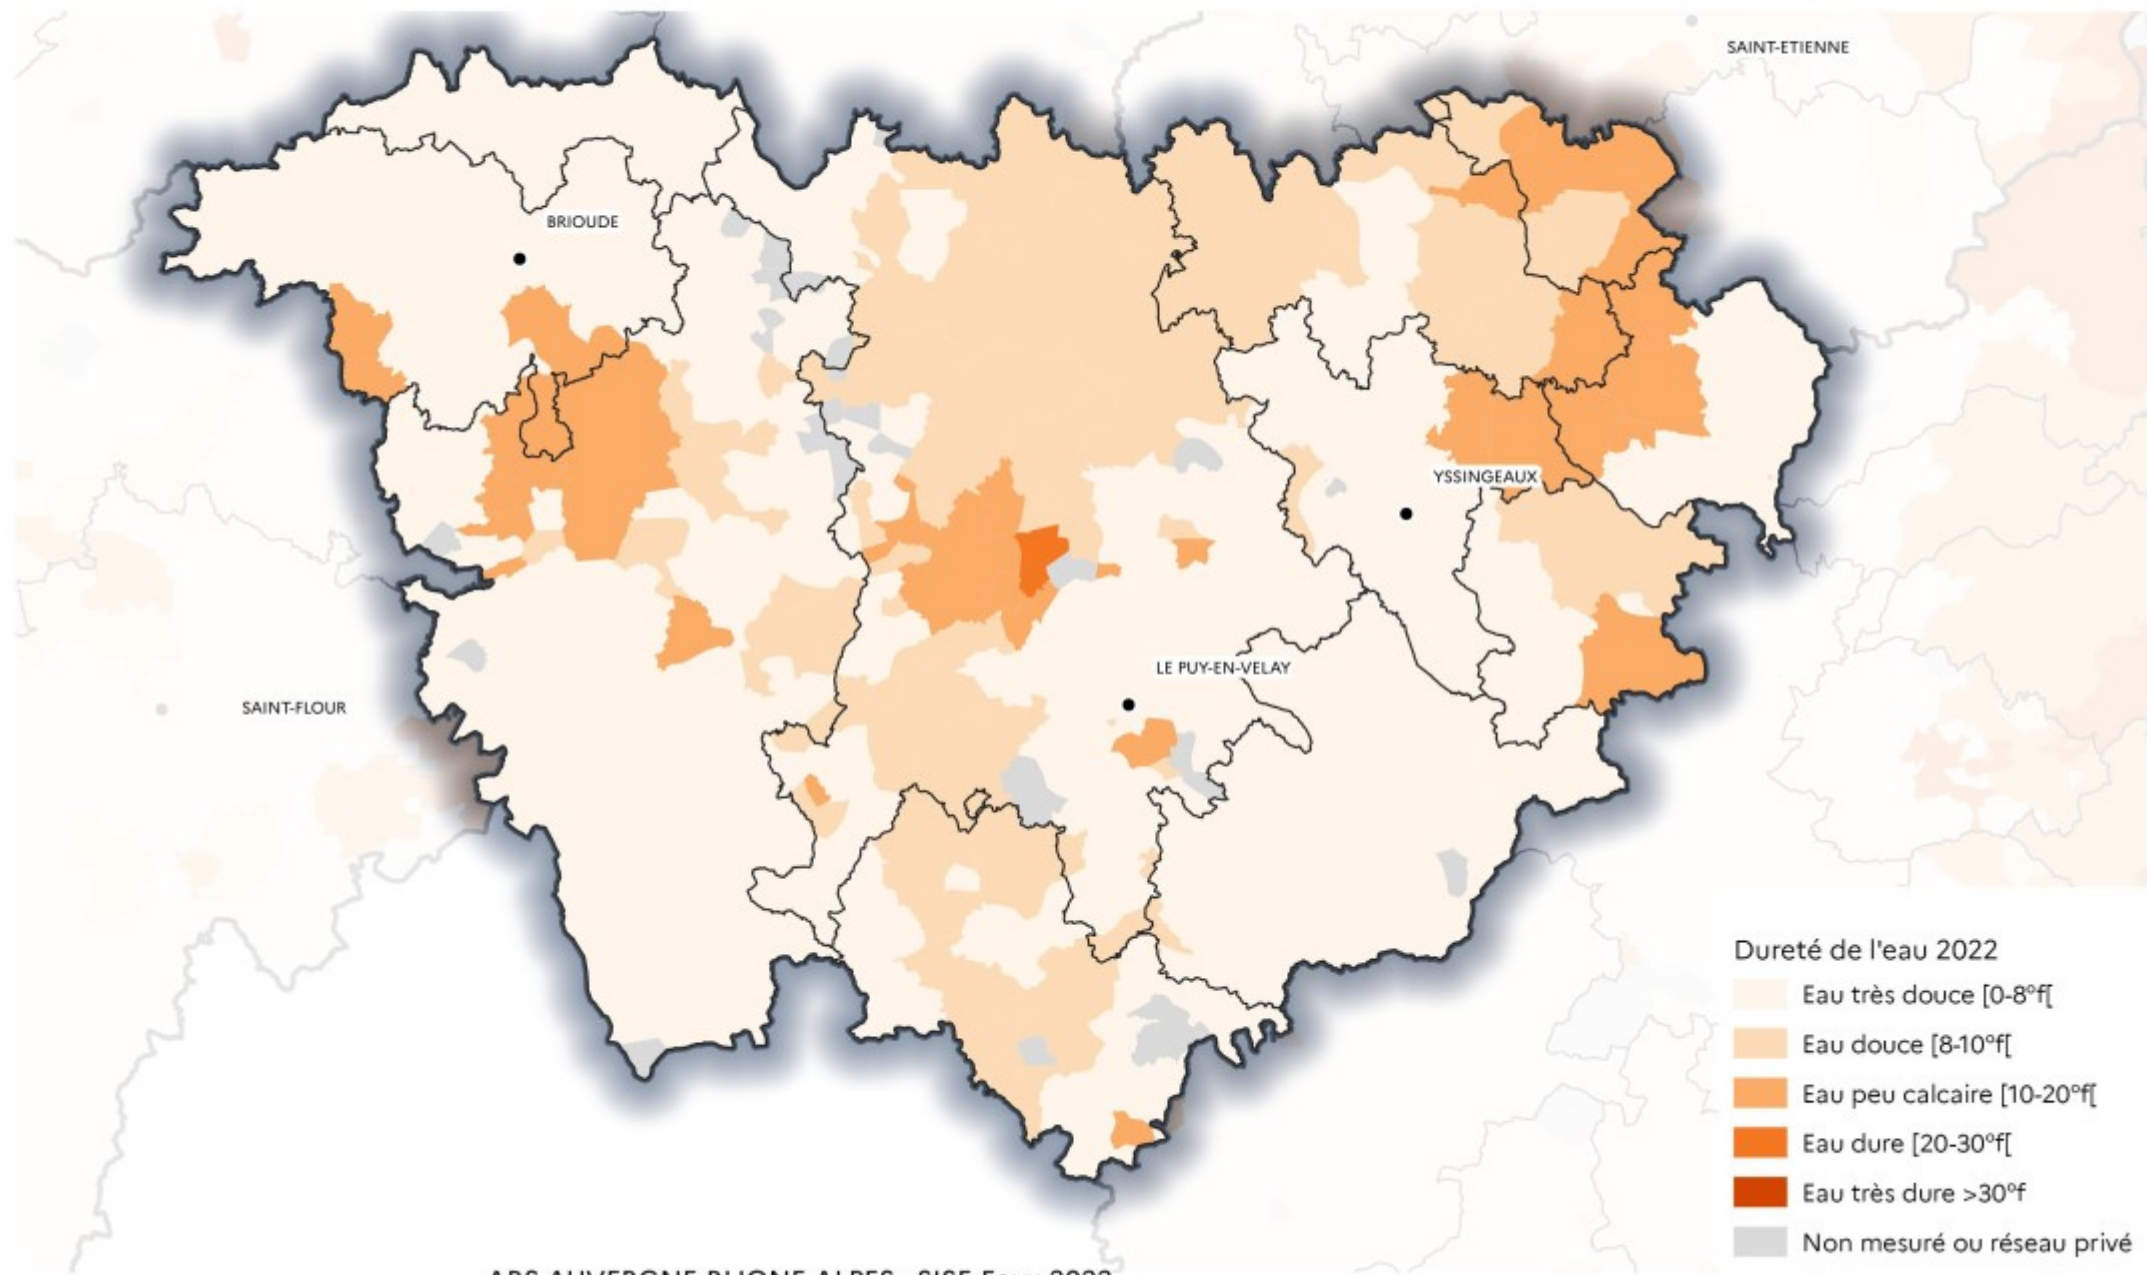

QUALITE MICROBIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE 2022 - HAUTE LOIRE

ISSOIRE


SAINT-ETIENNE

BRIOUDE


YSSINGEAUX

LE PUY-EN-VELAY

SAINT-FLOUR

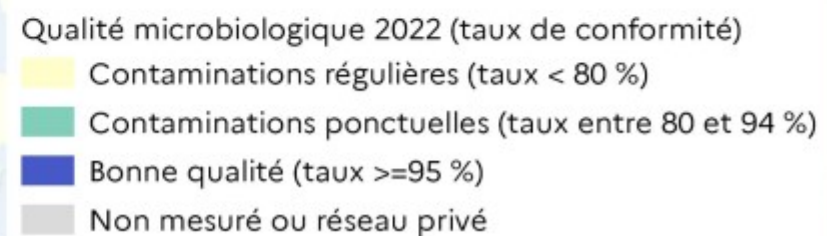


TENEURS EN NITRATES DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2022 - HAUTE LOIRE

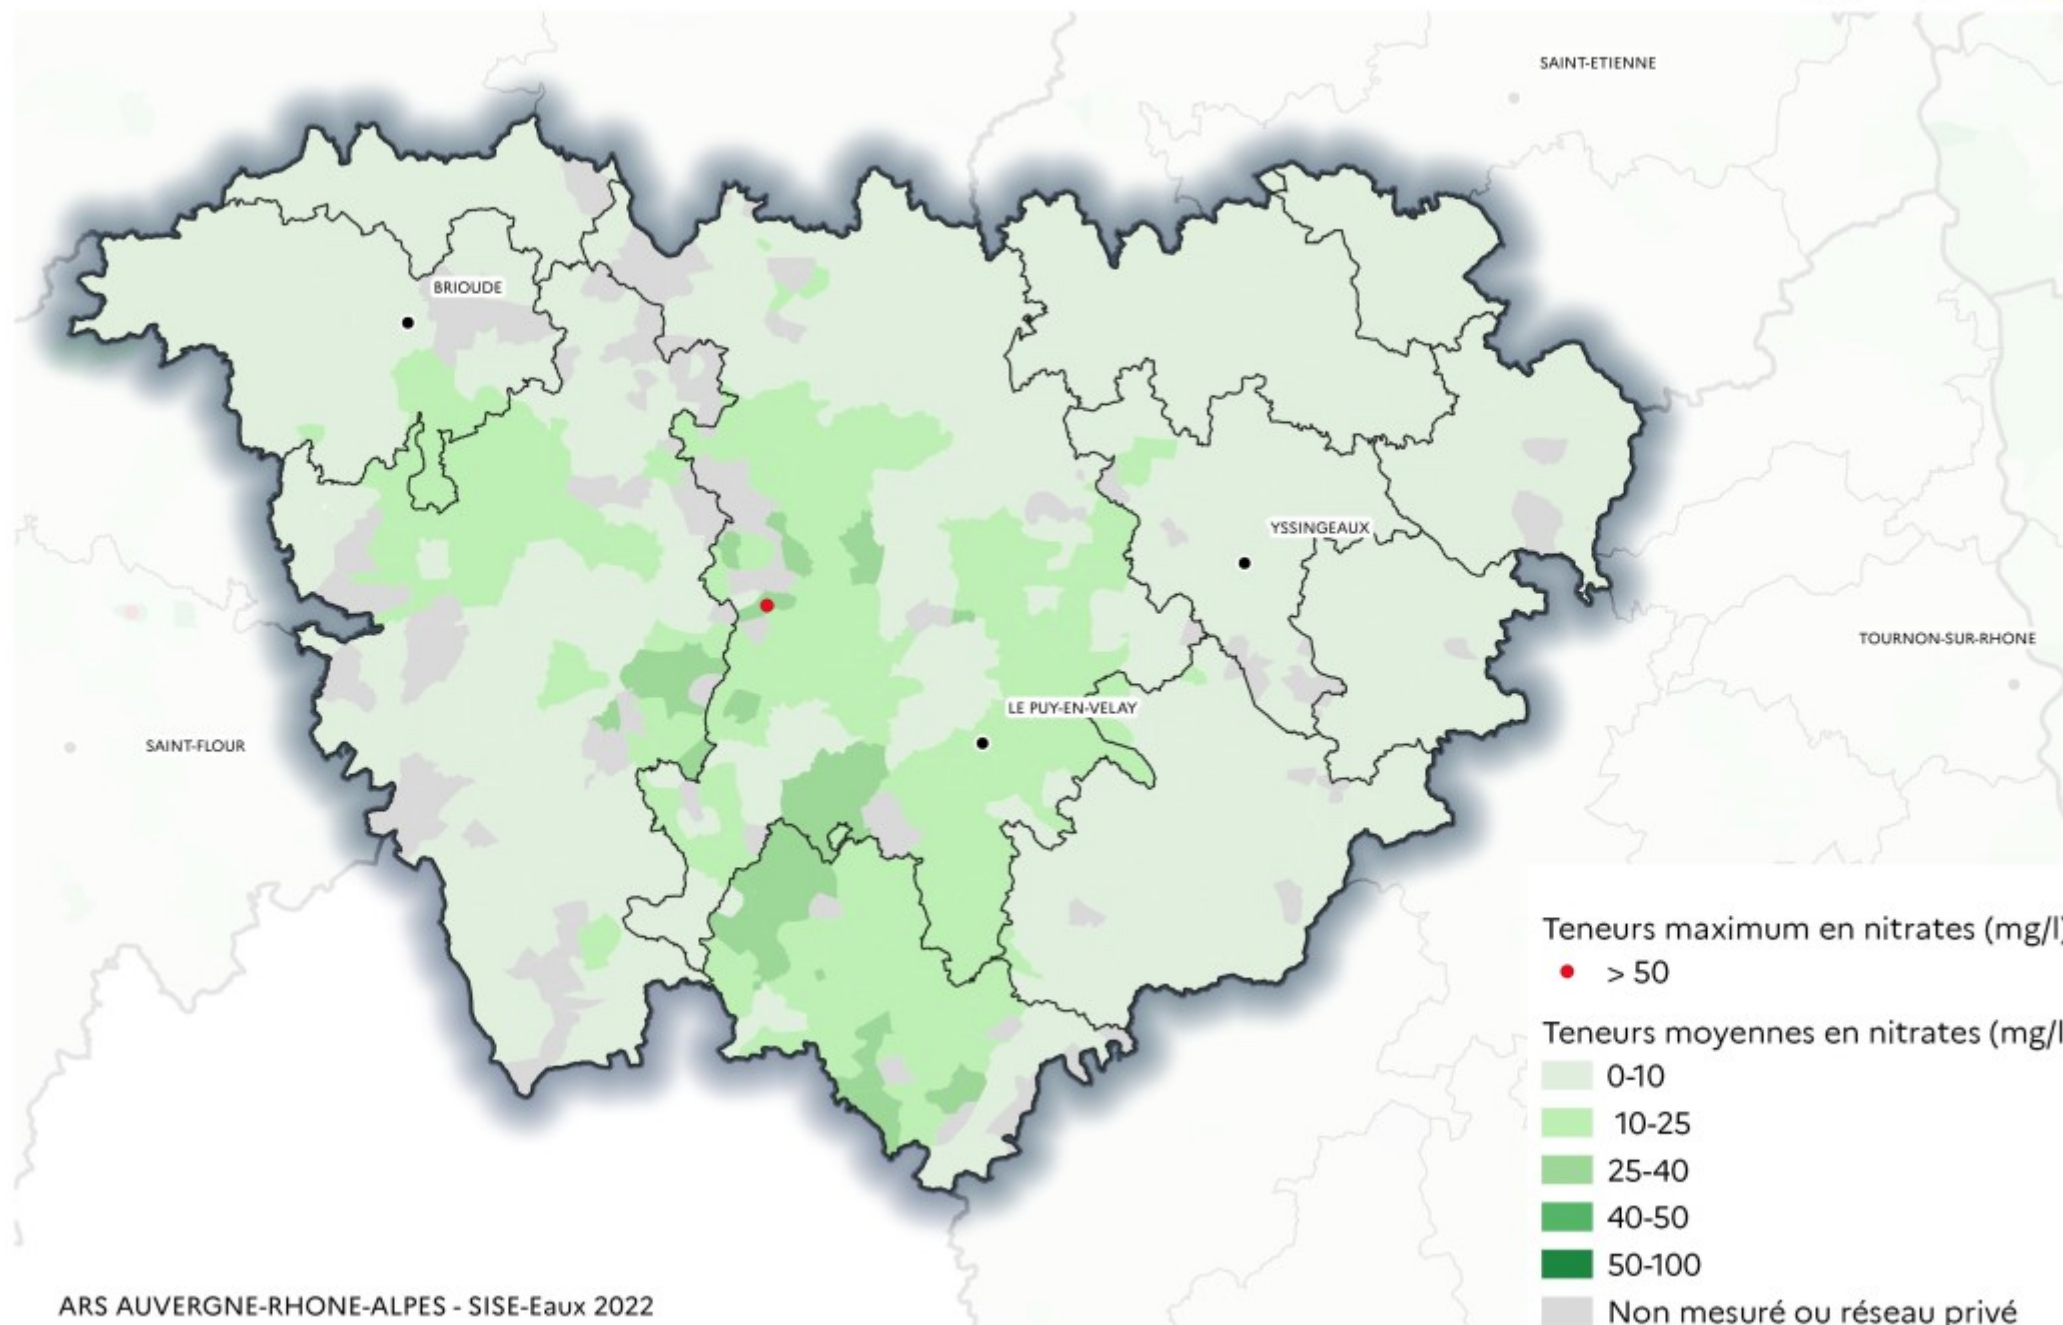

PESTICIDES DANS L'EAU DISTRIBUEE EN AUVERGNE-RHONE-ALPES EN 2022 - HAUTE LOIRE

Pesticides et métabolites

-  Absence ou présence de traces de pesticides inférieures ou égales à la limite de qualité réglementaire
-  Présence ponctuelle de pesticides dépassant la limite réglementaire mais ne présentant pas de risque sanitaire
-  Présence régulière de pesticides dépassant la limite réglementaire mais ne présentant pas de risque sanitaire
-  Non mesuré ou réseau privé
-  UDI concernées par la présence exclusive d'ESA metolachlore (non pertinent depuis novembre 2022)

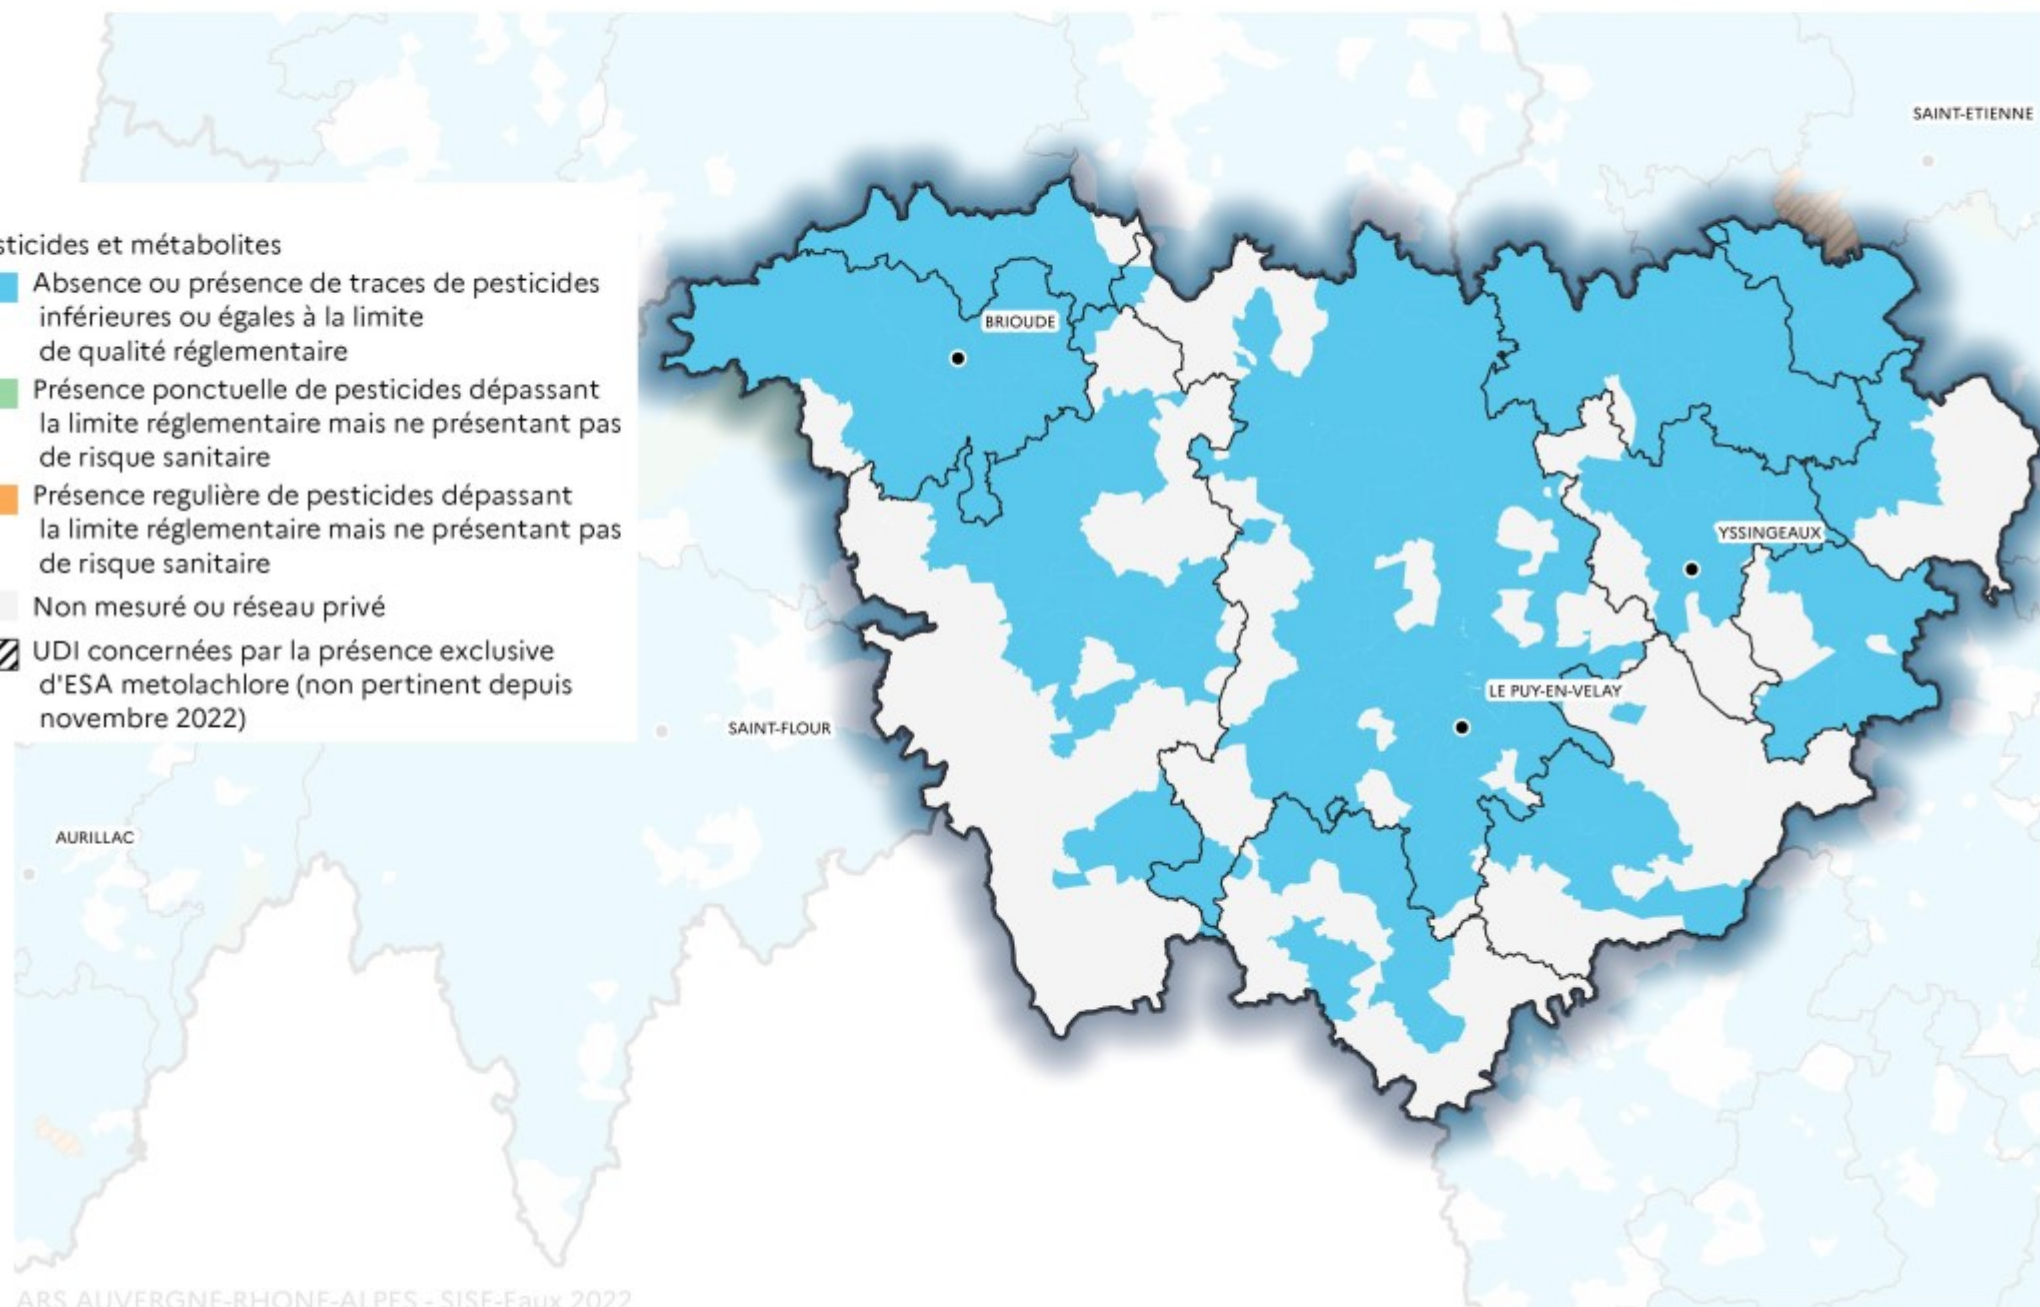

MAÎTRISE D'OUVRAGE DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU - HAUTE LOIRE

