




# LES CAPTAGES D'EAU EN 2022 EN FONCTION DE LA NATURE DE L'EAU ET DU DÉBIT MOYEN JOURNALIER - PUY DE DOME

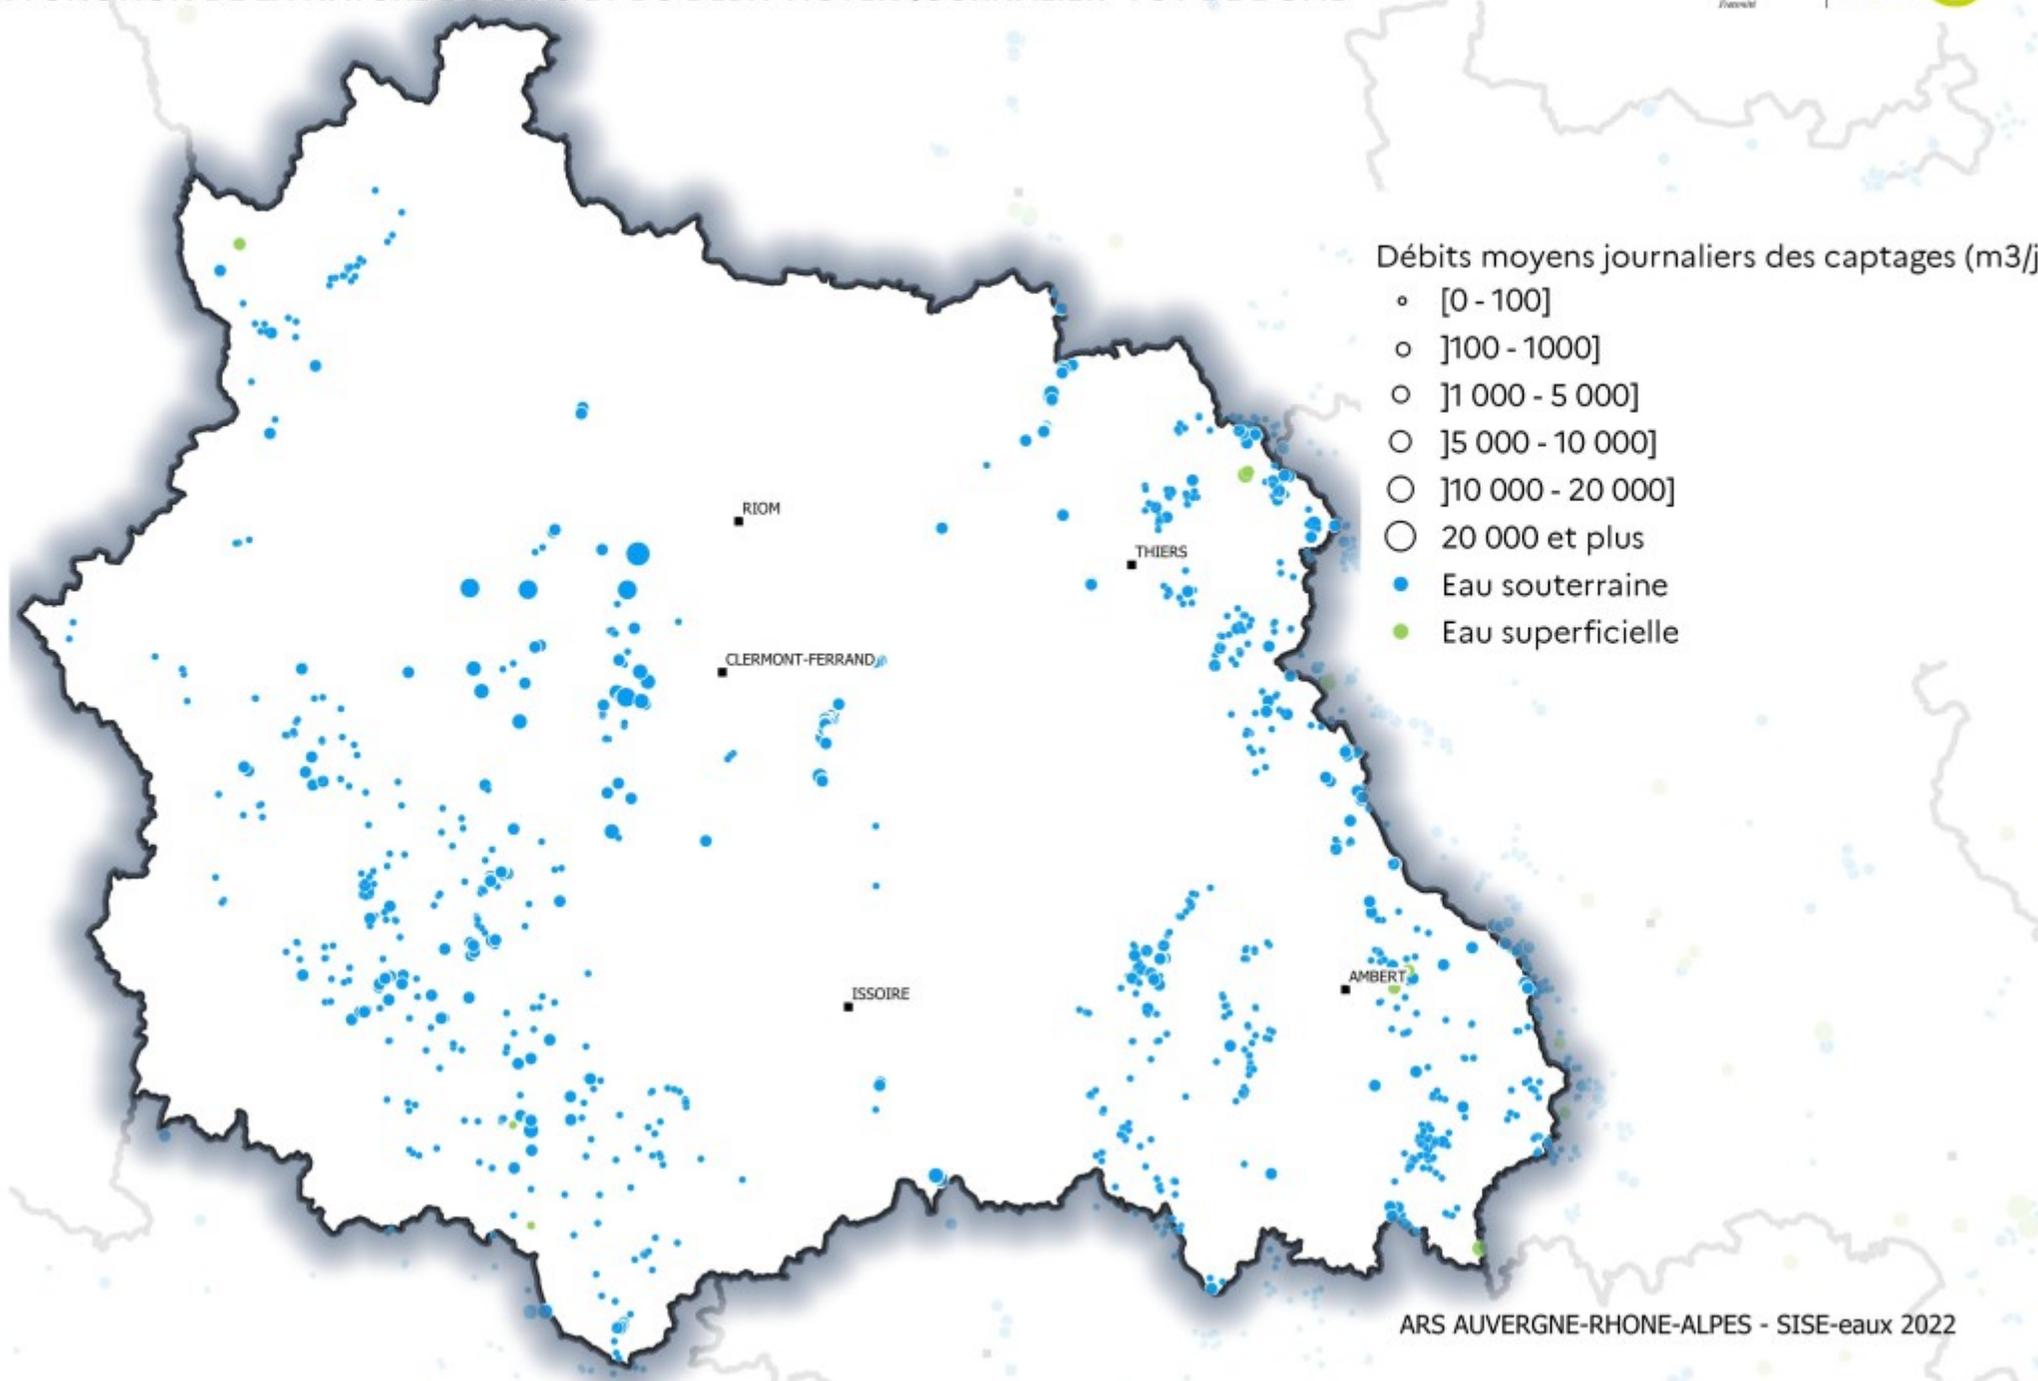

# LA DESINFECTION DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2022 - PUY DE DOME

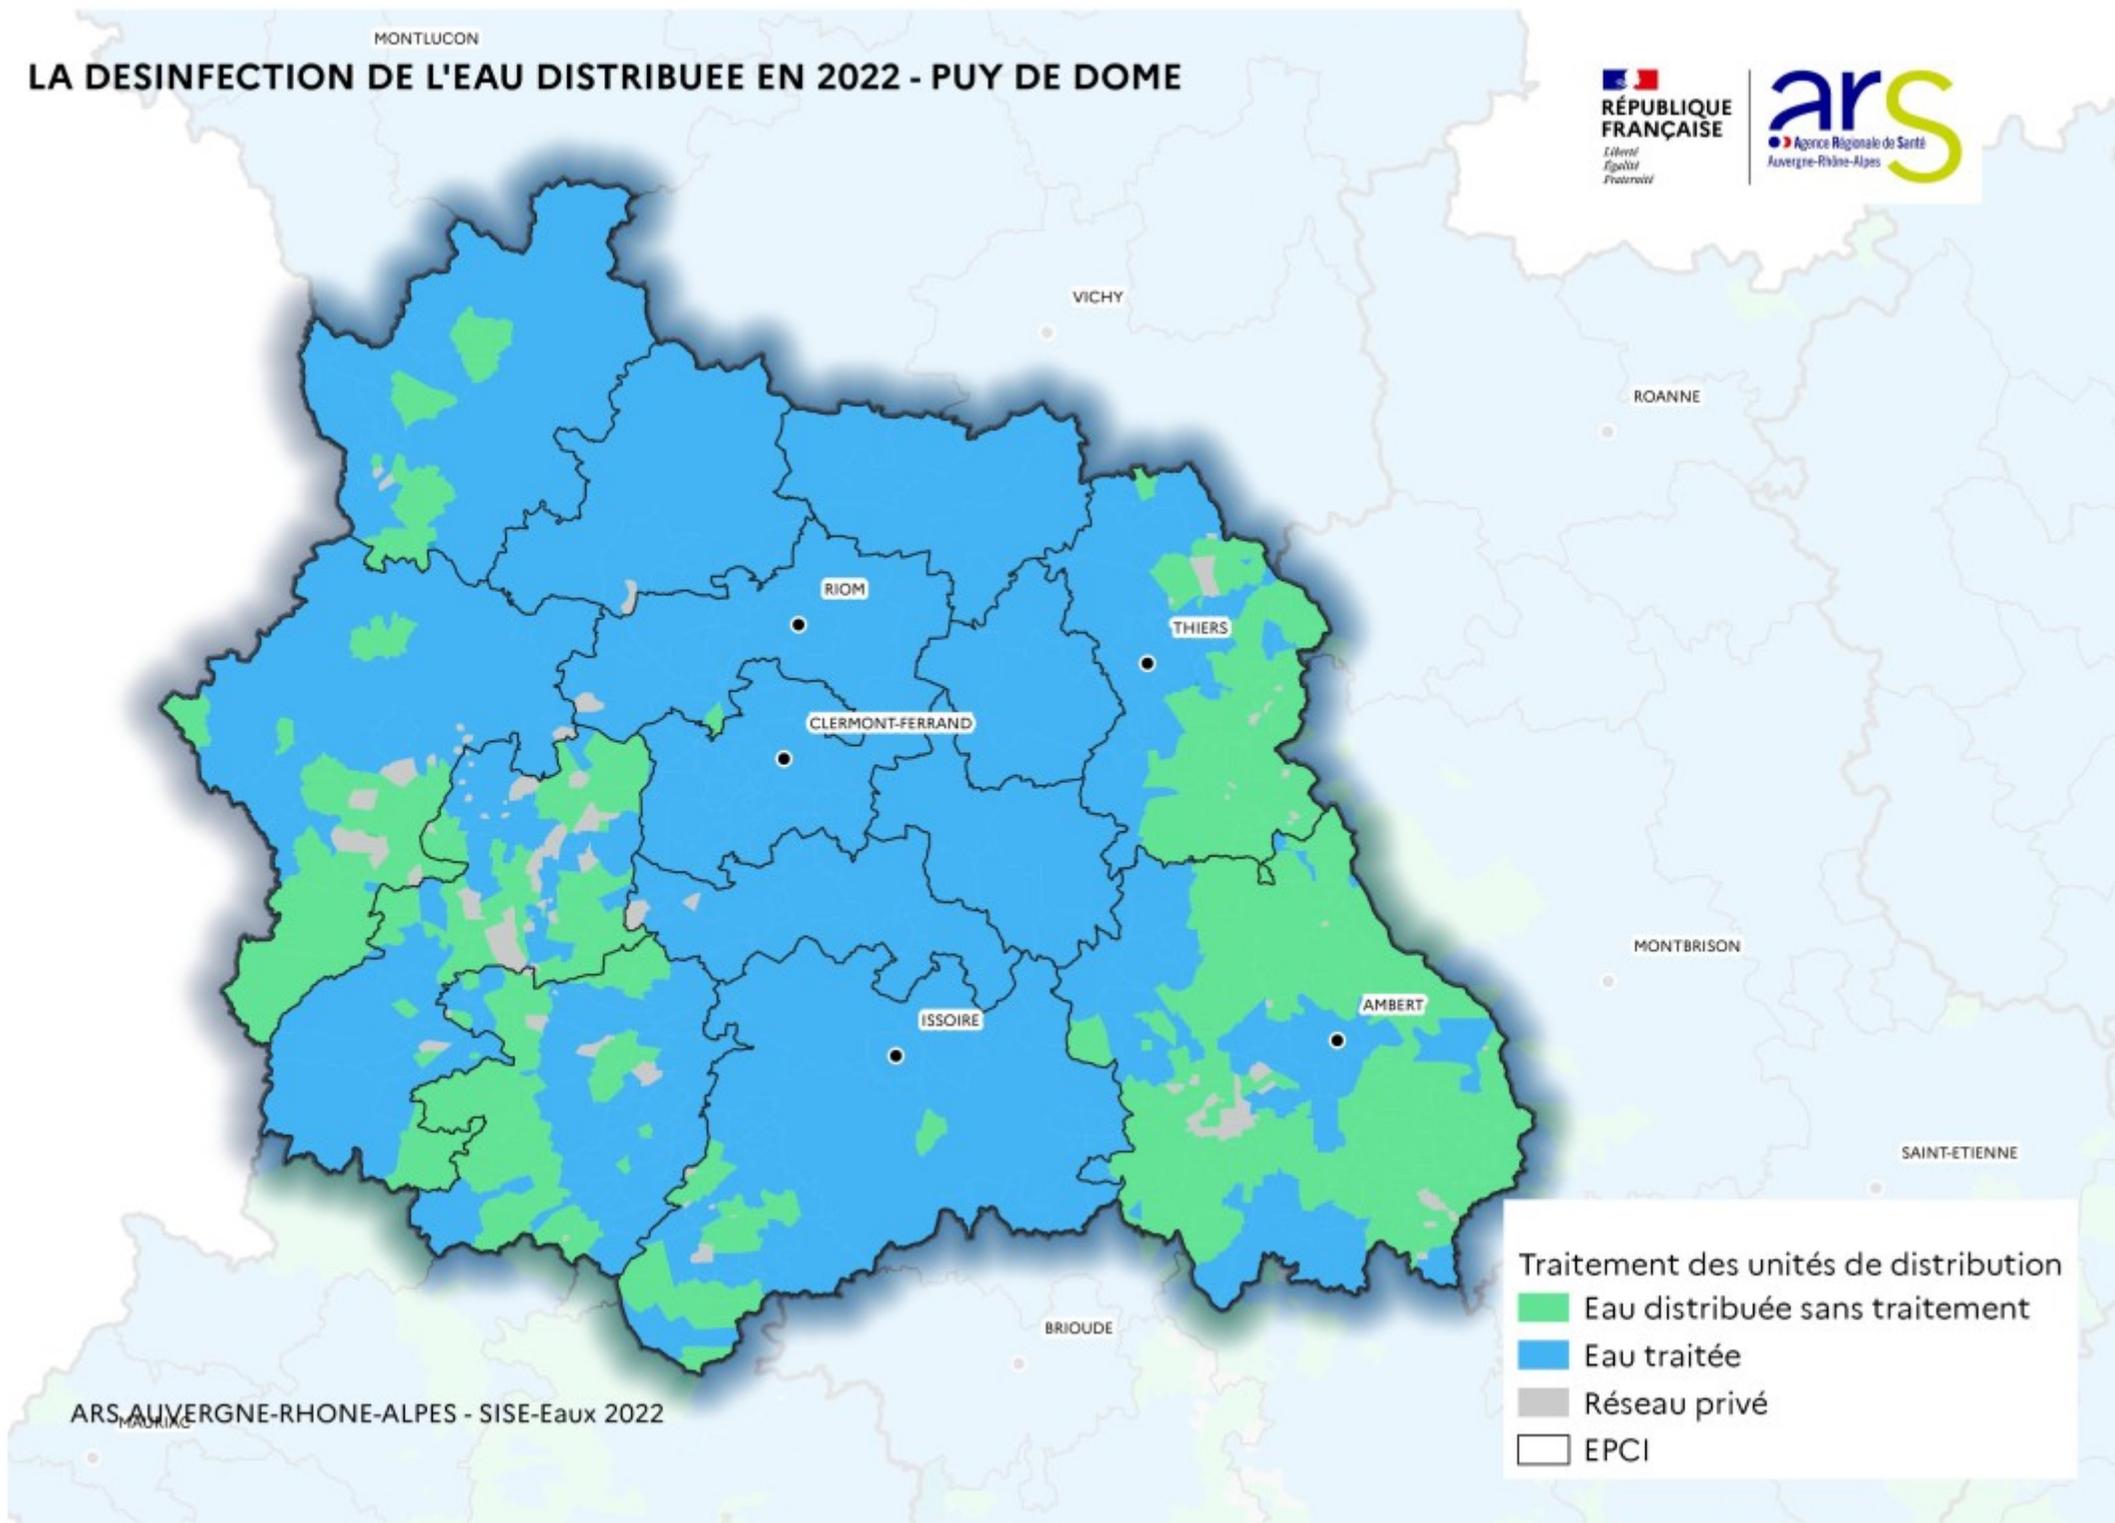

# DURETE DE L'EAU DISTRIBUEE EN AUVERGNE-RHONE-ALPES EN 2022 - PUY DE DOME

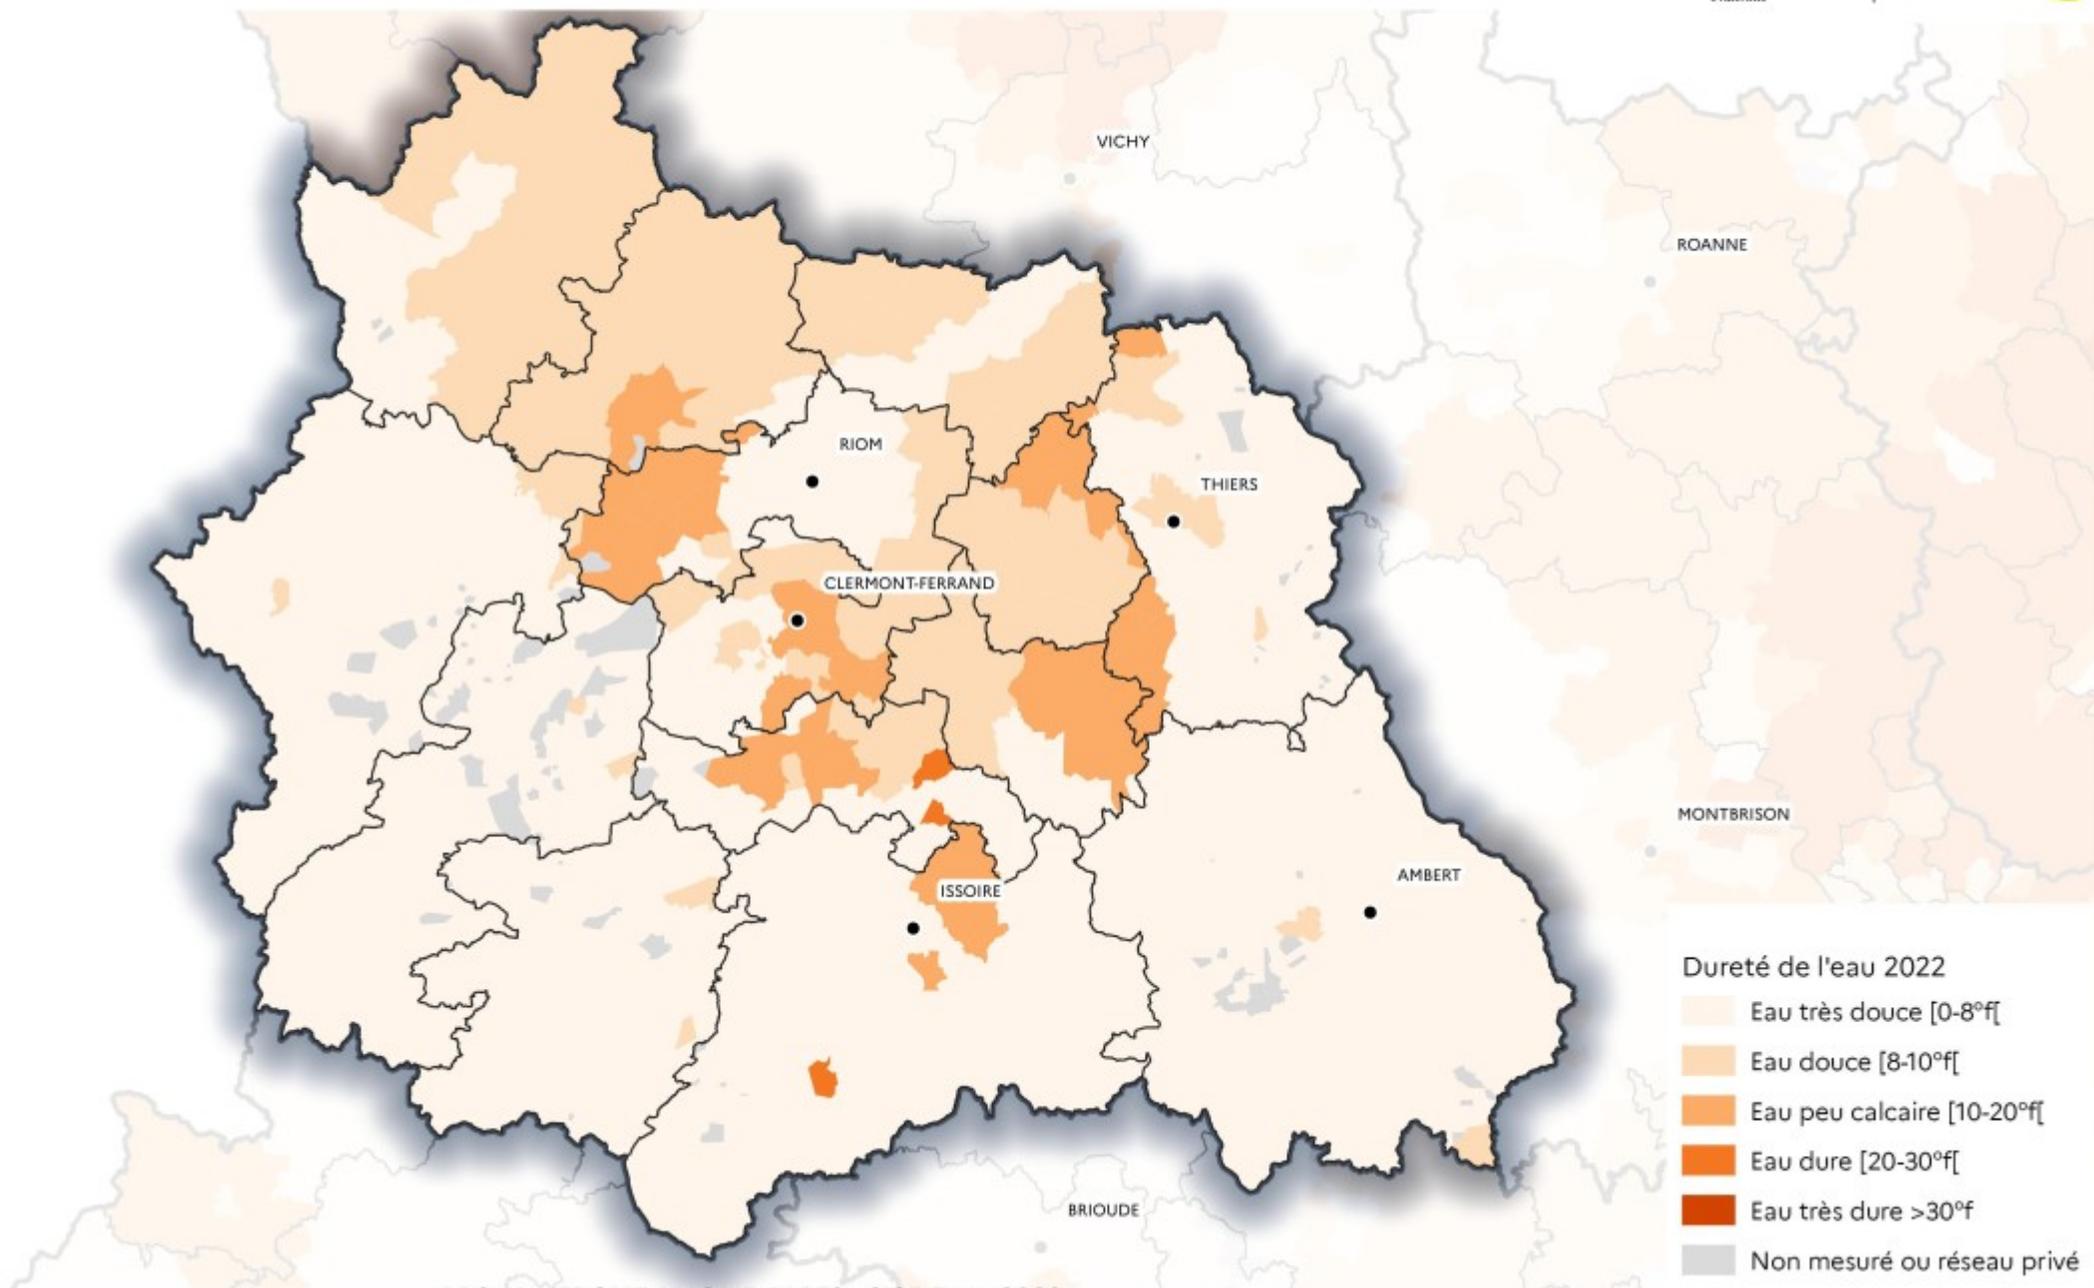

MONTLUCON

# QUALITE MICROBIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE 2022 - PUY DE DOME

VICHY

ROANNE

RIOM

THIERS

CLERMONT-FERRAND

MONTBRISON

ISSOIRE

AMBERT

BRIOUDE

Qualité microbiologique 2022 (taux de conformité)


Contaminations régulières (taux < 80 %)

Contaminations ponctuelles (taux entre 80 et 94 %)


Bonne qualité (taux  $\geq$  95 %)

Non mesuré ou réseau privé

ARS AUVERGNE-RHONE-ALPES - SISE-Eaux 2022

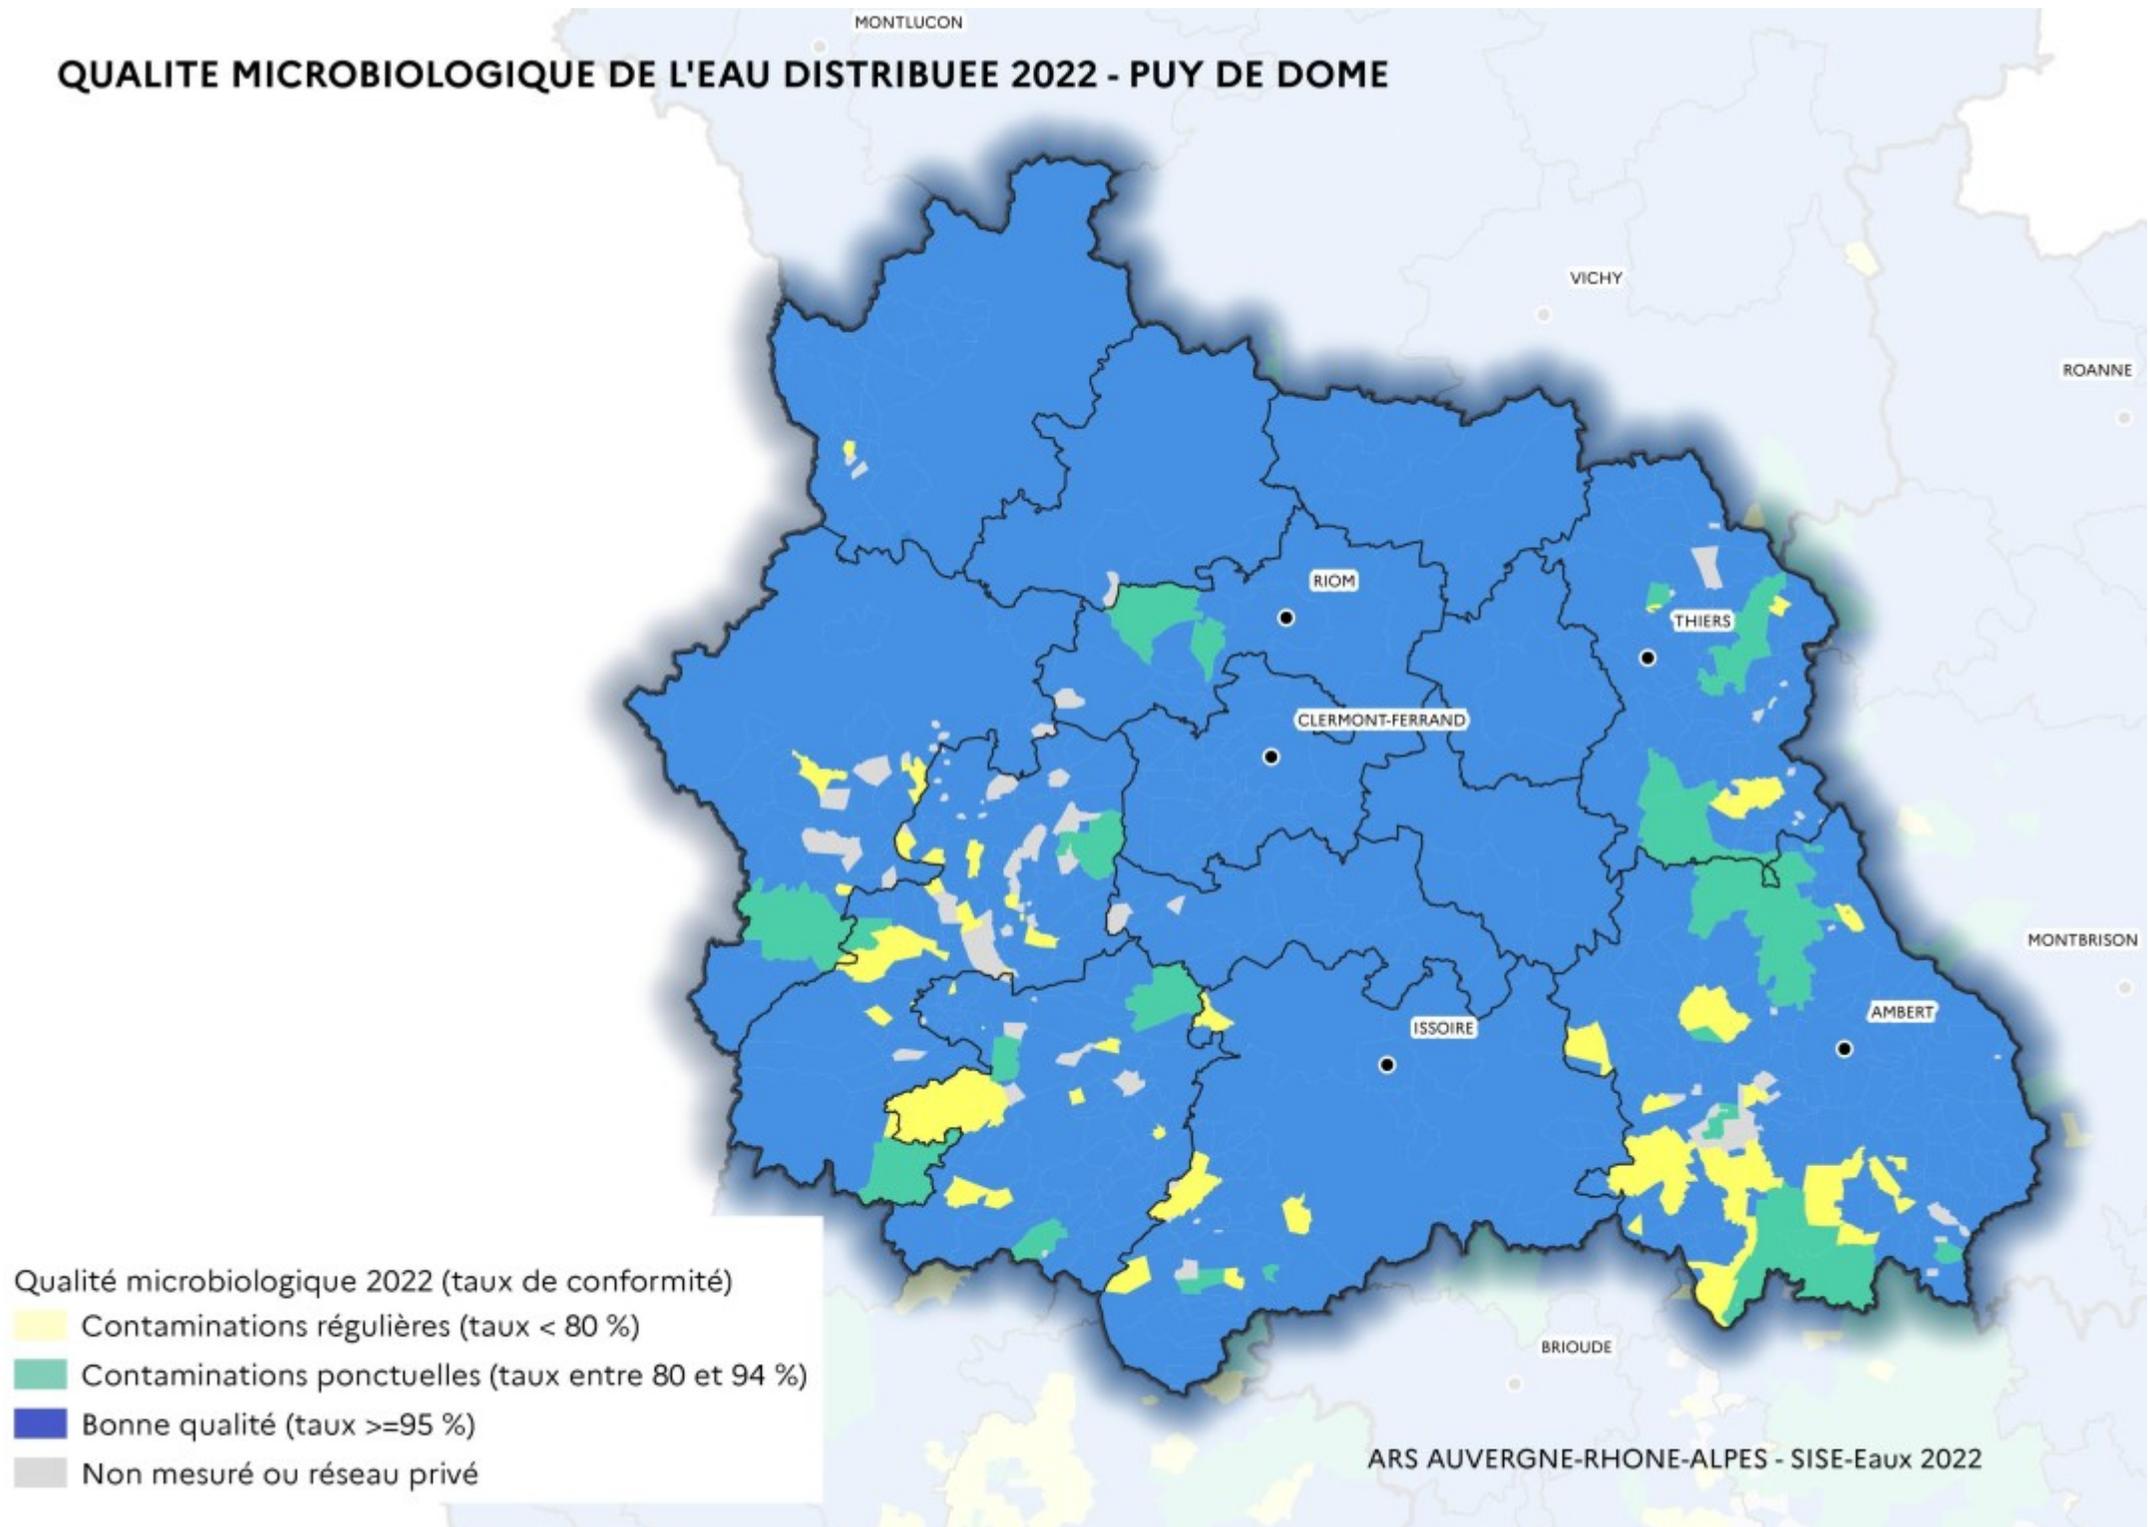


# TENEURS EN NITRATES DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2022 - PUY DE DOME

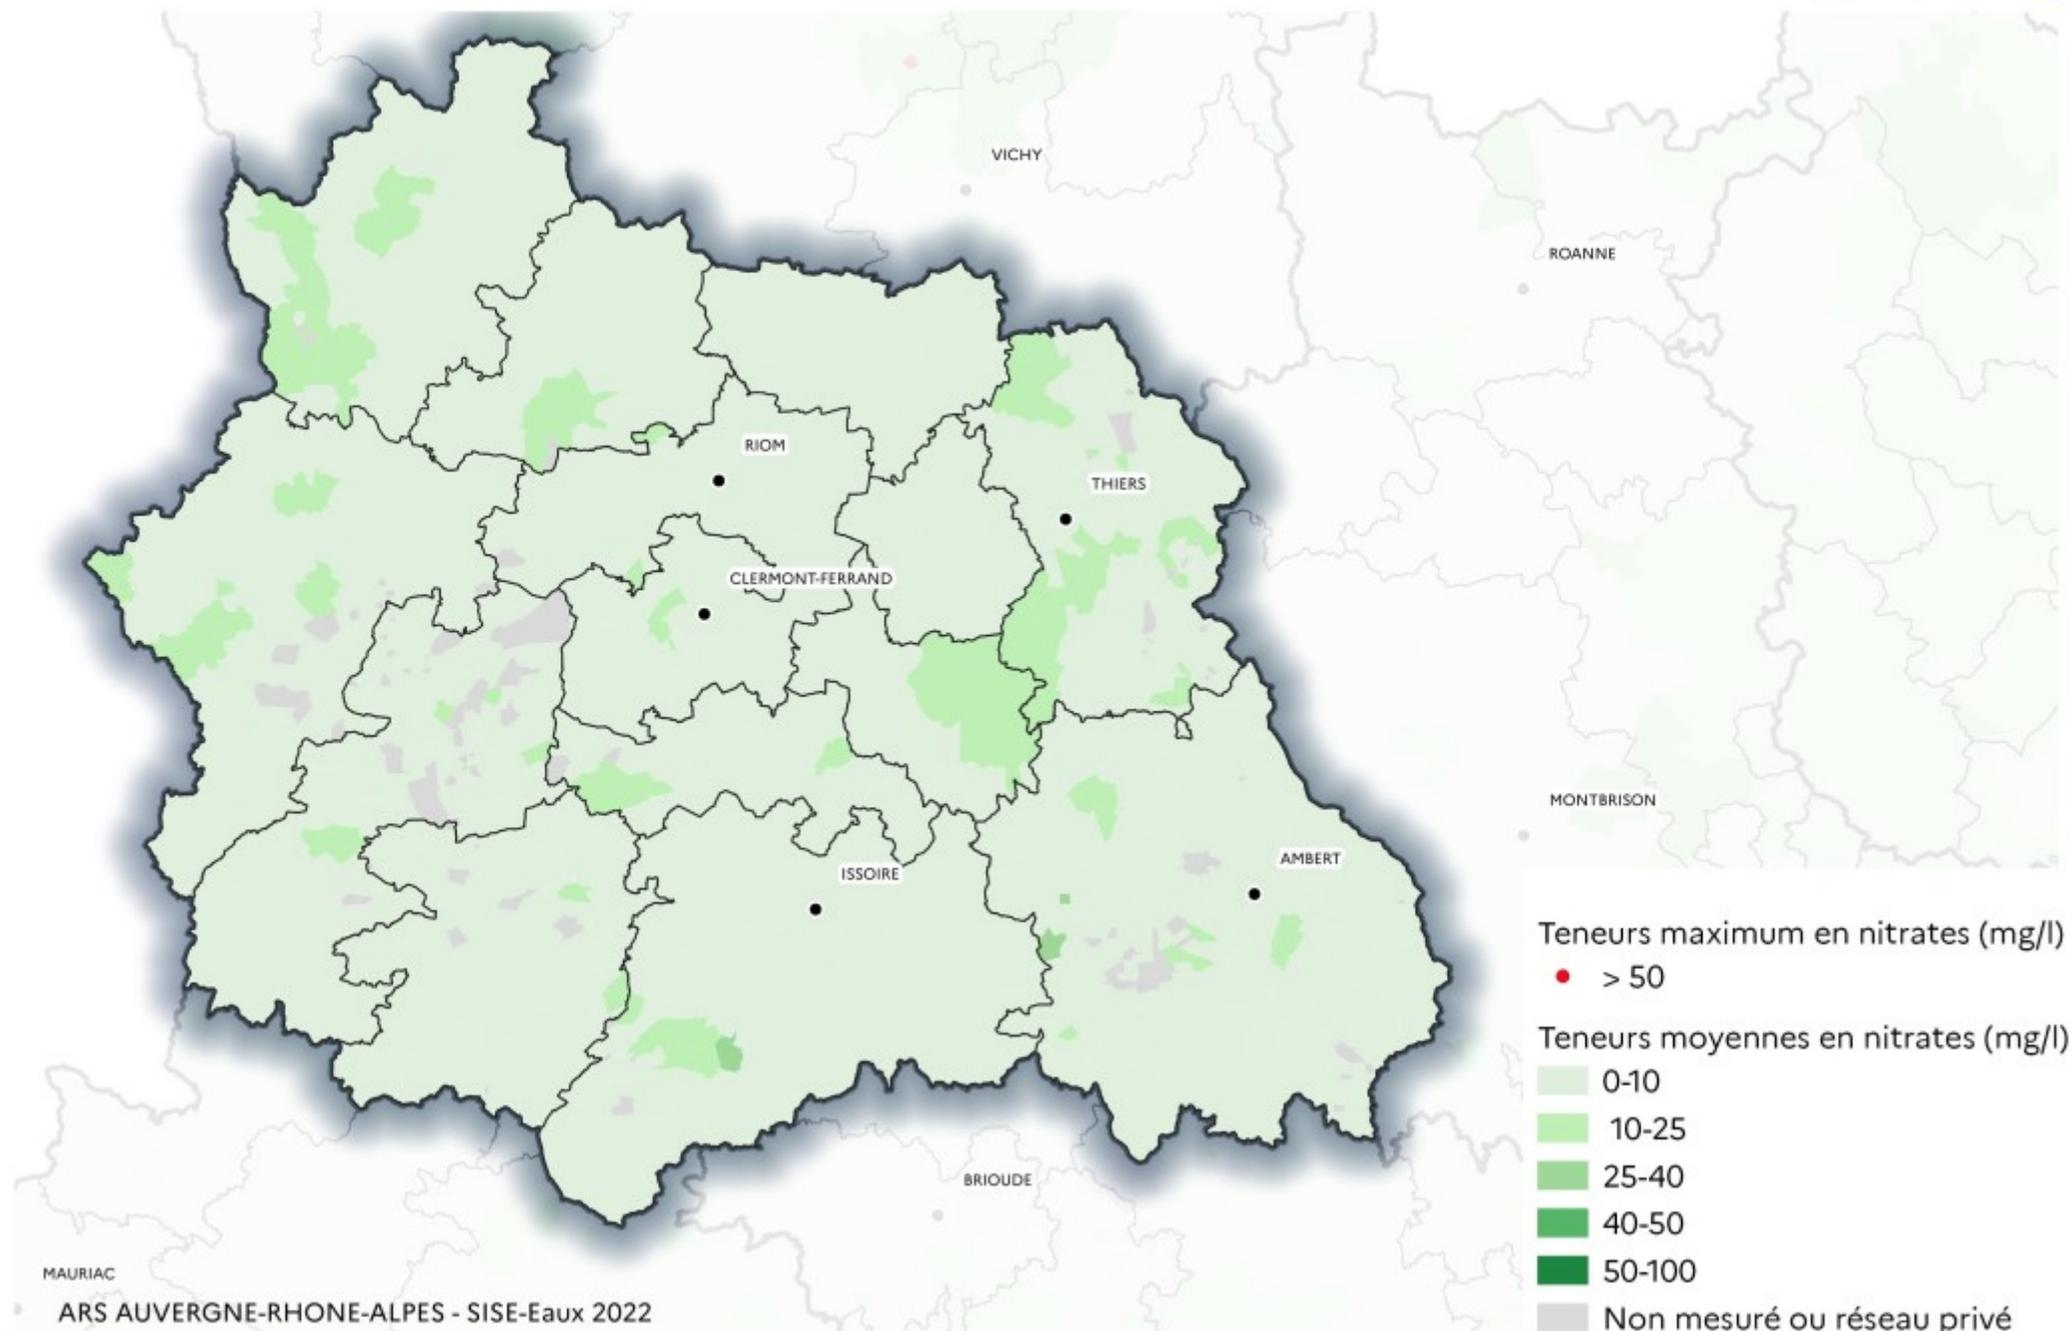

# PESTICIDES DANS L'EAU DISTRIBUEE EN AUVERGNE-RHONE-ALPES EN 2022 - PUY DE DOME

## Pesticides et métabolites

-  Absence ou présence de traces de pesticides inférieures ou égales à la limite de qualité réglementaire
-  Présence ponctuelle de pesticides dépassant la limite réglementaire mais ne présentant pas de risque sanitaire
-  Présence régulière de pesticides dépassant la limite réglementaire mais ne présentant pas de risque sanitaire
-  Non mesuré ou réseau privé
-  UDI concernées par la présence exclusive d'ESA metolachlore (non pertinent depuis novembre 2022)

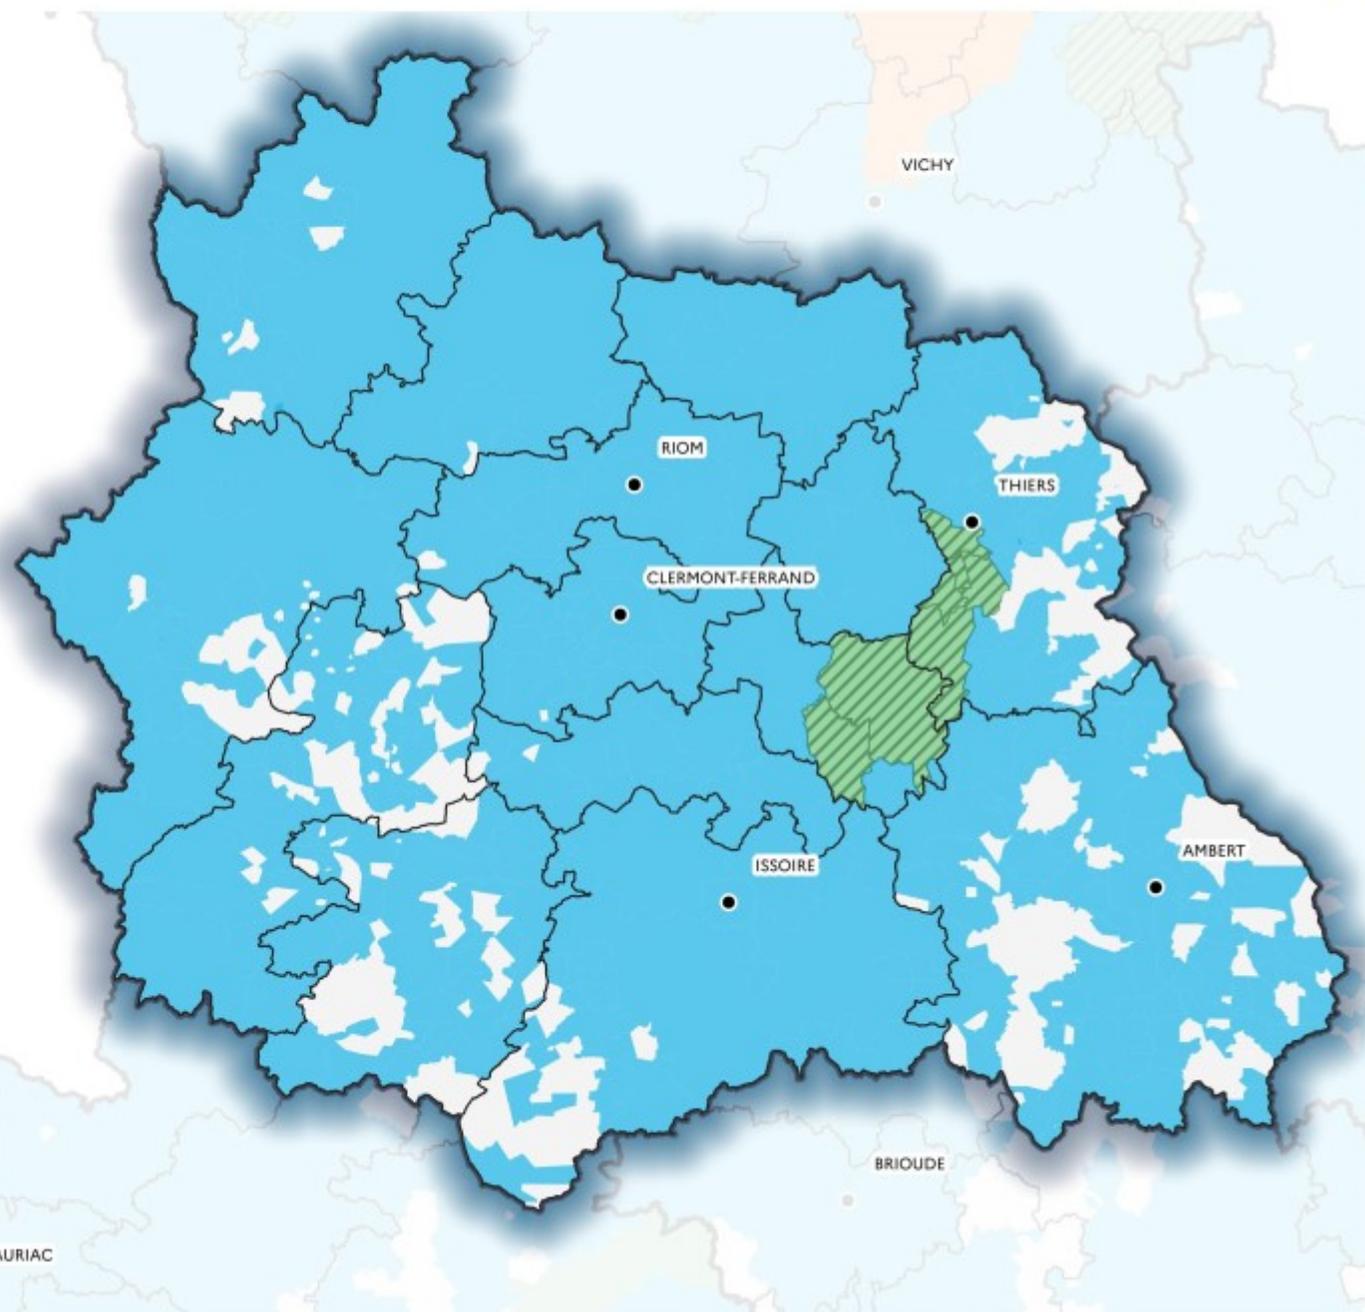

# MAÎTRISE D'OUVRAGE DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU - PUY DE DOME

