




LES CAPTAGES D'EAU EN 2022 EN FONCTION DE LA NATURE DE L'EAU ET DU DÉBIT MOYEN JOURNALIER - HAUTE SAVOIE

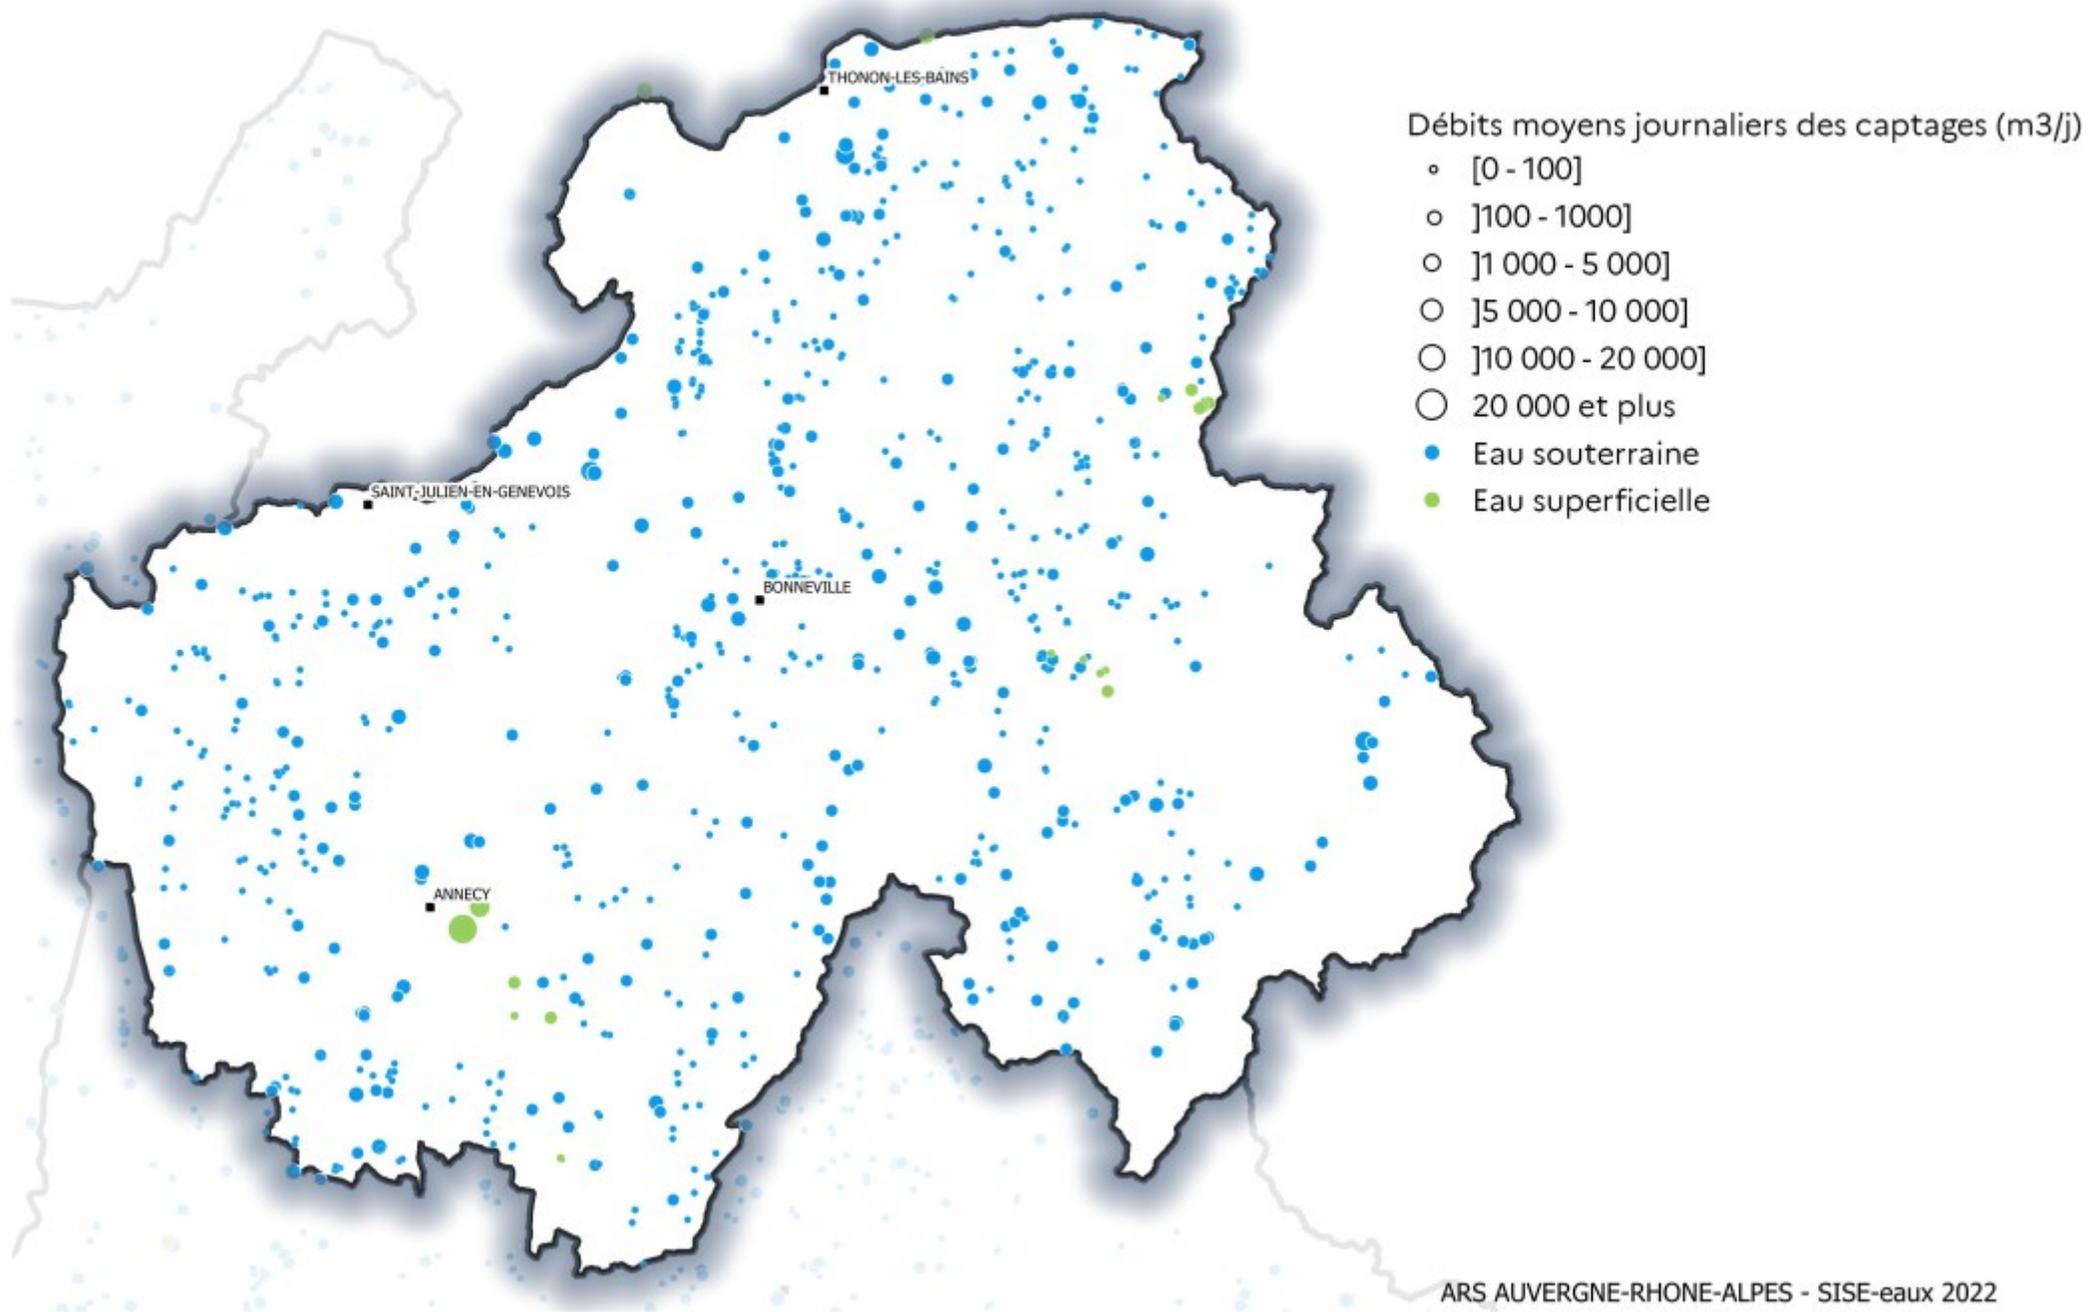

LA DESINFECTION DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2022 - HAUTE SAVOIE

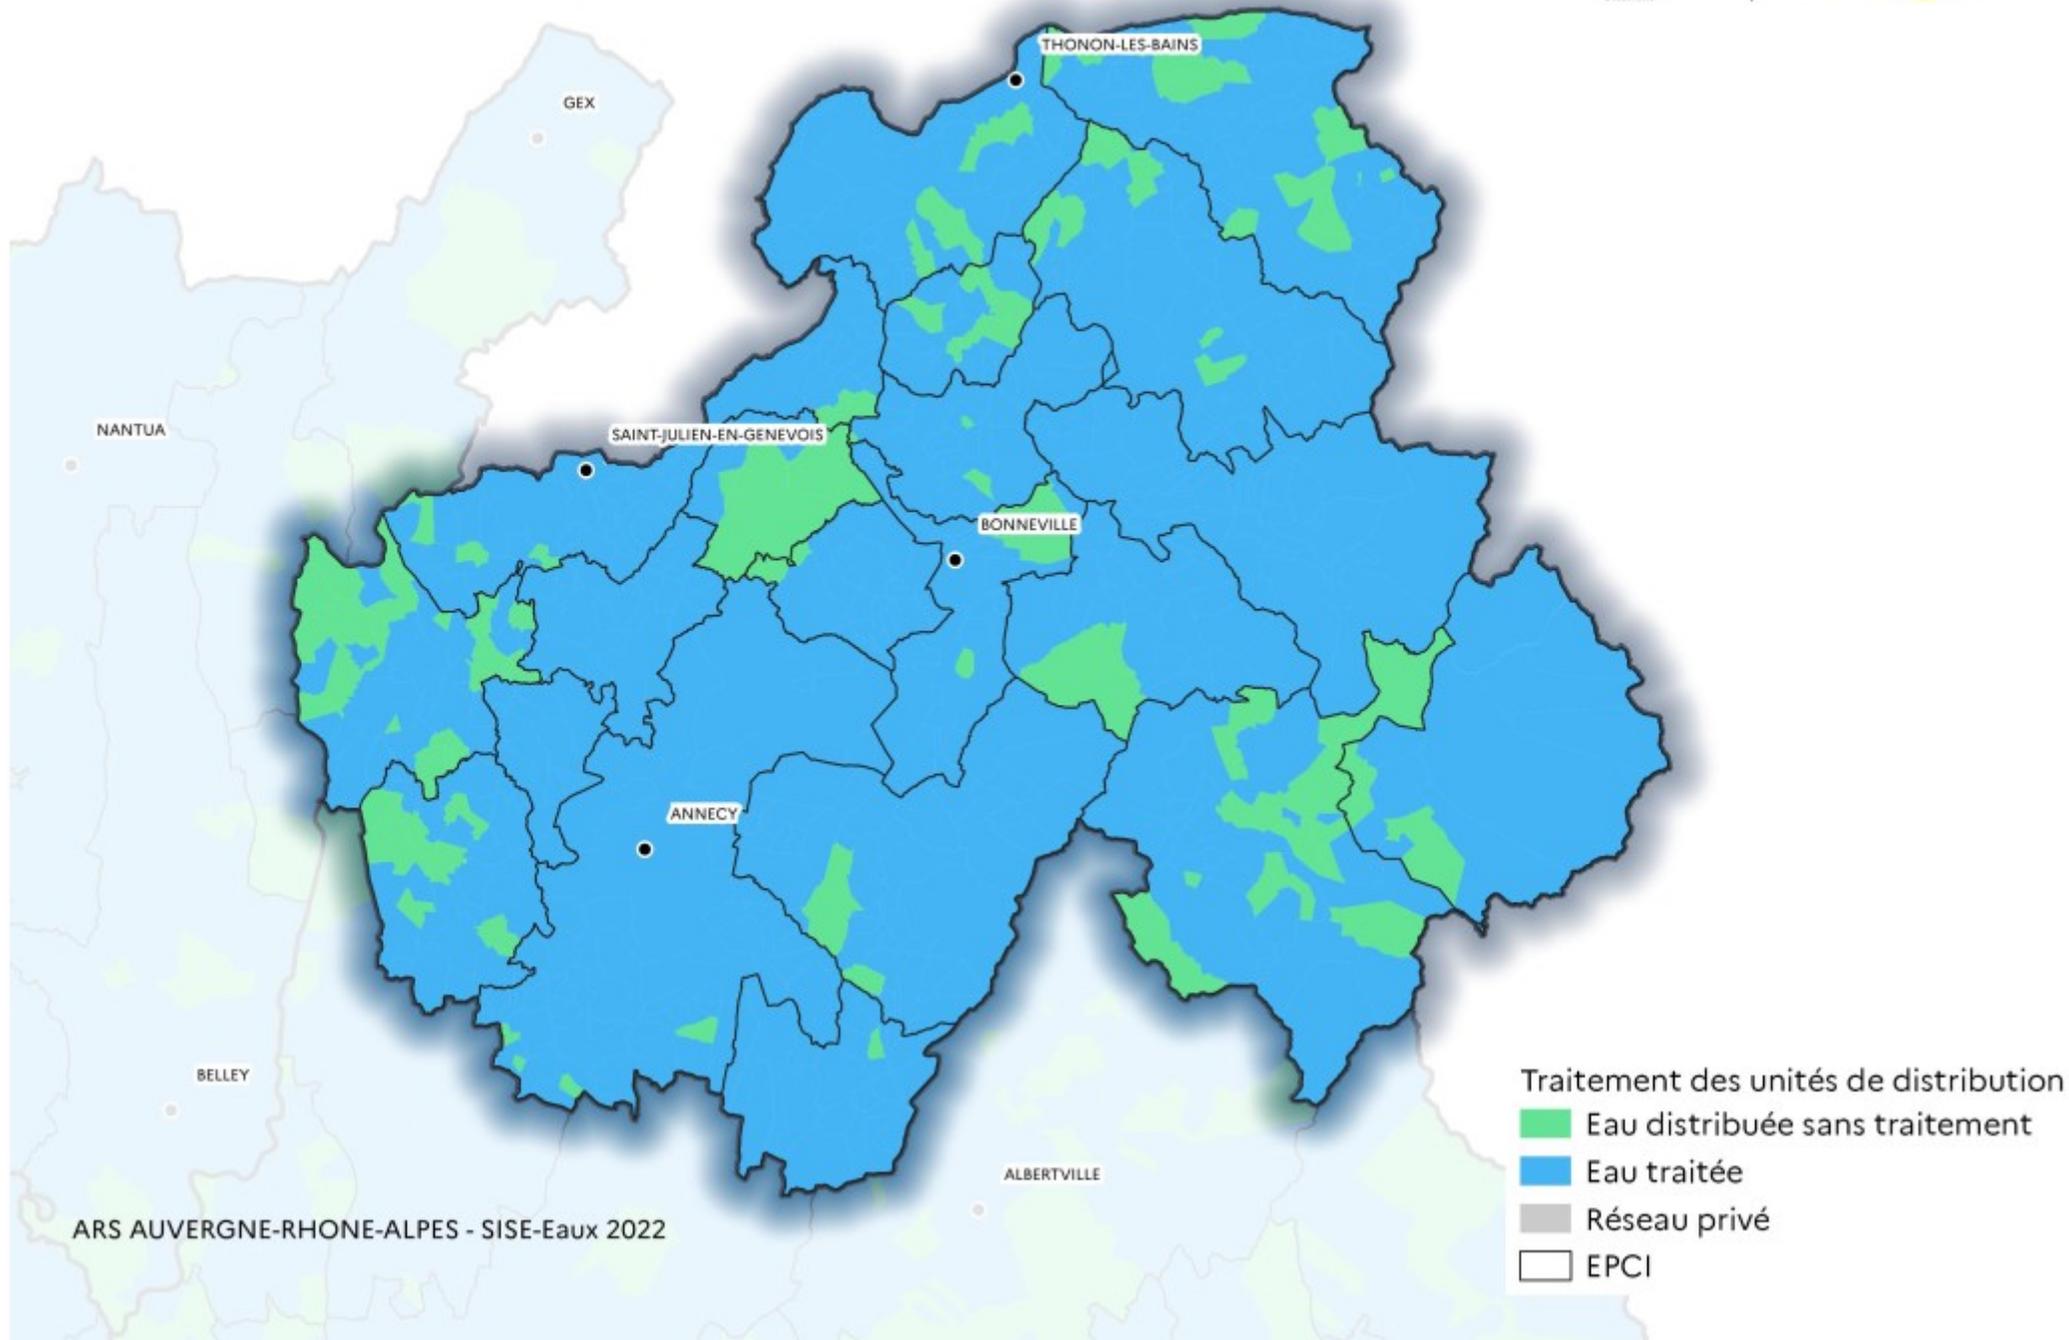


DURETE DE L'EAU DISTRIBUEE EN AUVERGNE-RHONE-ALPES EN 2022 - HAUTE SAVOIE

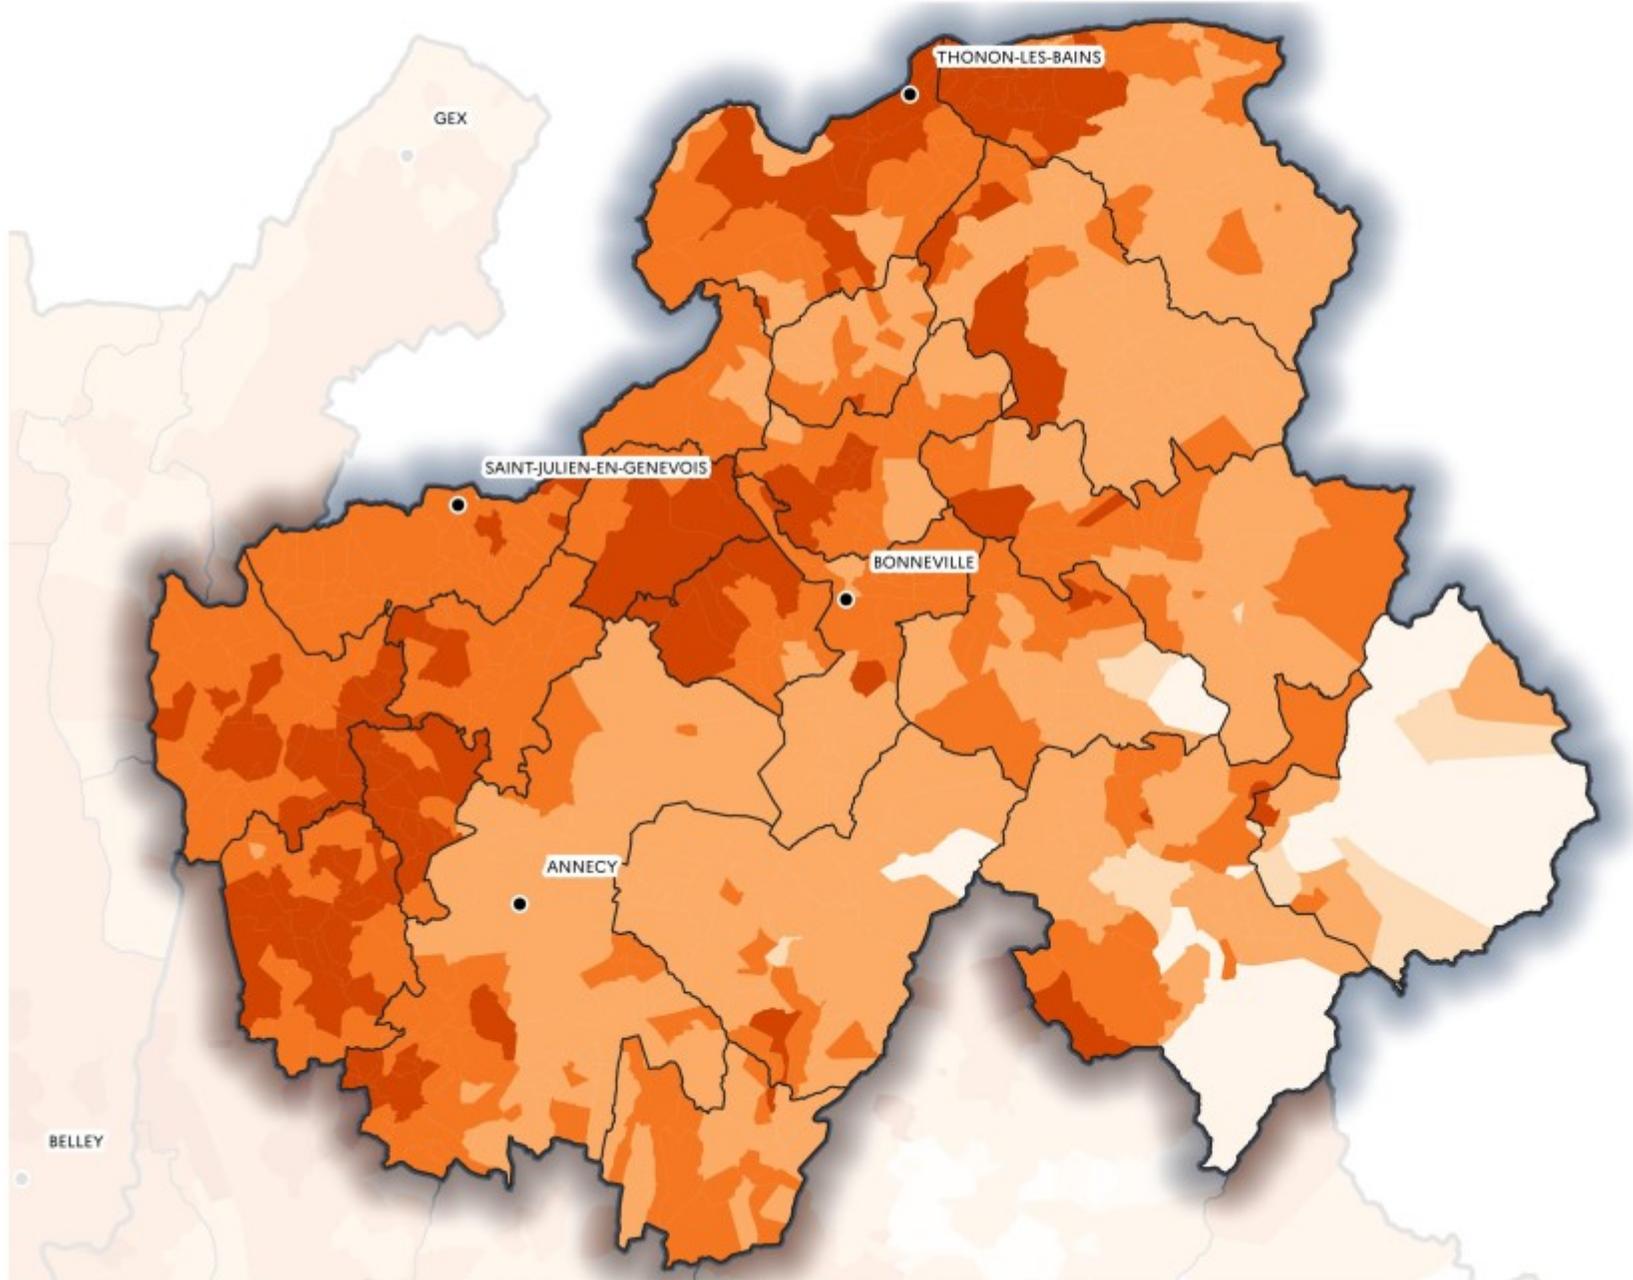


Dureté de l'eau 2022

- Eau très douce [0-8°f]
- Eau douce [8-10°f]
- Eau peu calcaire [10-20°f]
- Eau dure [20-30°f]
- Eau très dure >30°f
- Non mesuré ou réseau privé


QUALITE MICROBIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE 2022 - HAUTE SAVOIE

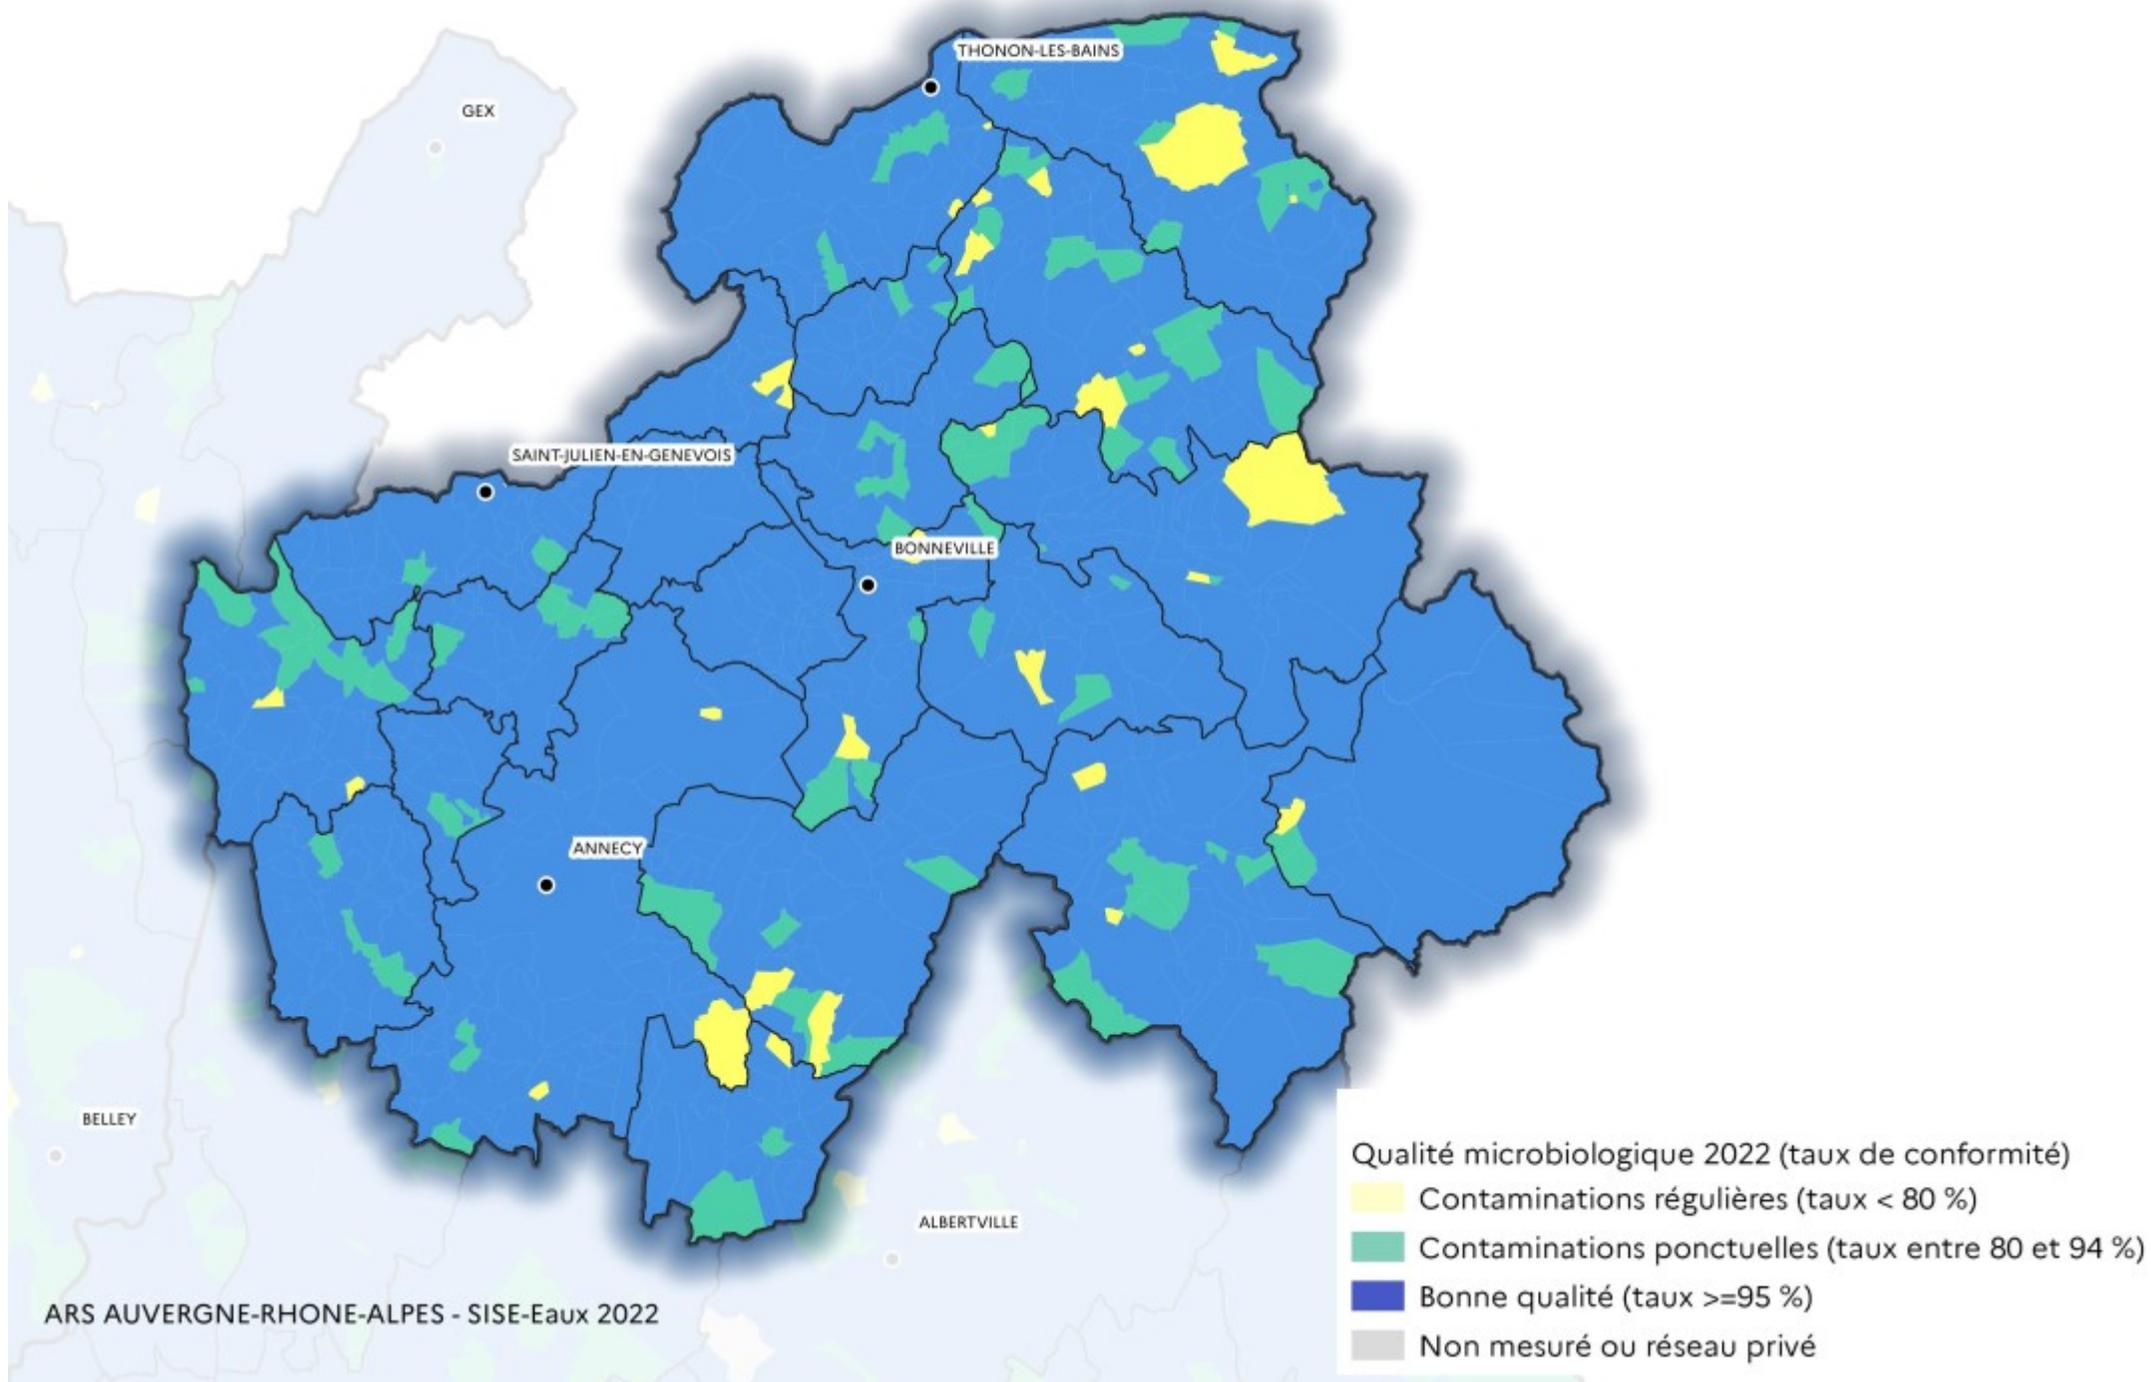

TENEURS EN NITRATES DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2022 - HAUTE SAVOIE

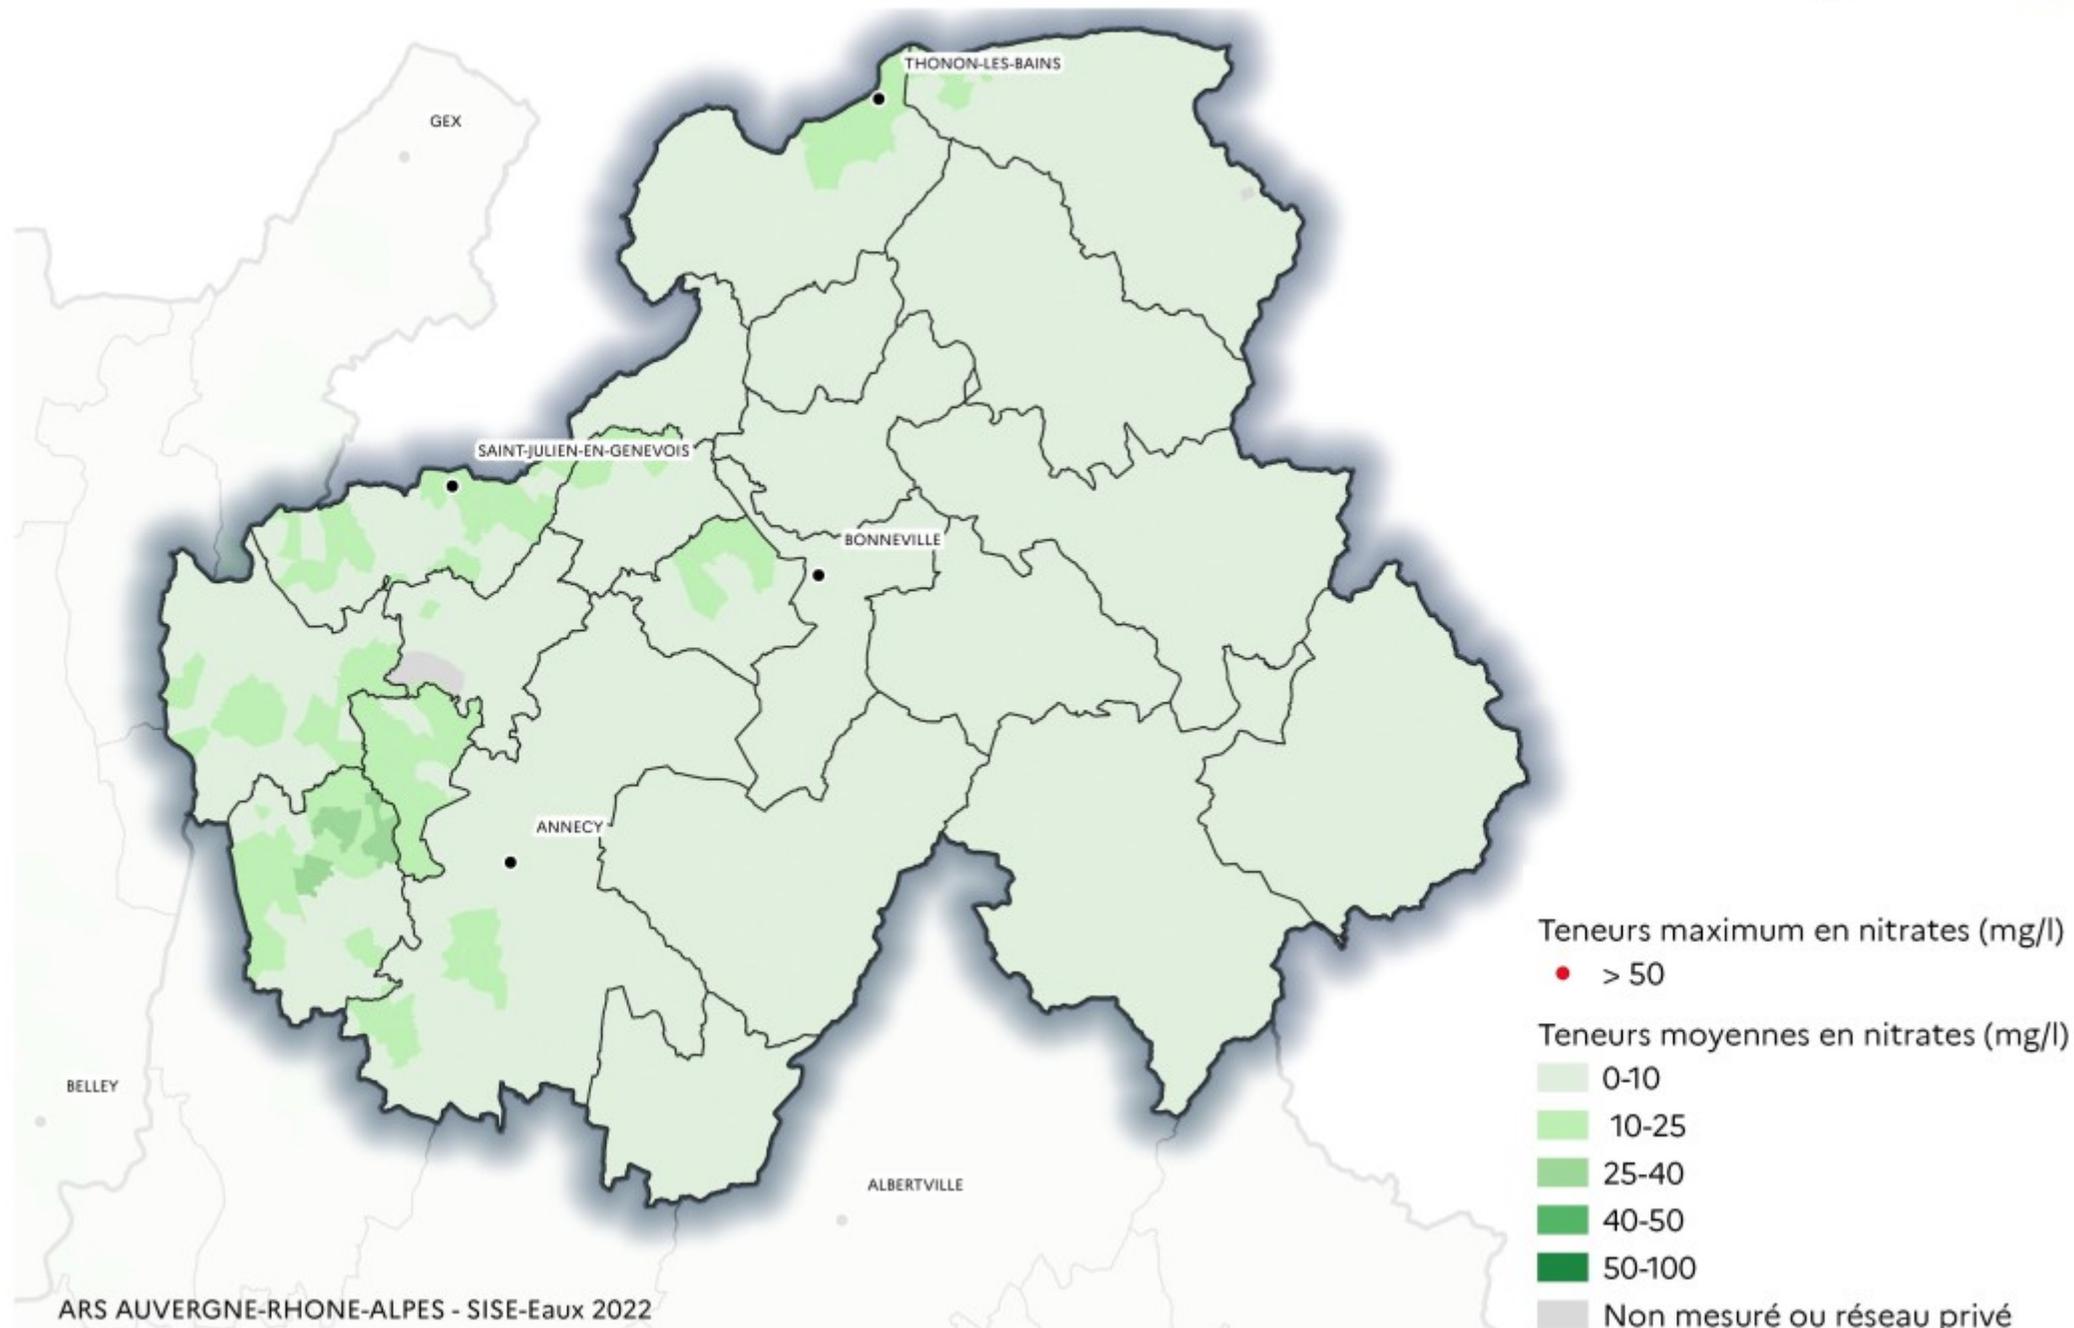

PESTICIDES DANS L'EAU DISTRIBUEE EN AUVERGNE-RHONE-ALPES EN 2022 - HAUTE SAVOIE

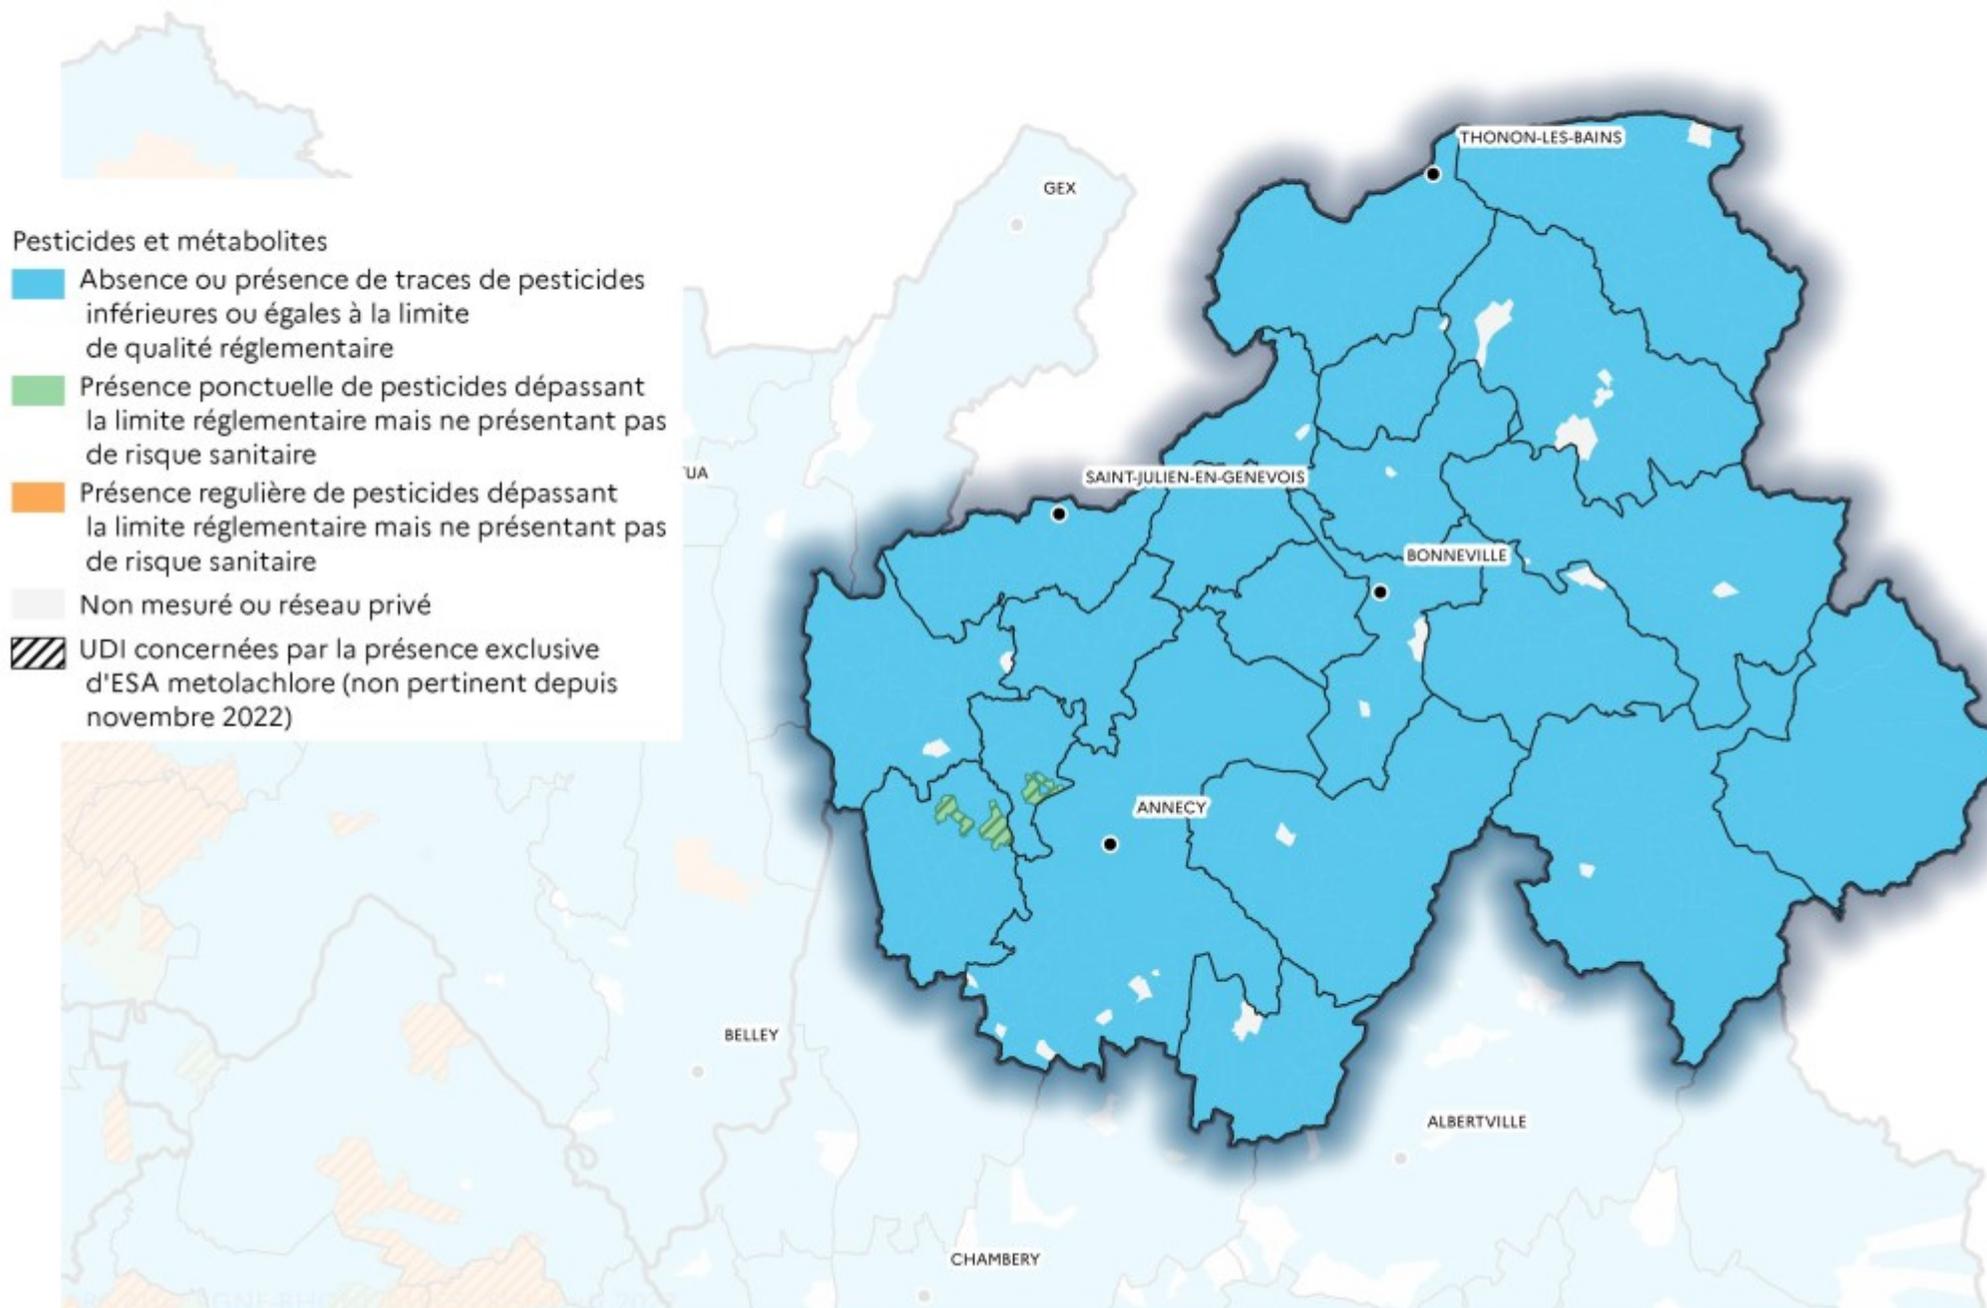

MAÎTRISE D'OUVRAGE DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU - HAUTE SAVOIE

