




LES CAPTAGES D'EAU EN 2024 EN FONCTION DE LA NATURE DE L'EAU ET DU DÉBIT MOYEN JOURNALIER - ALLIER

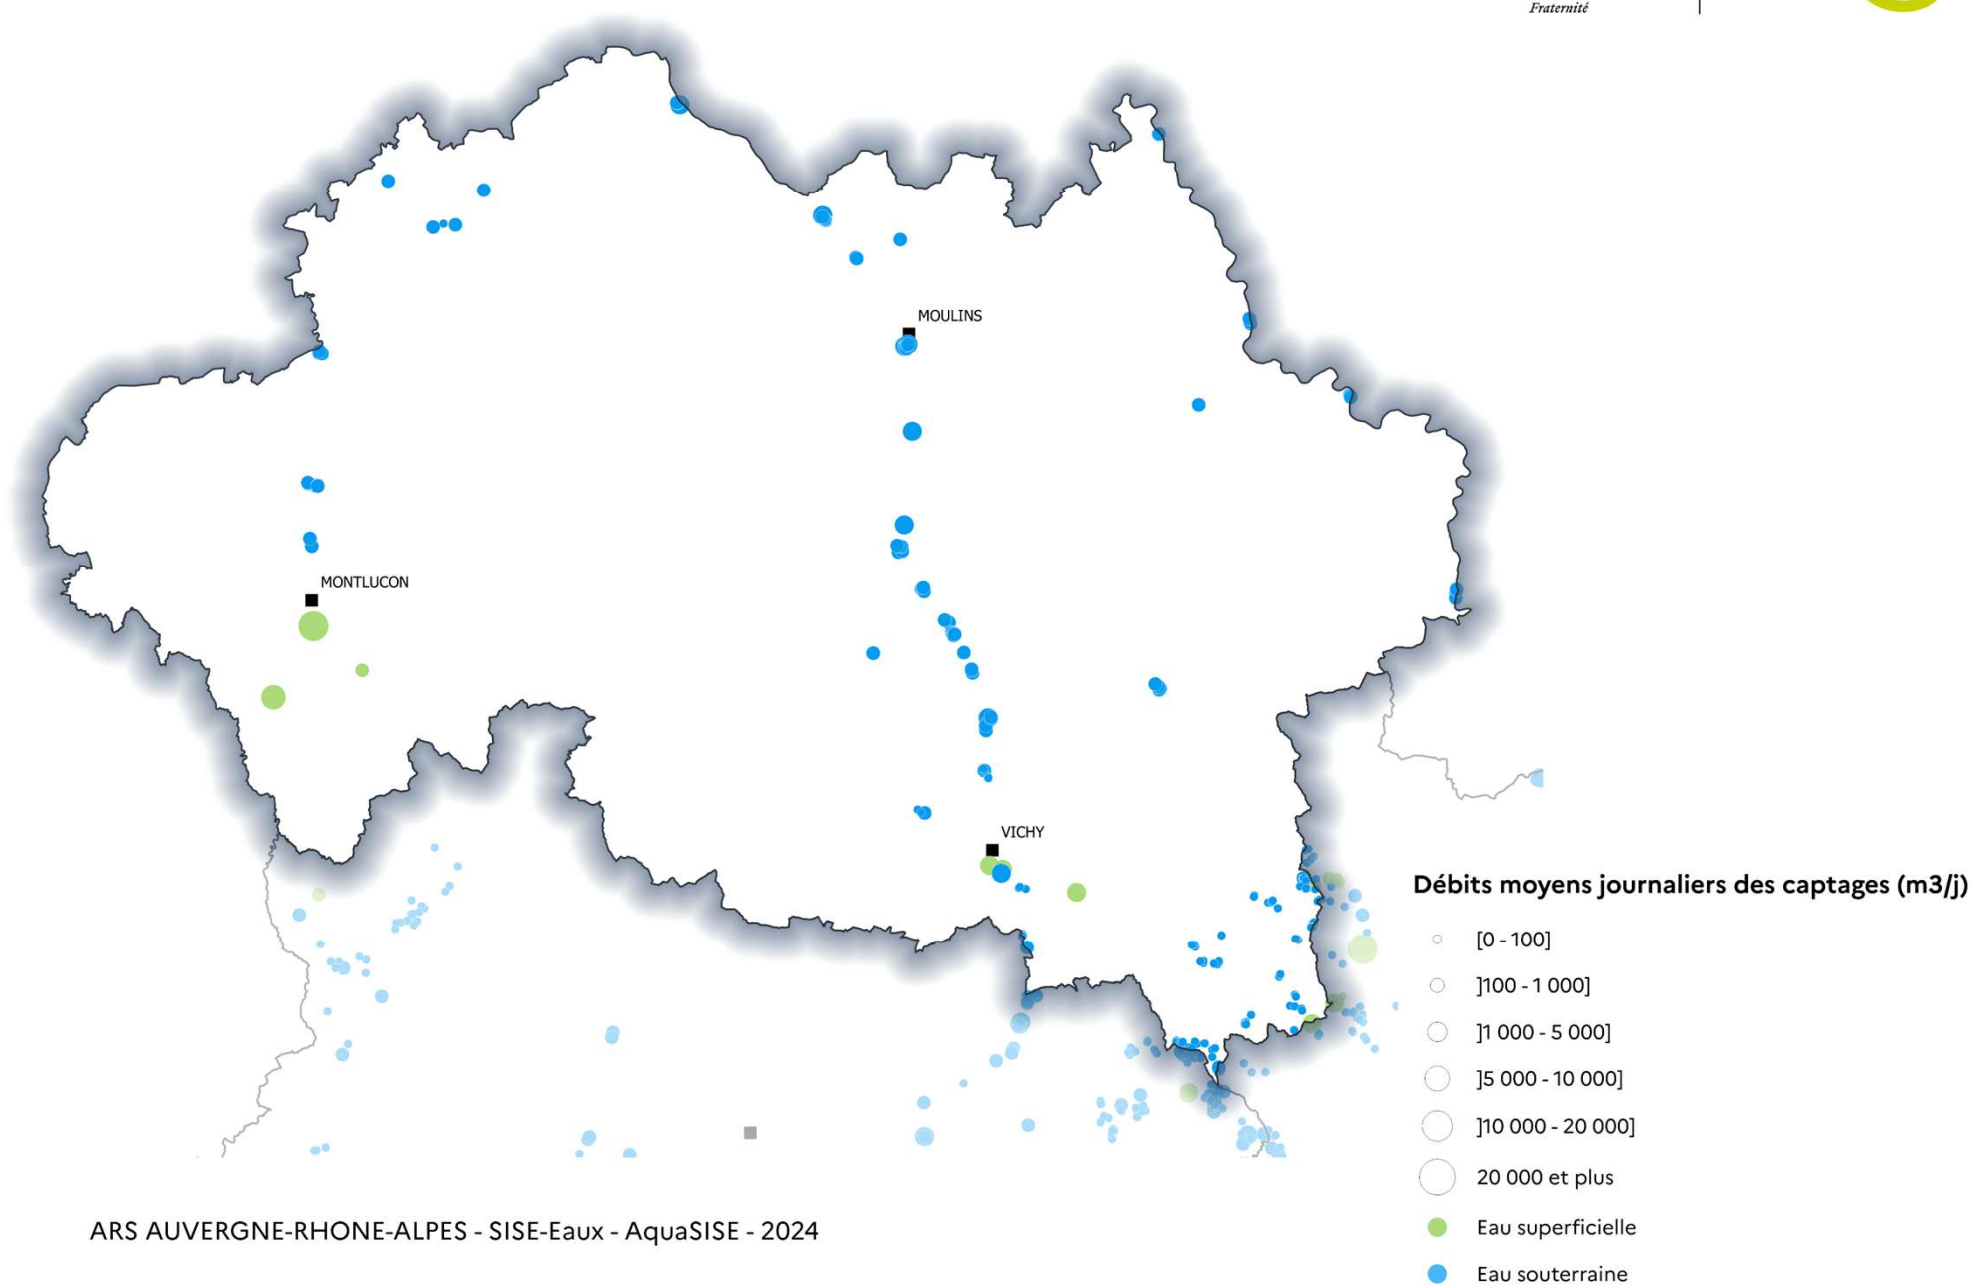


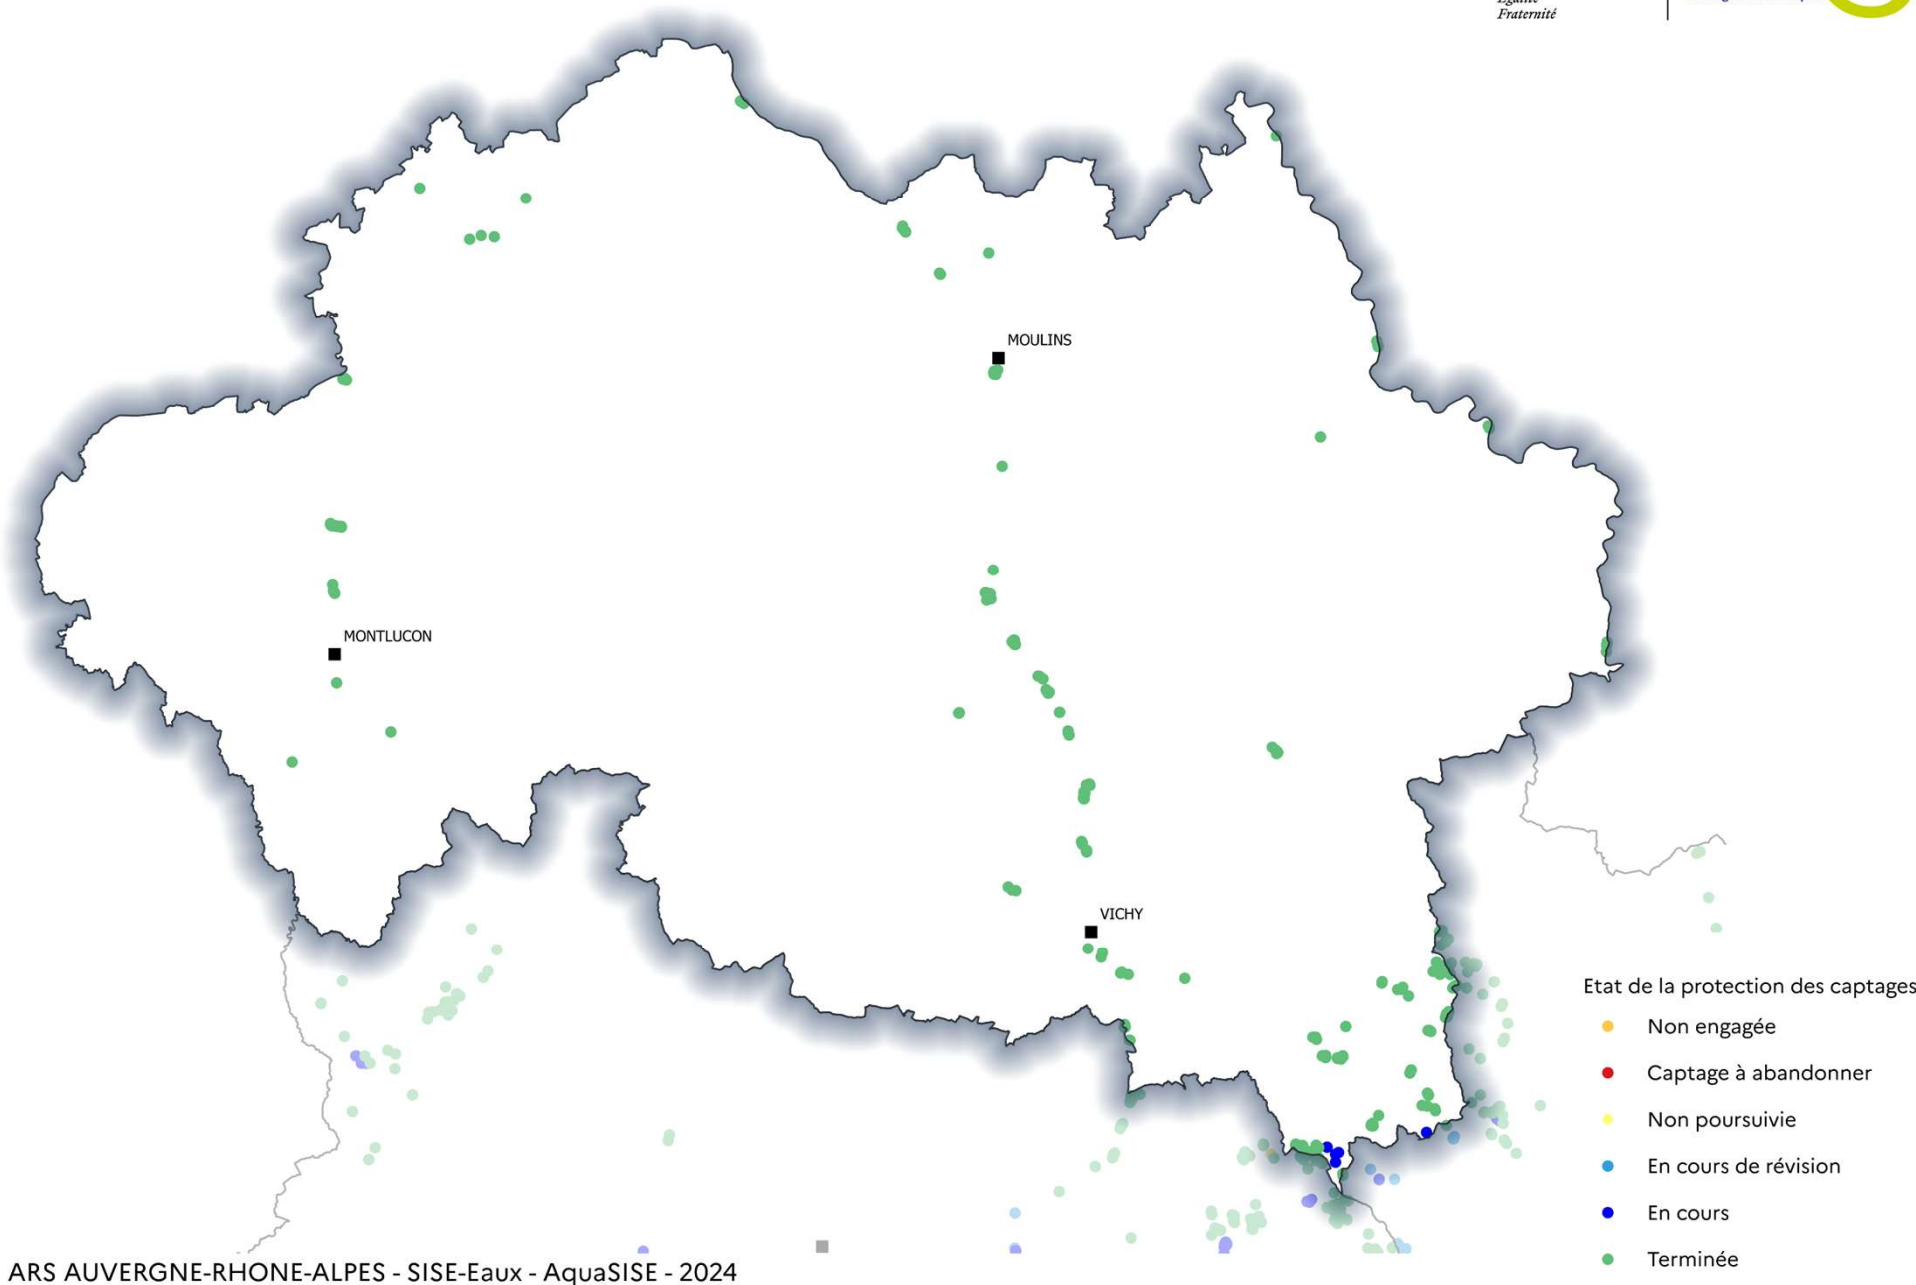


MAITRISE D'OUVRAGE DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU EN 2024 - ARDECHE

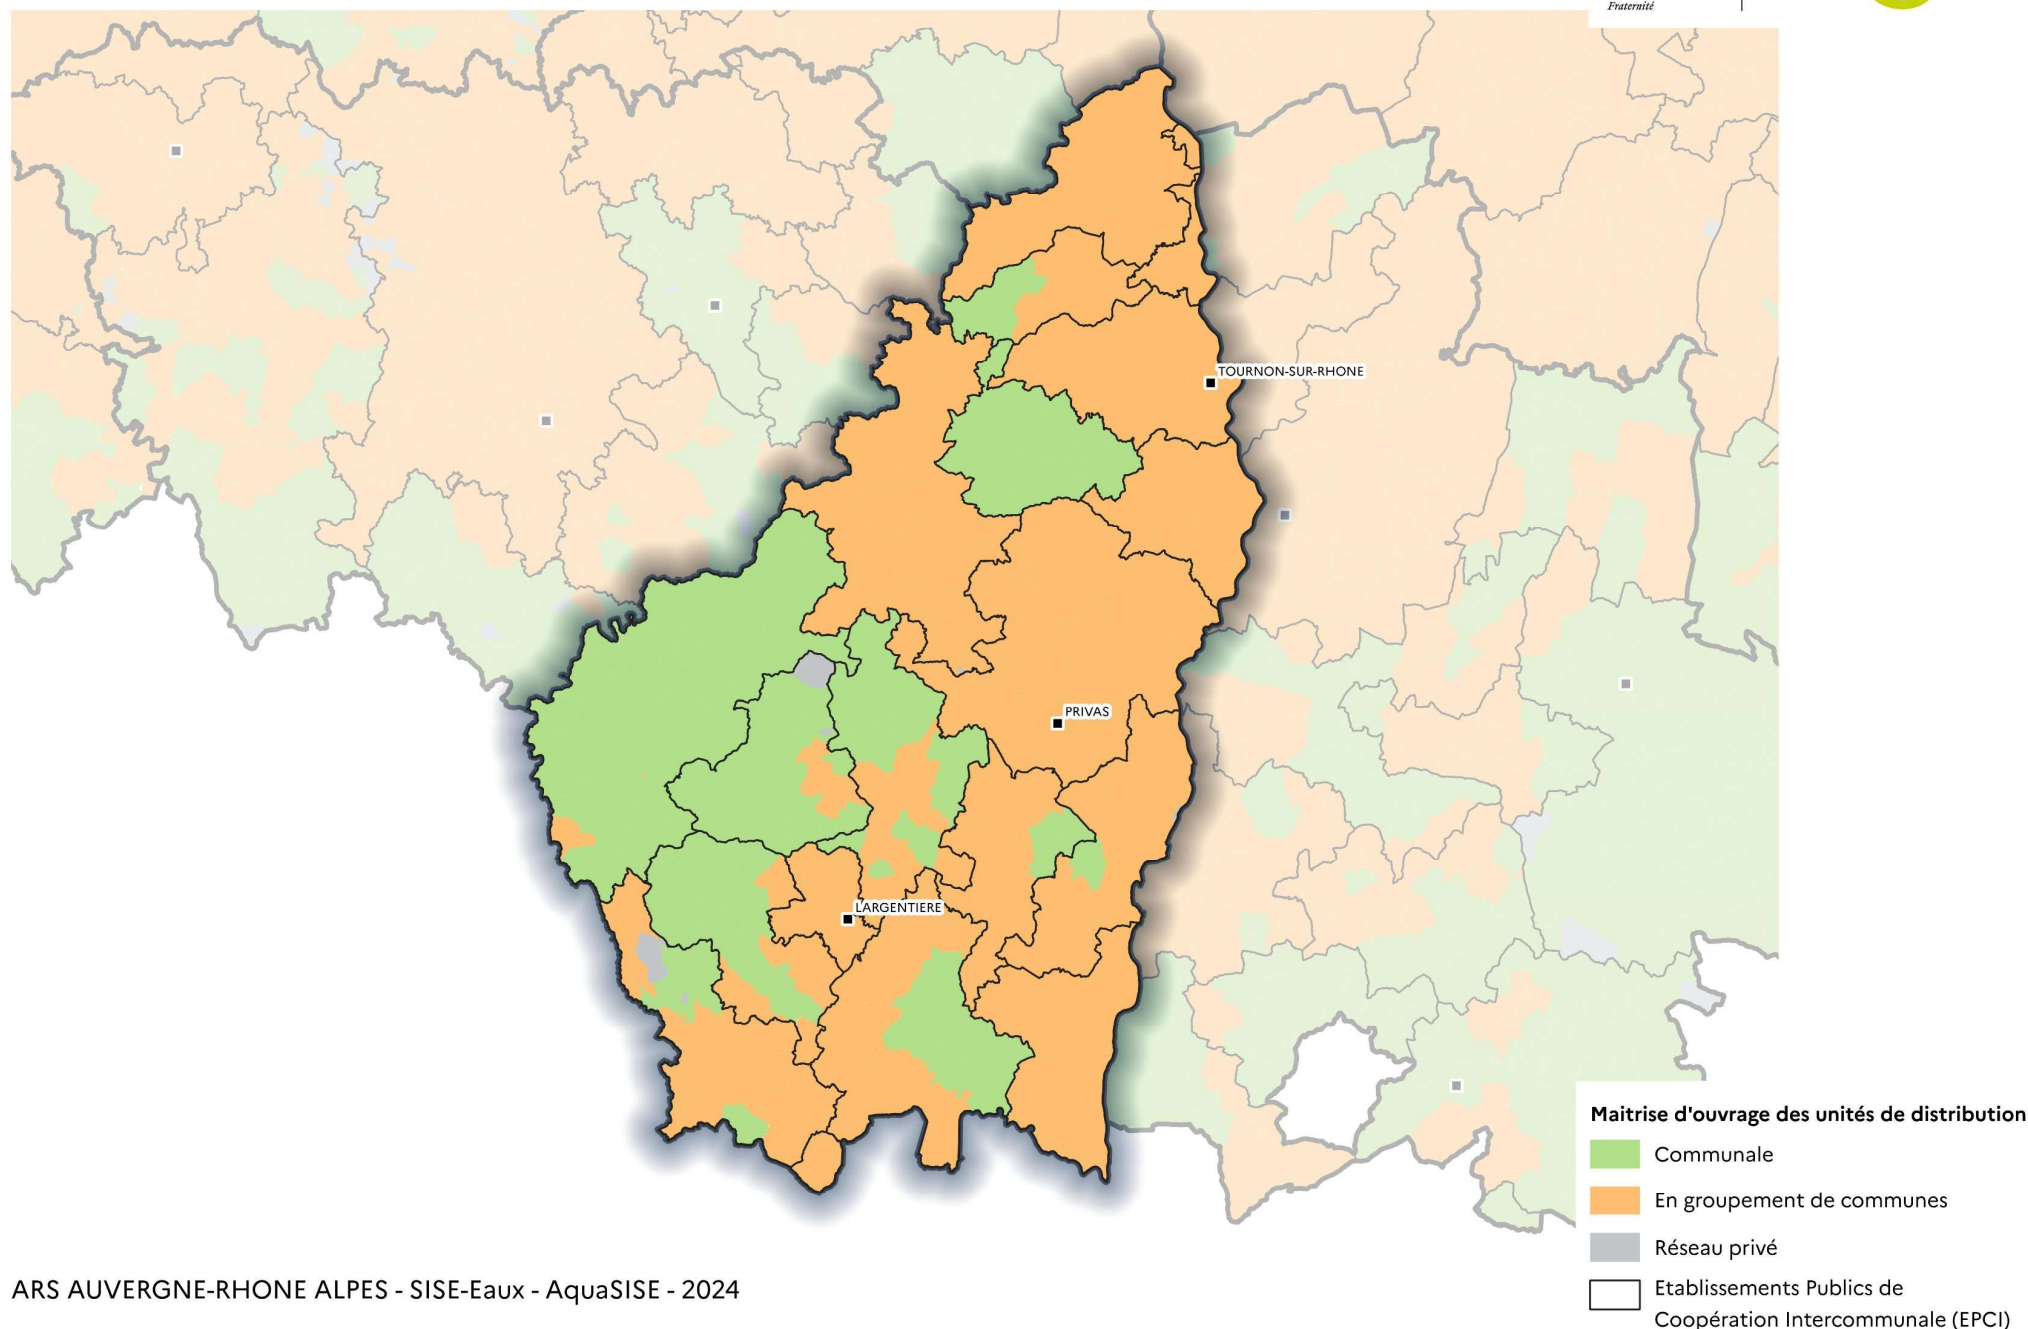


LA DESINFECTION DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2024 - ALLIER

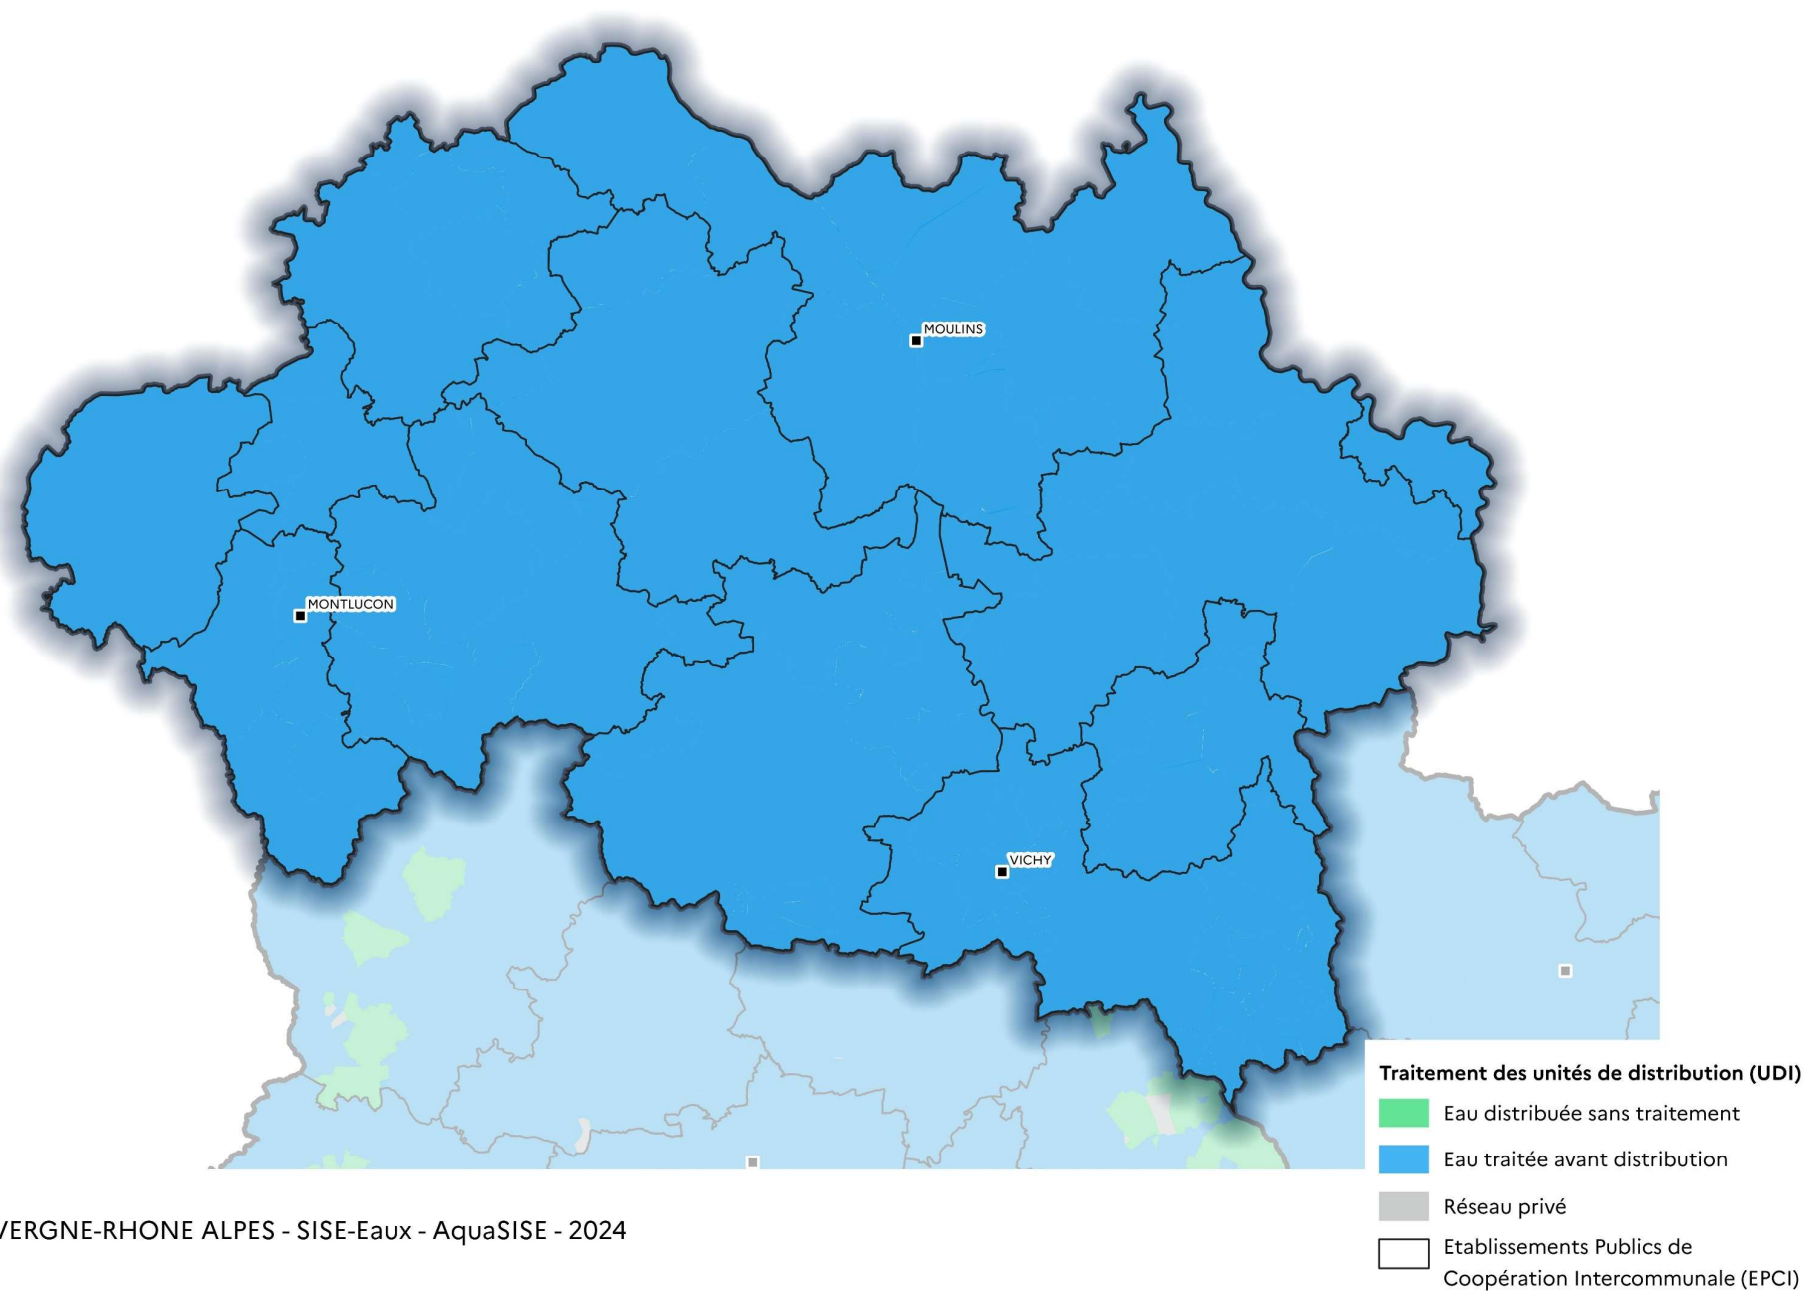

L'INDICATEUR GLOBAL DE LA QUALITE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2024 - ALLIER

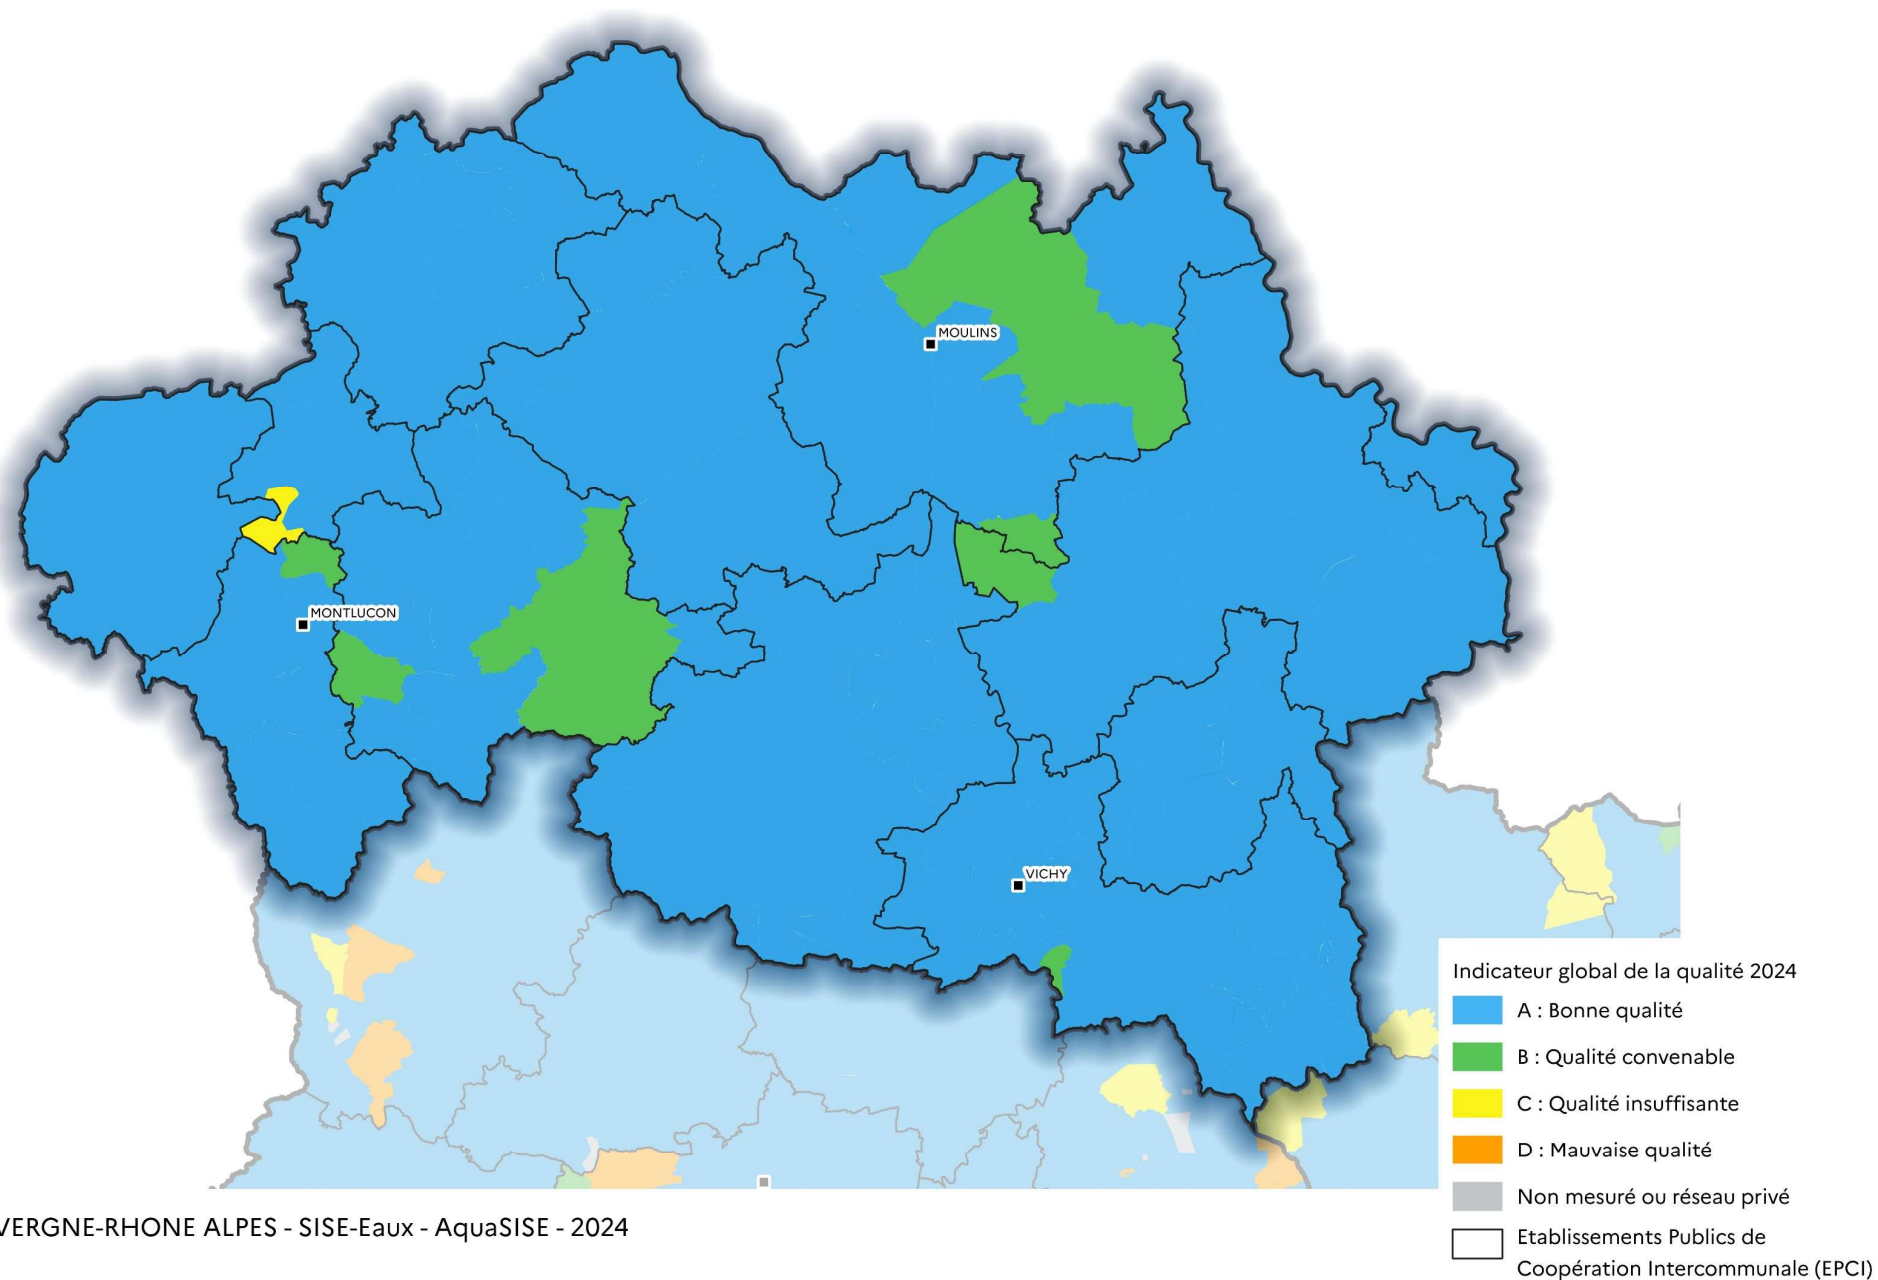

LA QUALITE MICROBIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2024 - ALLIER

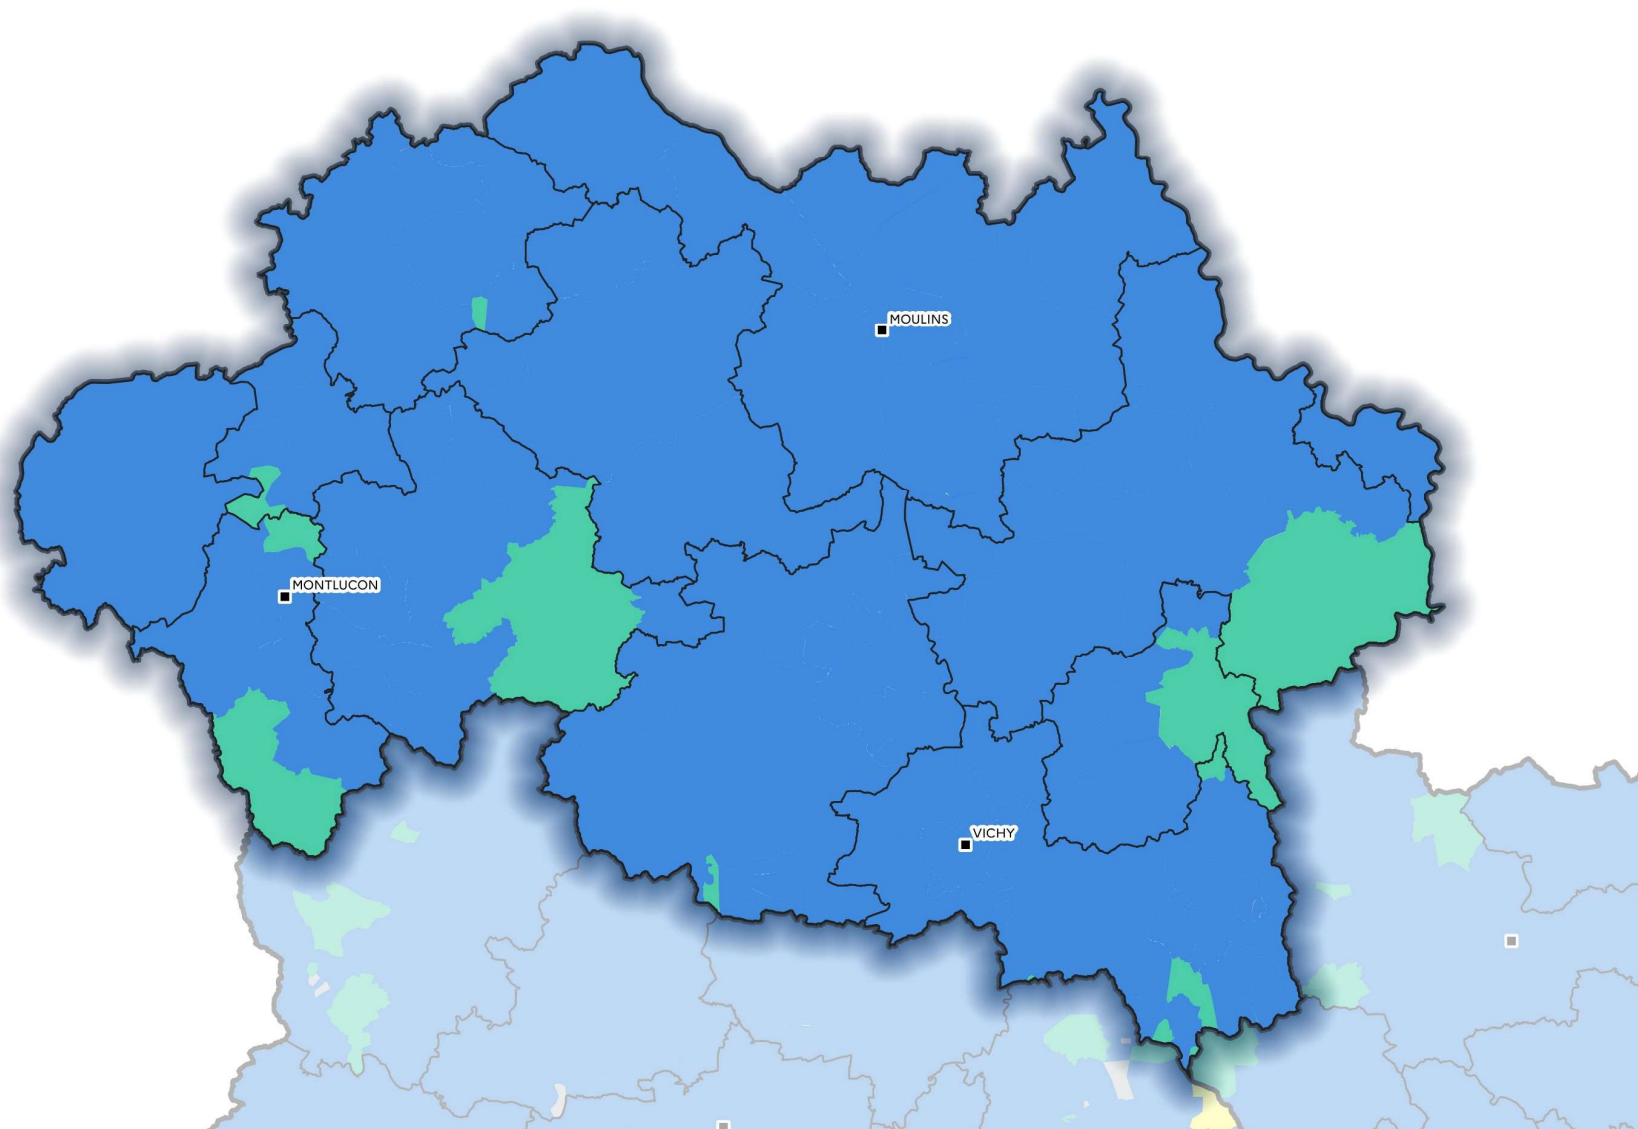


Qualité microbiologique 2024 (taux de conformité)

-  Contaminations régulières (taux inférieur à 80 %)
-  Contaminations ponctuelles (taux entre 80 et 94 %)


 Eau de très bonne qualité (taux ≥ 95 %)

 Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI)


TENEURS EN NITRATES DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2024 - ALLIER

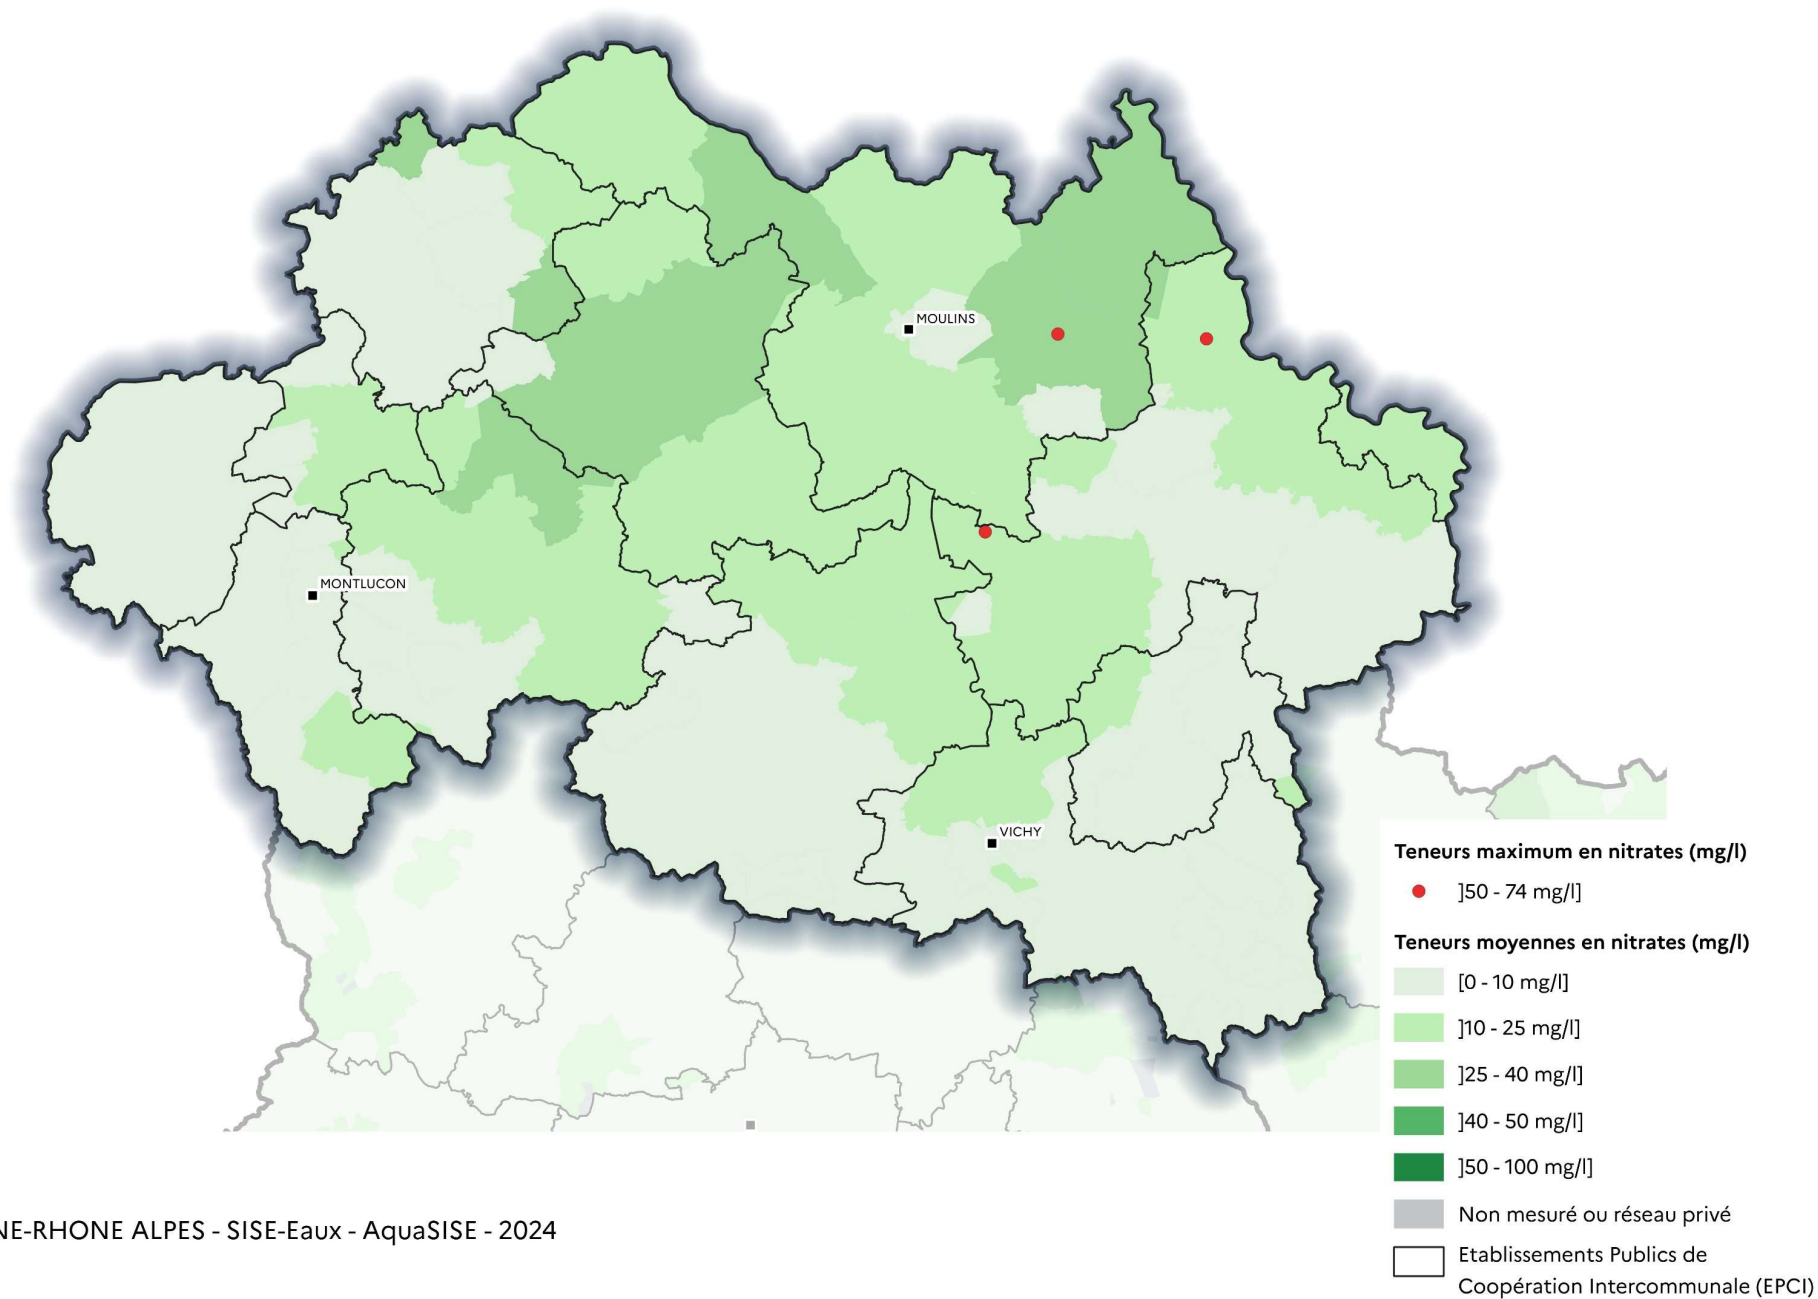

TENEURS EN PESTICIDES DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2024 - ALLIER

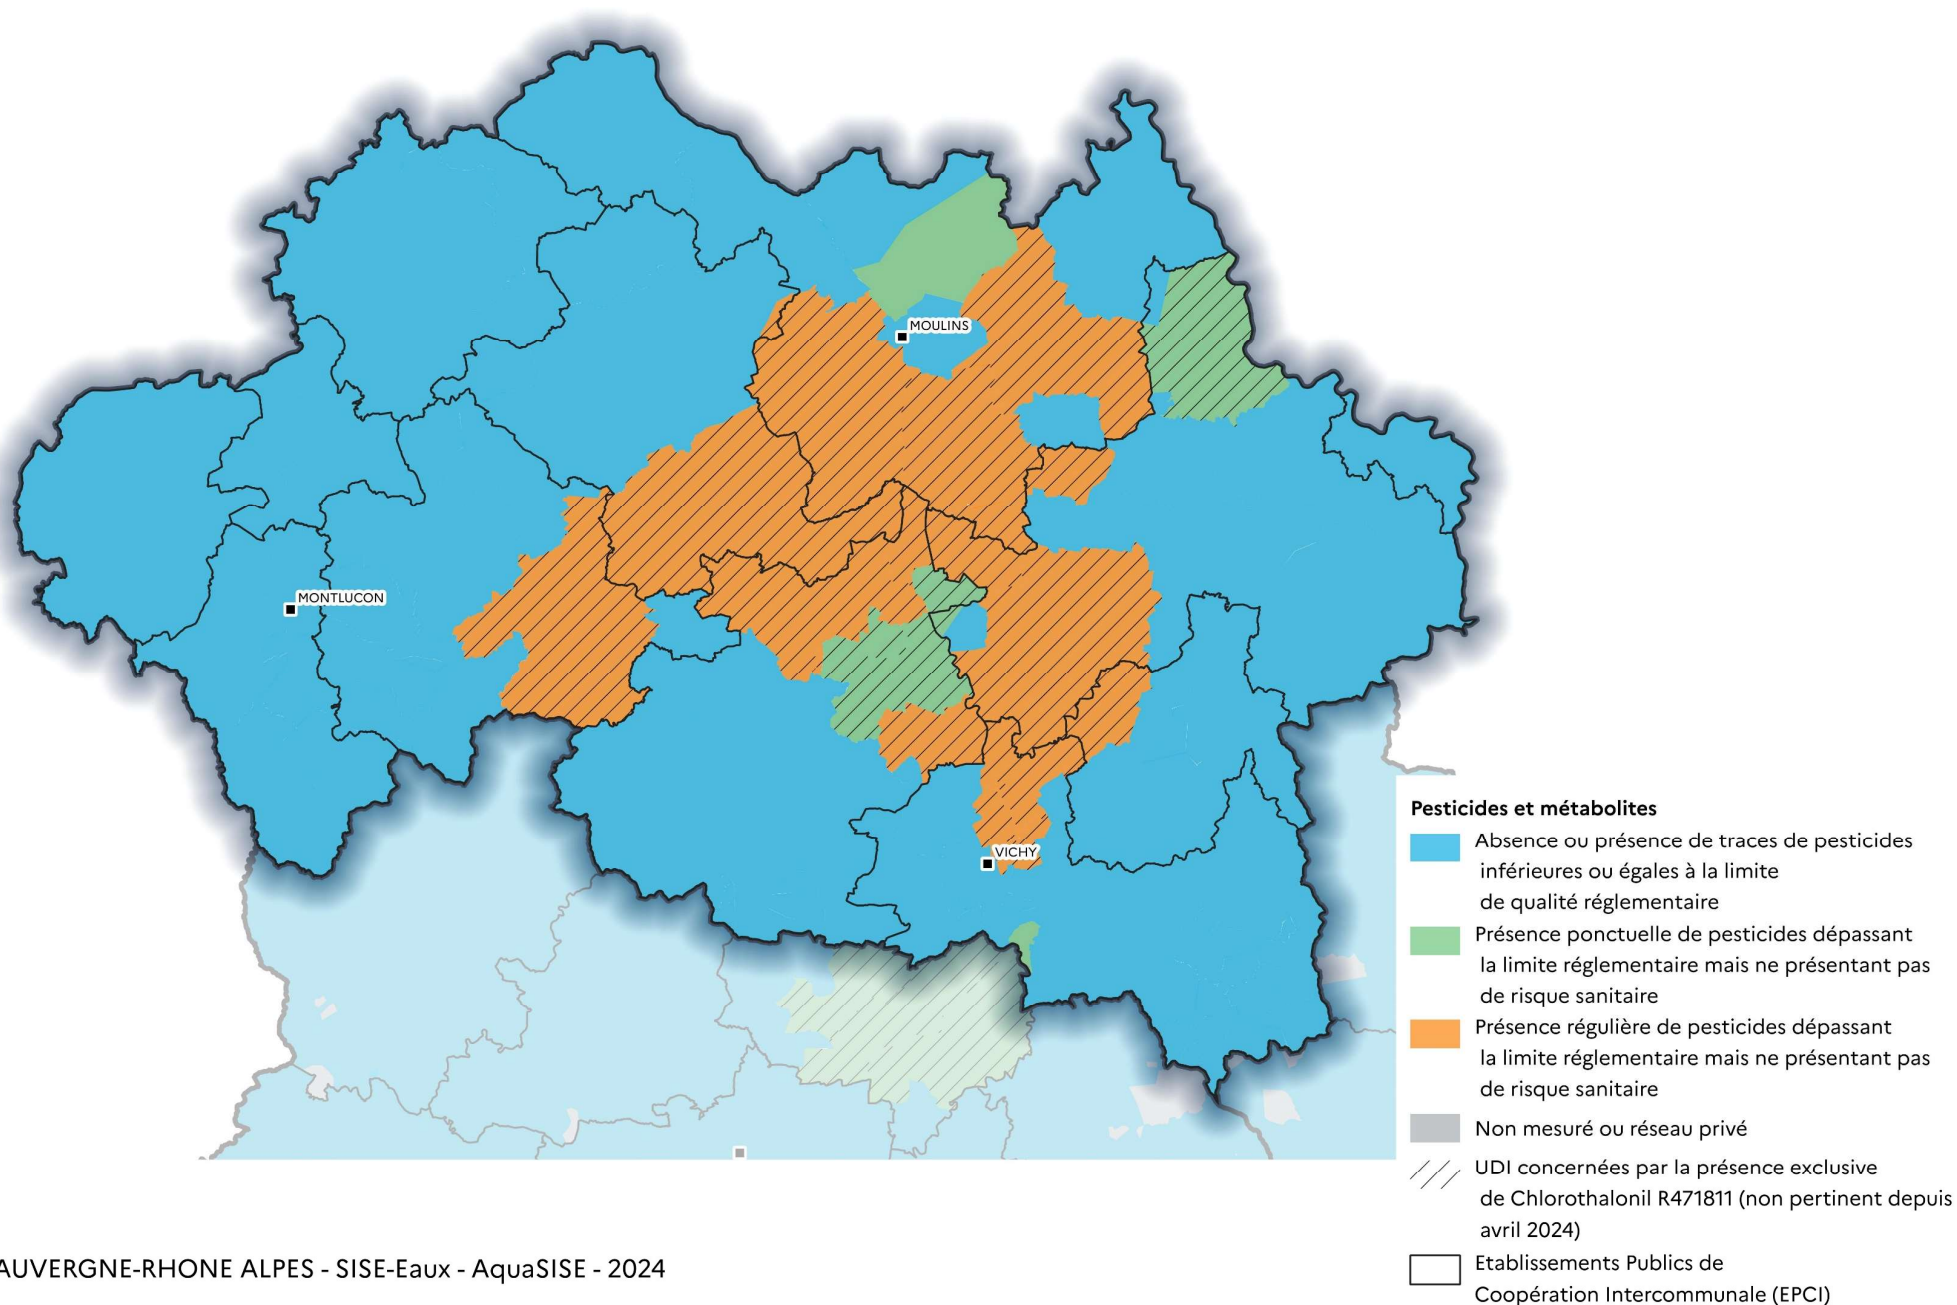

LA DURETE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2024 - ALLIER

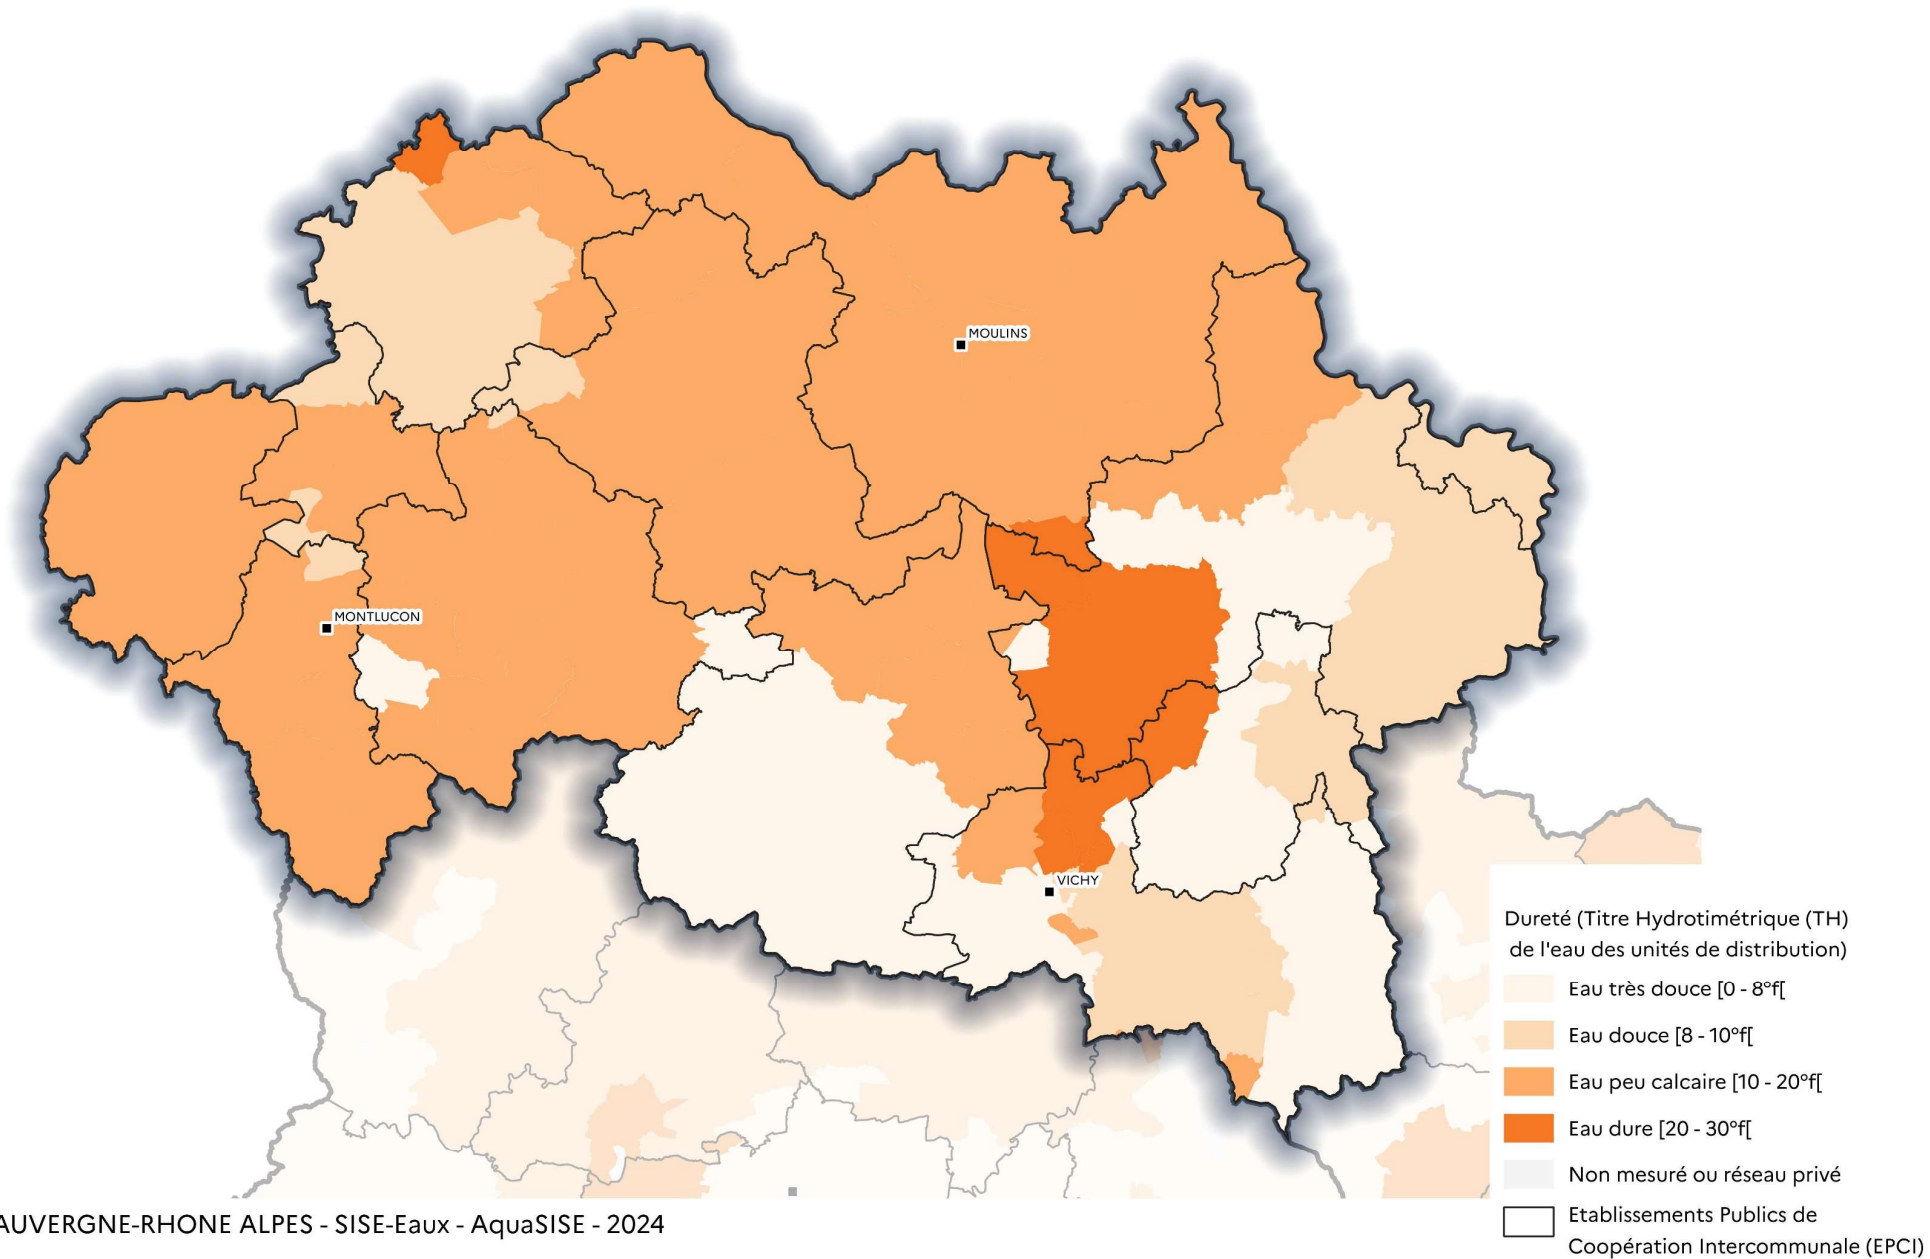

TENEURS EN PFAS DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2024 - ALLIER

