



LES CAPTAGES D'EAU EN 2024


EN FONCTION DE LA NATURE DE L'EAU ET DU DÉBIT MOYEN JOURNALIER - CANTAL

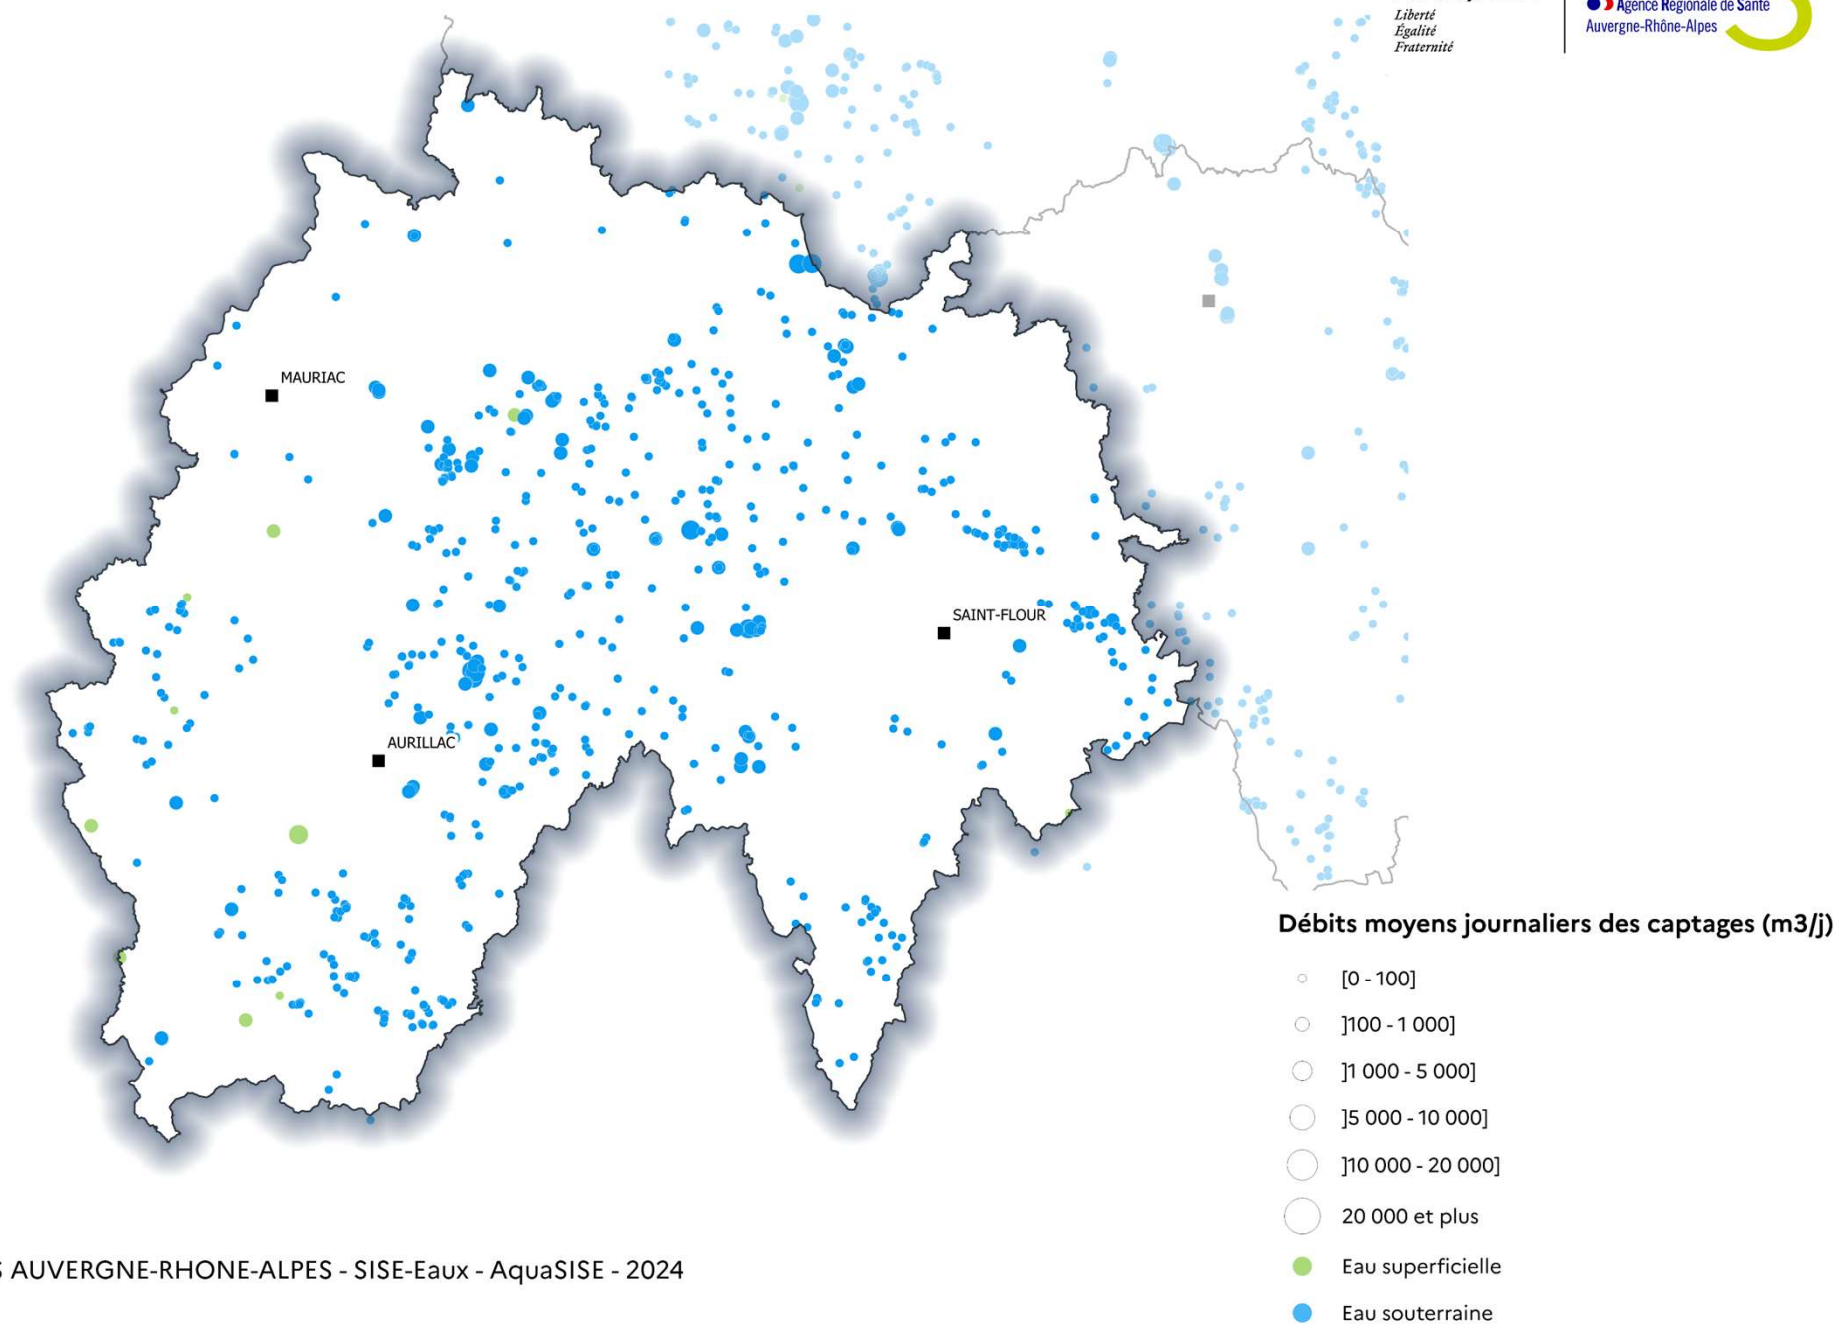

ETAT DES PROCEDURES DE PROTECTION DES CAPTAGES D'EAU EN 2024 - CANTAL

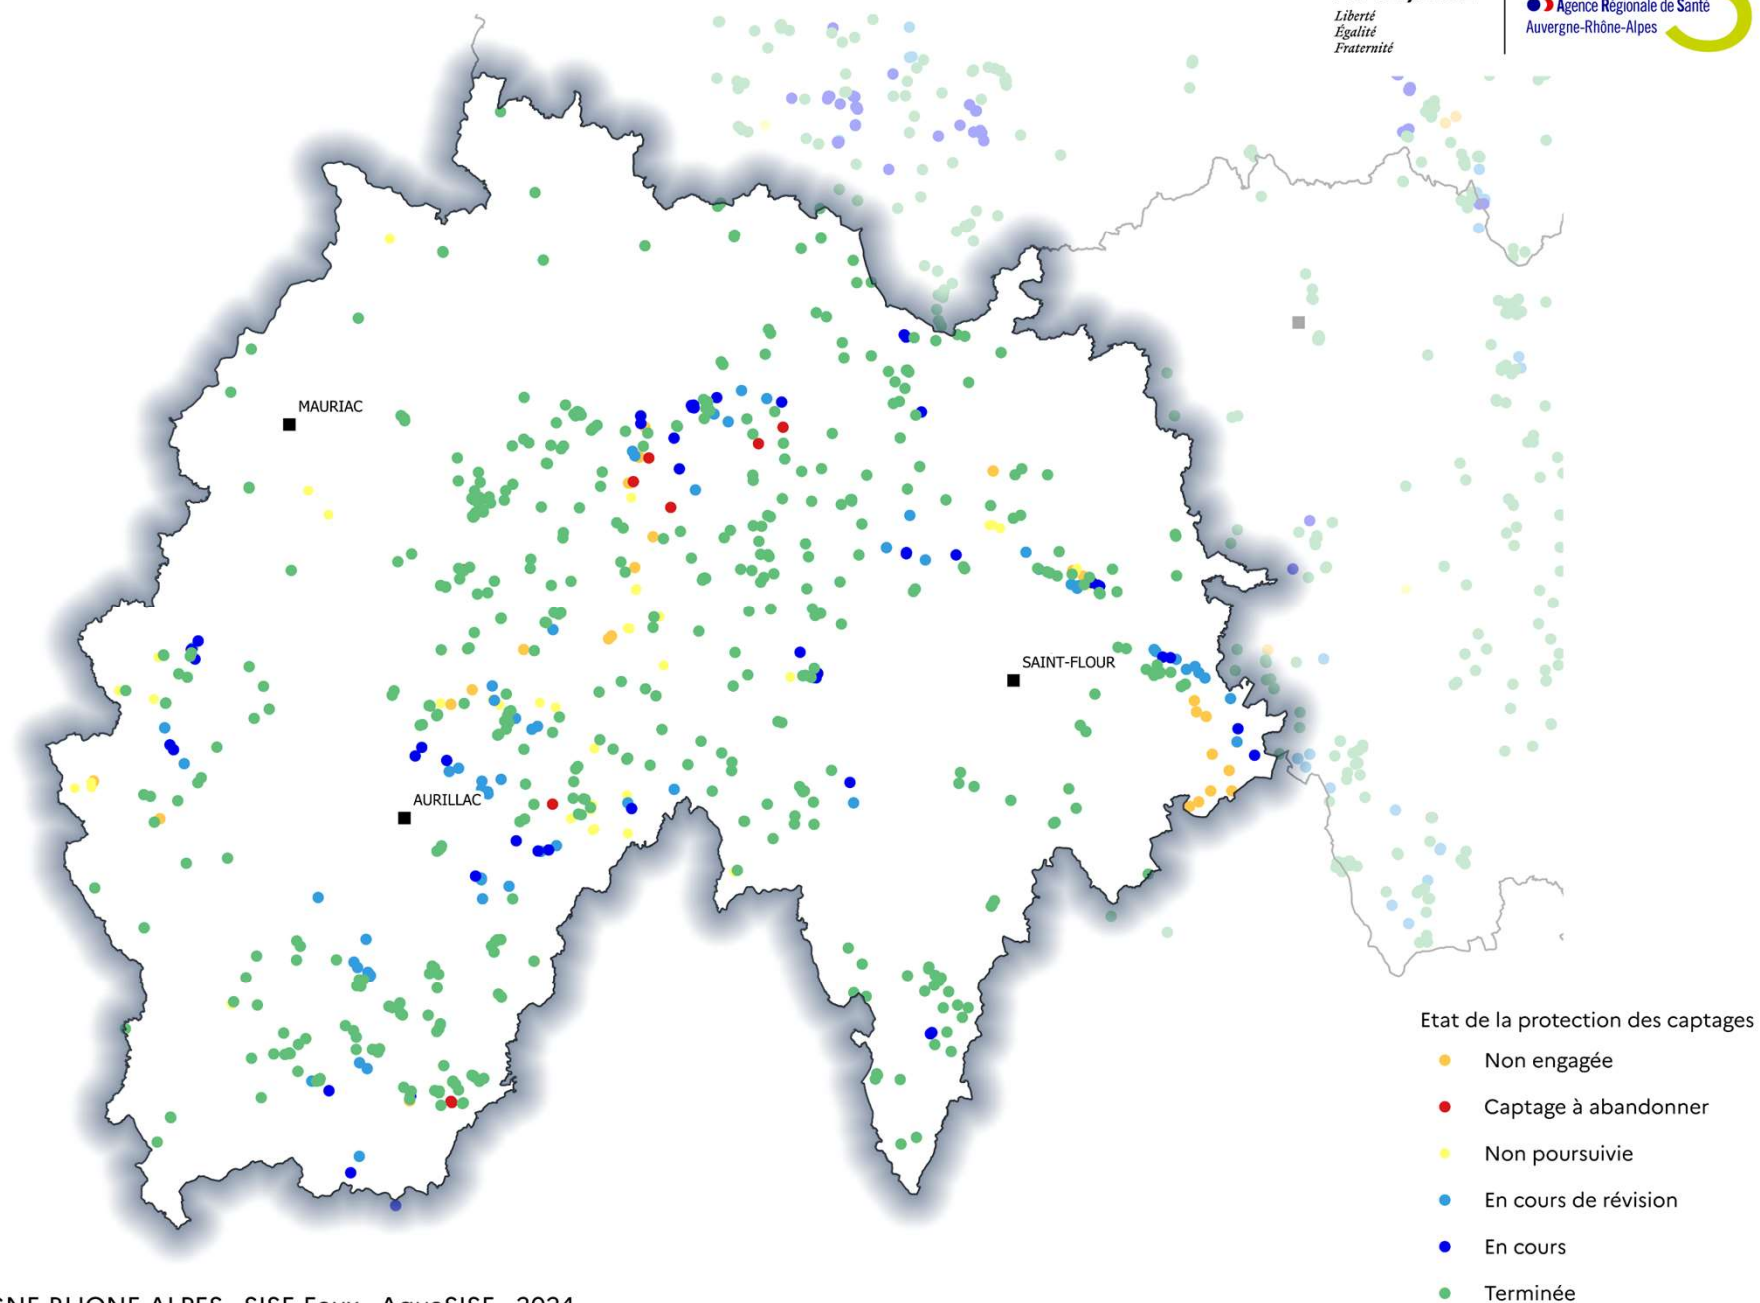


MAITRISE D'OUVRAGE DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU EN 2024 - CANTAL

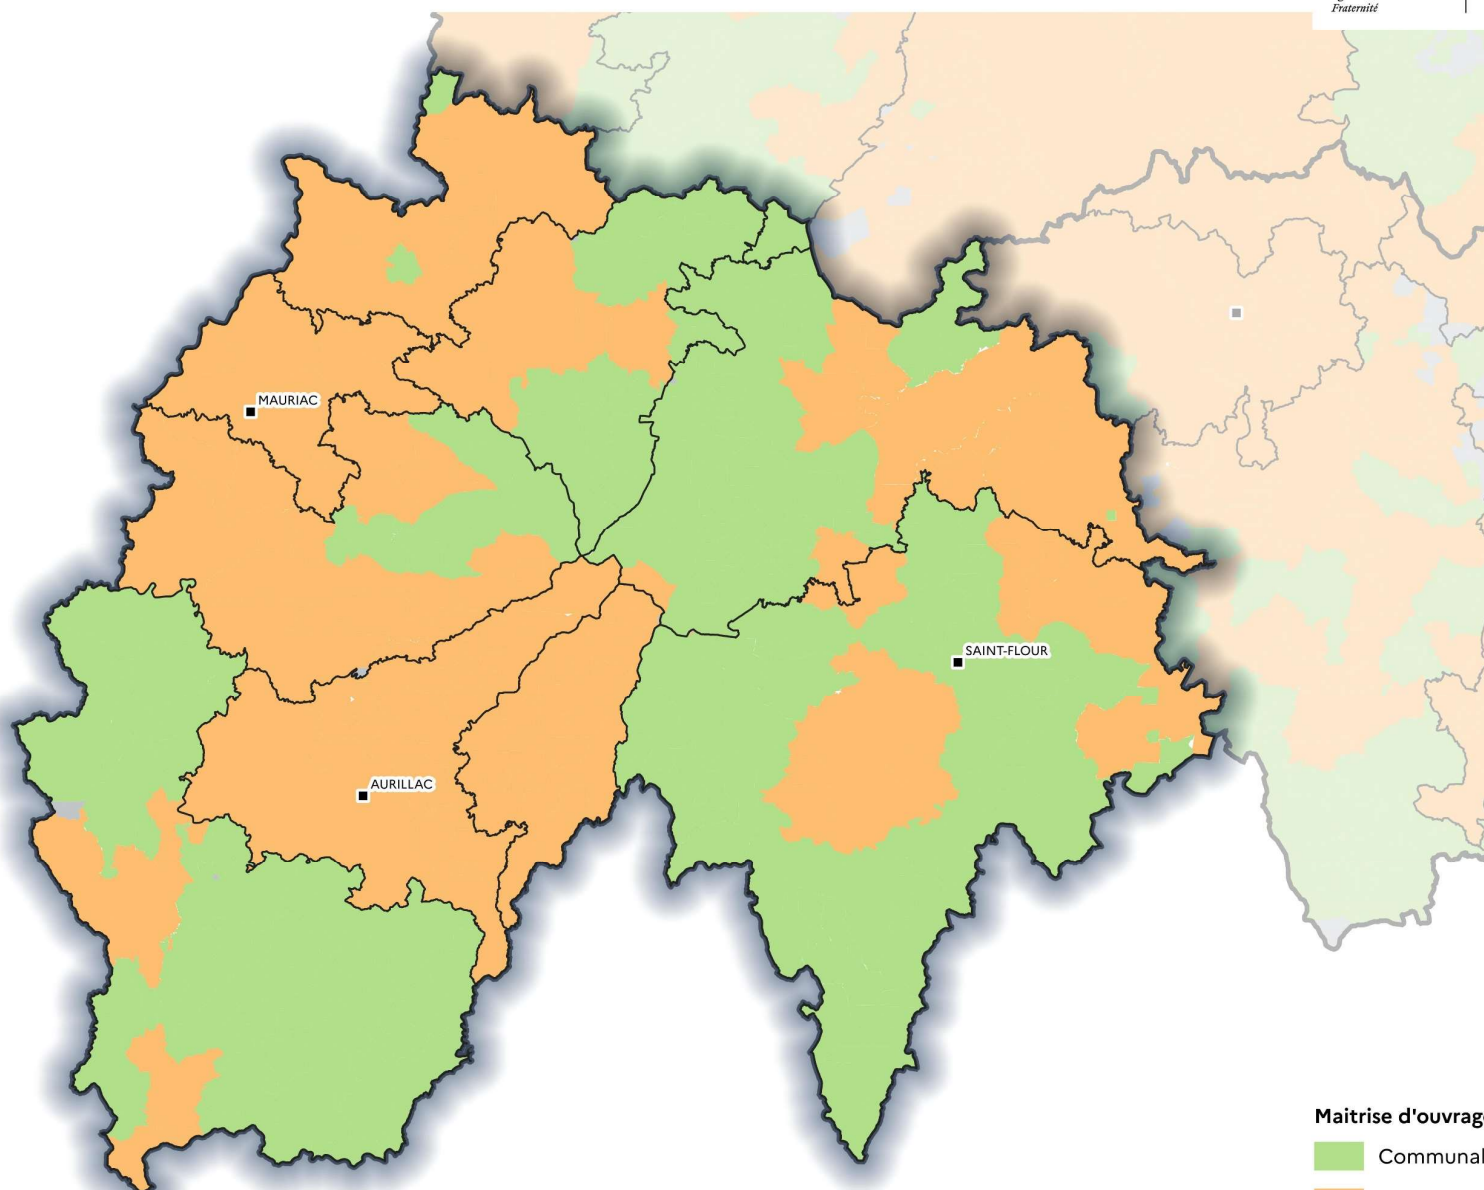

Maitrise d'ouvrage des unités de distribution

-  Communale
-  En groupement de communes
-  Réseau privé
-  Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI)


LA DESINFECTION DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2024 - CANTAL

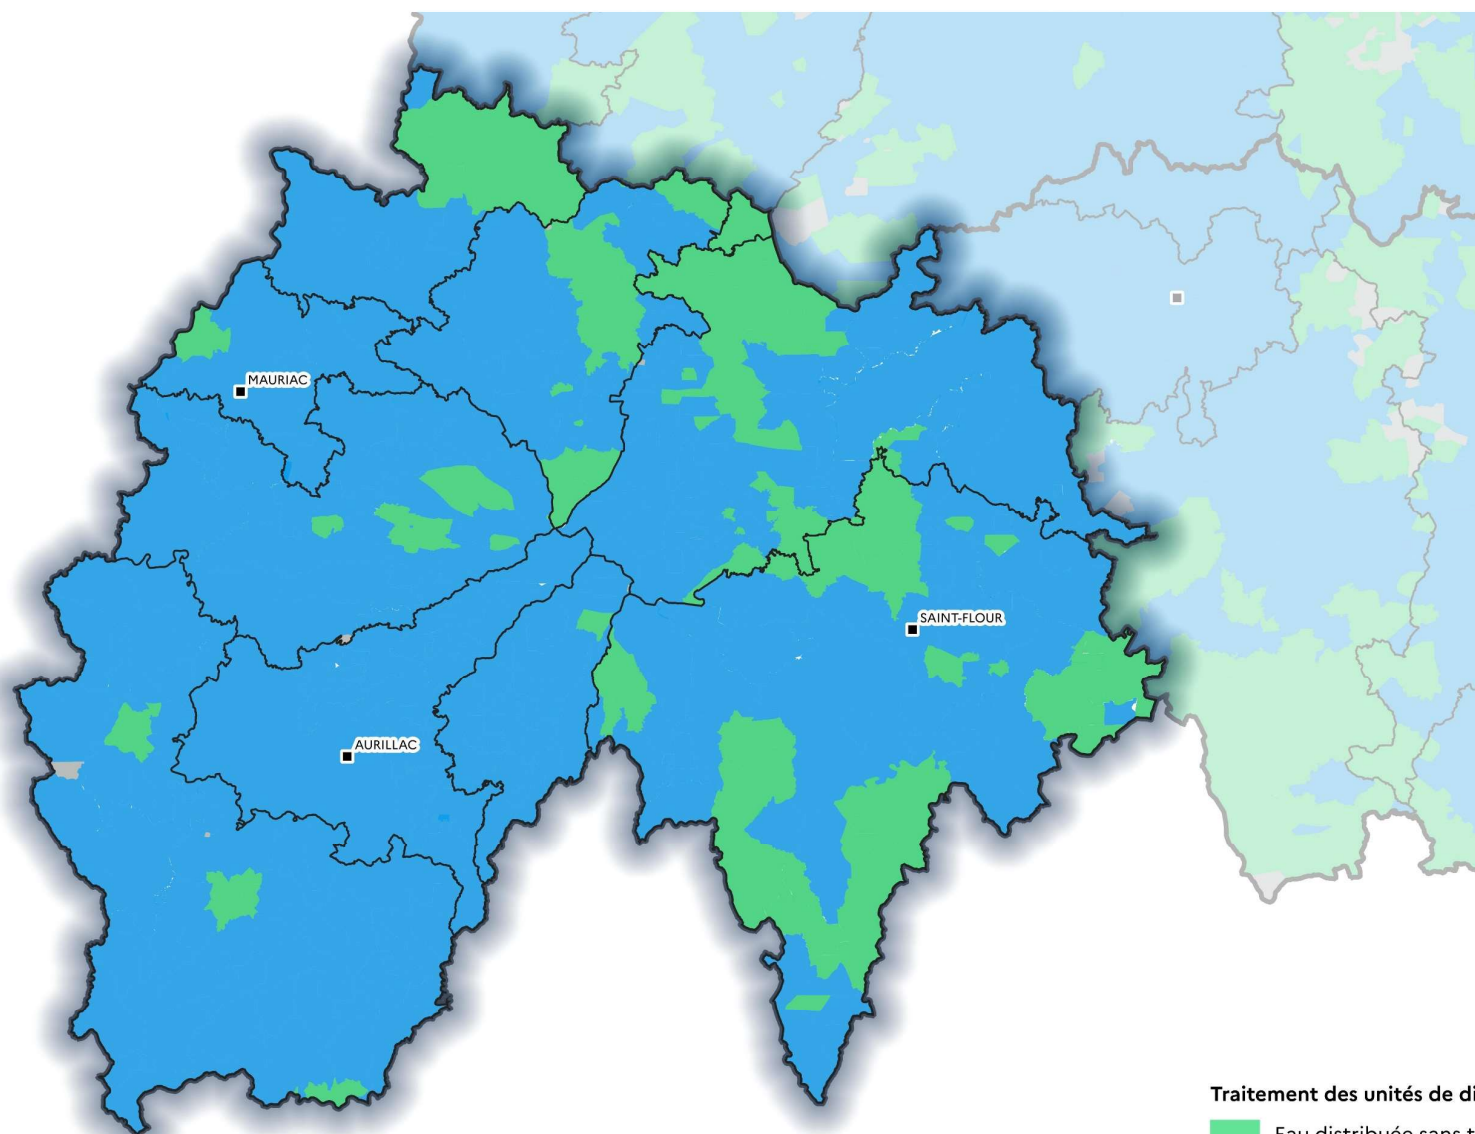

Traitement des unités de distribution (UDI)

-  Eau distribuée sans traitement
-  Eau traitée avant distribution
-  Réseau privé
-  Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI)

L'INDICATEUR GLOBAL DE LA QUALITE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2024 - CANTAL

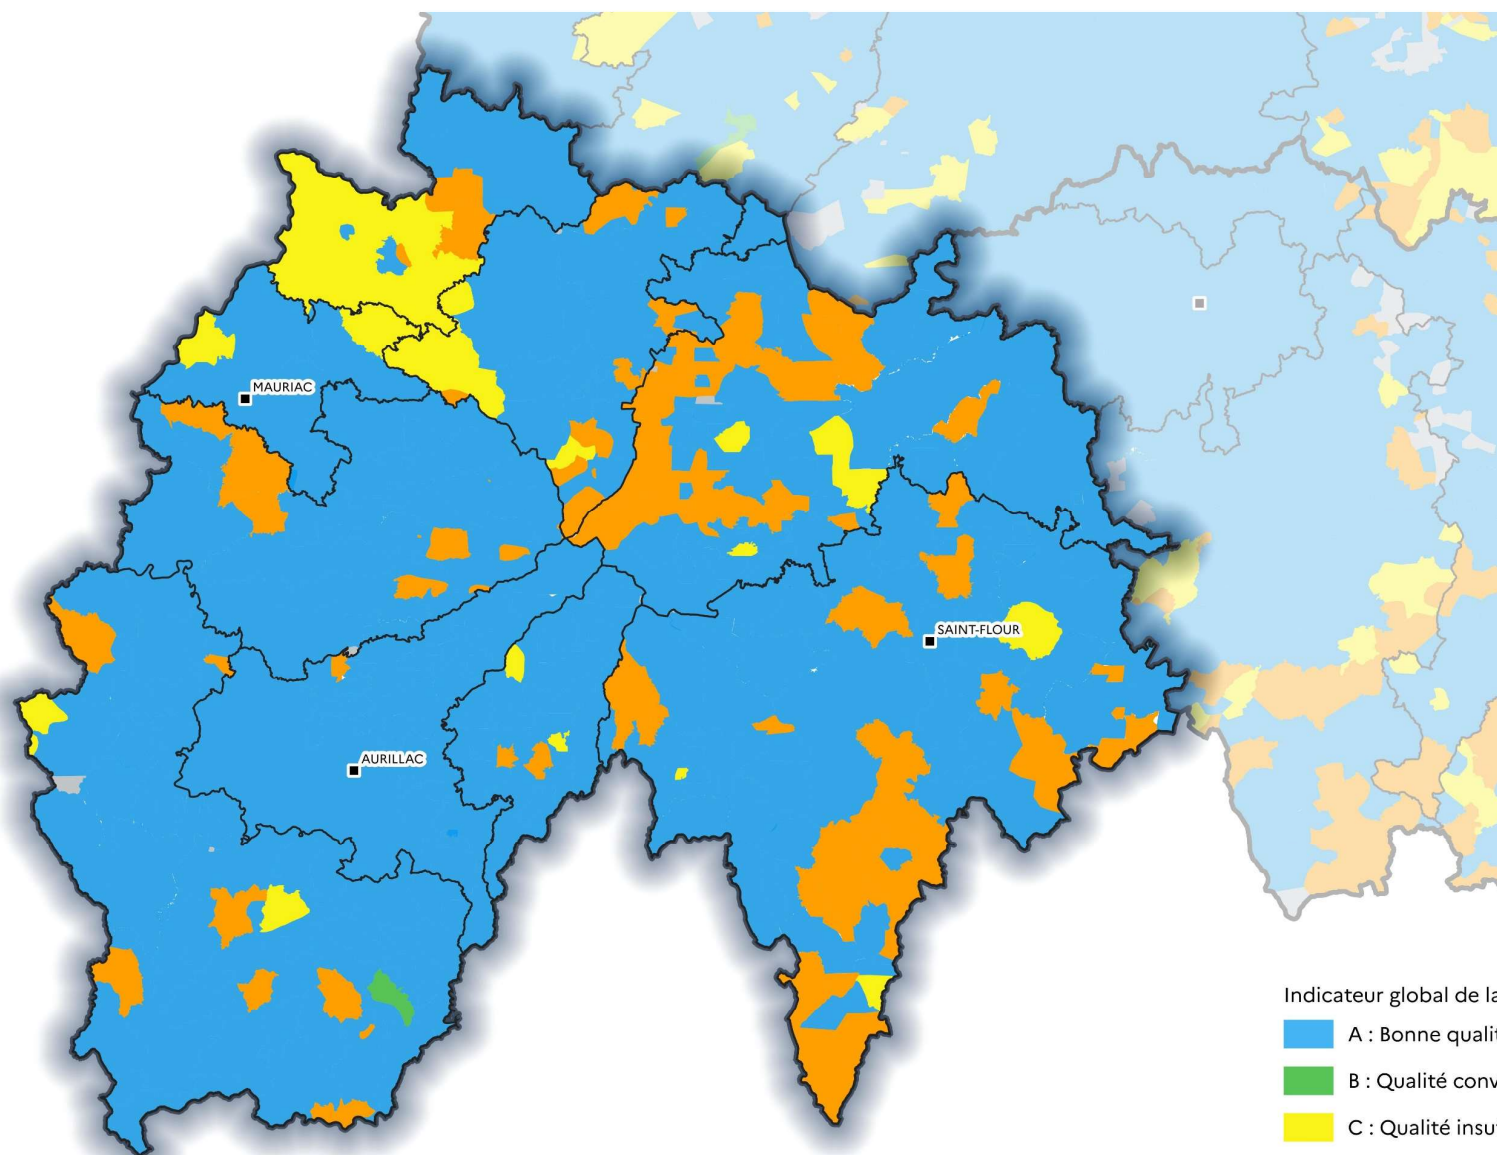

Indicateur global de la qualité 2024

 A : Bonne qualité

 B : Qualité convenable


 C : Qualité insuffisante

 D : Mauvaise qualité

 Non mesuré ou réseau privé

 Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI)

LA QUALITE MICROBIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2024 - CANTAL

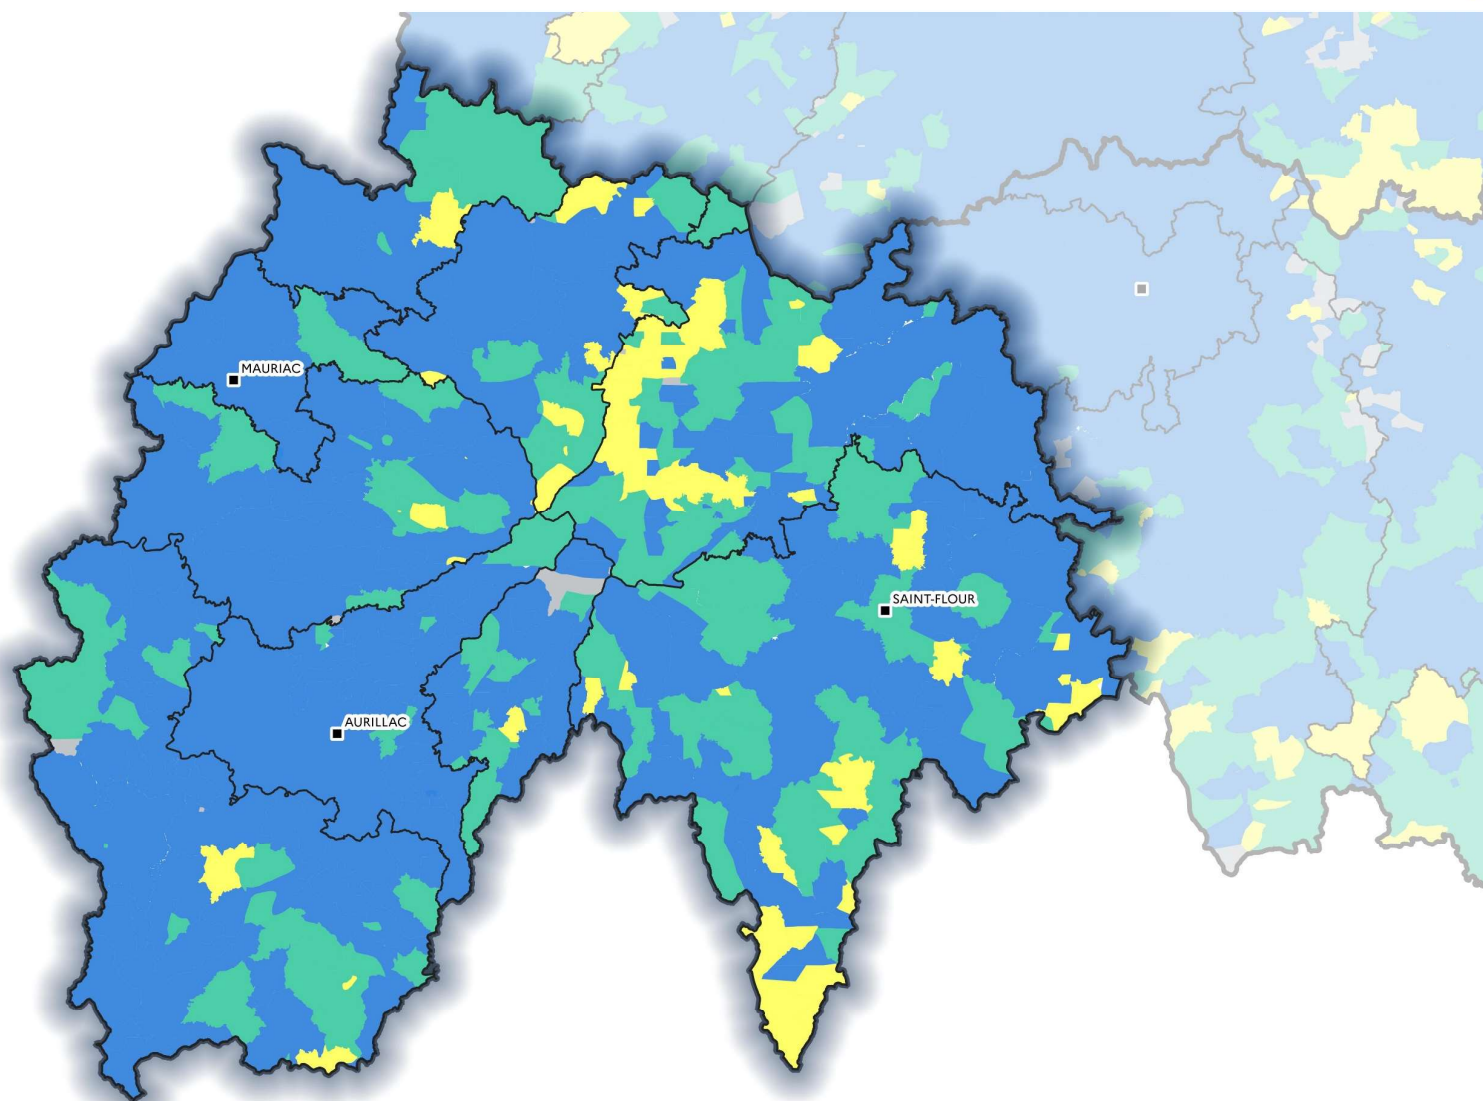

Qualité microbiologique 2024 (taux de conformité)


 Contaminations régulières (taux inférieur à 80 %)

 Contaminations ponctuelles (taux entre 80 et 94 %)


 Eau de très bonne qualité (taux ≥ 95 %)

 Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI)


TENEURS EN NITRATES DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2024 - CANTAL

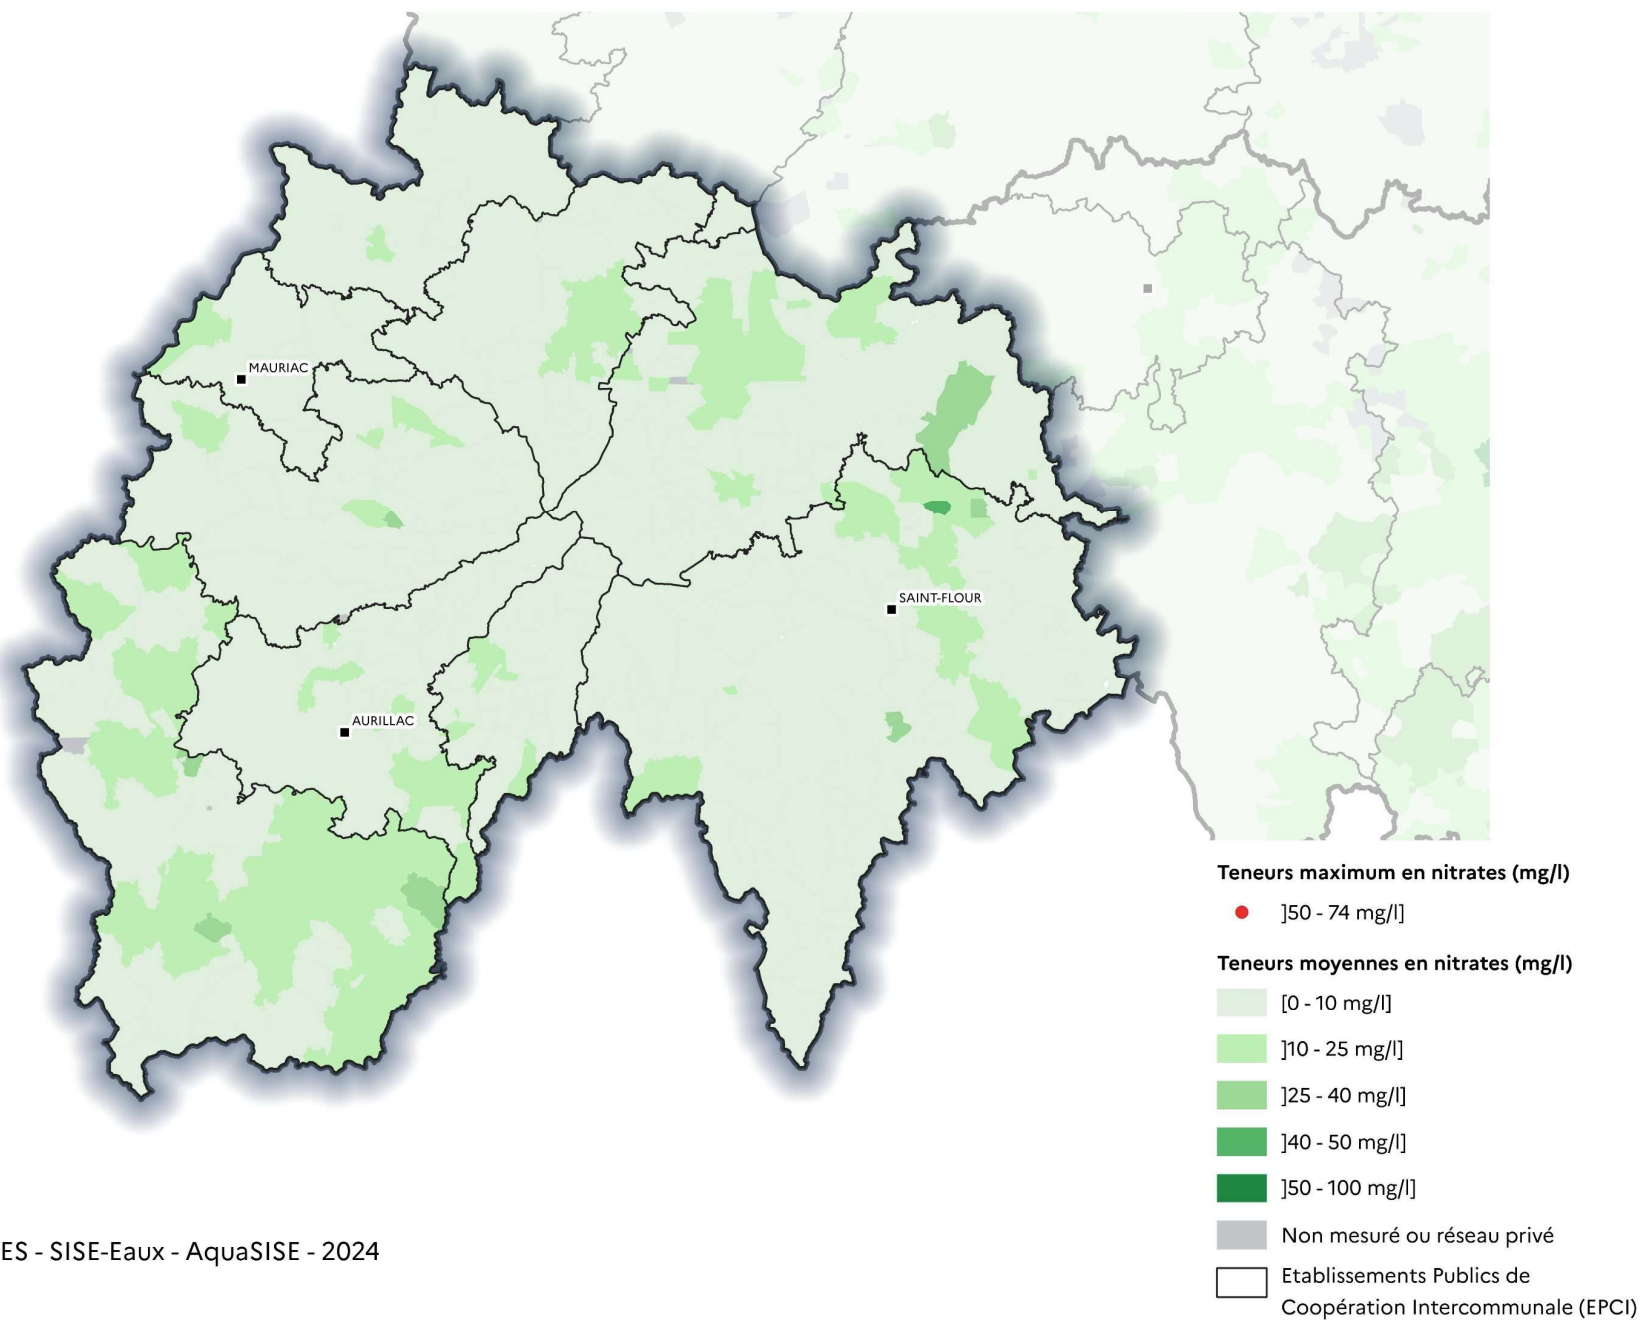

TENEURS EN PESTICIDES DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2024 - CANTAL

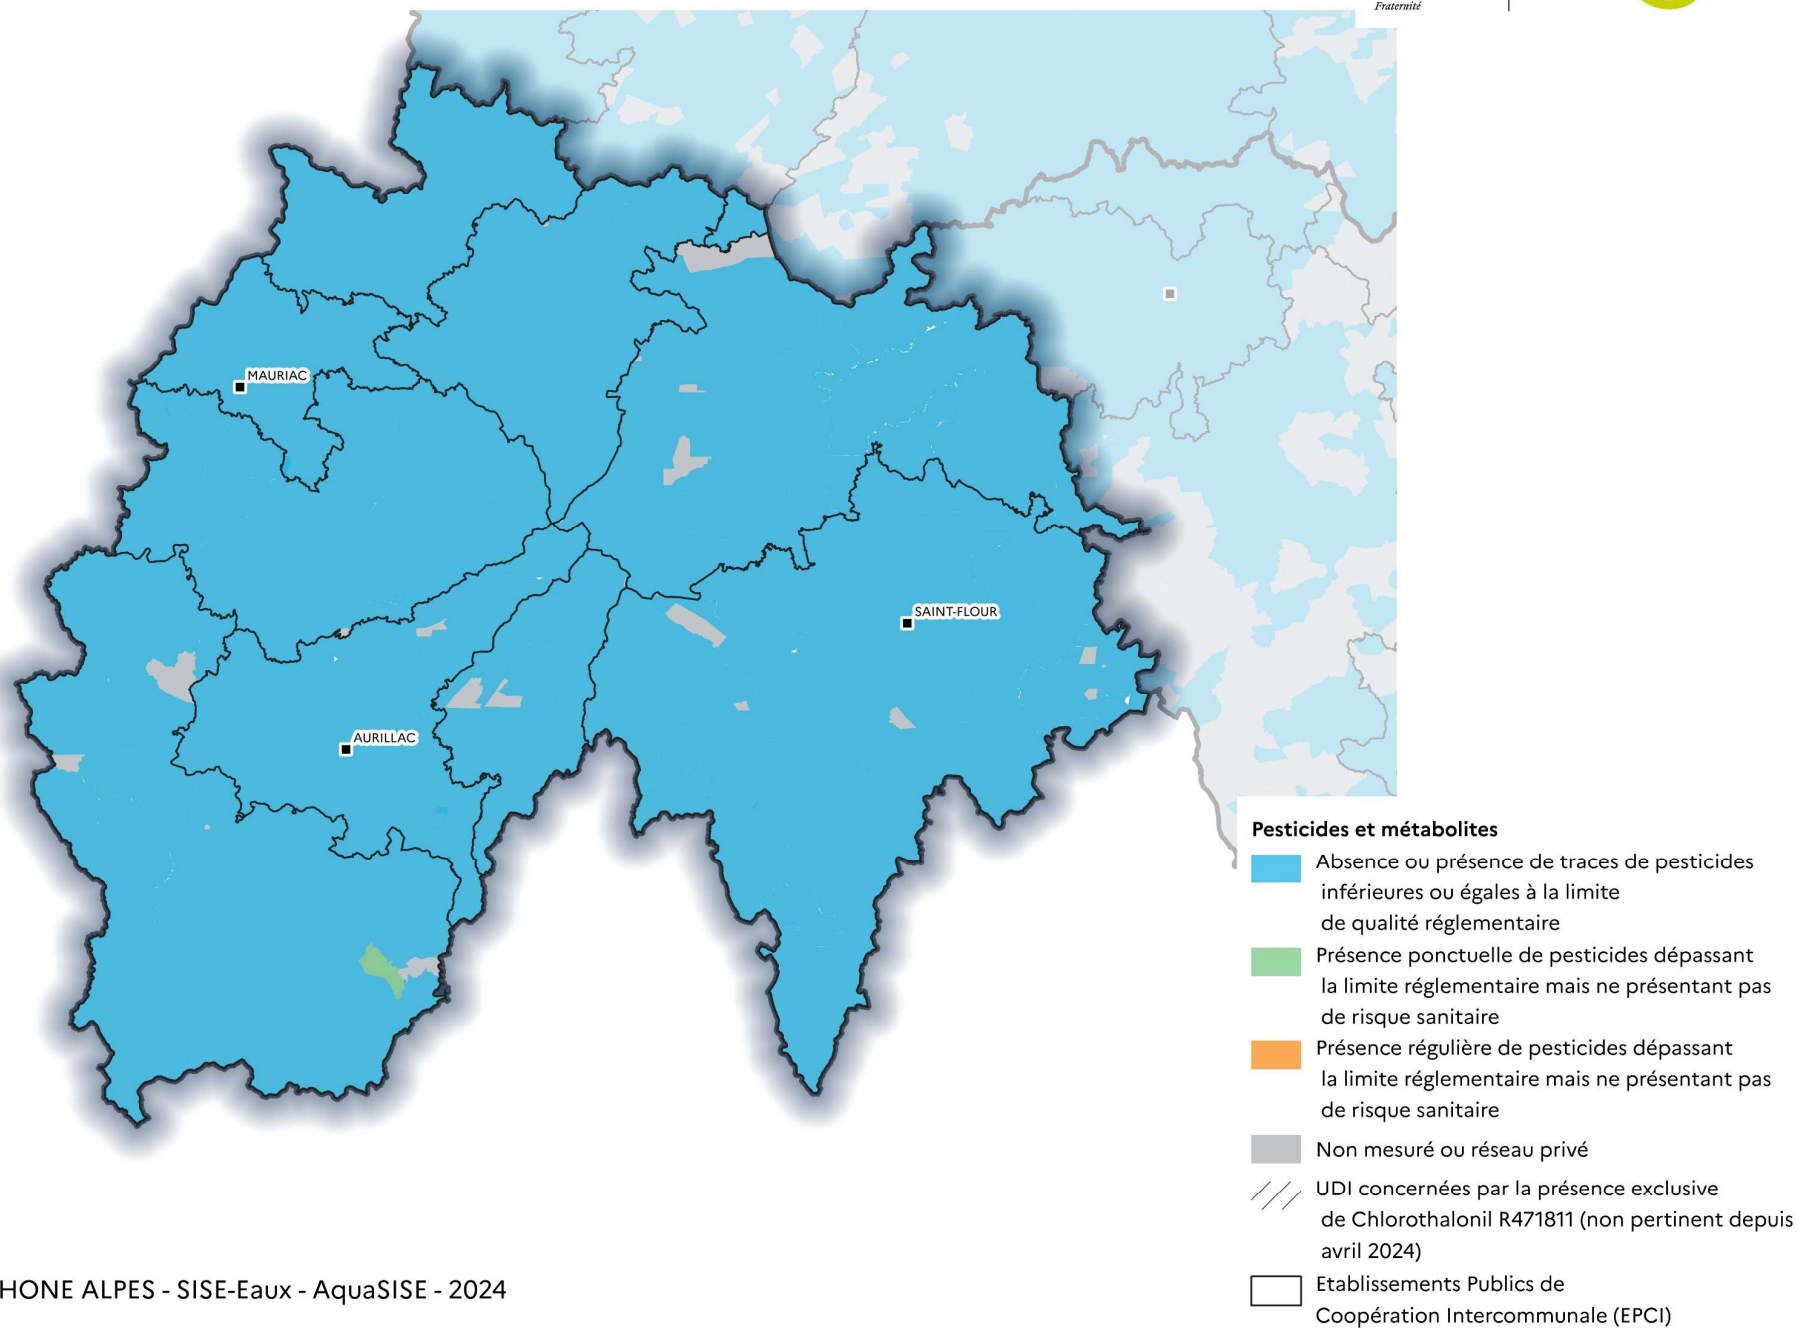

LA DURETE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2024 - CANTAL

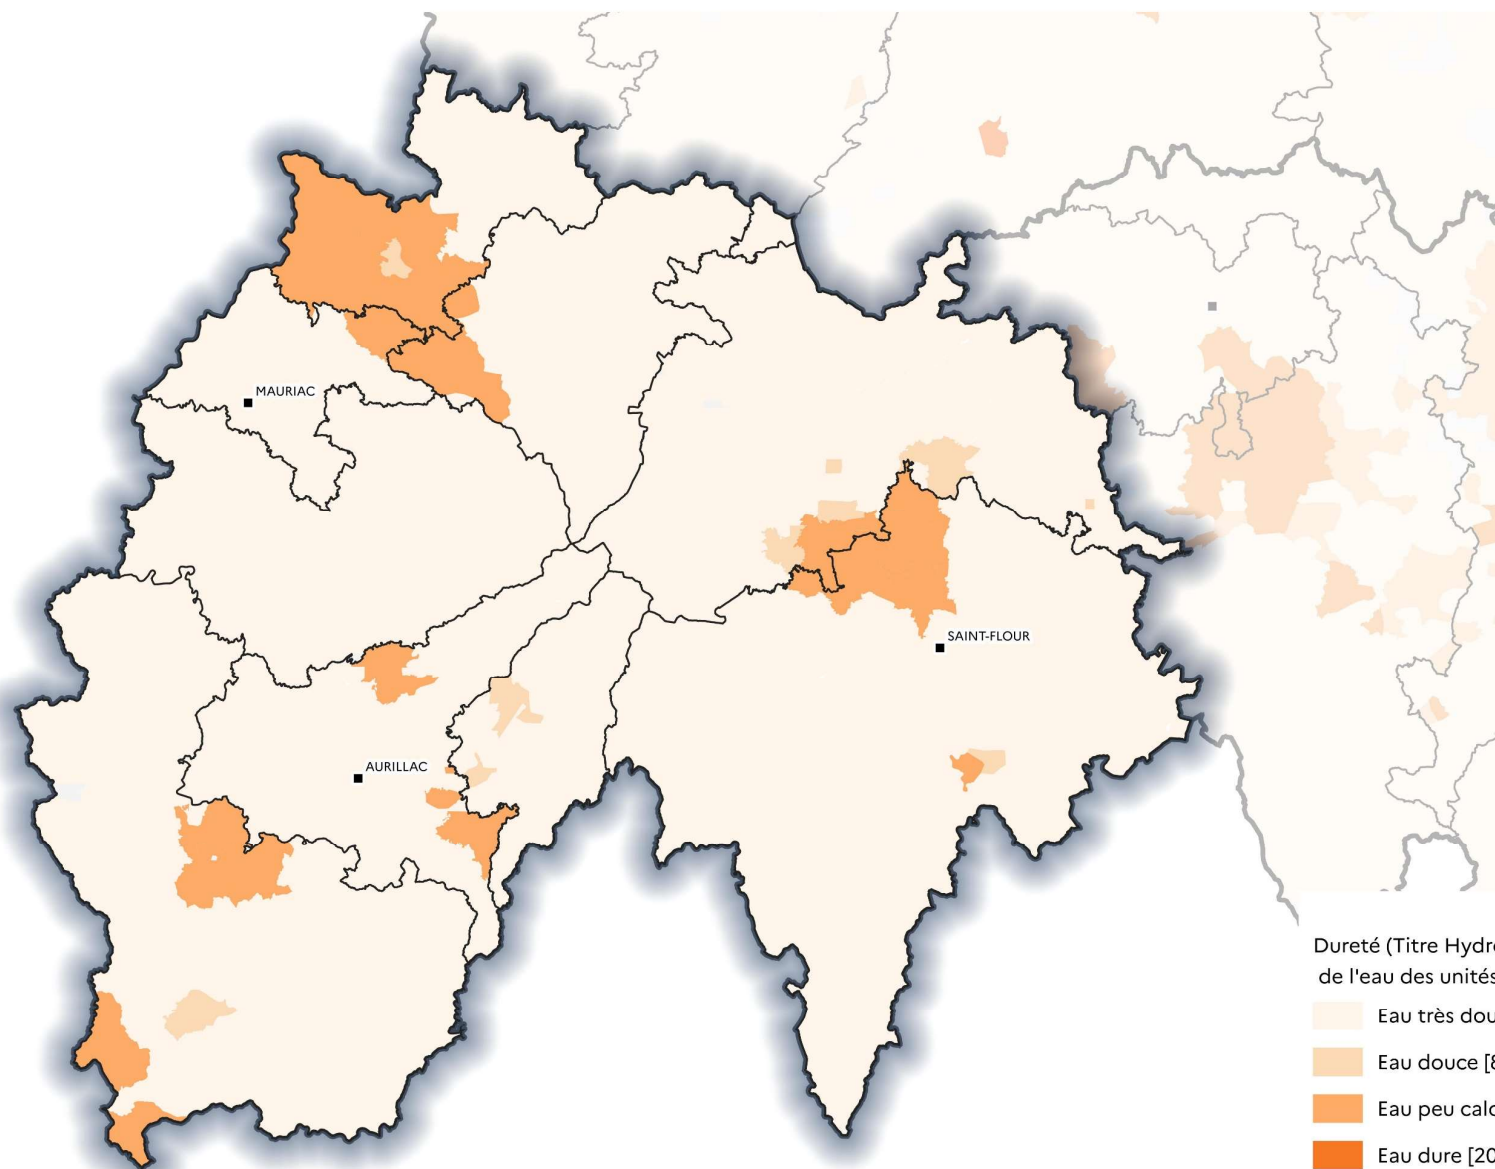

Dureté (Titre Hydrotimétrique (TH)
de l'eau des unités de distribution)

-  Eau très douce [0 - 8°f]
-  Eau douce [8 - 10°f]
-  Eau peu calcaire [10 - 20°f]
-  Eau dure [20 - 30°f]
-  Non mesuré ou réseau privé
-  Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI)

TENEURS EN PFAS DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2024 - CANTAL

