




LES CAPTAGES D'EAU EN 2024 EN FONCTION DE LA NATURE DE L'EAU ET DU DÉBIT MOYEN JOURNALIER - HAUTE-LOIRE

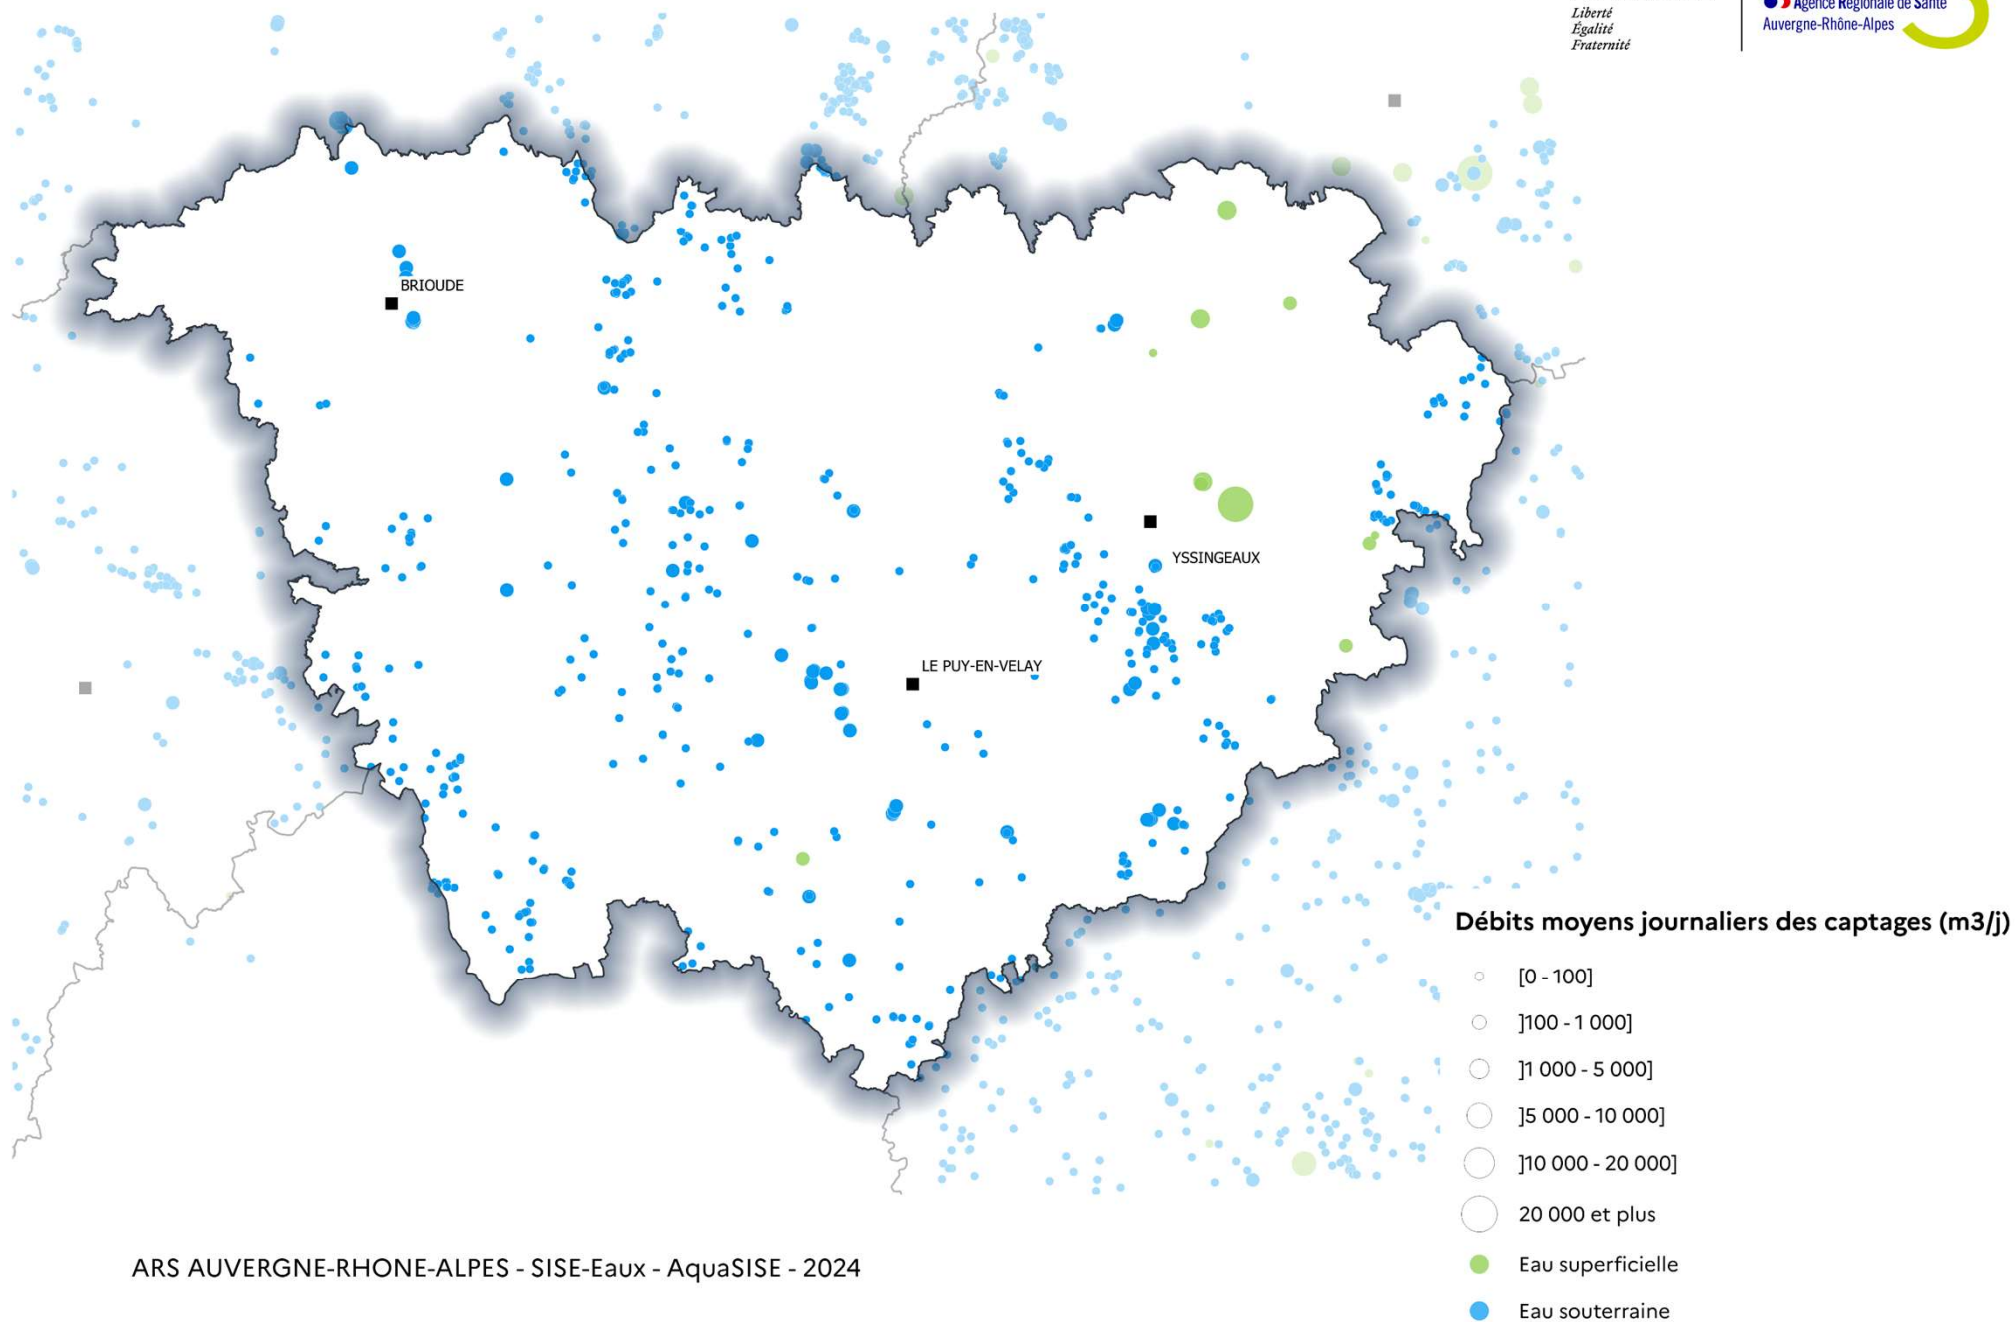


ETAT DES PROCEDURES DE PROTECTION DES CAPTAGES D'EAU EN 2024 - HAUTE-LOIRE

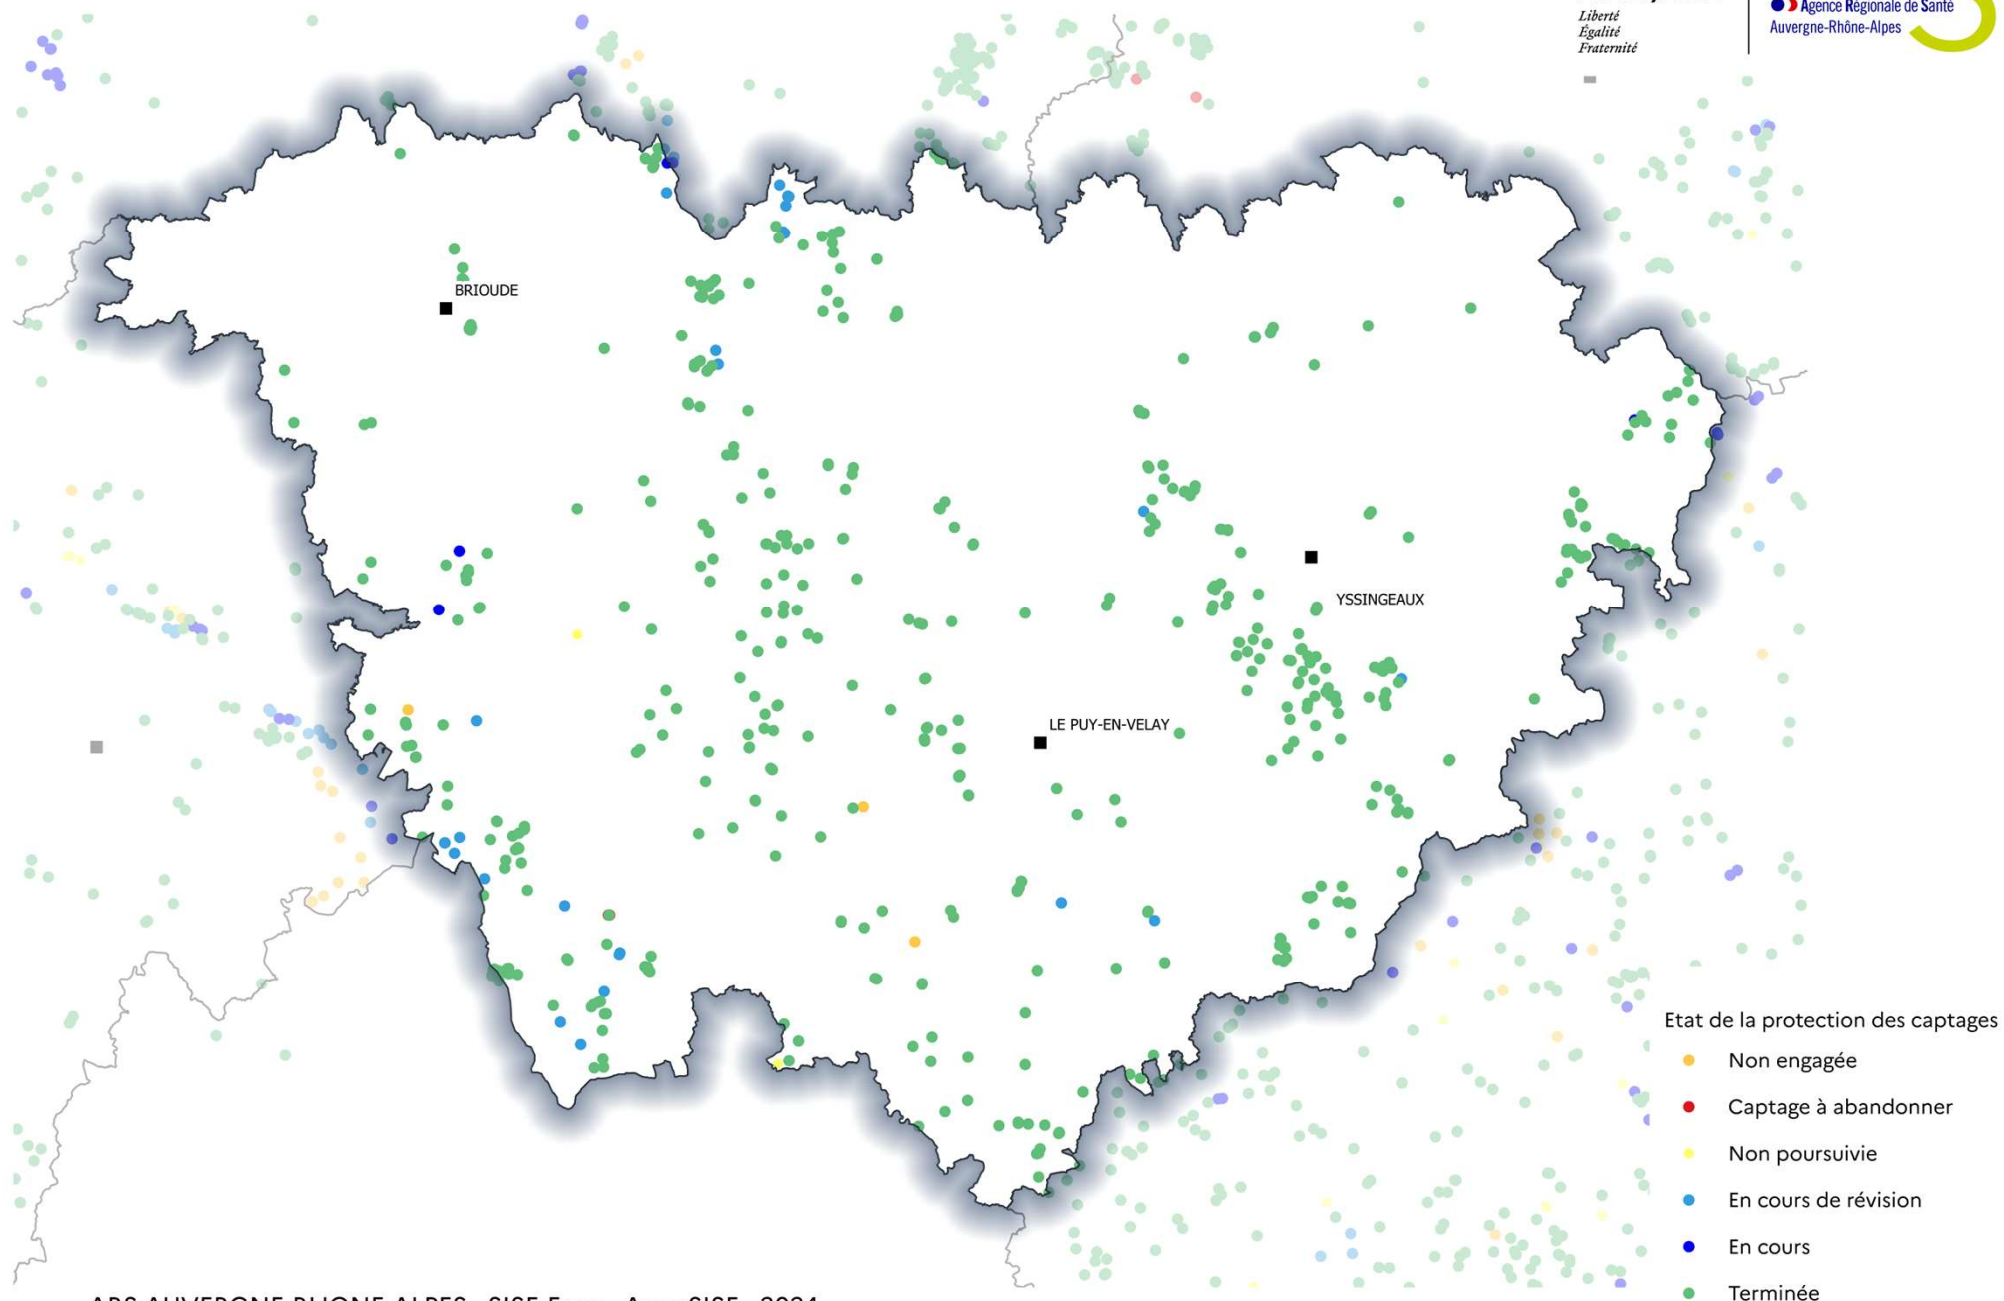


MAITRISE D'OUVRAGE DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU EN 2024 - HAUTE-LOIRE

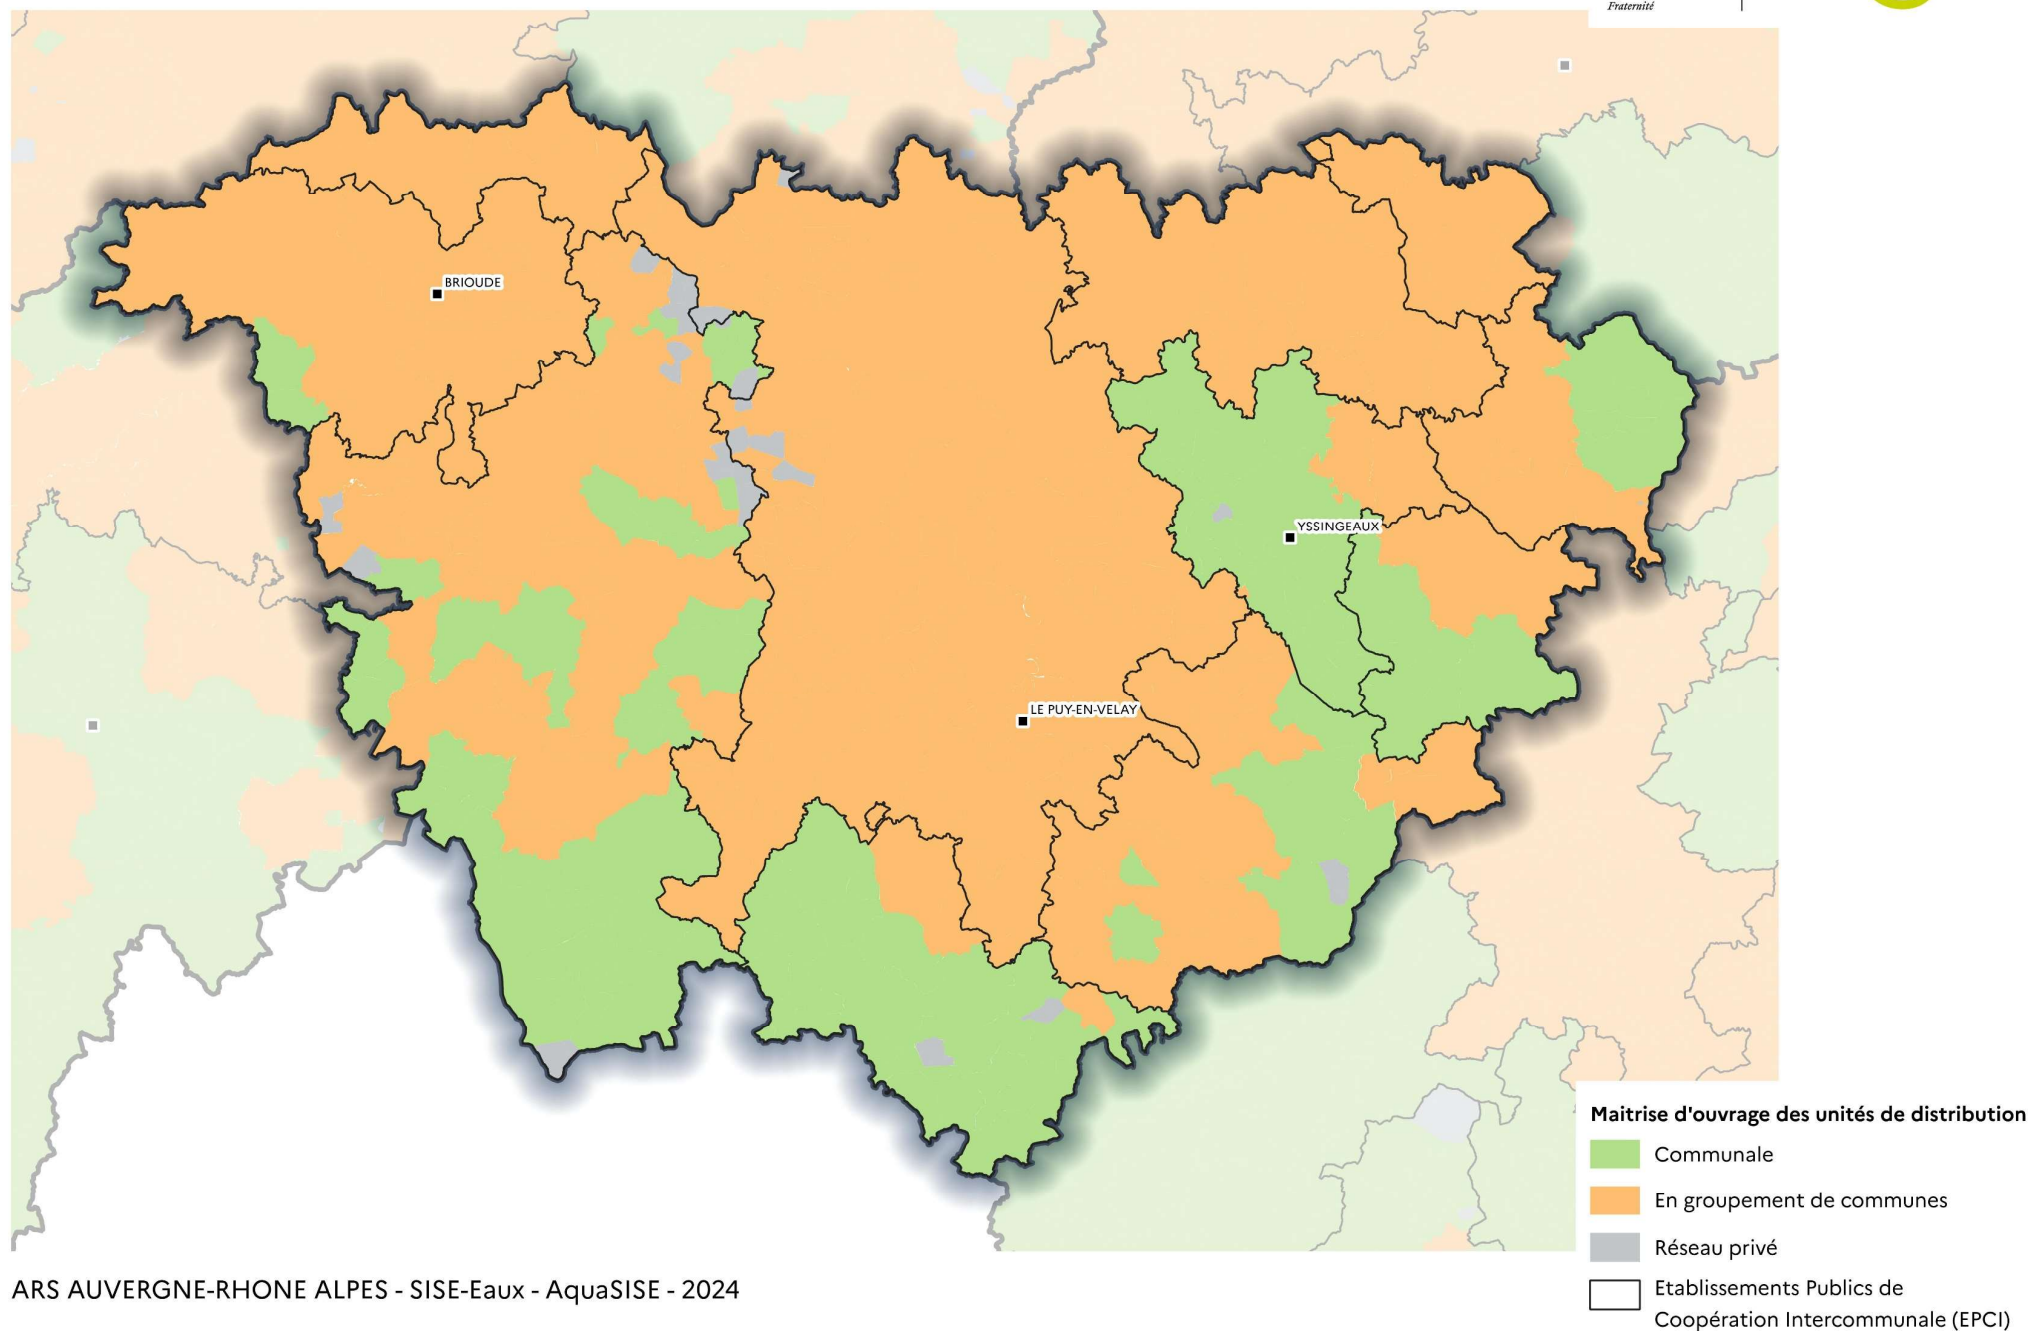


LA DESINFECTION DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2024 - HAUTE-LOIRE

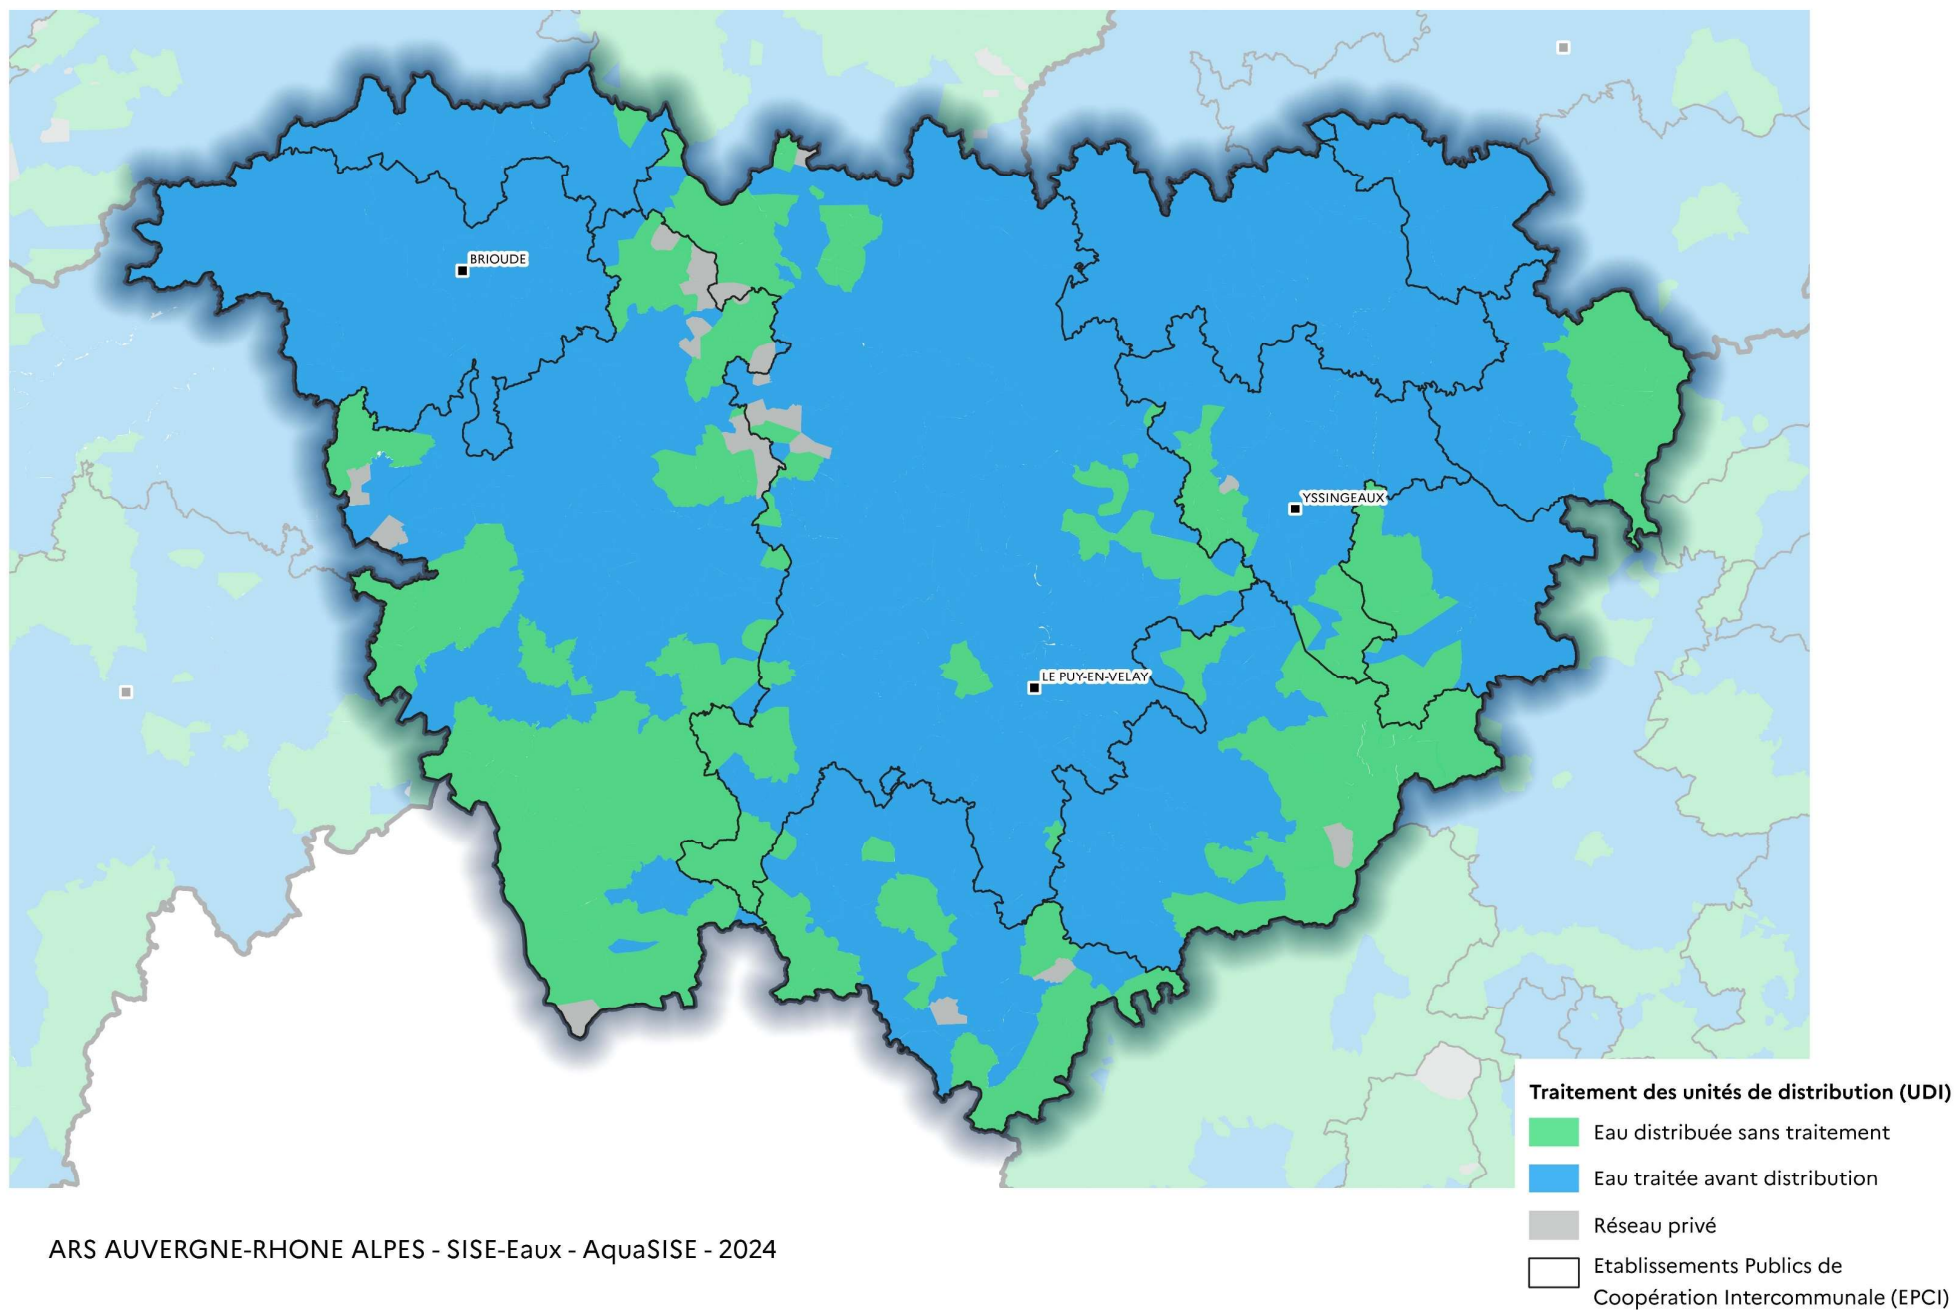

L'INDICATEUR GLOBAL DE LA QUALITE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2024 - HAUTE-LOIRE

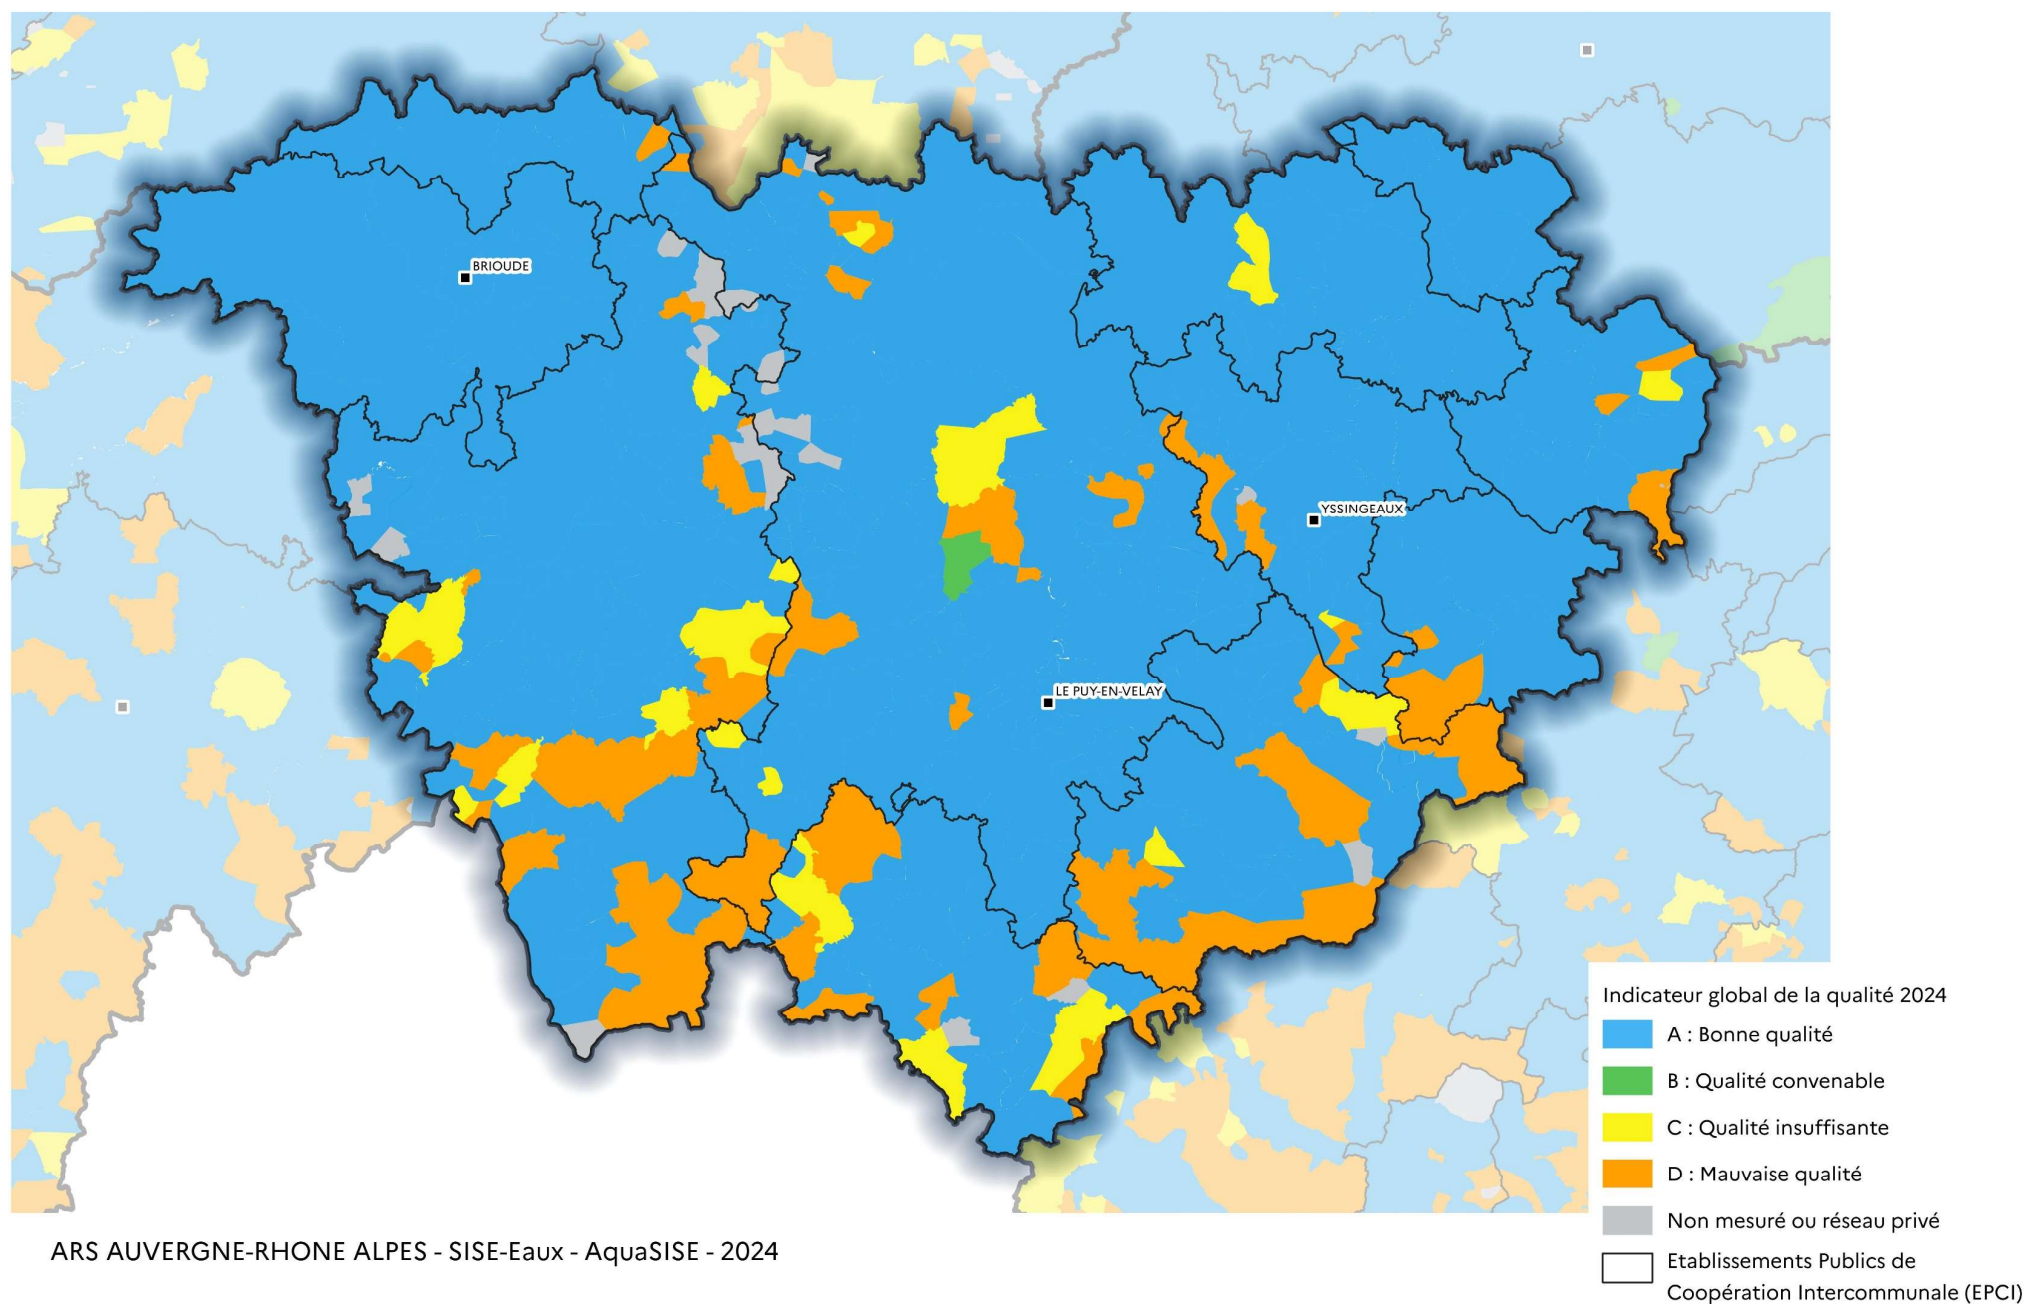

LA QUALITE MICROBIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2024 - HAUTE-LOIRE

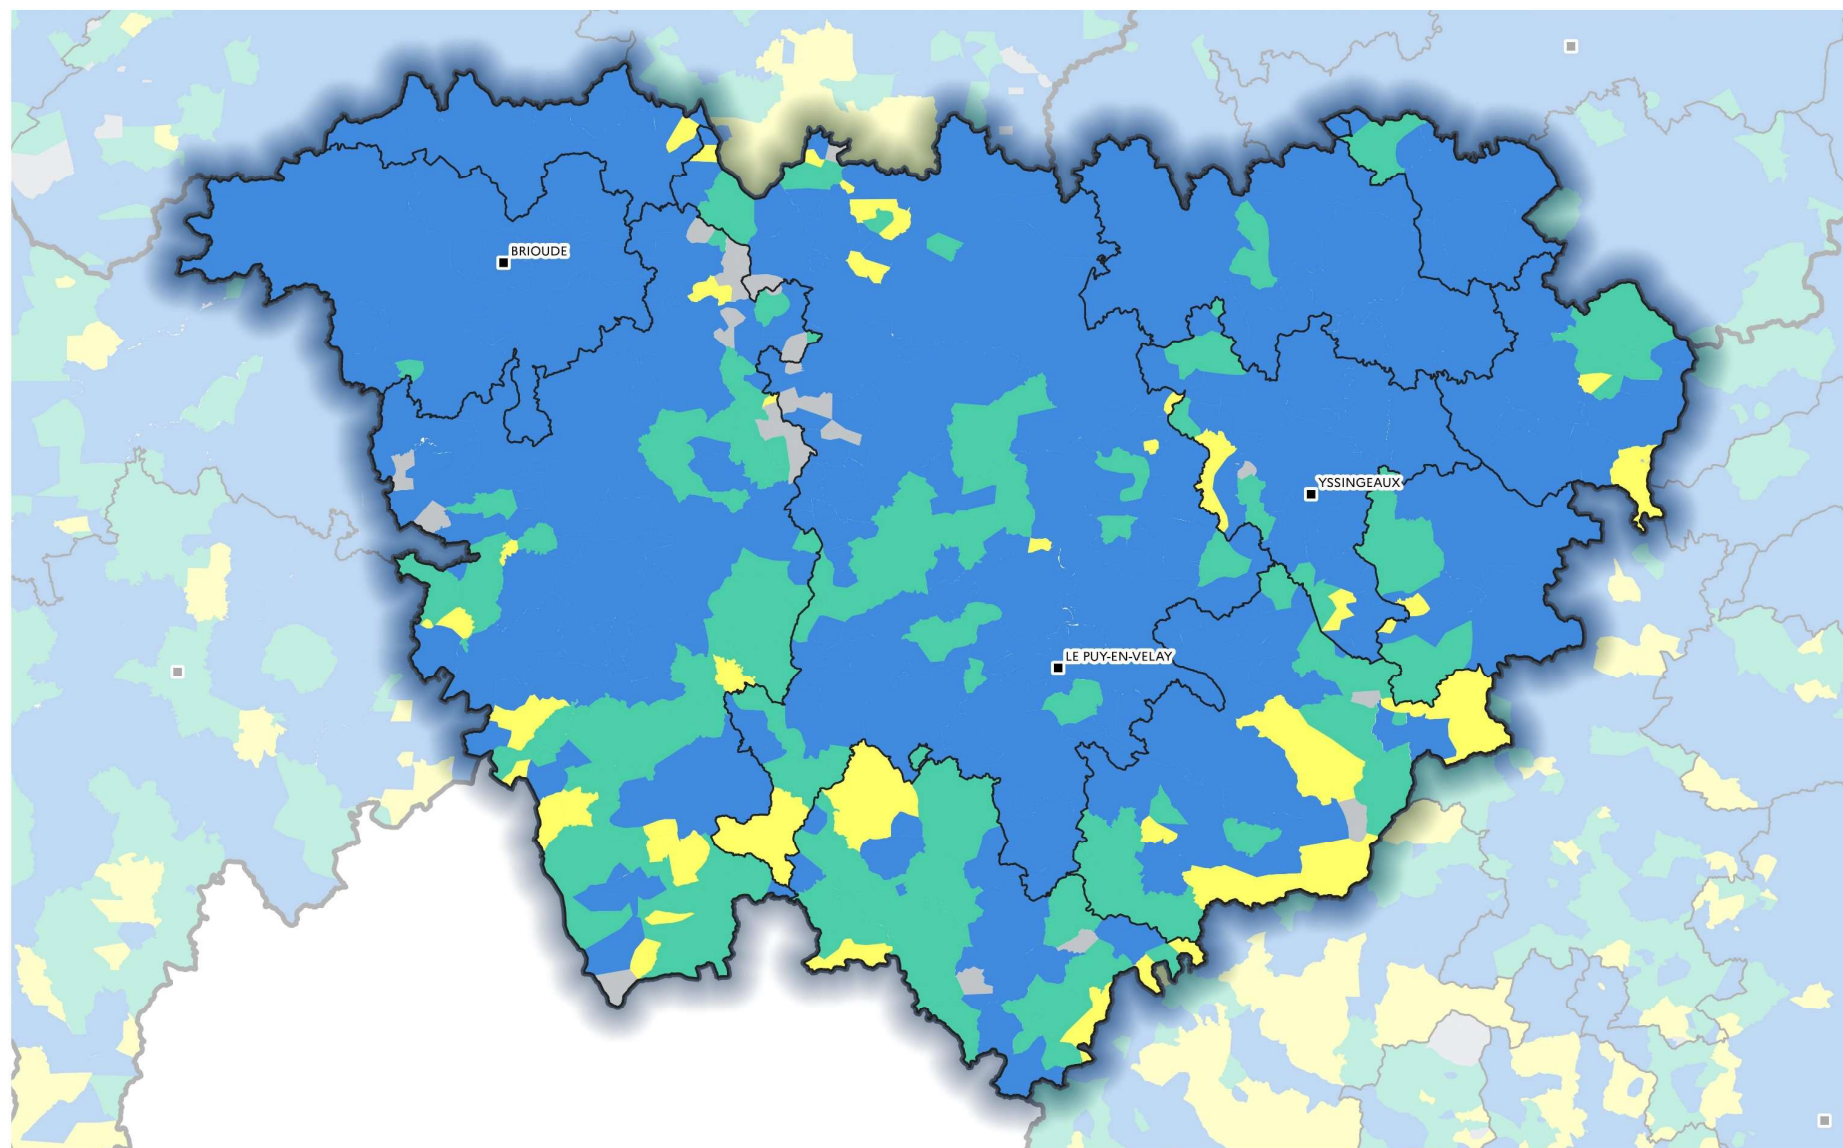

ARS AUVERGNE-RHONE ALPES - SISE-Eaux - AquaSISE - 2024

Qualité microbiologique 2024 (taux de conformité)


Contaminations régulières (taux inférieur à 80 %)

Contaminations ponctuelles (taux entre 80 et 94 %)


Eau de très bonne qualité (taux ≥ 95 %)

Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI)


TENEURS EN NITRATES DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2024 - HAUTE-LOIRE

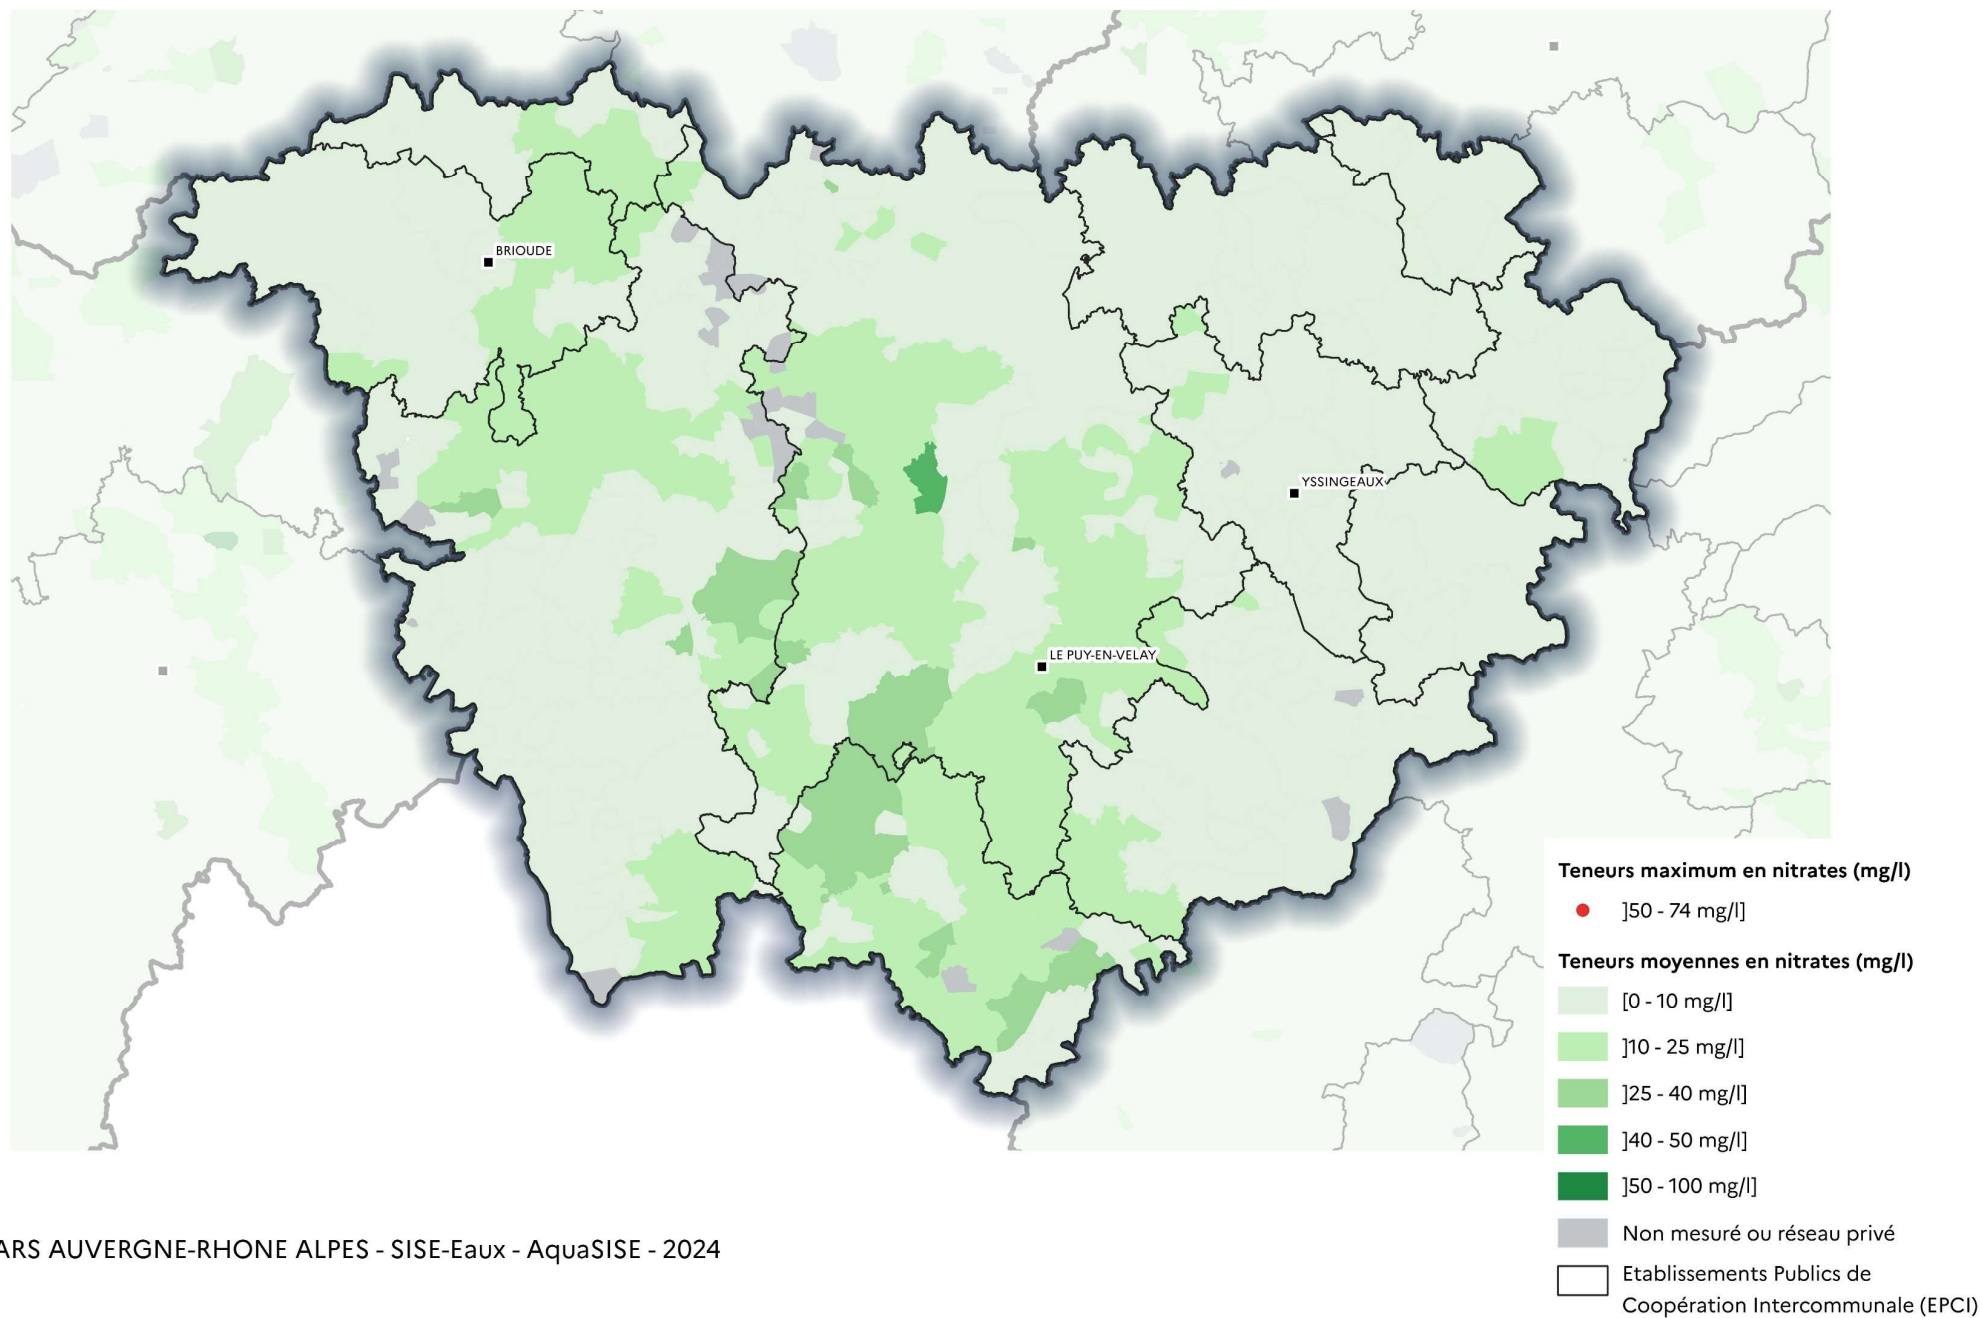

TENEURS EN PESTICIDES DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2024 - HAUTE-LOIRE

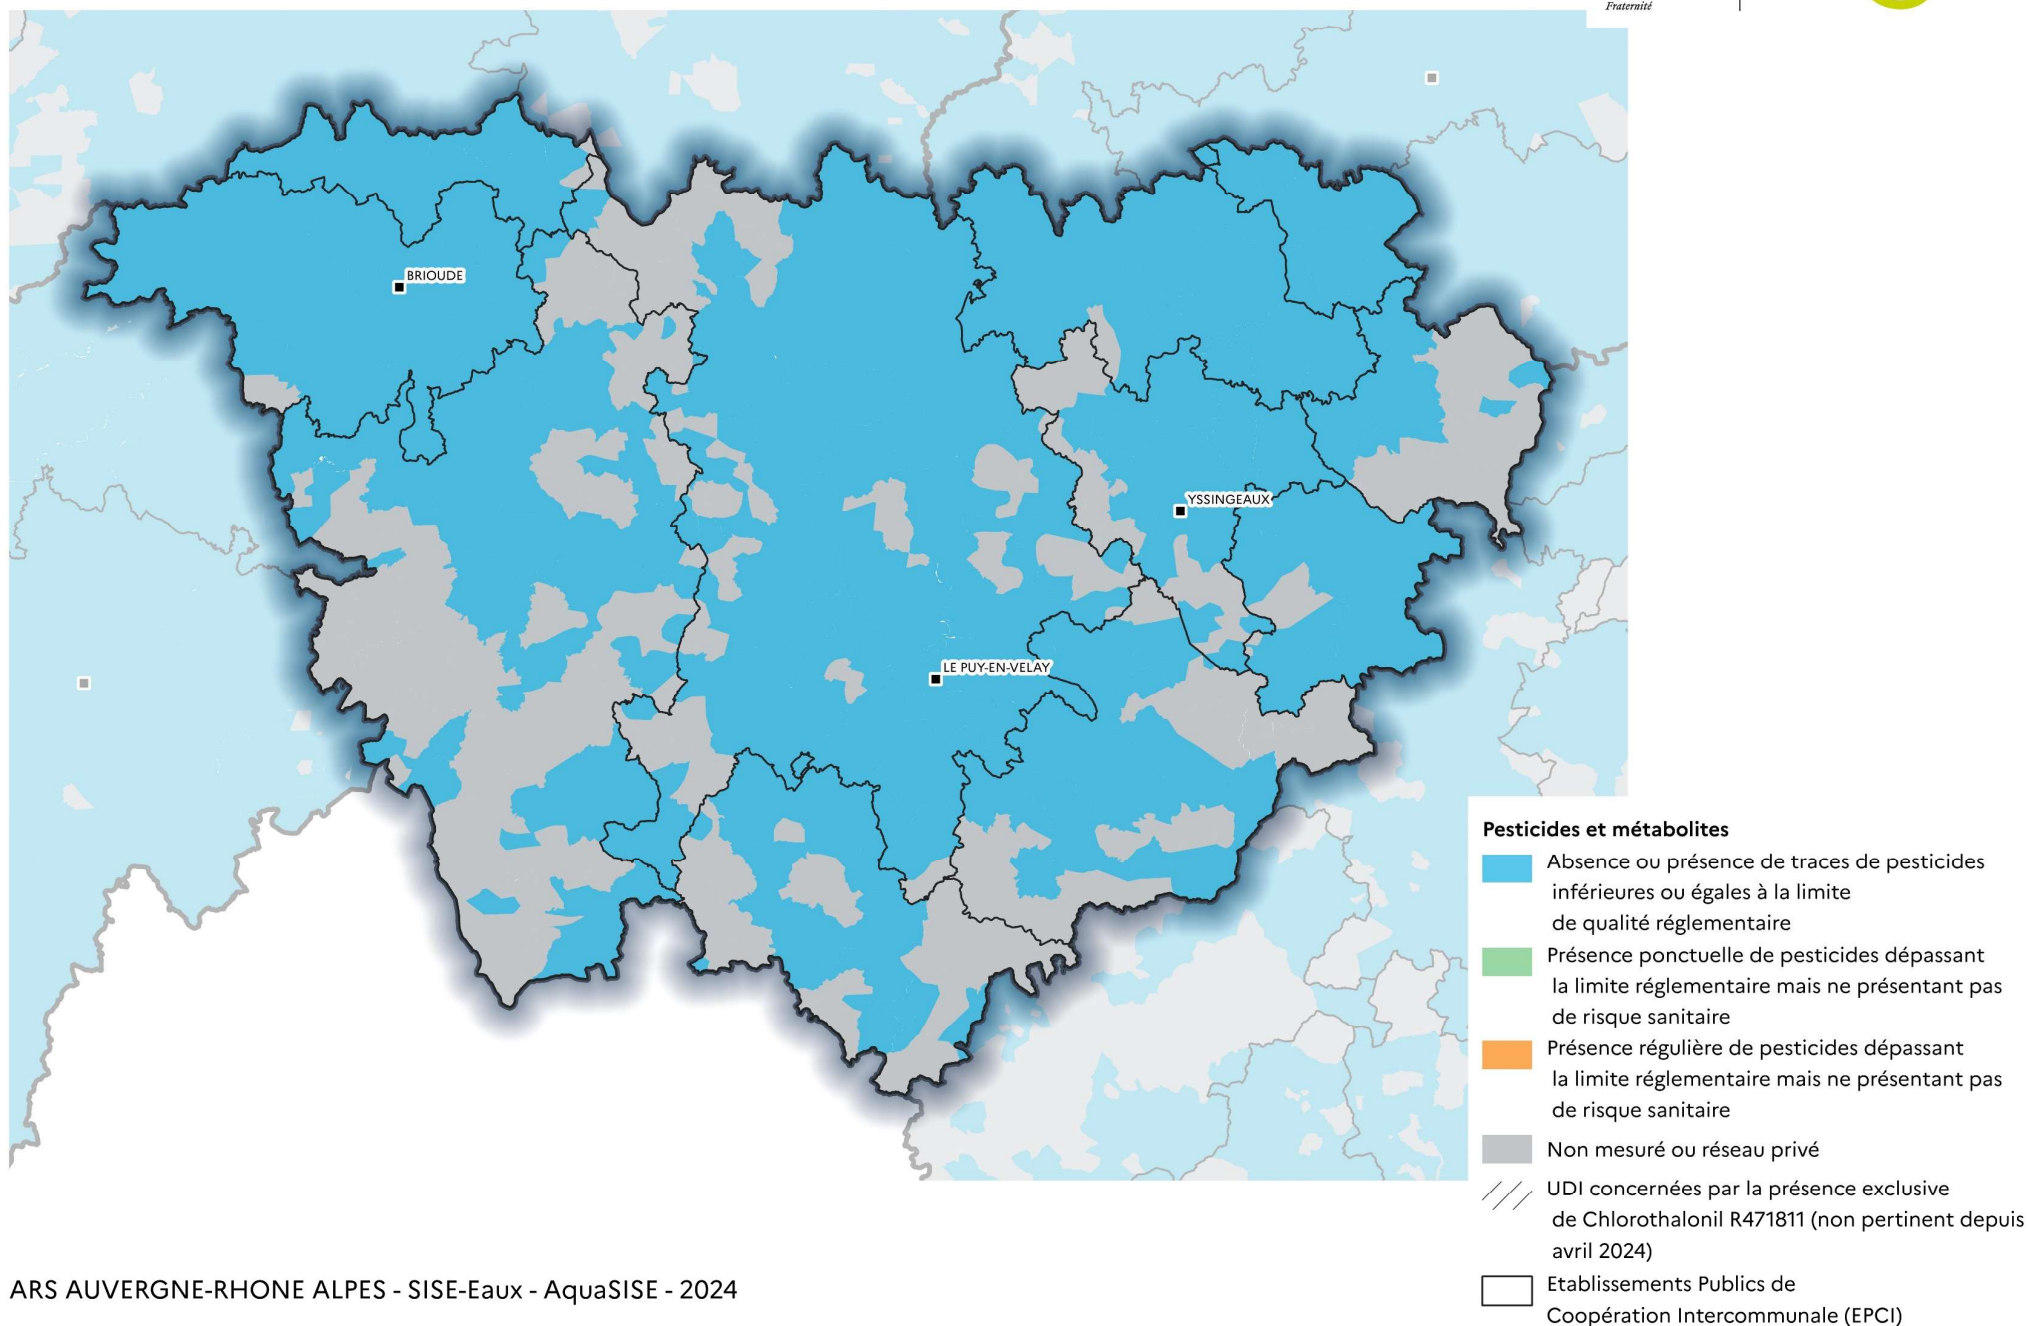

LA DURETE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2024 - HAUTE-LOIRE

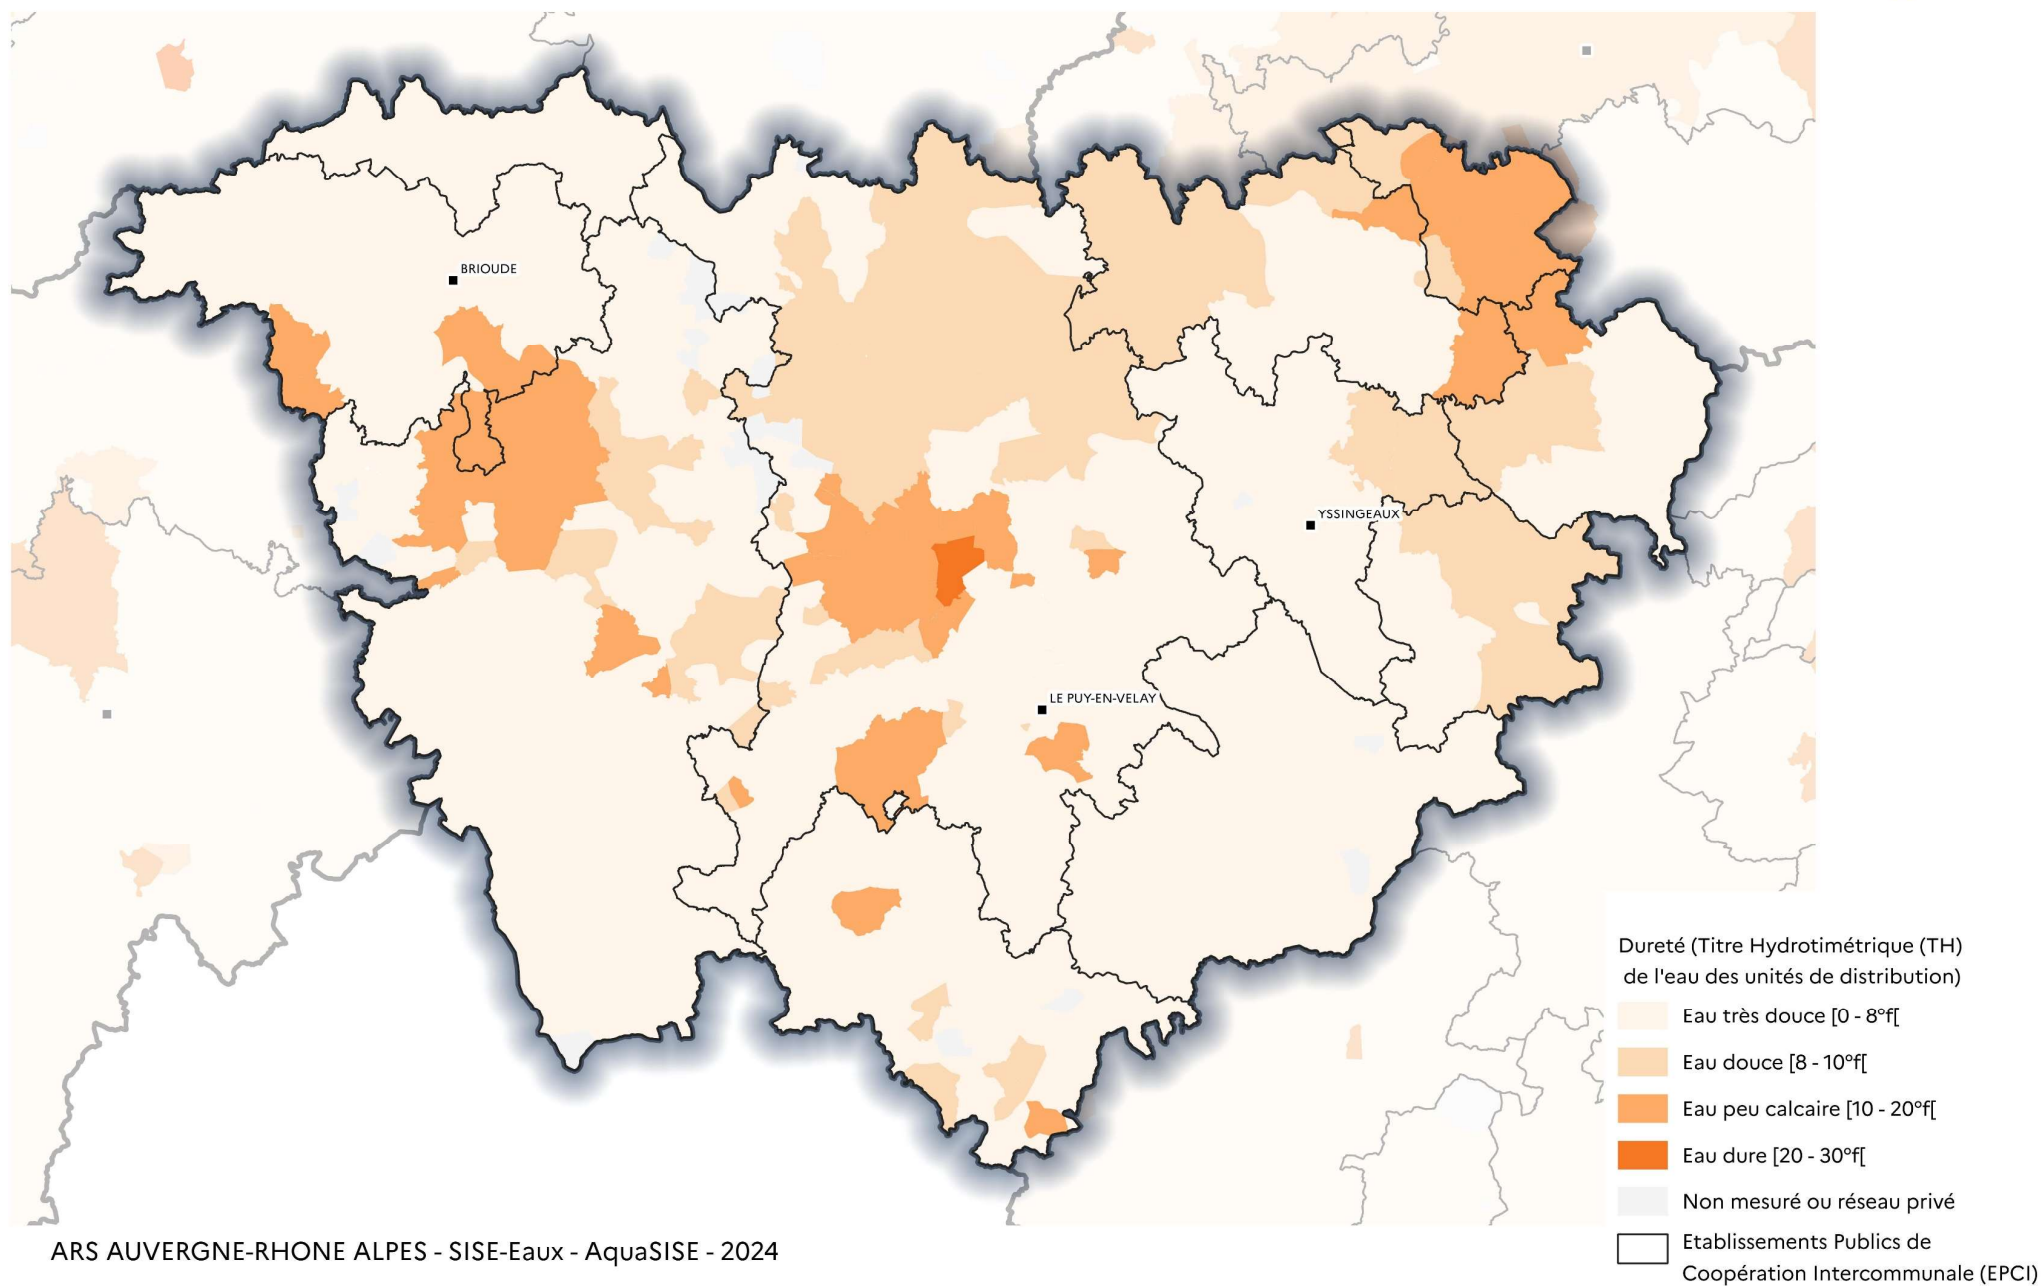

TENEURS EN PFAS DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2024 - HAUTE-LOIRE

