



# LES CAPTAGES D'EAU EN 2024


## EN FONCTION DE LA NATURE DE L'EAU ET DU DÉBIT MOYEN JOURNALIER - LOIRE

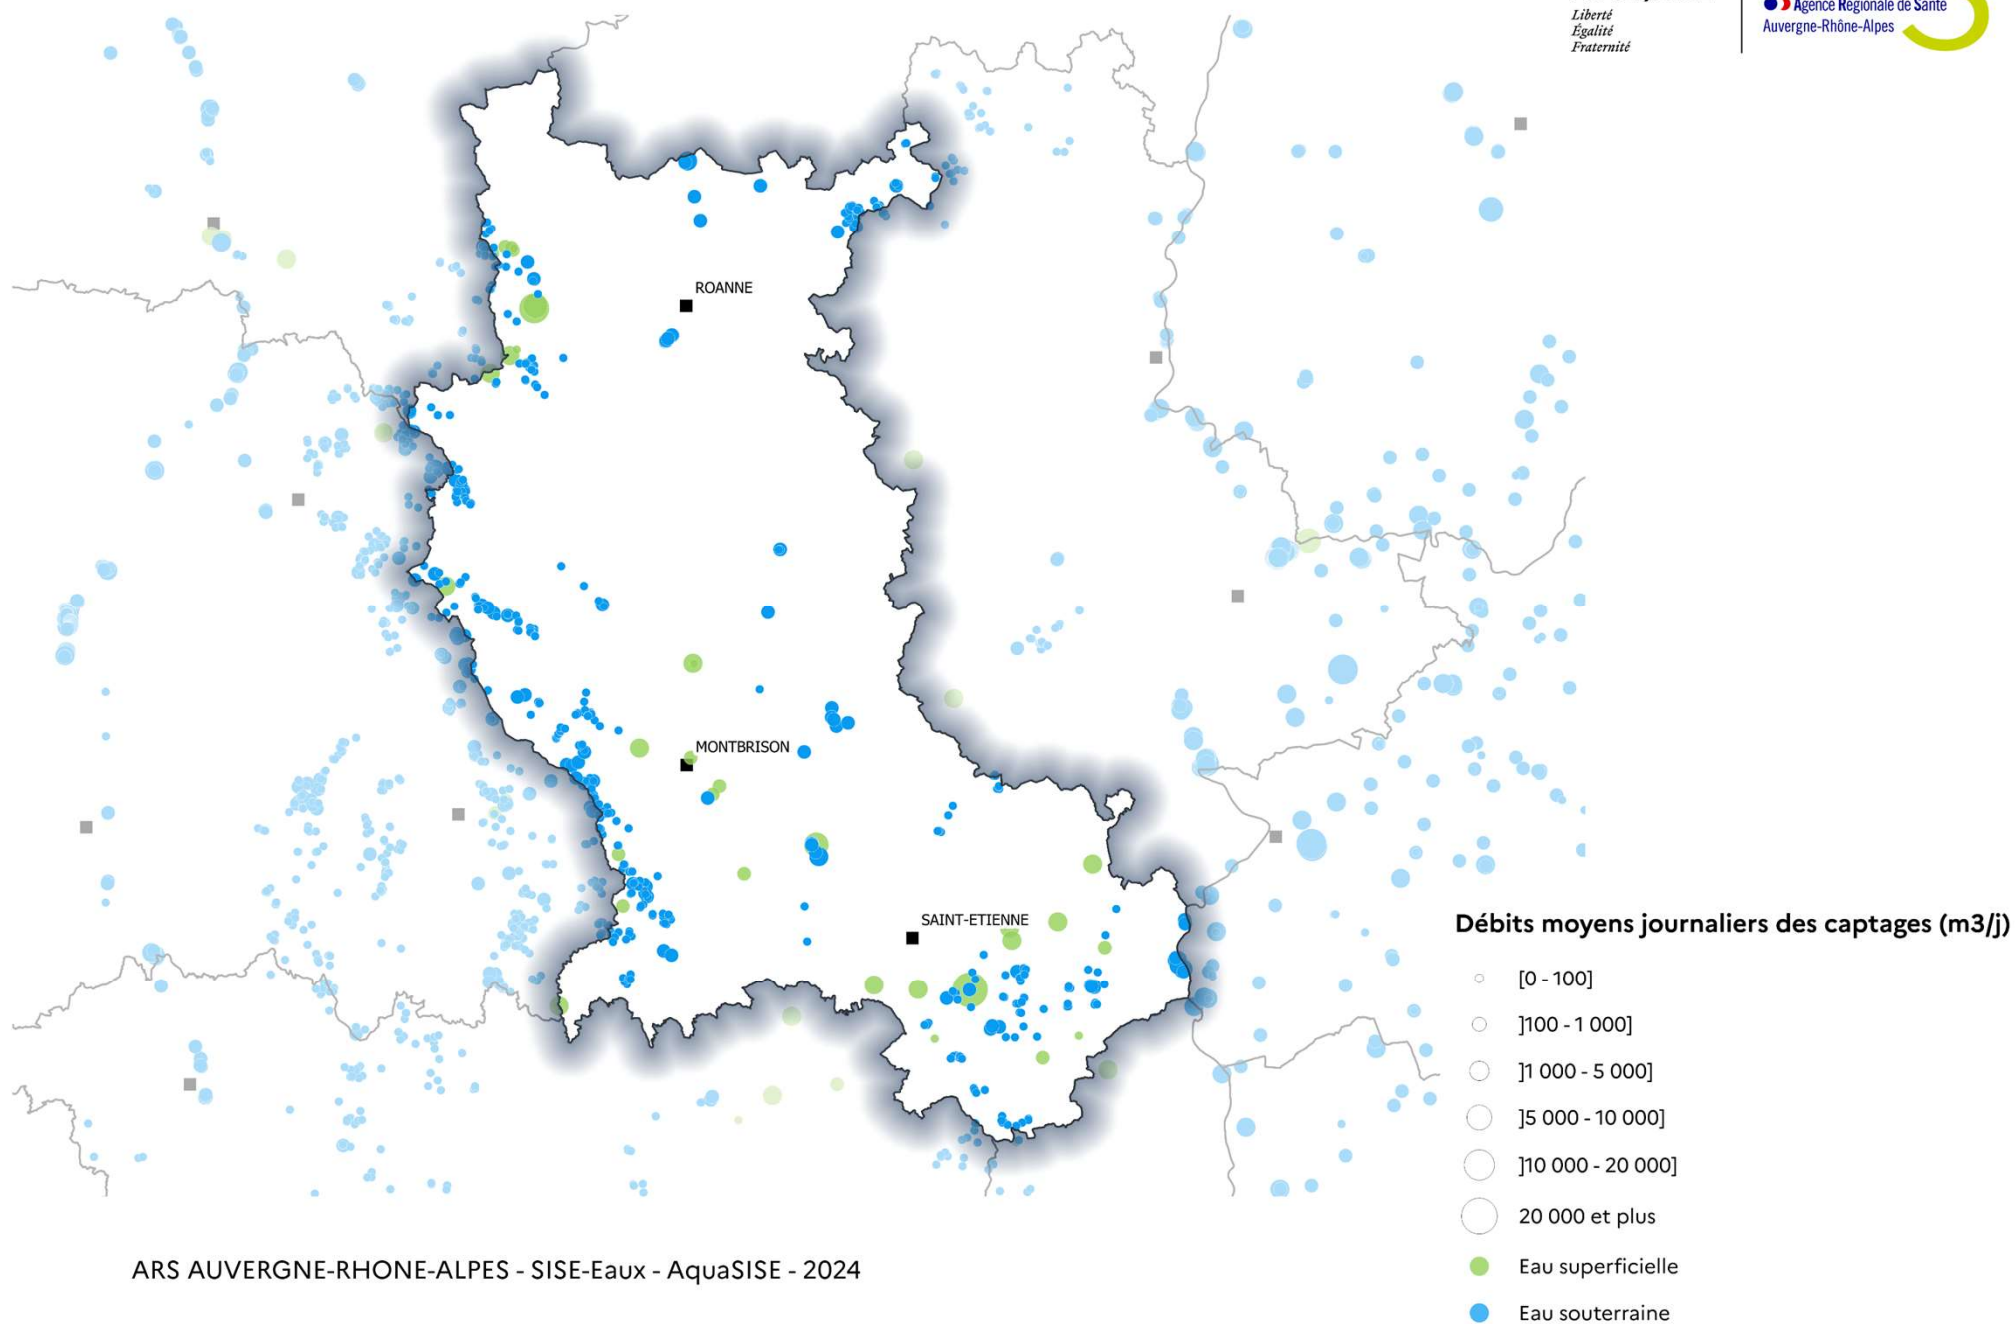

# ETAT DES PROCEDURES DE PROTECTION DES CAPTAGES D'EAU EN 2024 - LOIRE

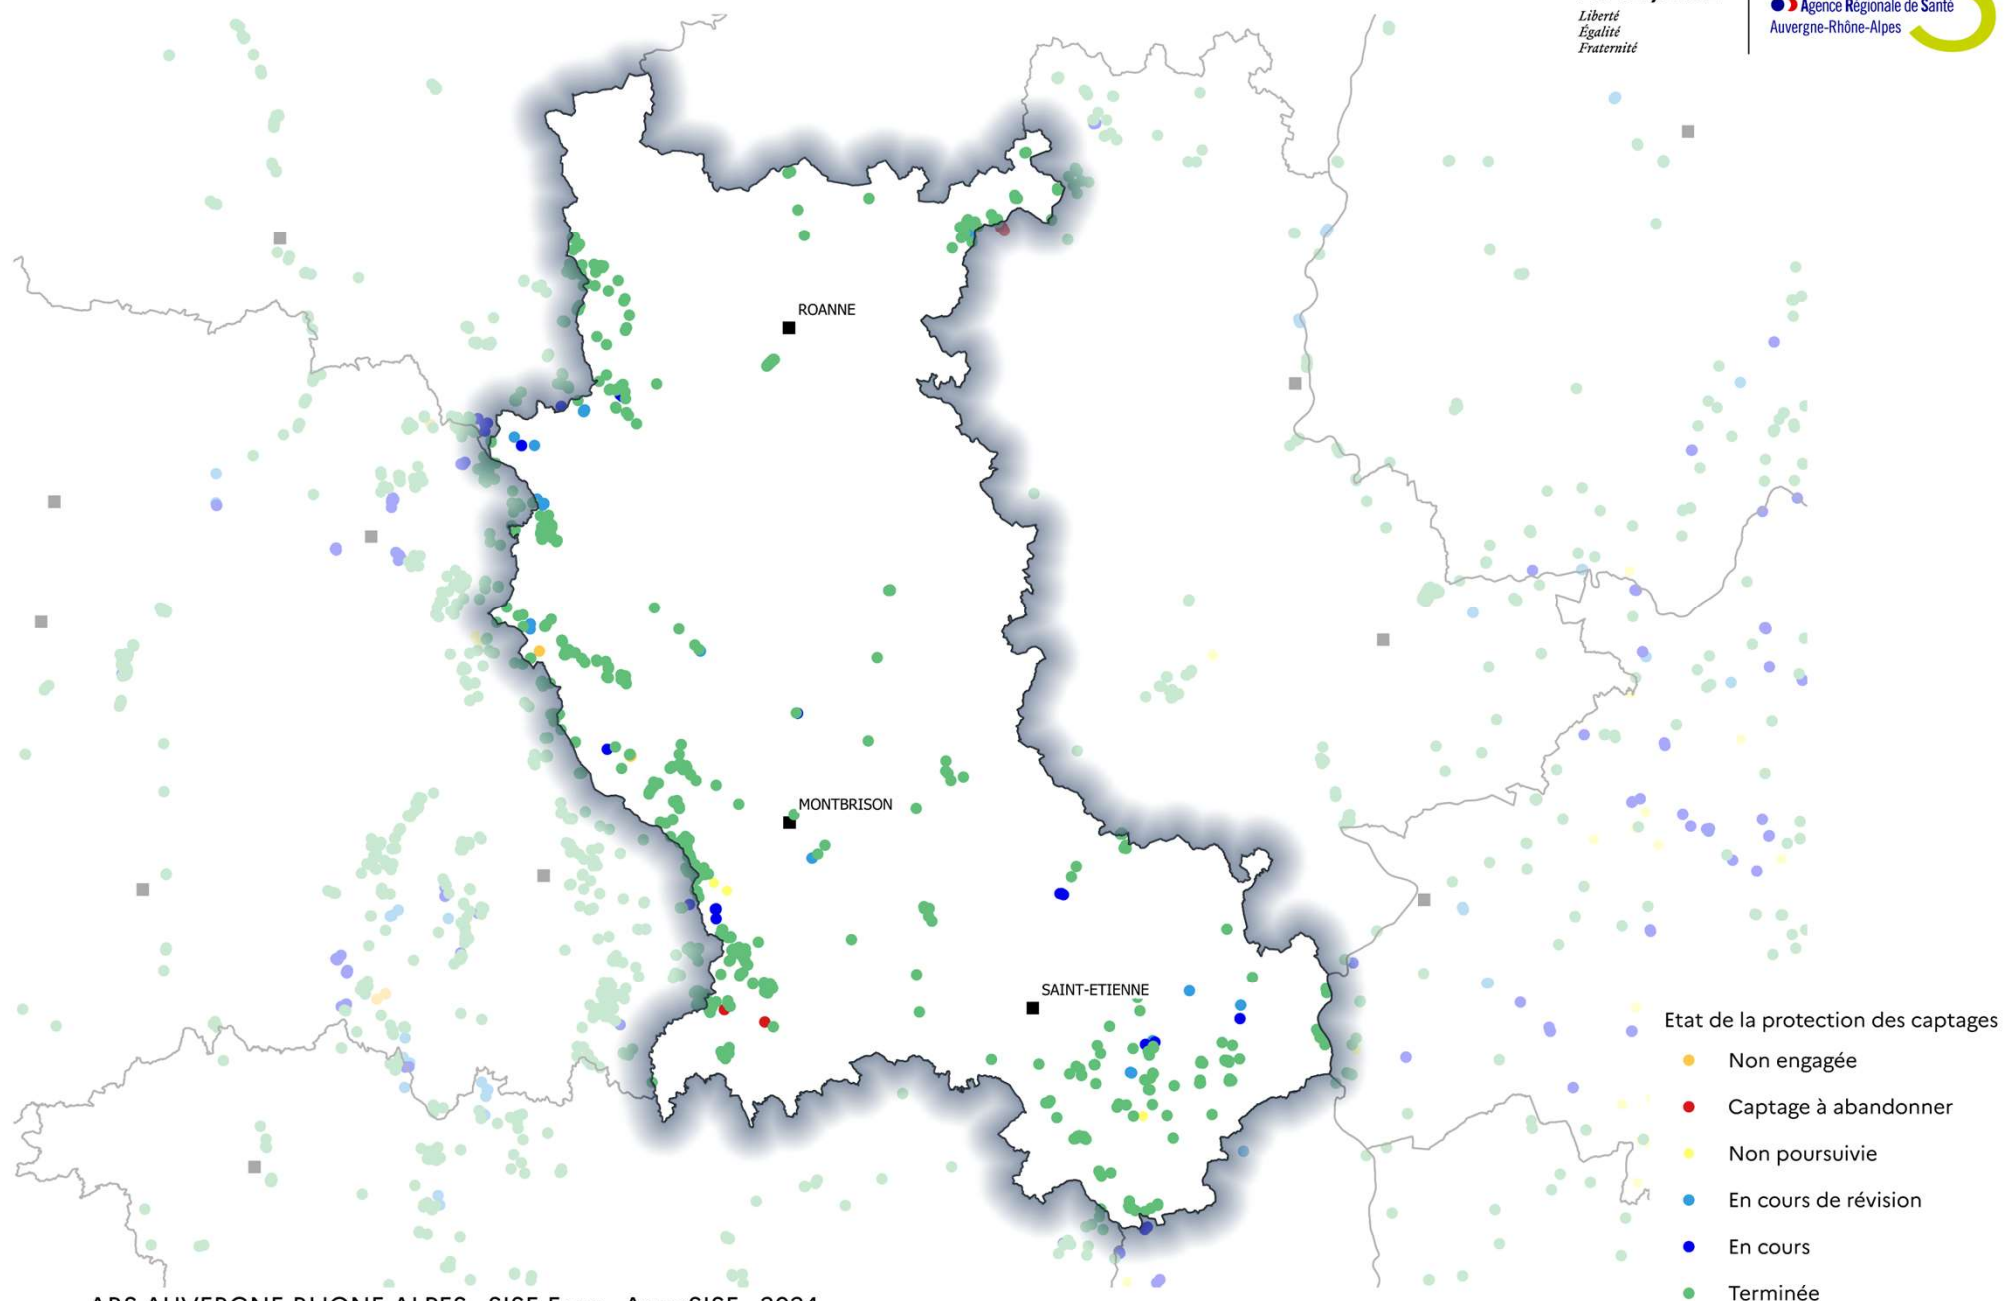


# MAITRISE D'OUVRAGE DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU EN 2024 - LOIRE

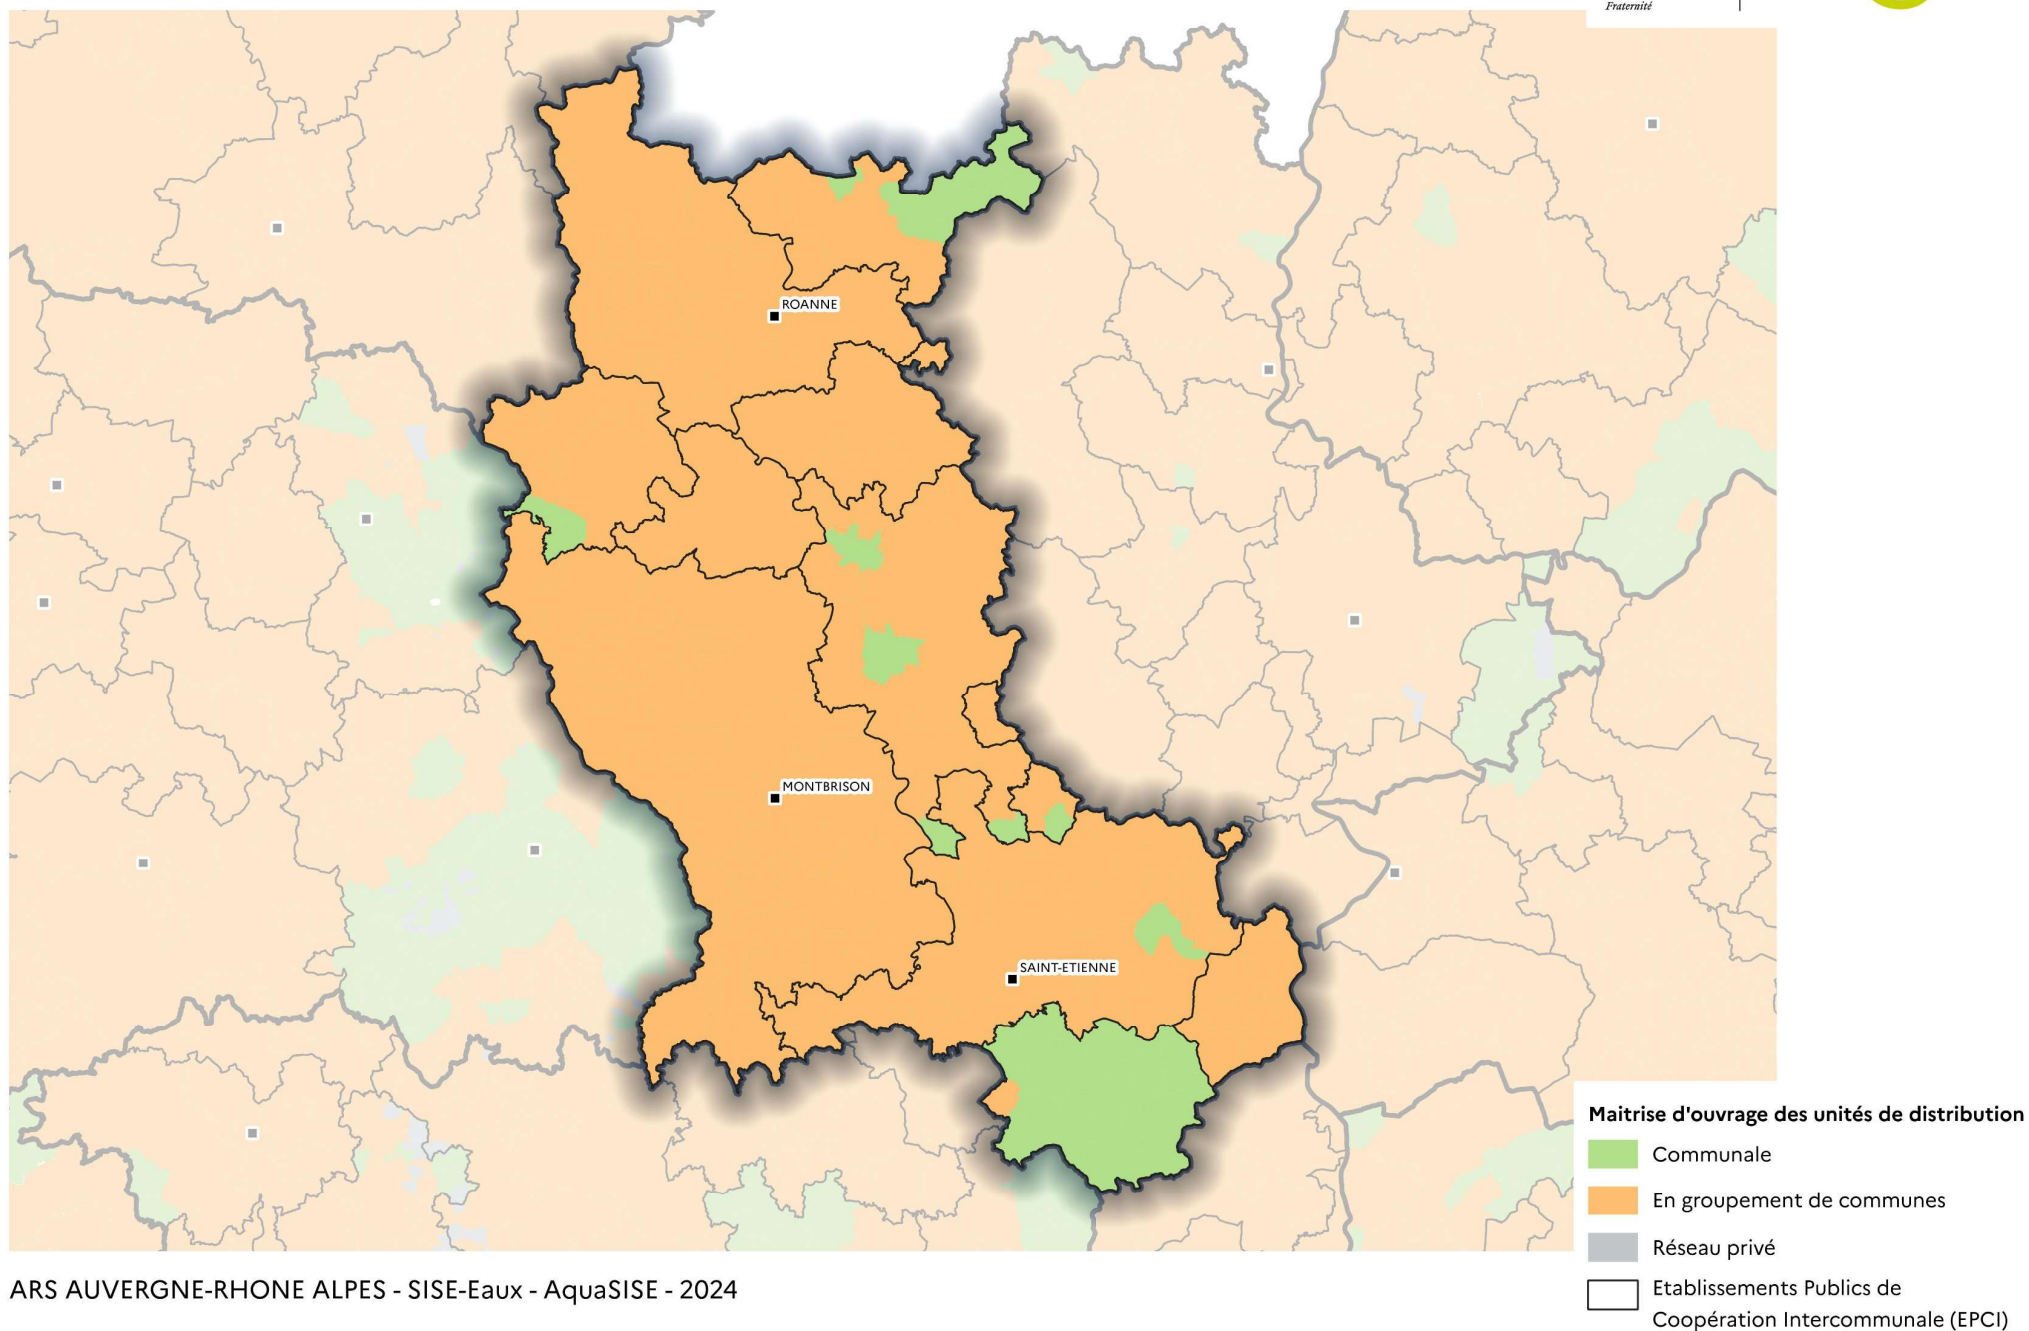




# LA DESINFECTION DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2024 - LOIRE

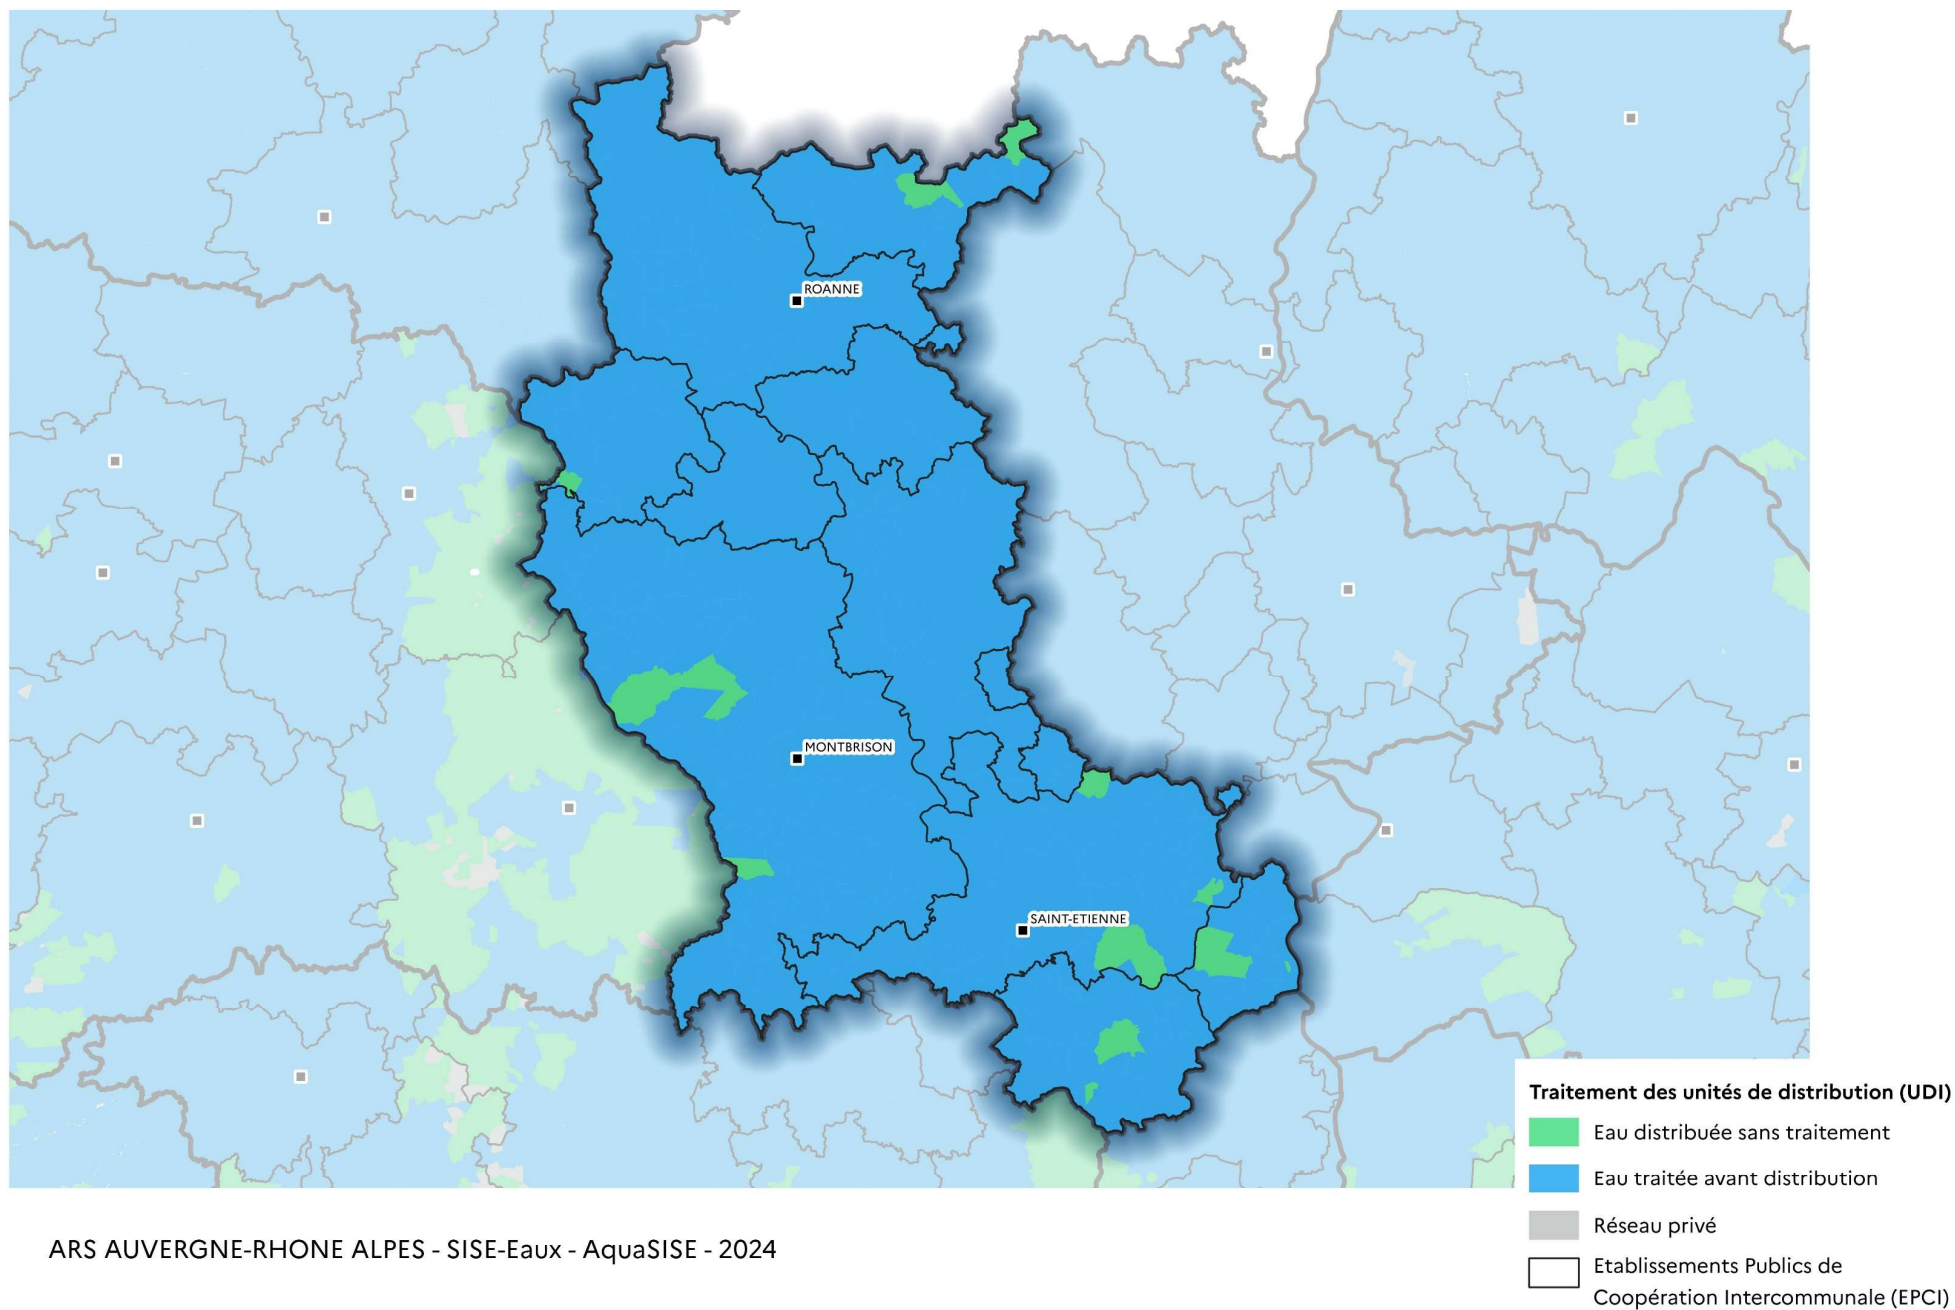


# L'INDICATEUR GLOBAL DE LA QUALITE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2024 - LOIRE

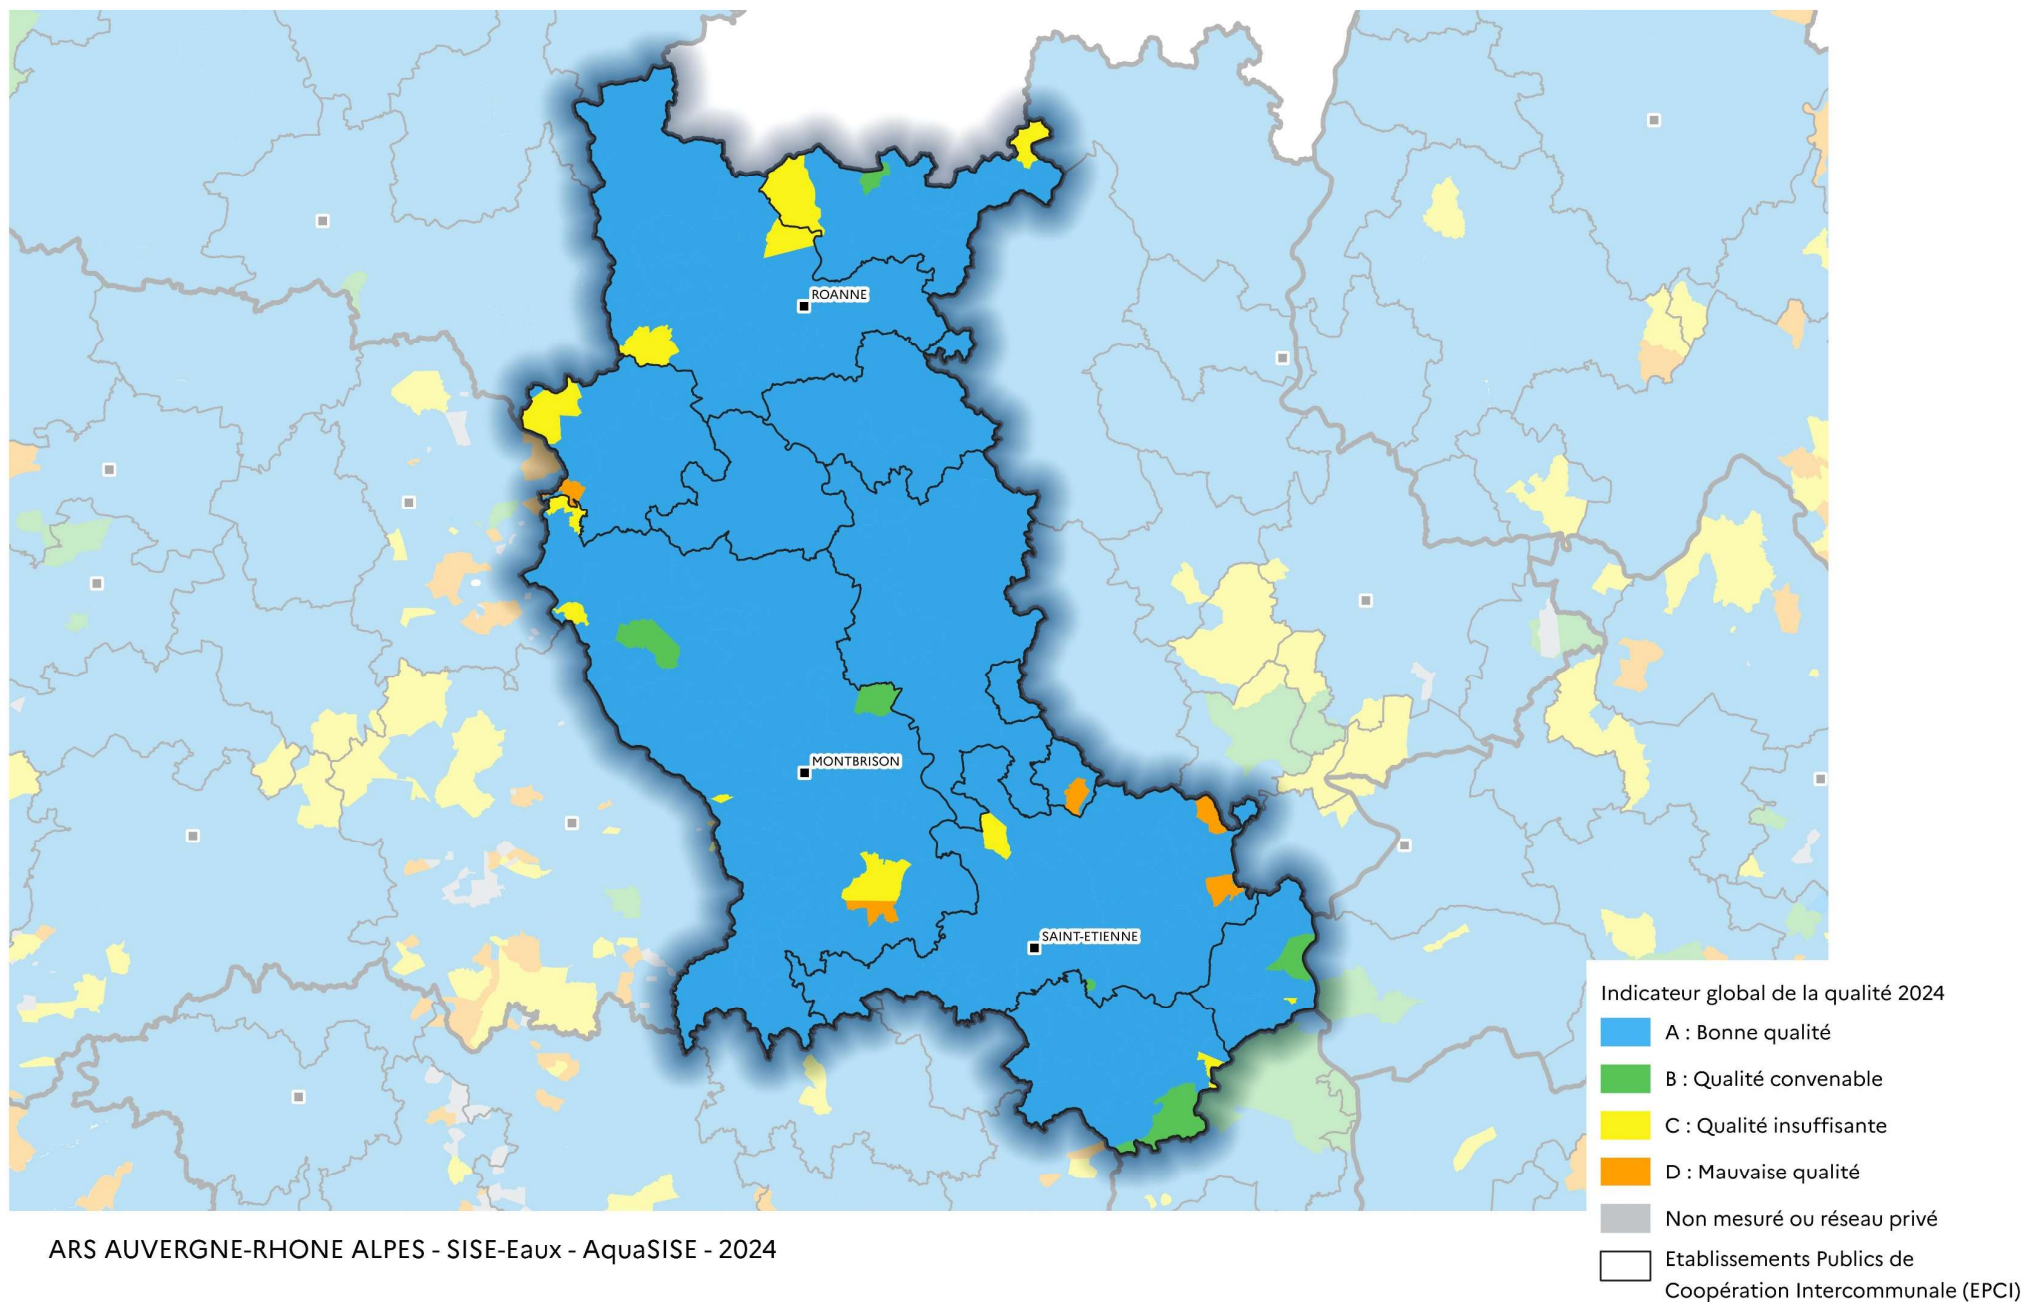



# LA QUALITE MICROBIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2024 - LOIRE

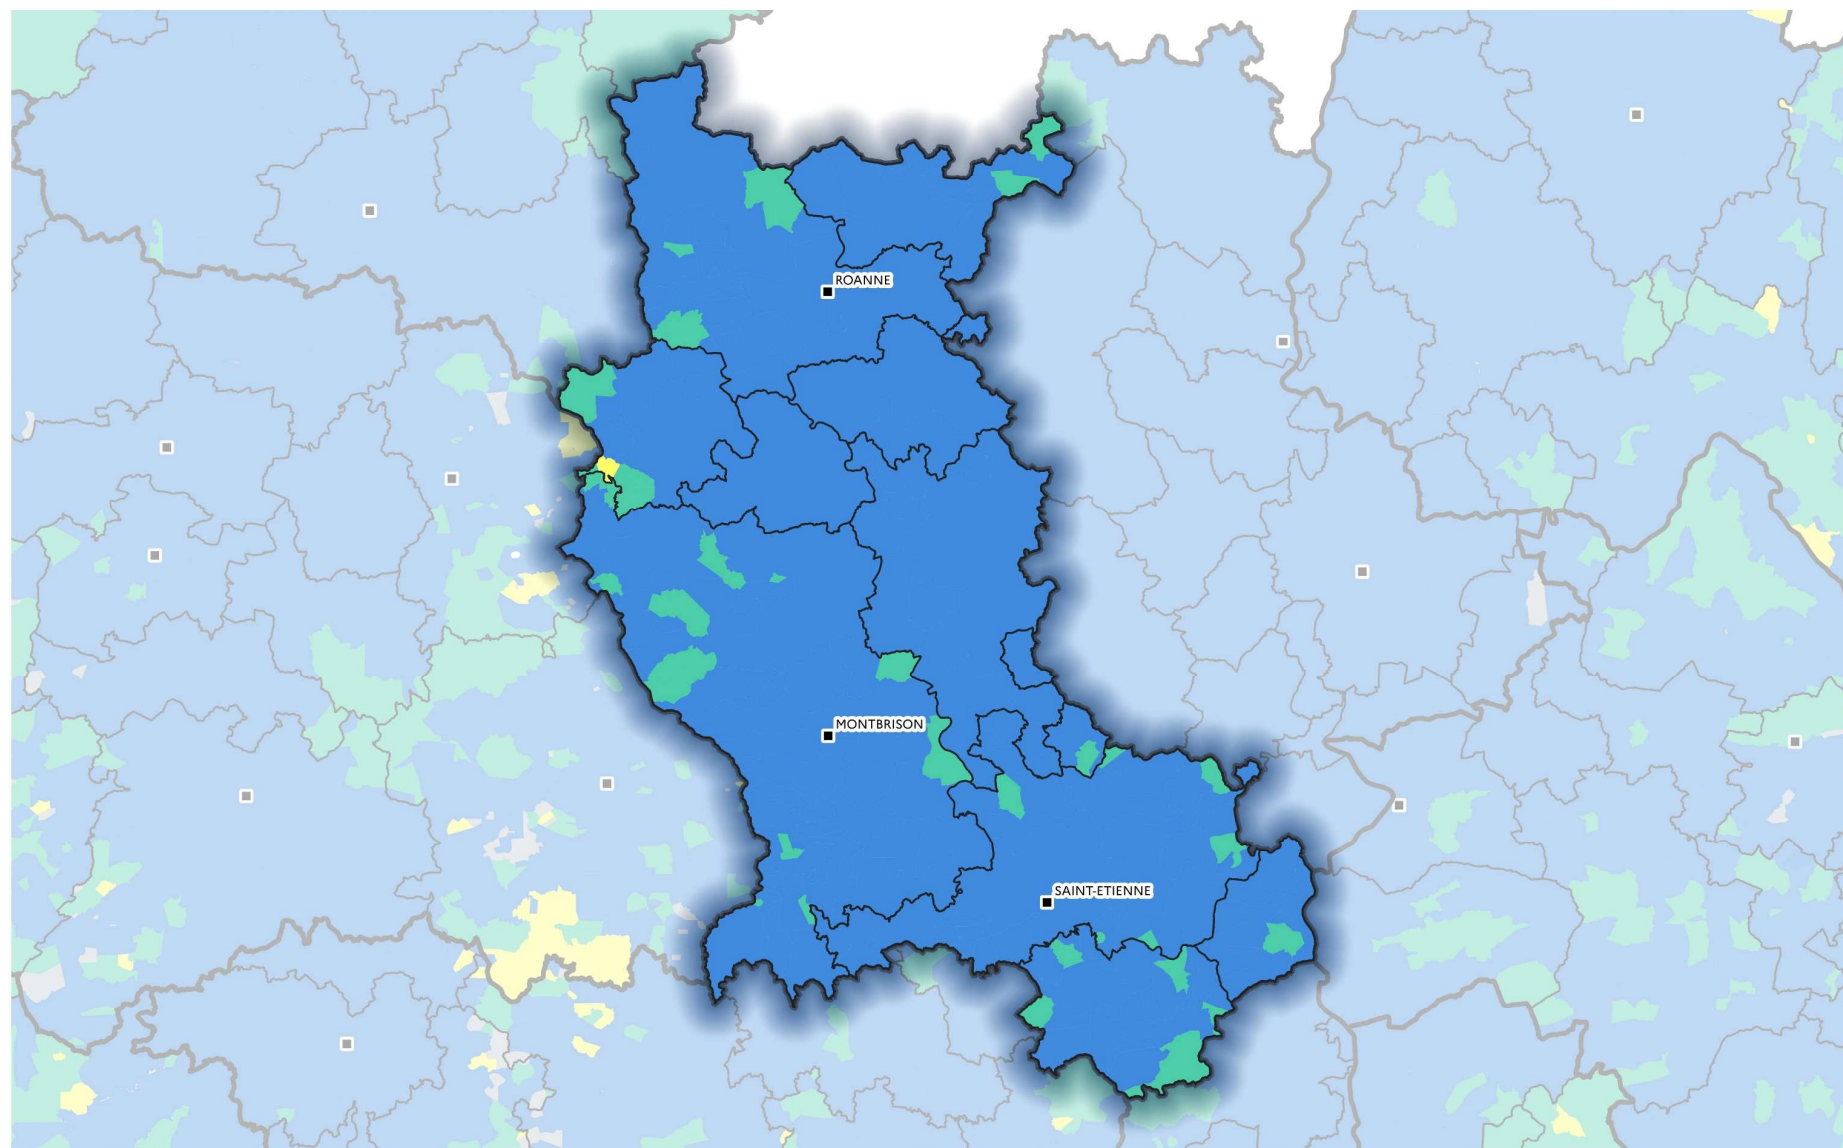

Qualité microbiologique 2024 (taux de conformité)


Contaminations régulières (taux inférieur à 80 %)

Contaminations ponctuelles (taux entre 80 et 94 %)

Eau de très bonne qualité (taux  $\geq 95$  %)


Etablissements Publics de  
Coopération Intercommunale (EPCI)

# TENEURS EN NITRATES DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2024 - LOIRE

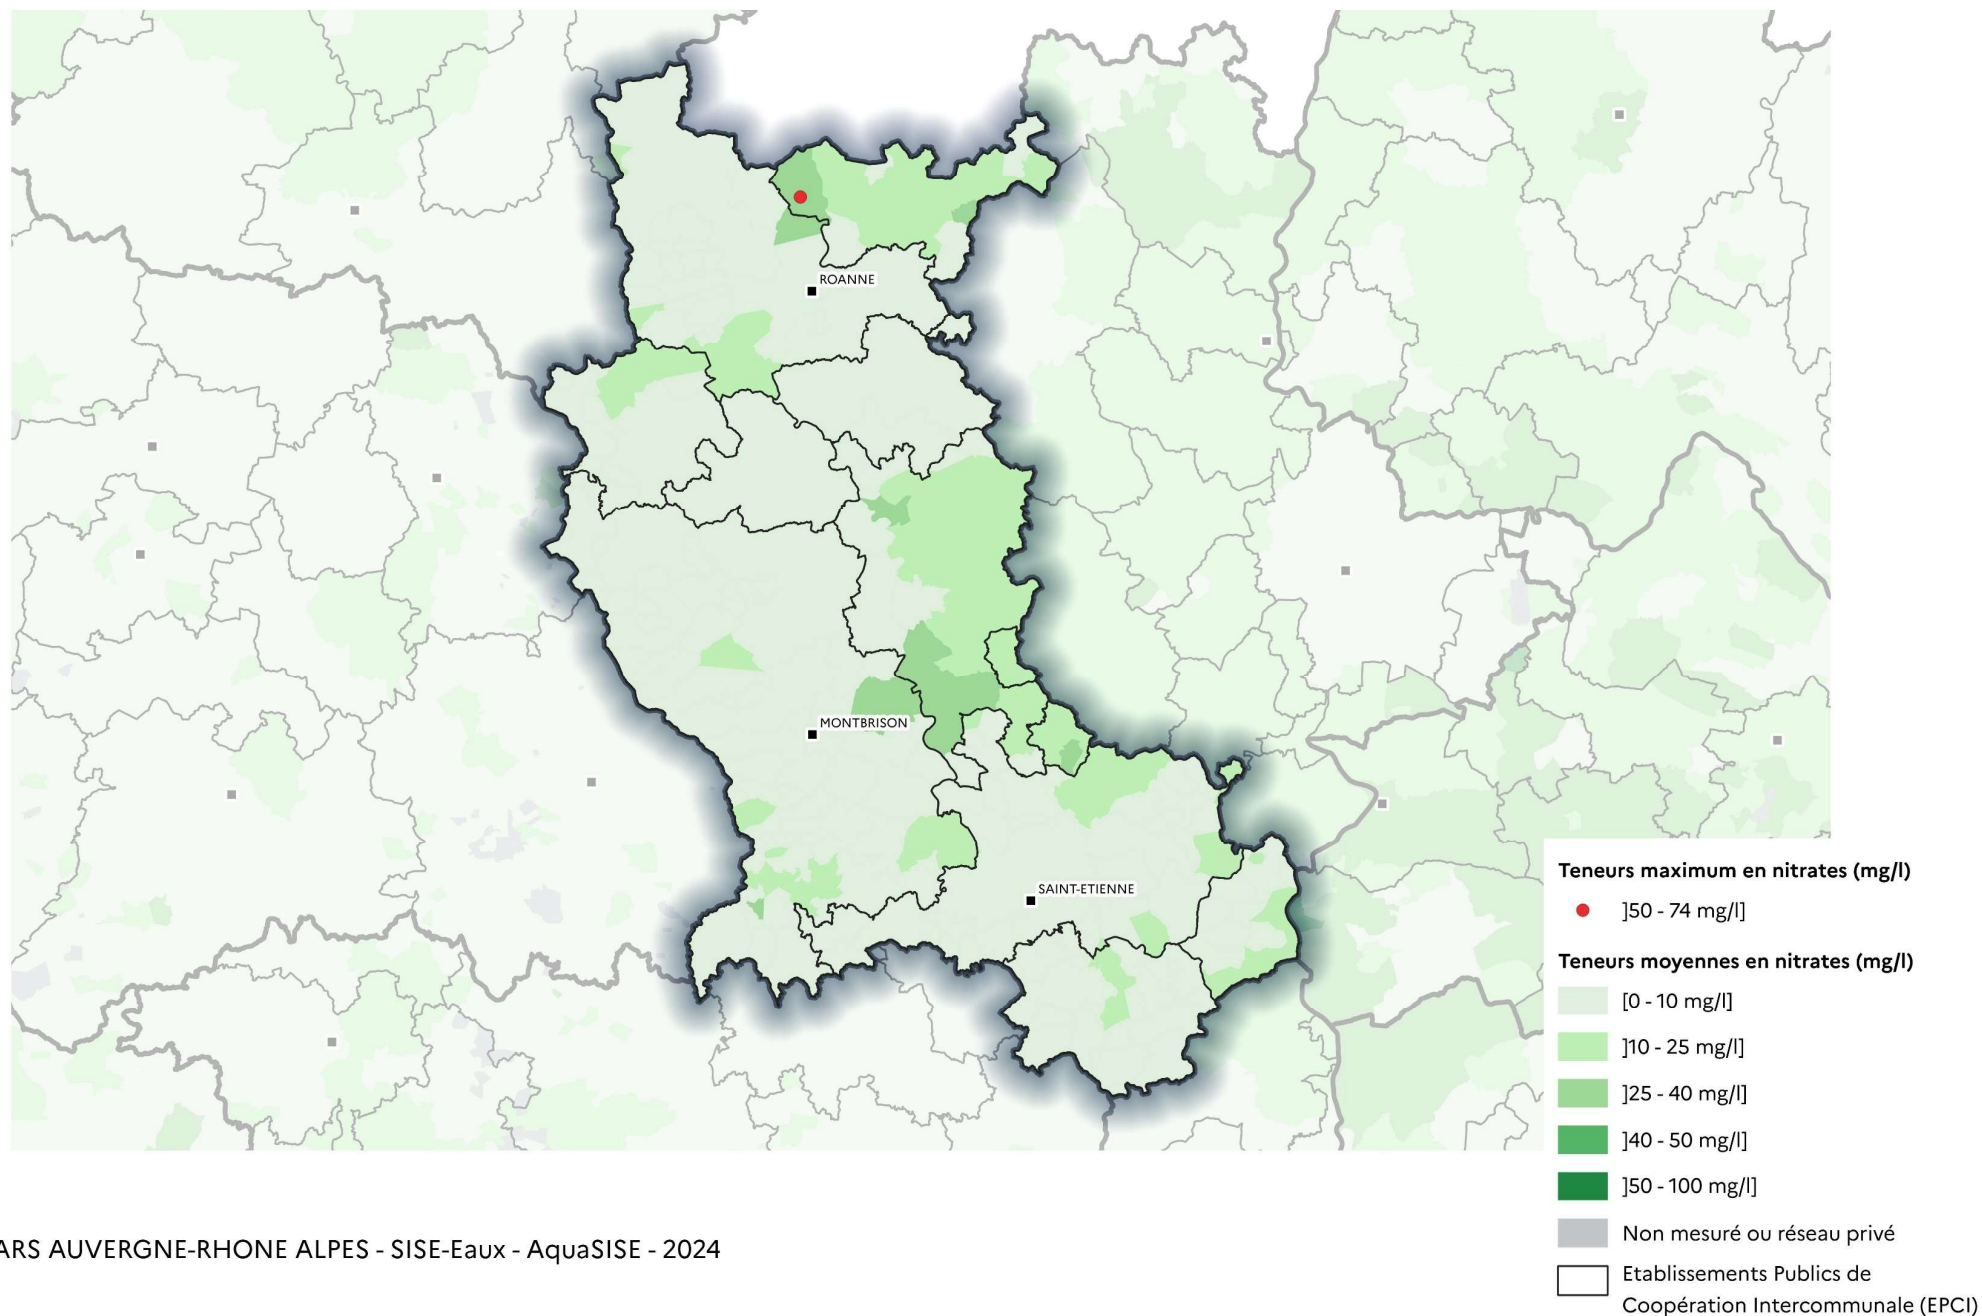




# TENEURS EN PESTICIDES DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2024 - LOIRE

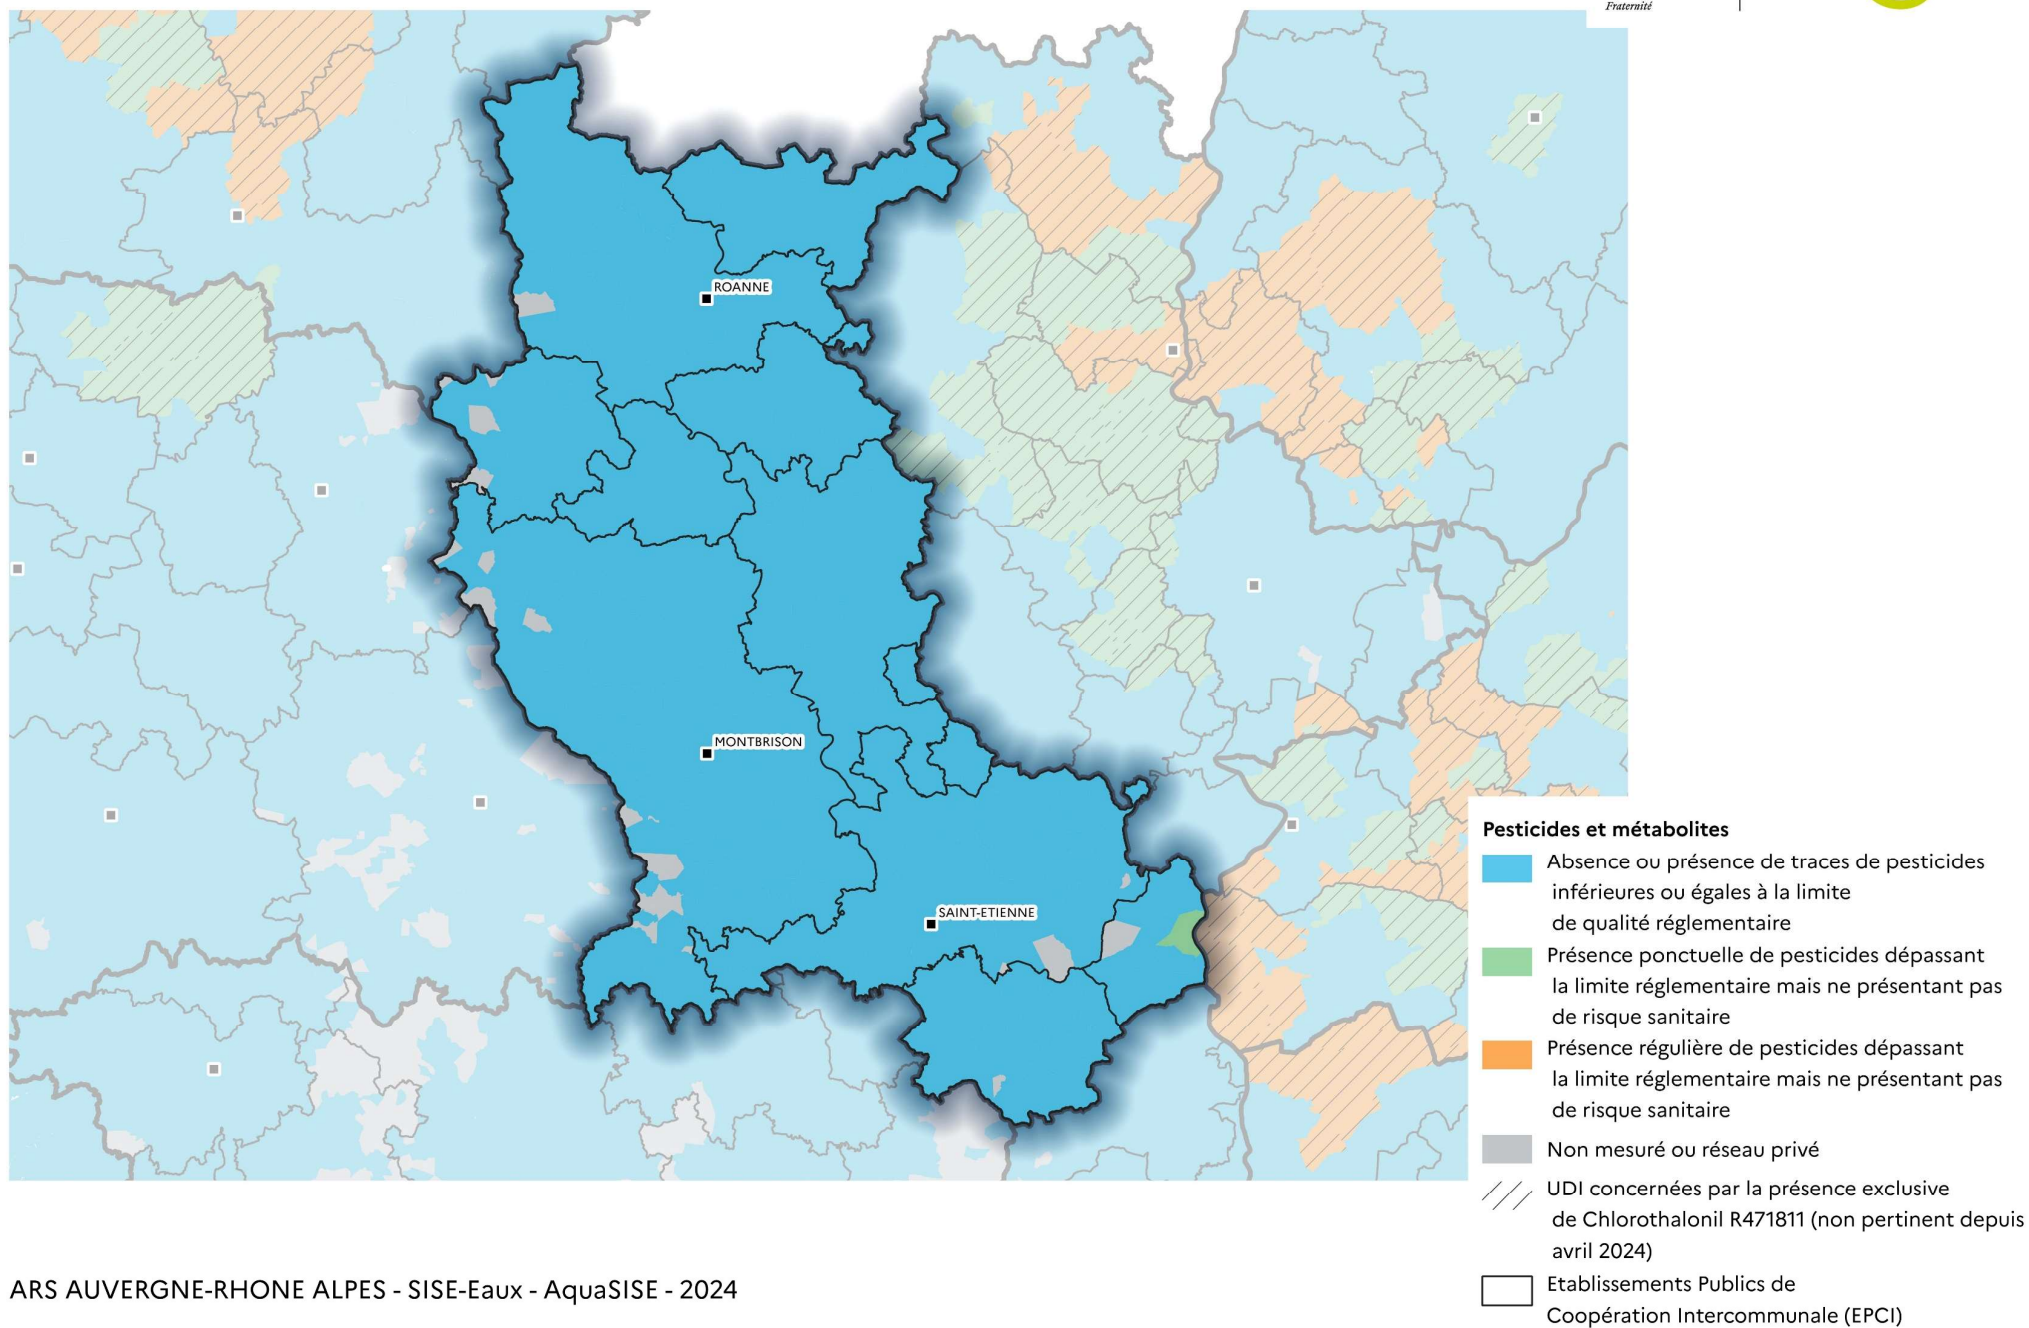



# LA DURETE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2024 - LOIRE

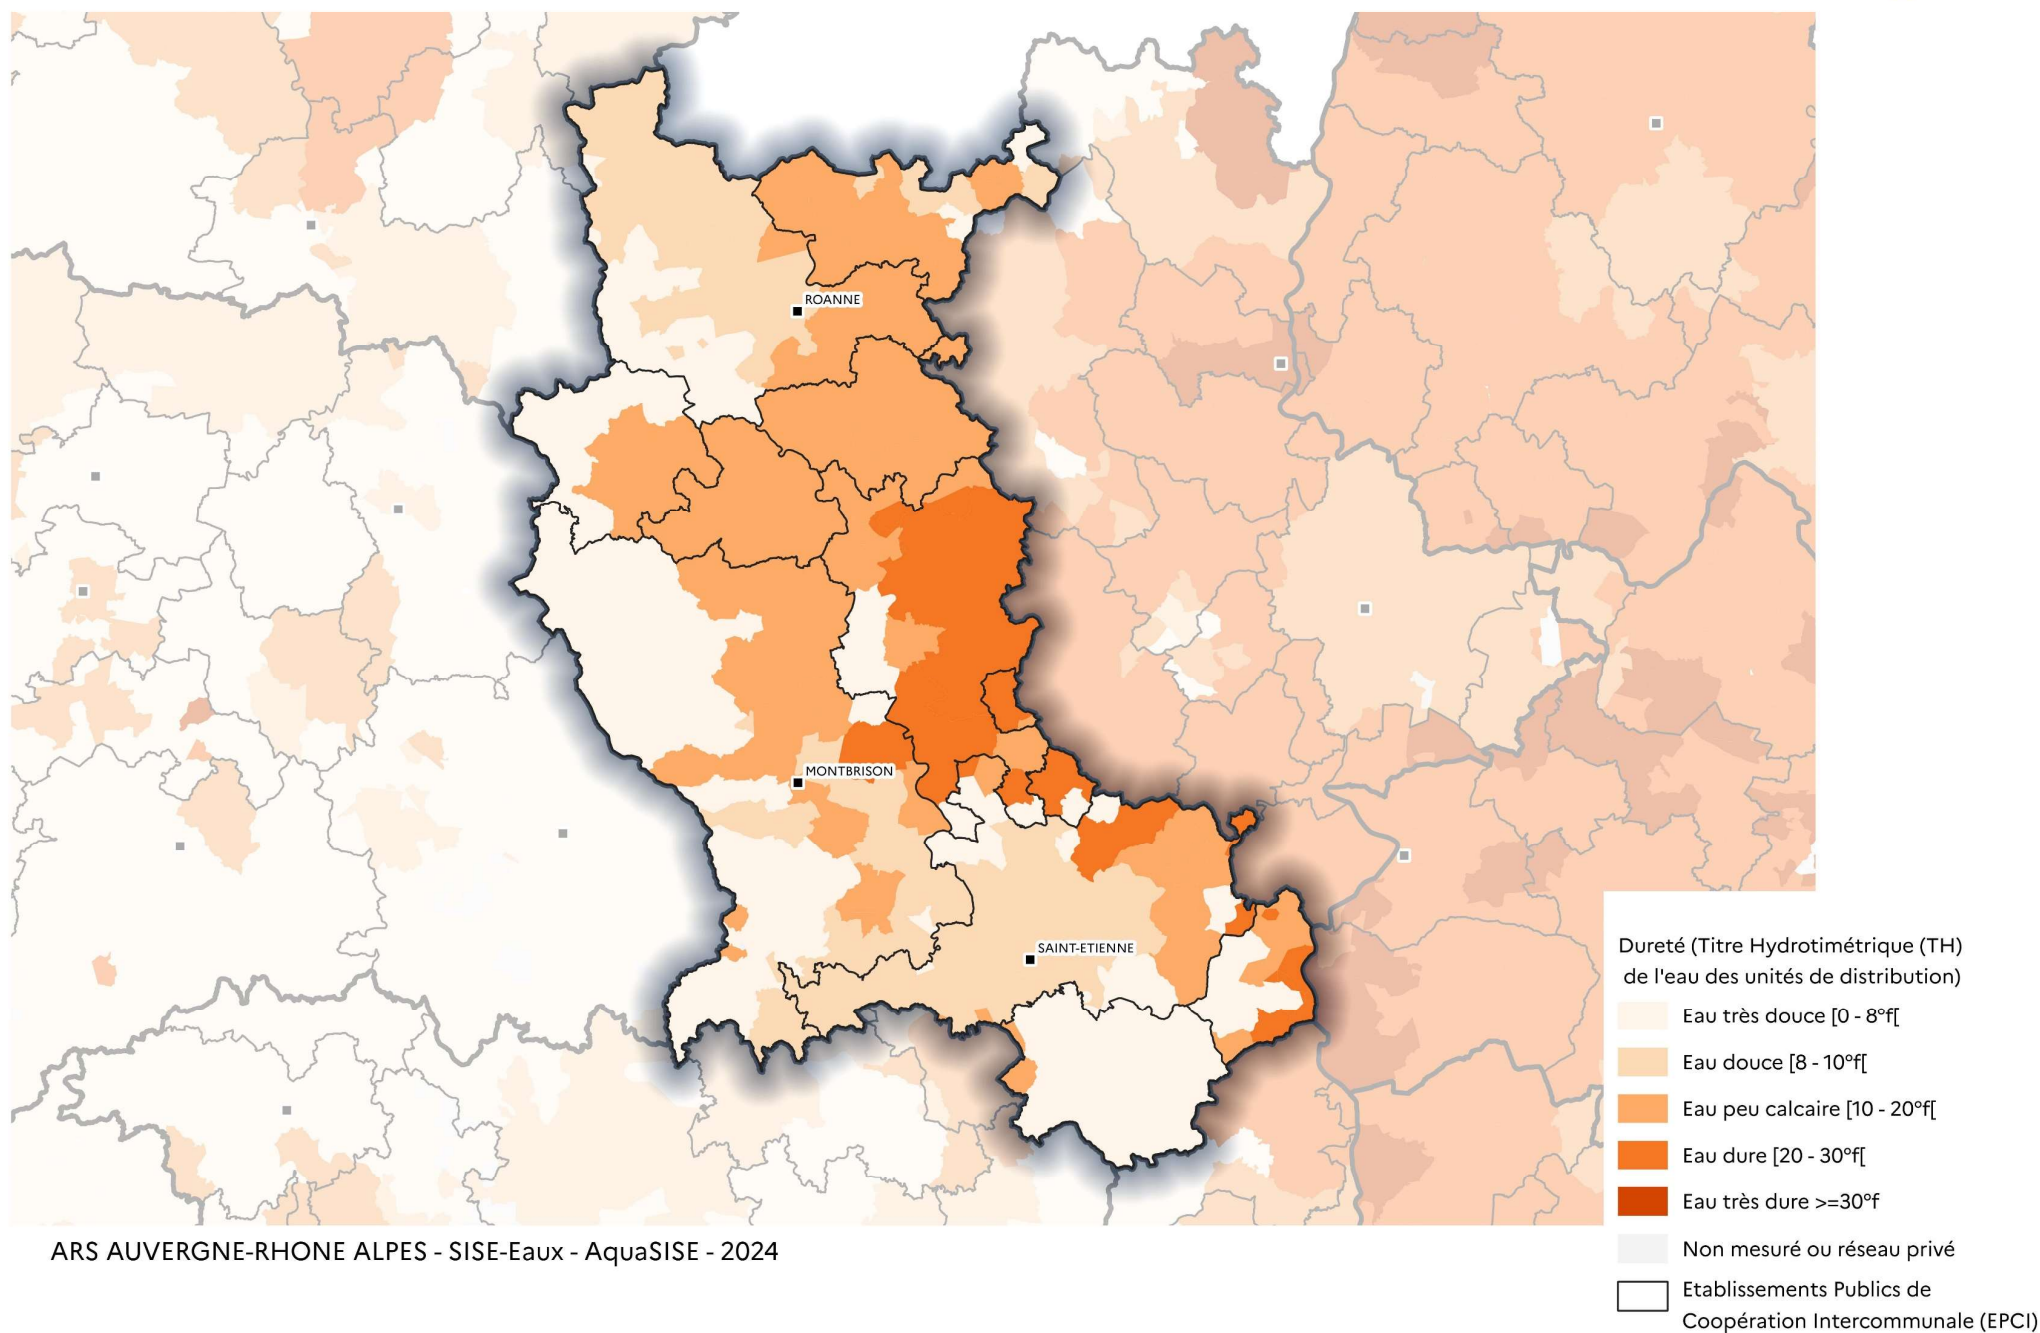

# TENEURS EN PFAS DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2024 - LOIRE

