


LES CAPTAGES D'EAU EN 2024 EN FONCTION DE LA NATURE DE L'EAU ET DU DÉBIT MOYEN JOURNALIER - ISERE

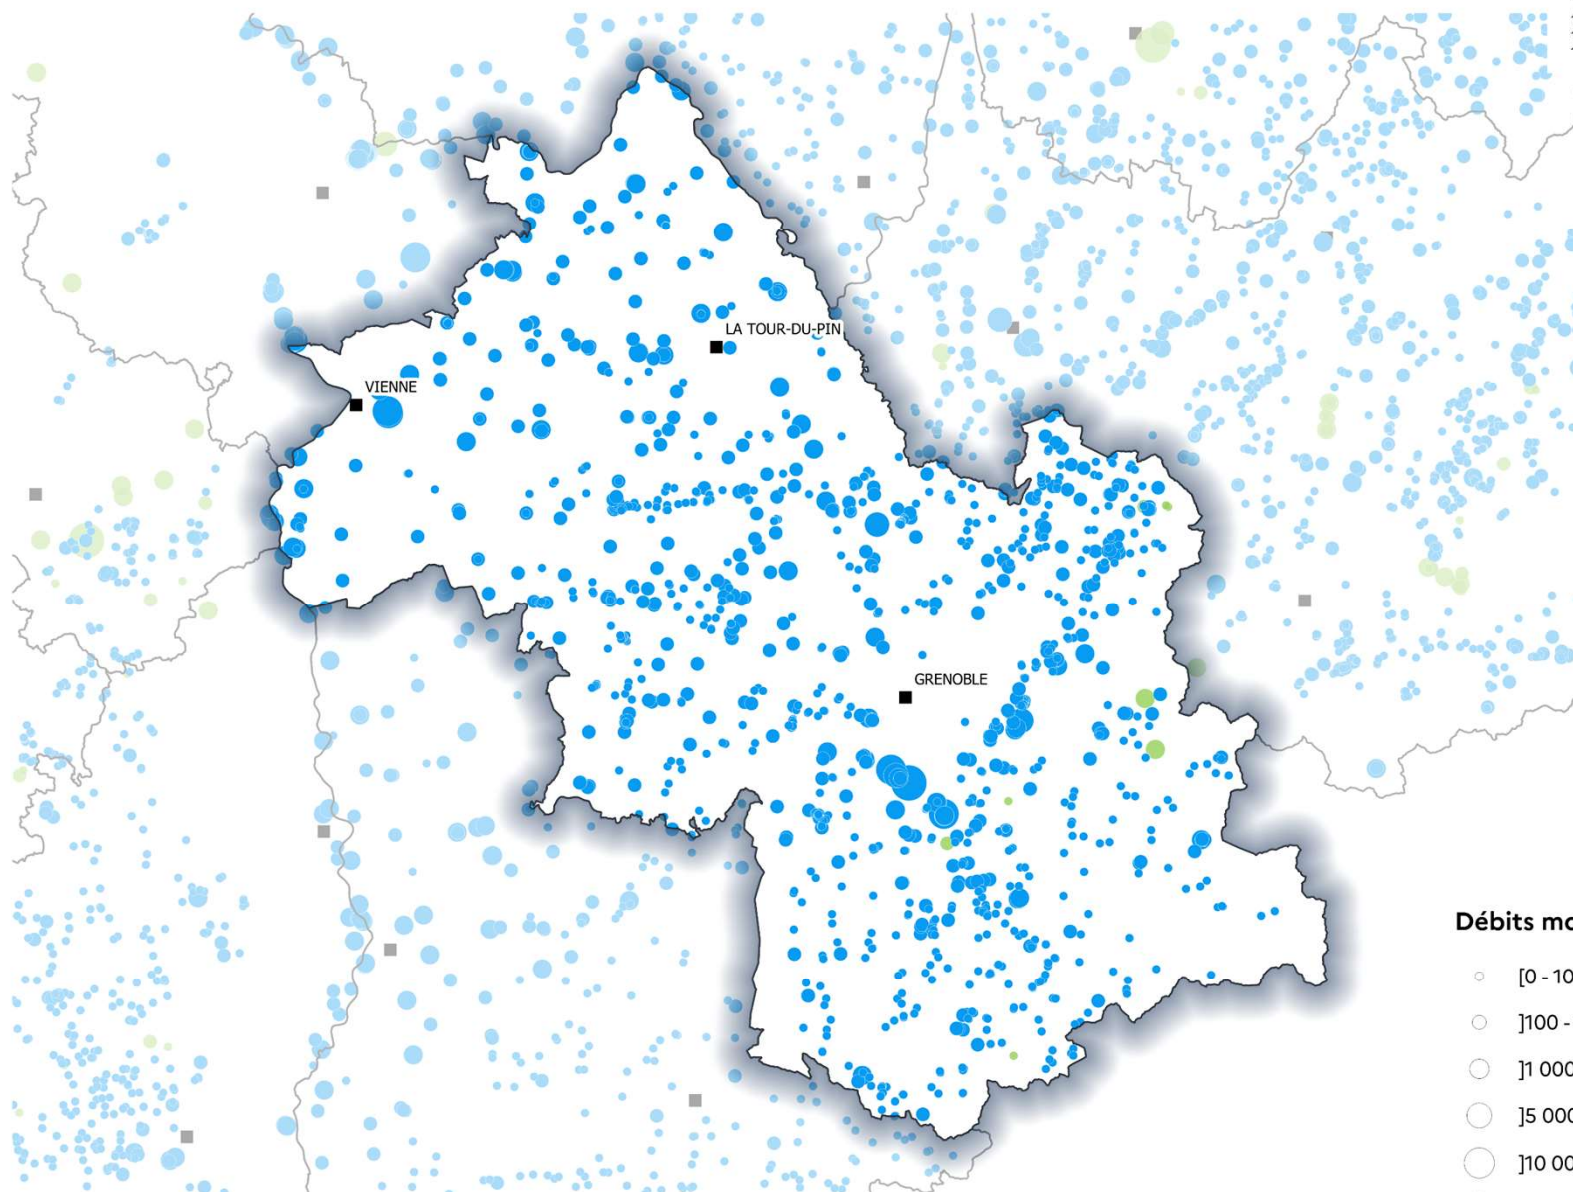


Débits moyens journaliers des captages (m3/j)

- [0 - 100]
-]100 - 1 000]
-]1 000 - 5 000]
-]5 000 - 10 000]
-]10 000 - 20 000]
- 20 000 et plus

- Eau superficielle
- Eau souterraine


ETAT DES PROCEDURES DE PROTECTION DES CAPTAGES D'EAU EN 2024 - ISERE

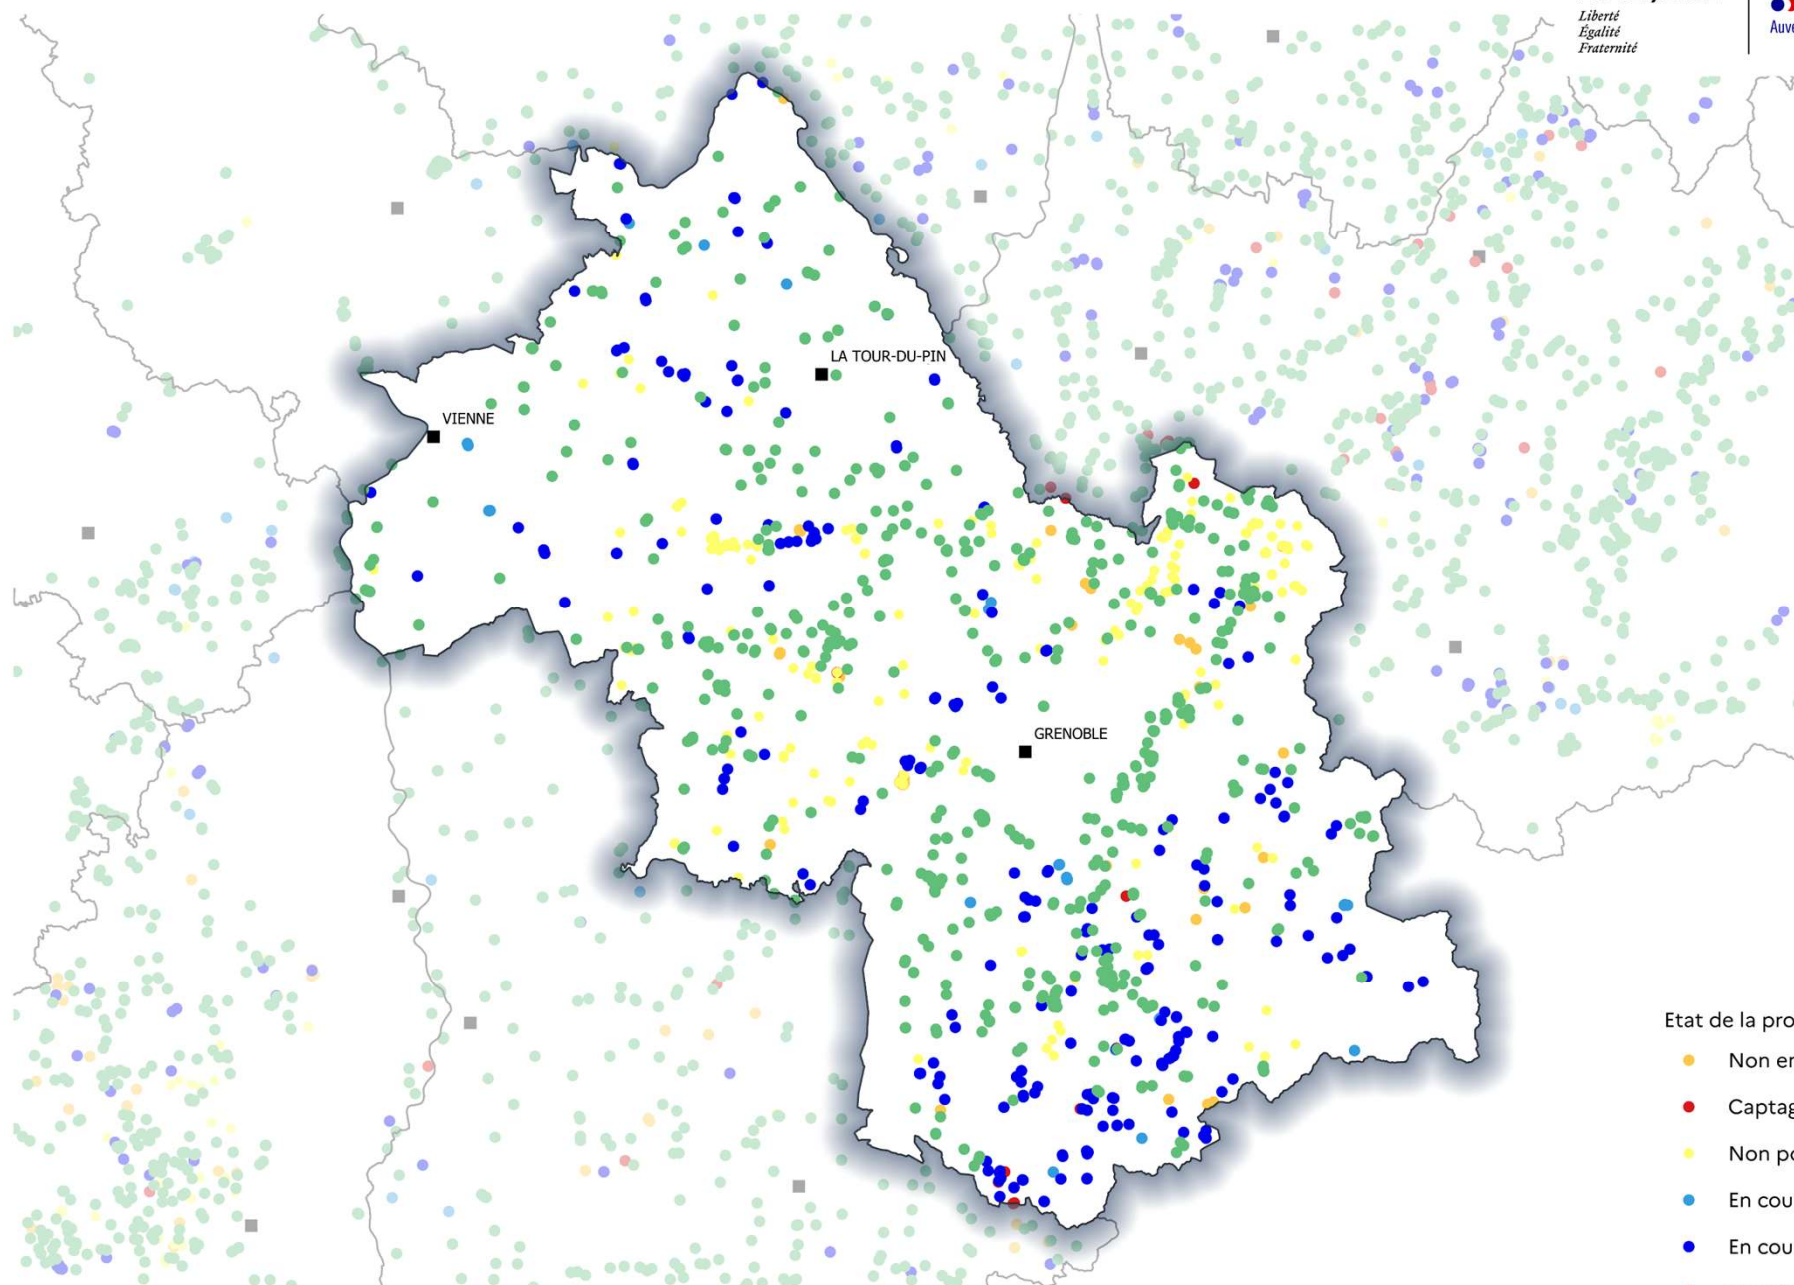

Etat de la protection des captages

- Non engagée
- Captage à abandonner
- Non poursuivie
- En cours de révision
- En cours
- Terminée


MAITRISE D'OUVRAGE DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU EN 2024 - ISERE

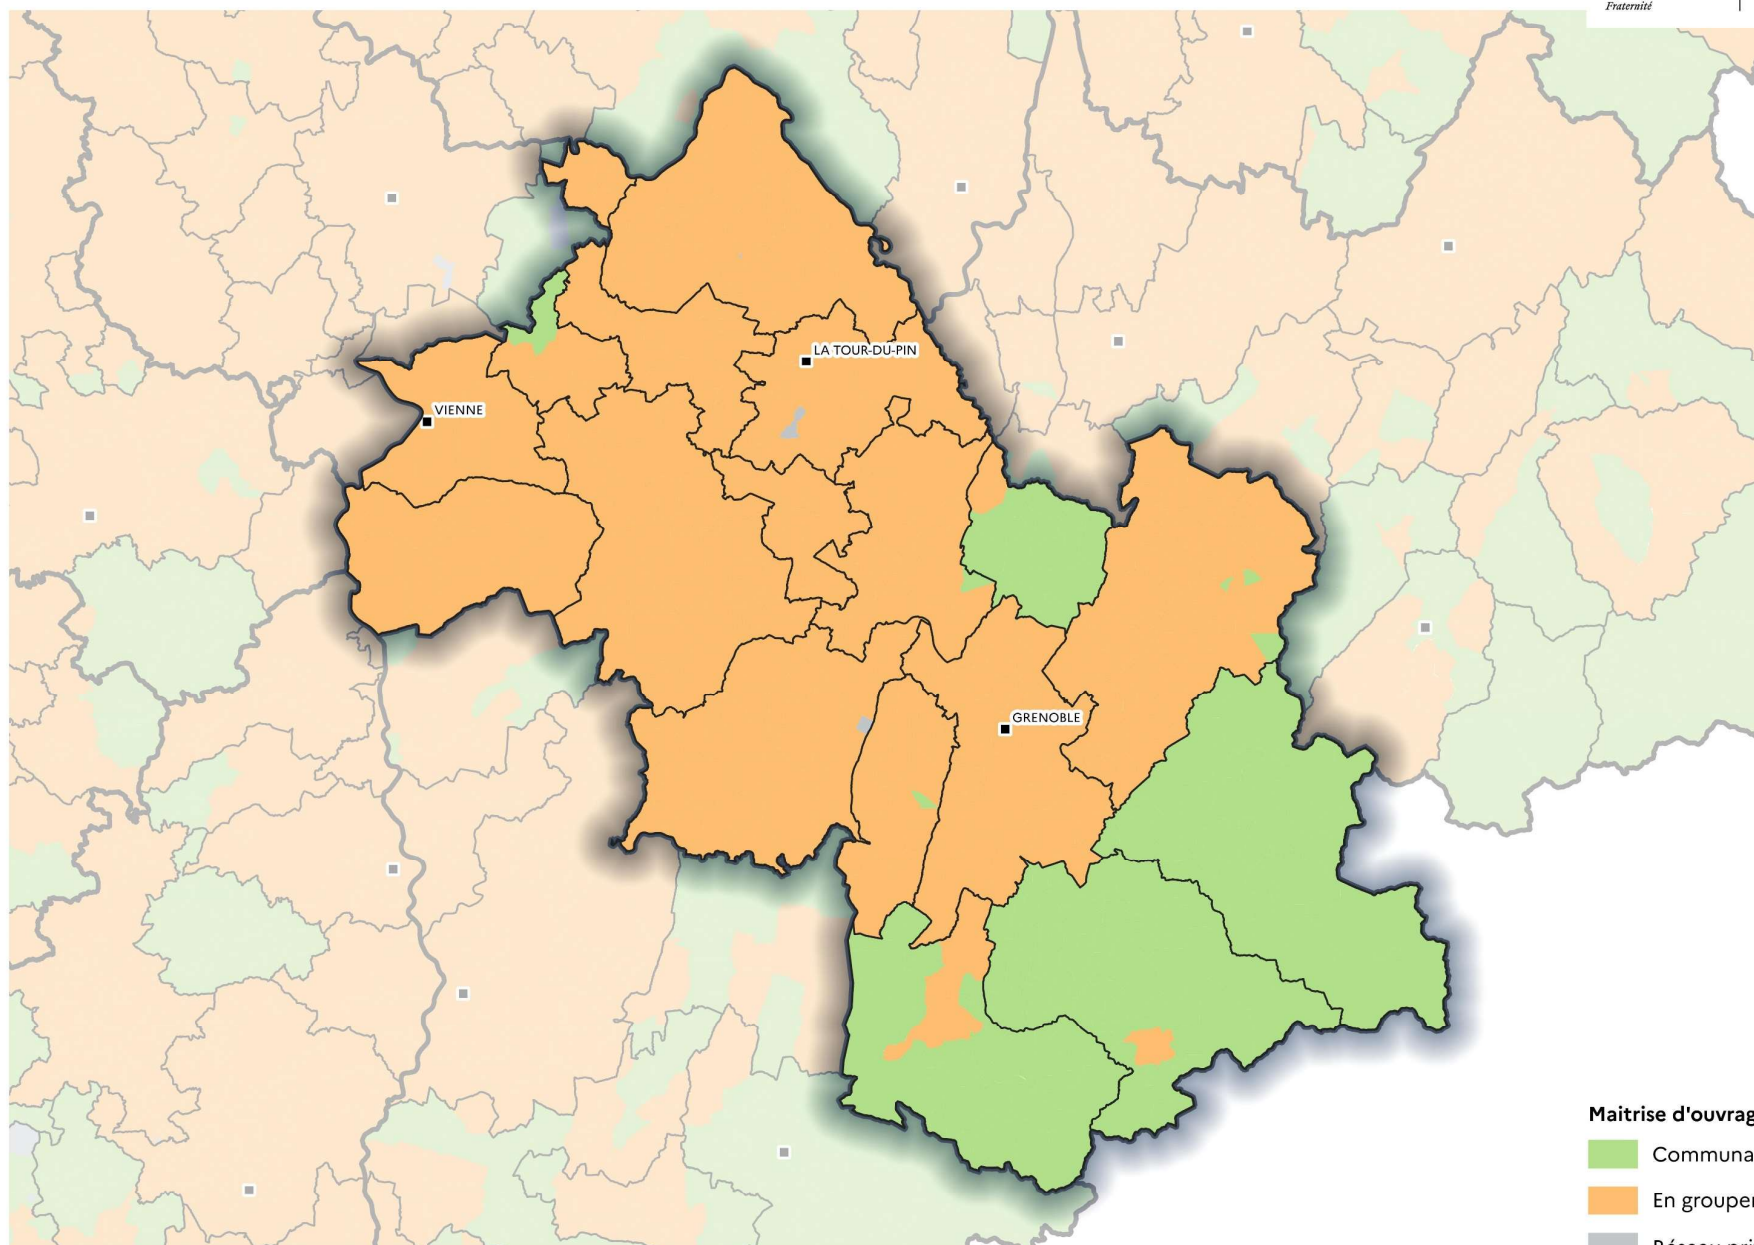


Maitrise d'ouvrage des unités de distribution

-  Communale
-  En groupement de communes
-  Réseau privé
-  Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI)

LA DESINFECTION DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2024 - ISERE

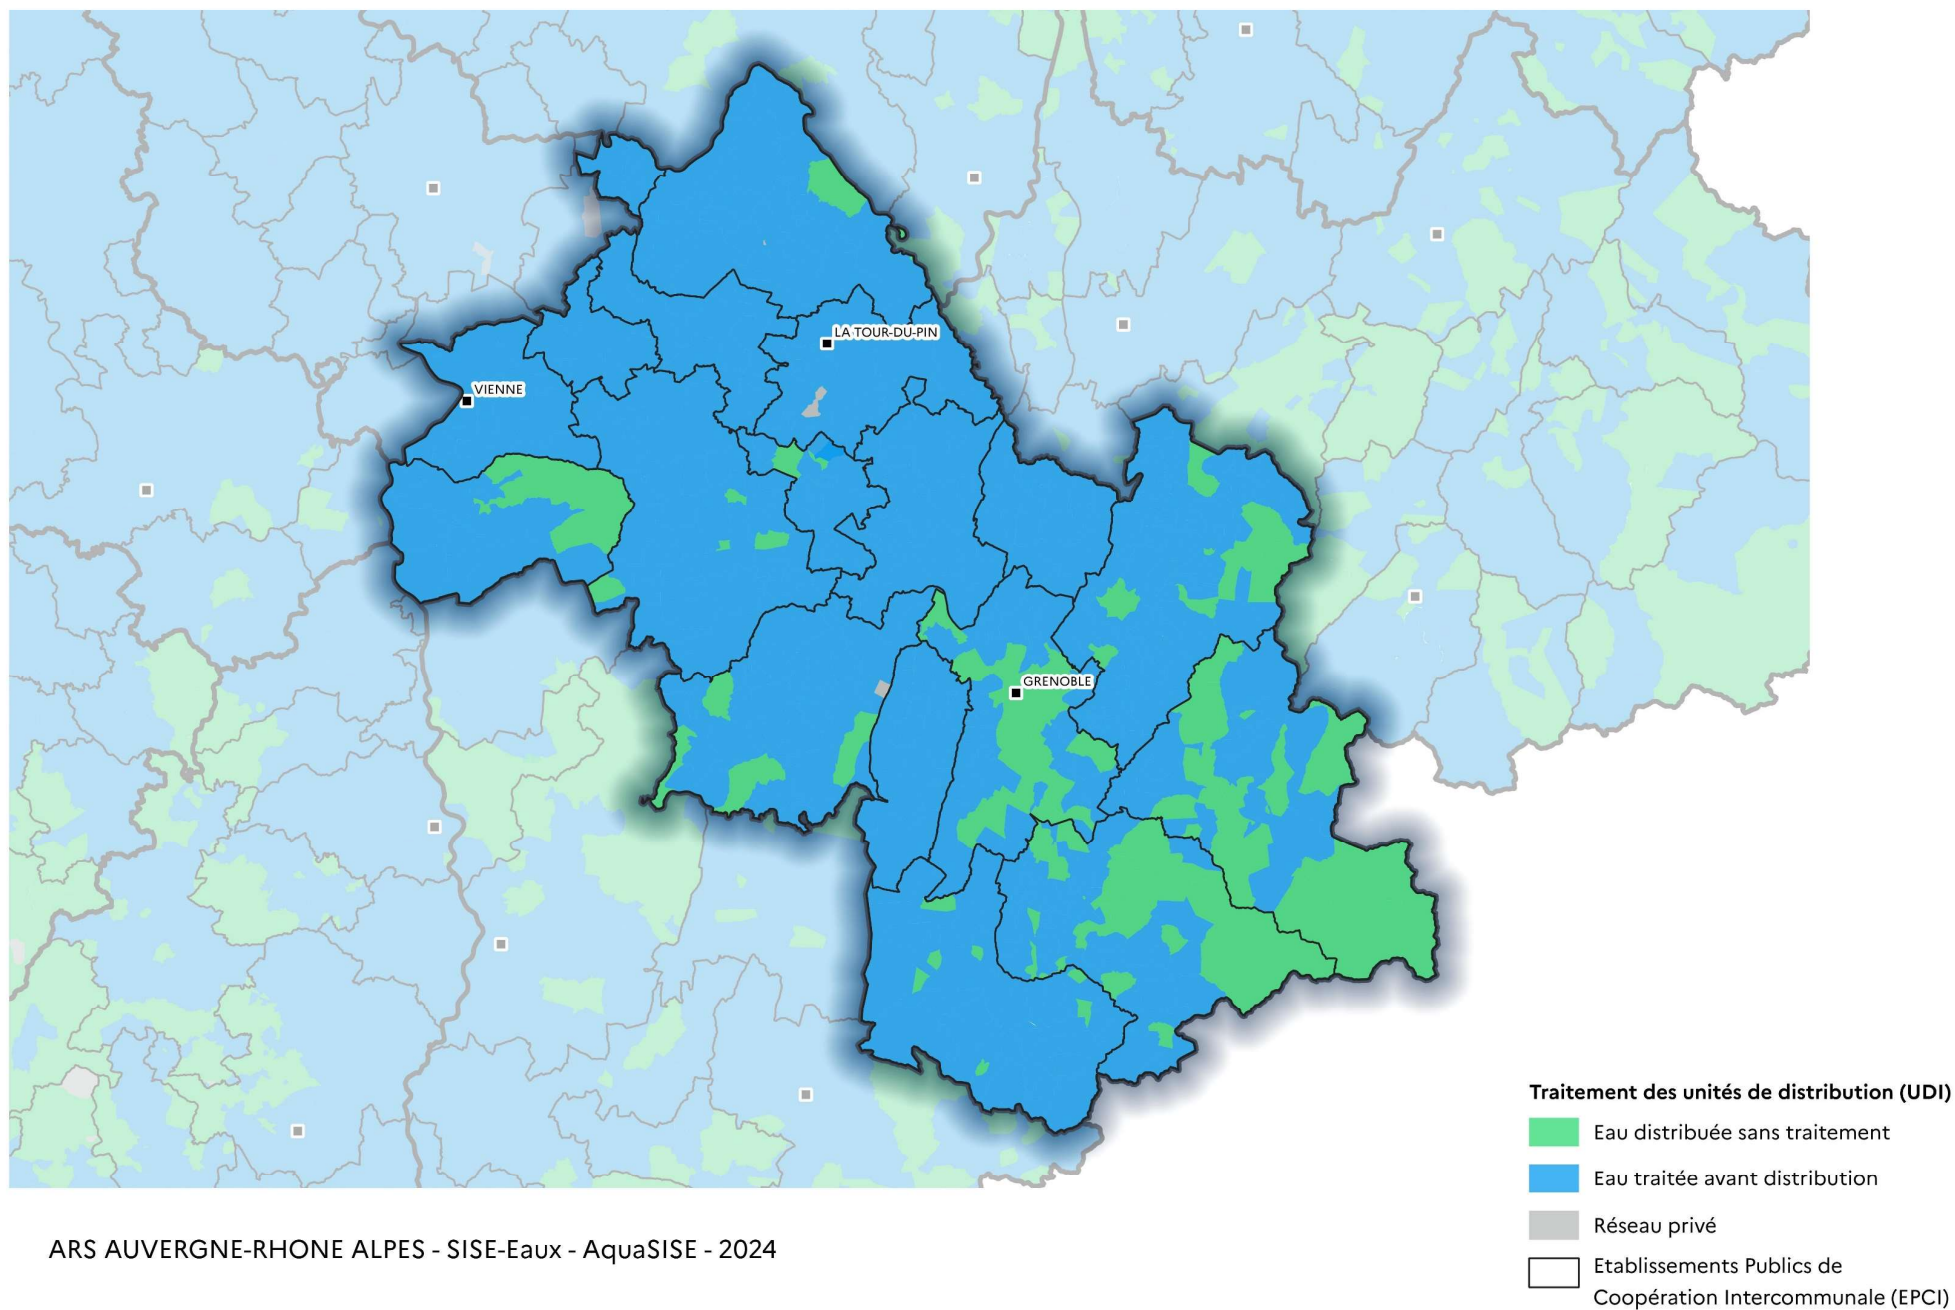

L'INDICATEUR GLOBAL DE LA QUALITE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2024 - ISERE

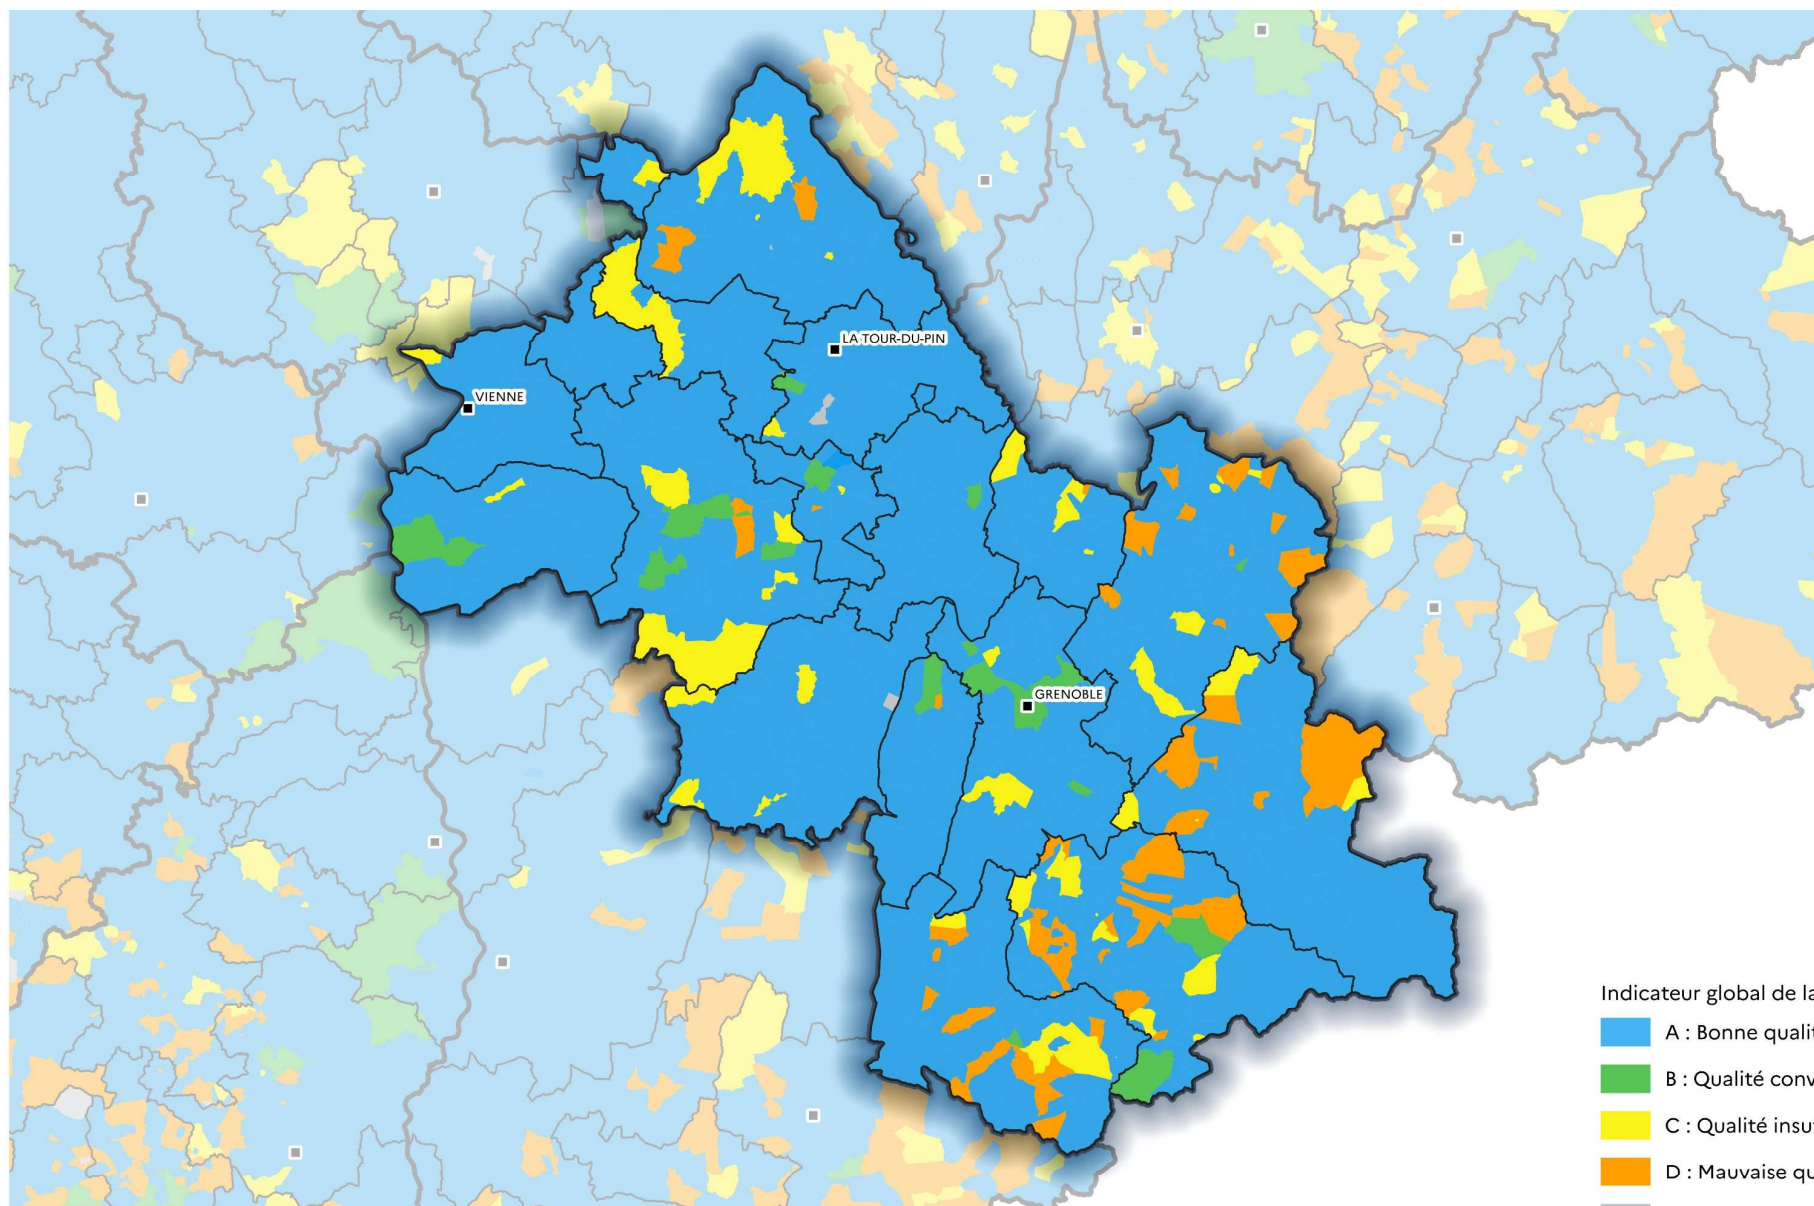


ARS AUVERGNE-RHONE ALPES - SISE-Eaux - AquaSISE - 2024

Indicateur global de la qualité 2024

-  A : Bonne qualité
-  B : Qualité convenable
-  C : Qualité insuffisante
-  D : Mauvaise qualité
-  Non mesuré ou réseau privé
-  Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI)

LA QUALITE MICROBIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2024 - ISERE

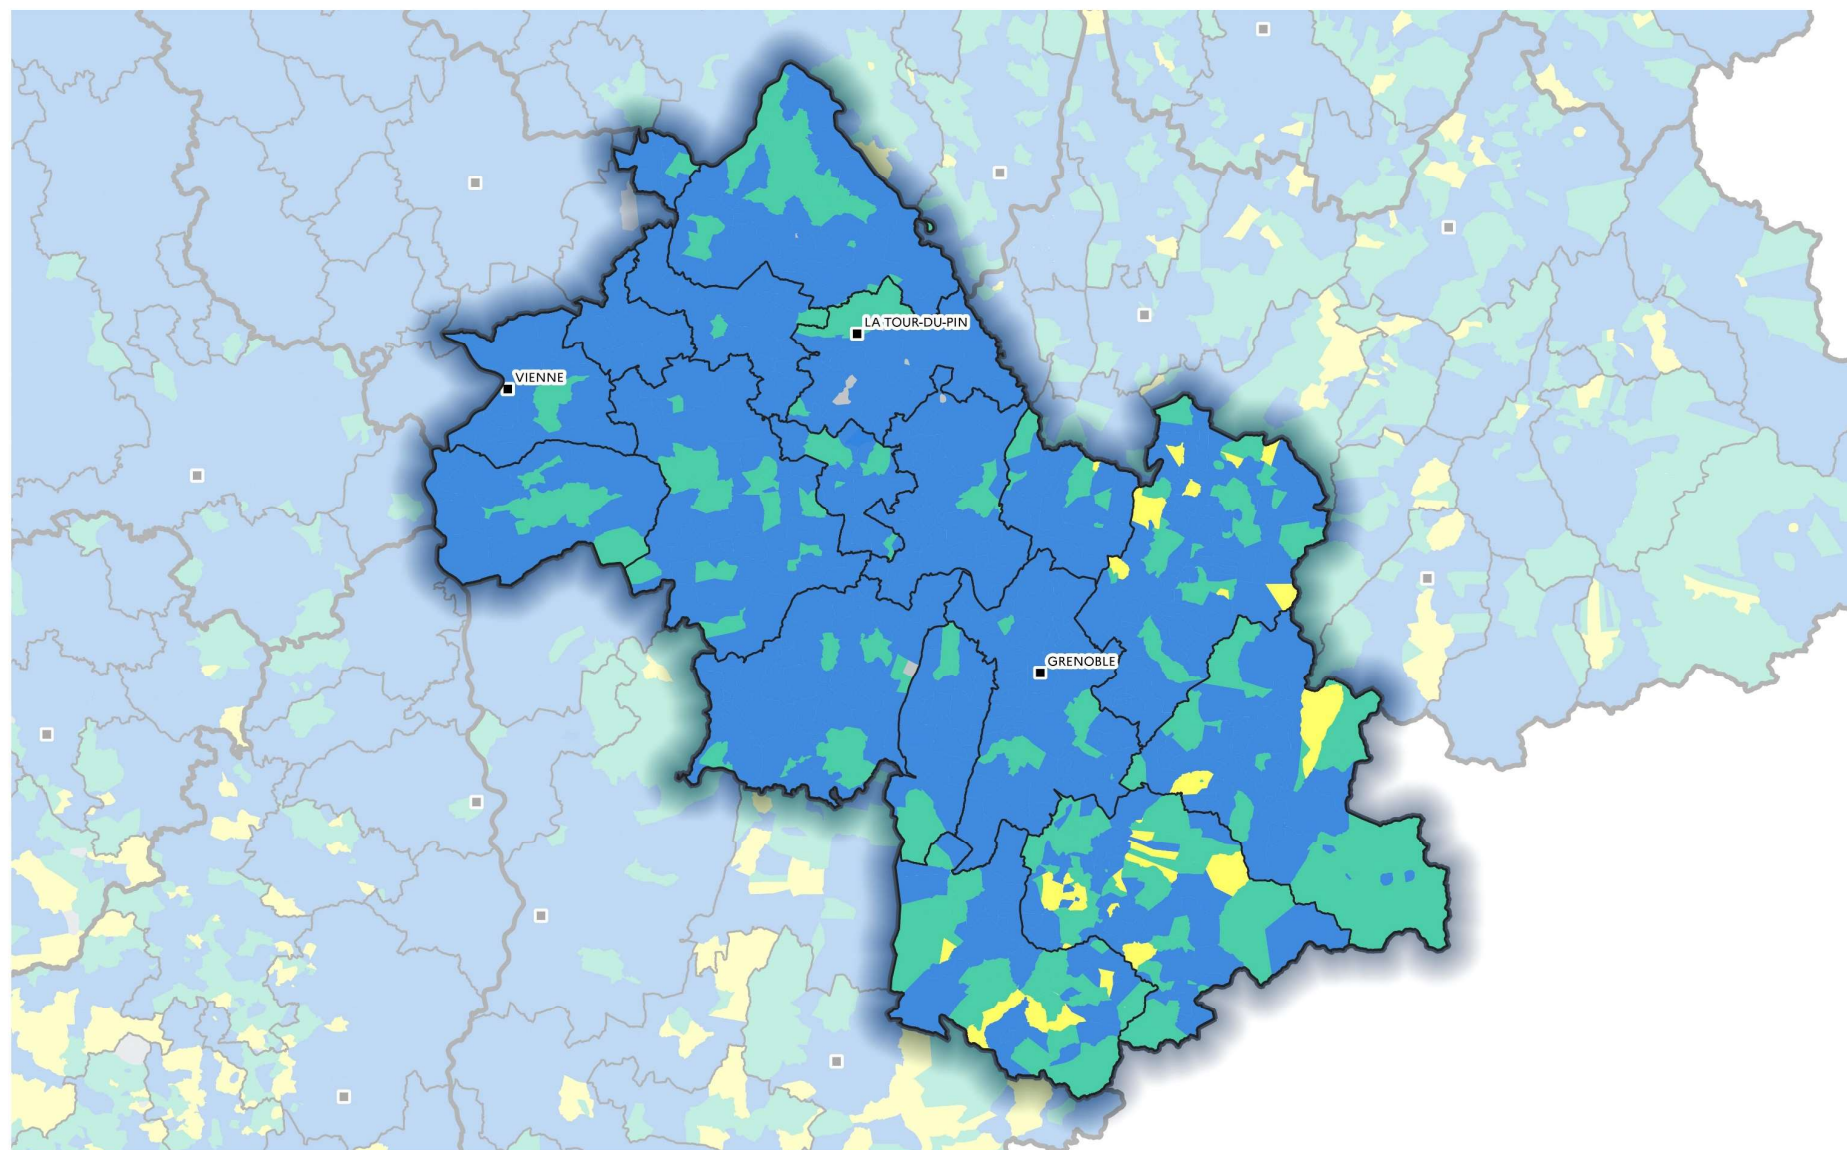

ARS AUVERGNE-RHONE ALPES - SISE-Eaux - AquaSISE - 2024

Qualité microbiologique 2024 (taux de conformité)


 Contaminations régulières (taux inférieur à 80 %)

 Contaminations ponctuelles (taux entre 80 et 94 %)


 Eau de très bonne qualité (taux ≥ 95 %)

 Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI)


TENEURS EN NITRATES DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2024 - ISERE

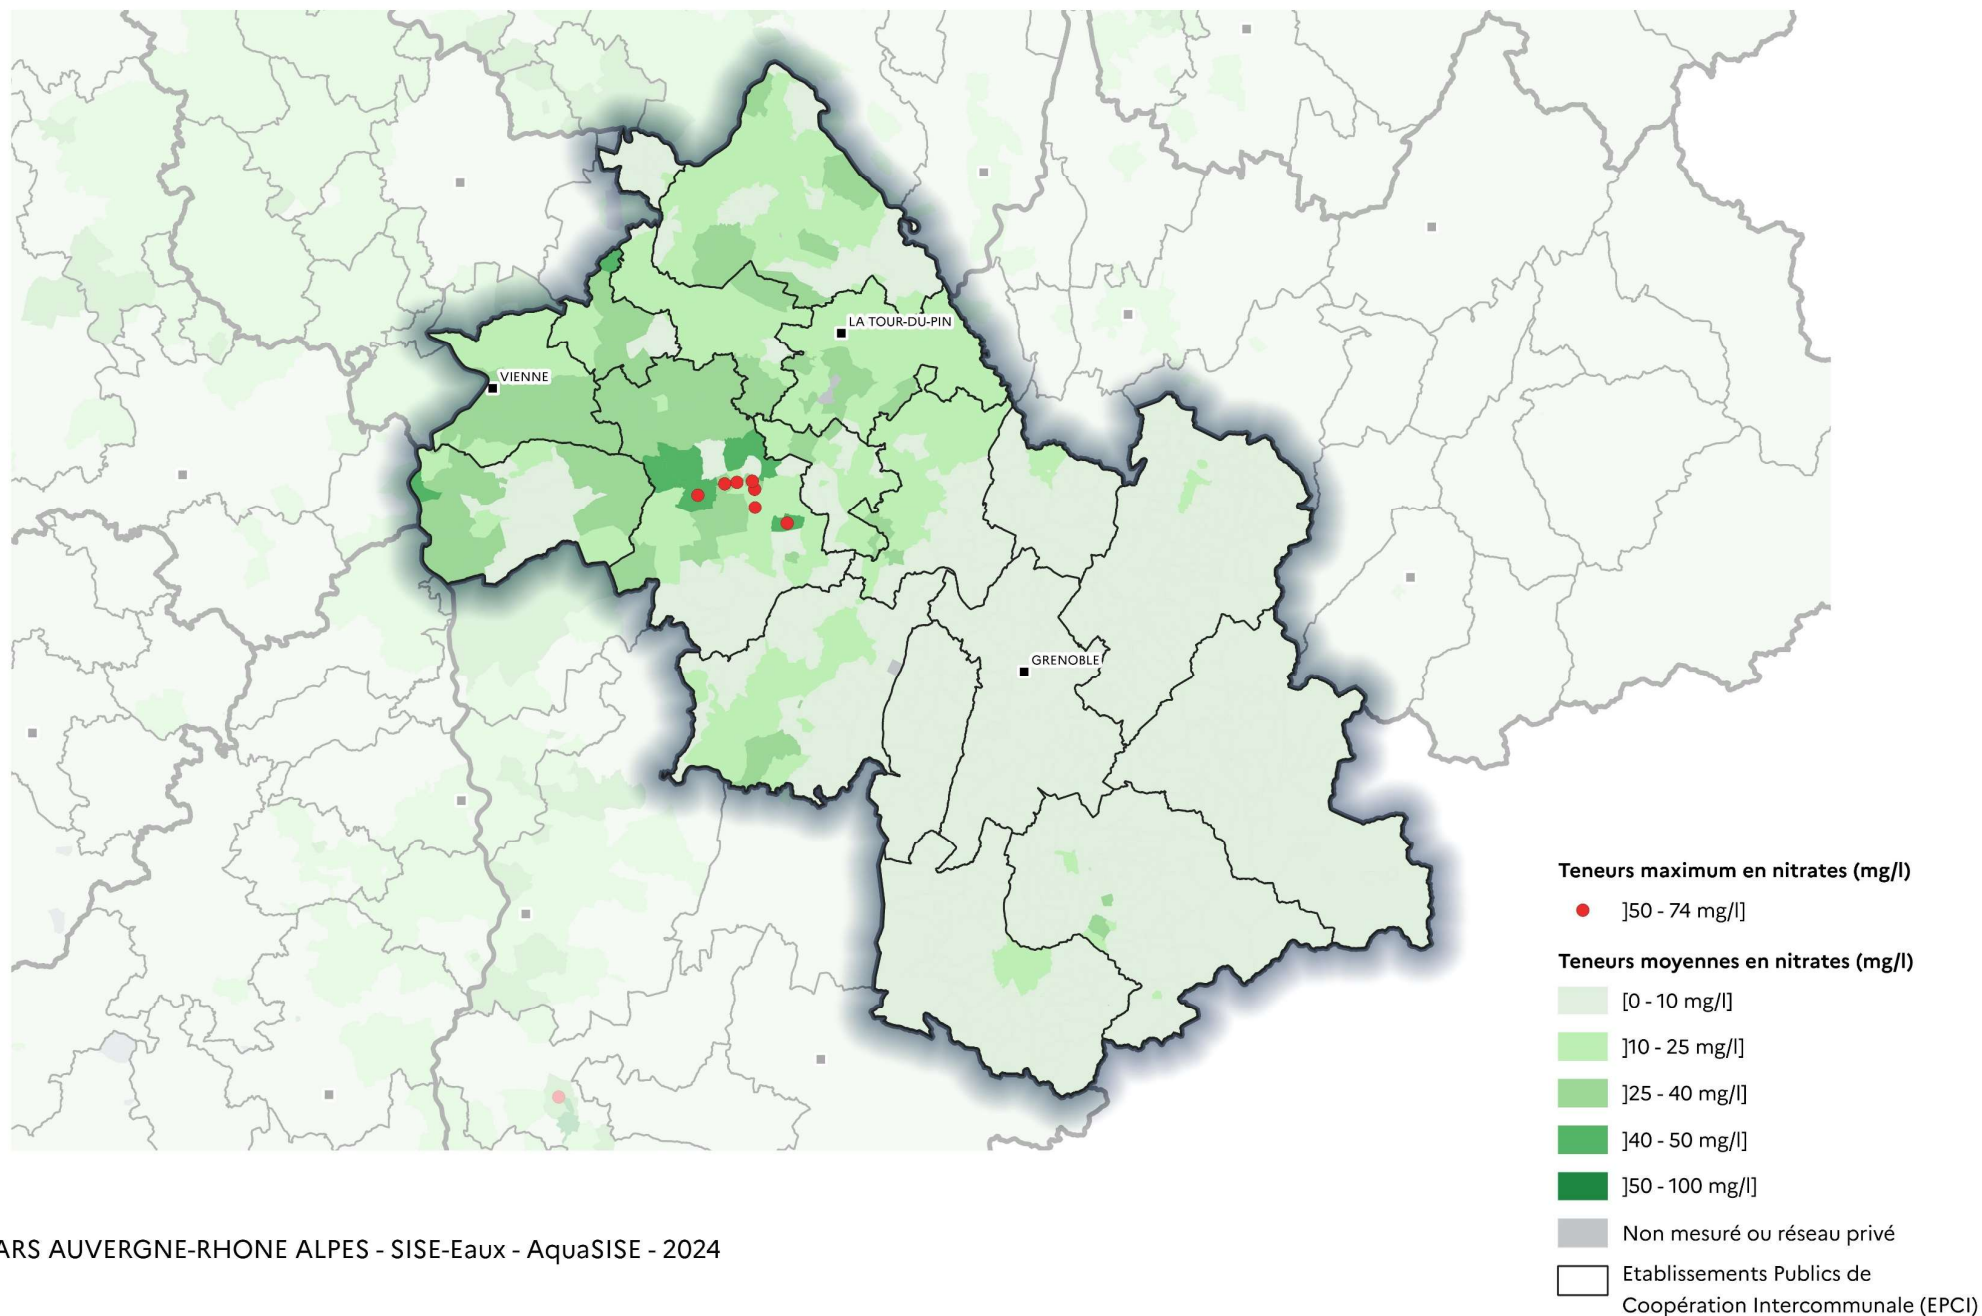

TENEURS EN PESTICIDES DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2024 - ISERE

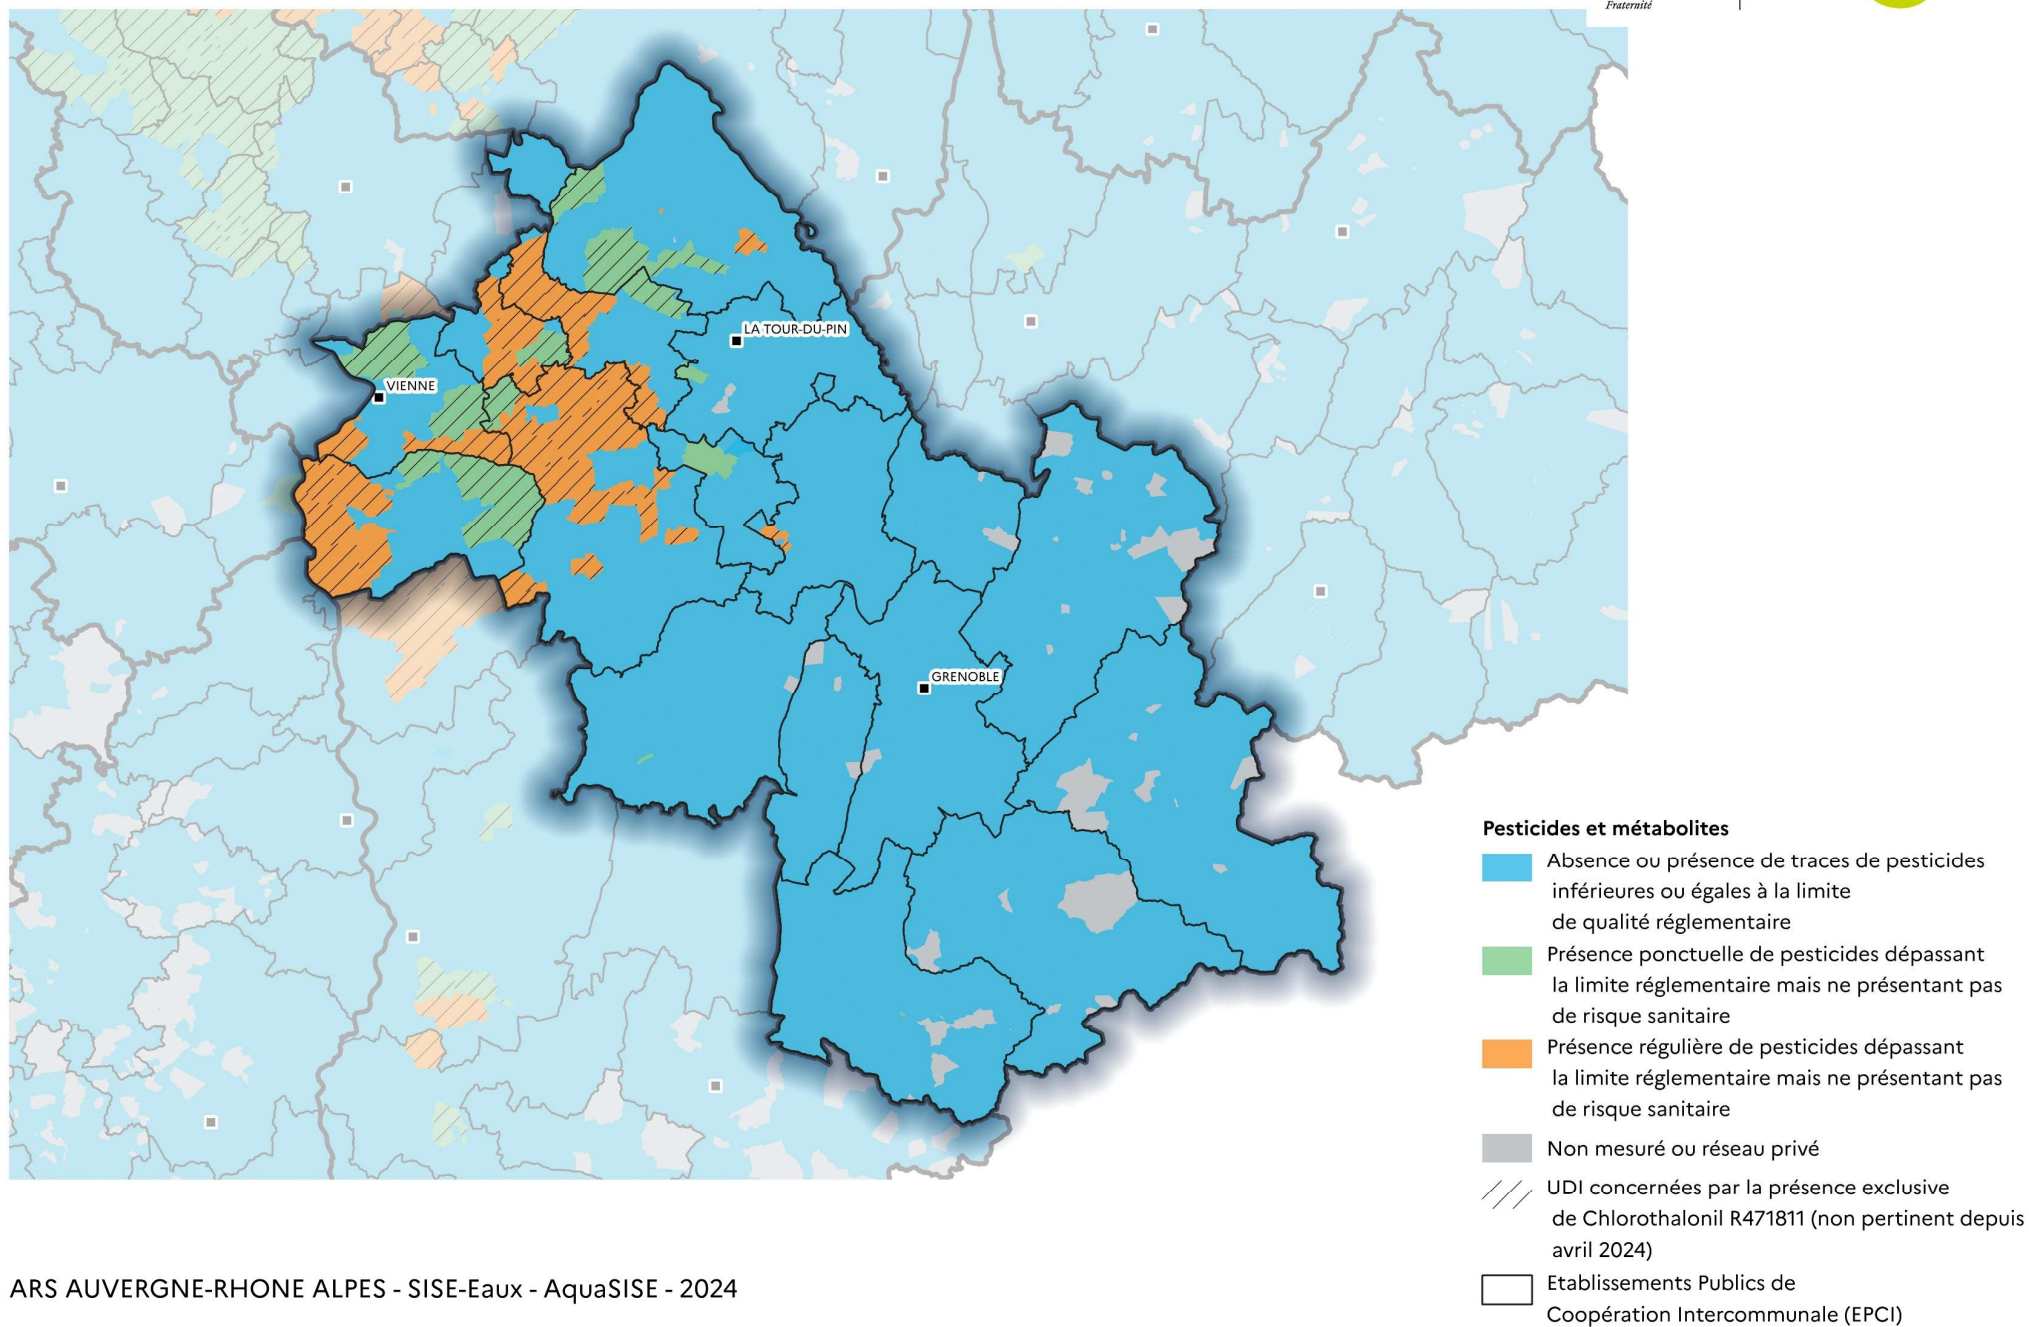

LA DURETE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2024 - ISERE

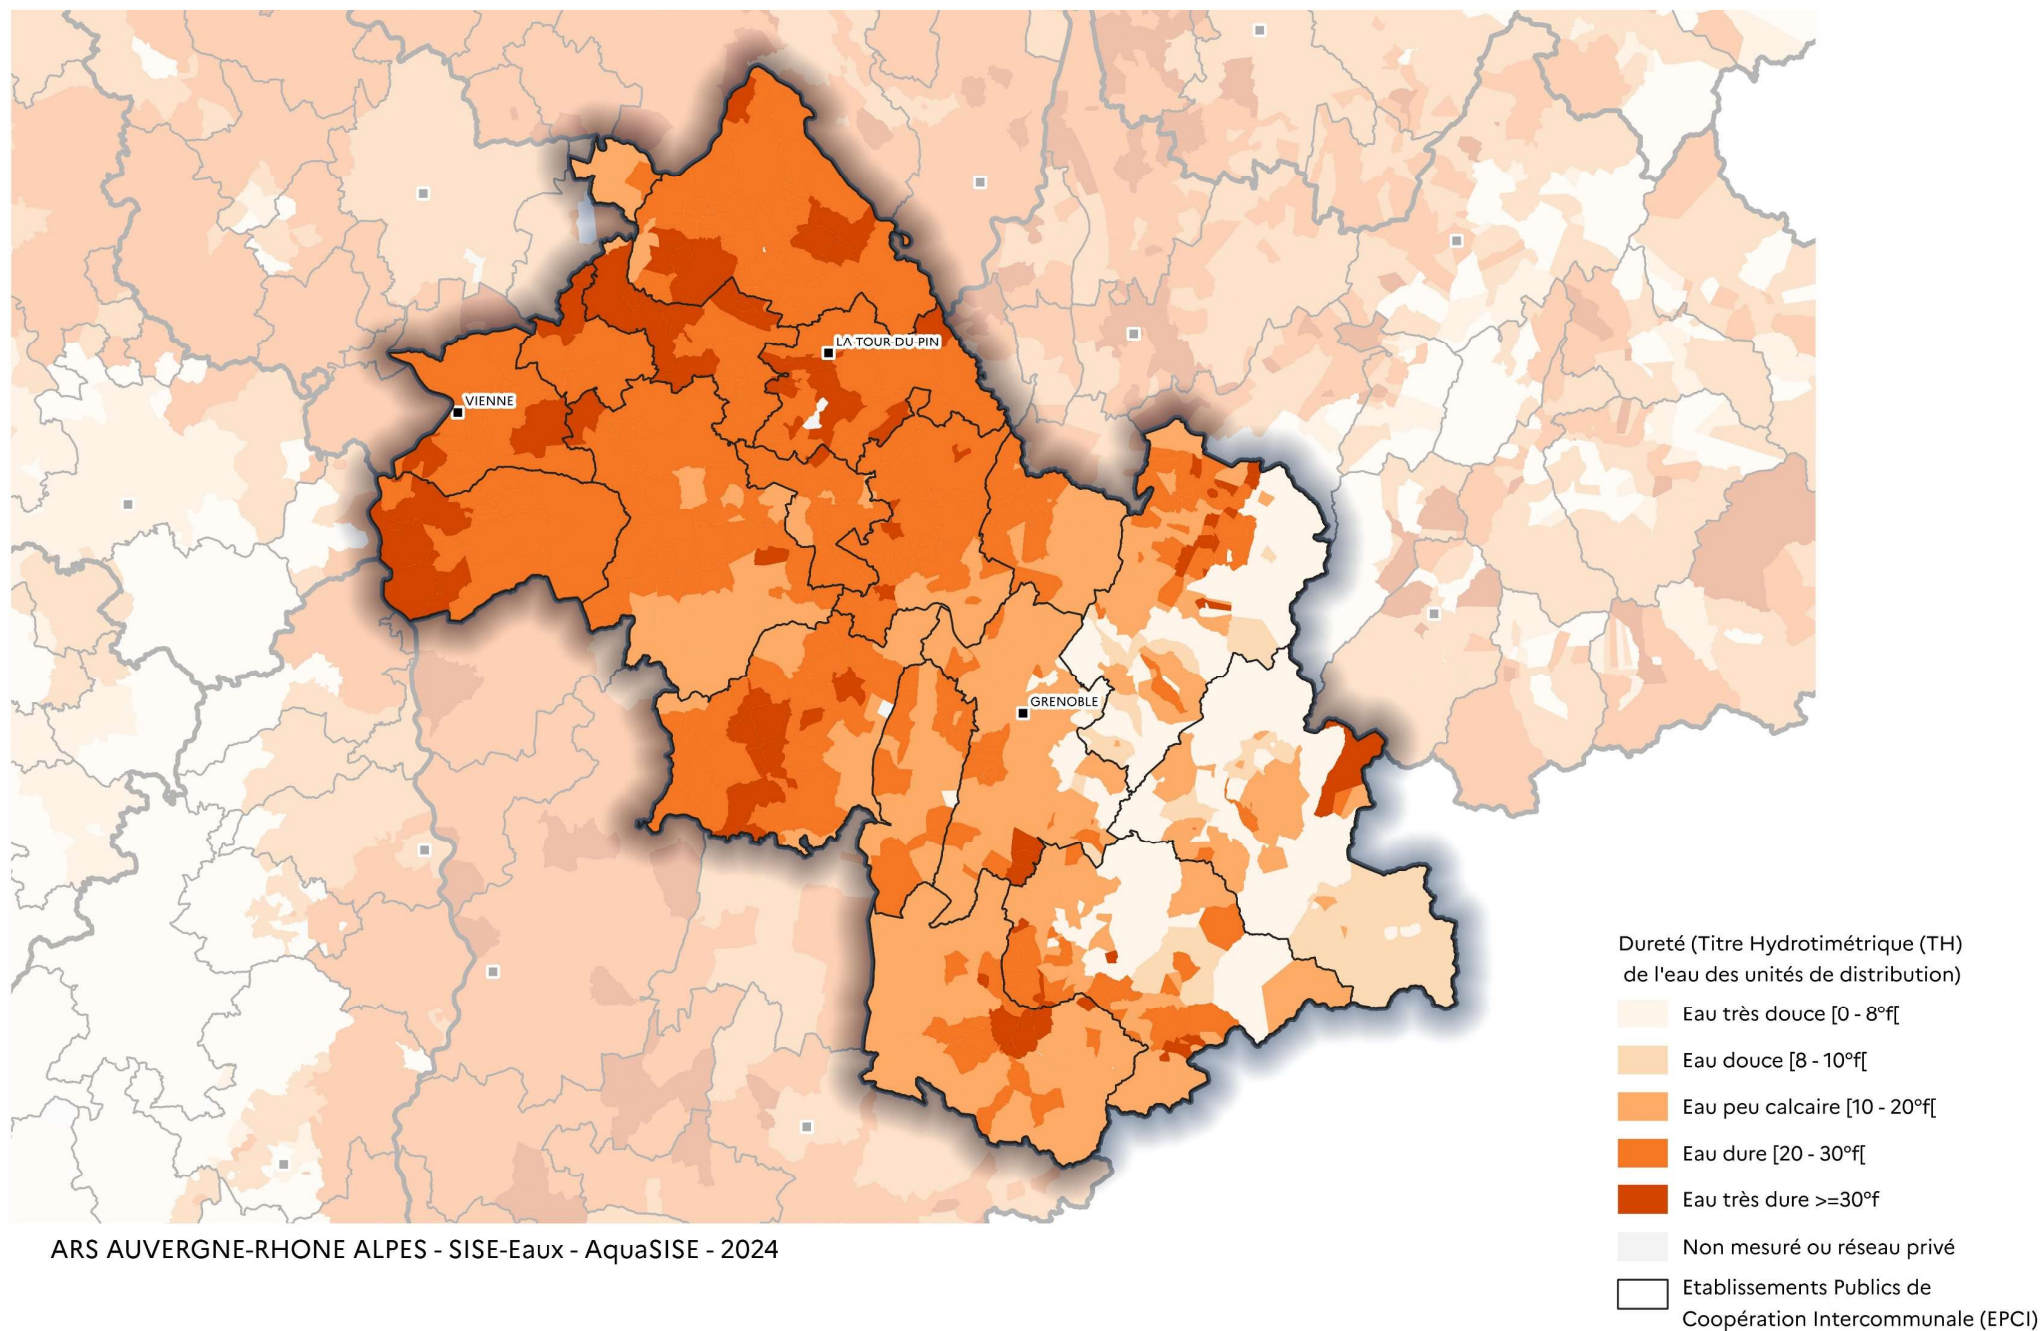

TENEURS EN PFAS DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2024 - ISERE

