




LES CAPTAGES D'EAU EN 2024
EN FONCTION DE LA NATURE DE L'EAU ET DU DÉBIT MOYEN JOURNALIER - HAUTE-SAVOIE

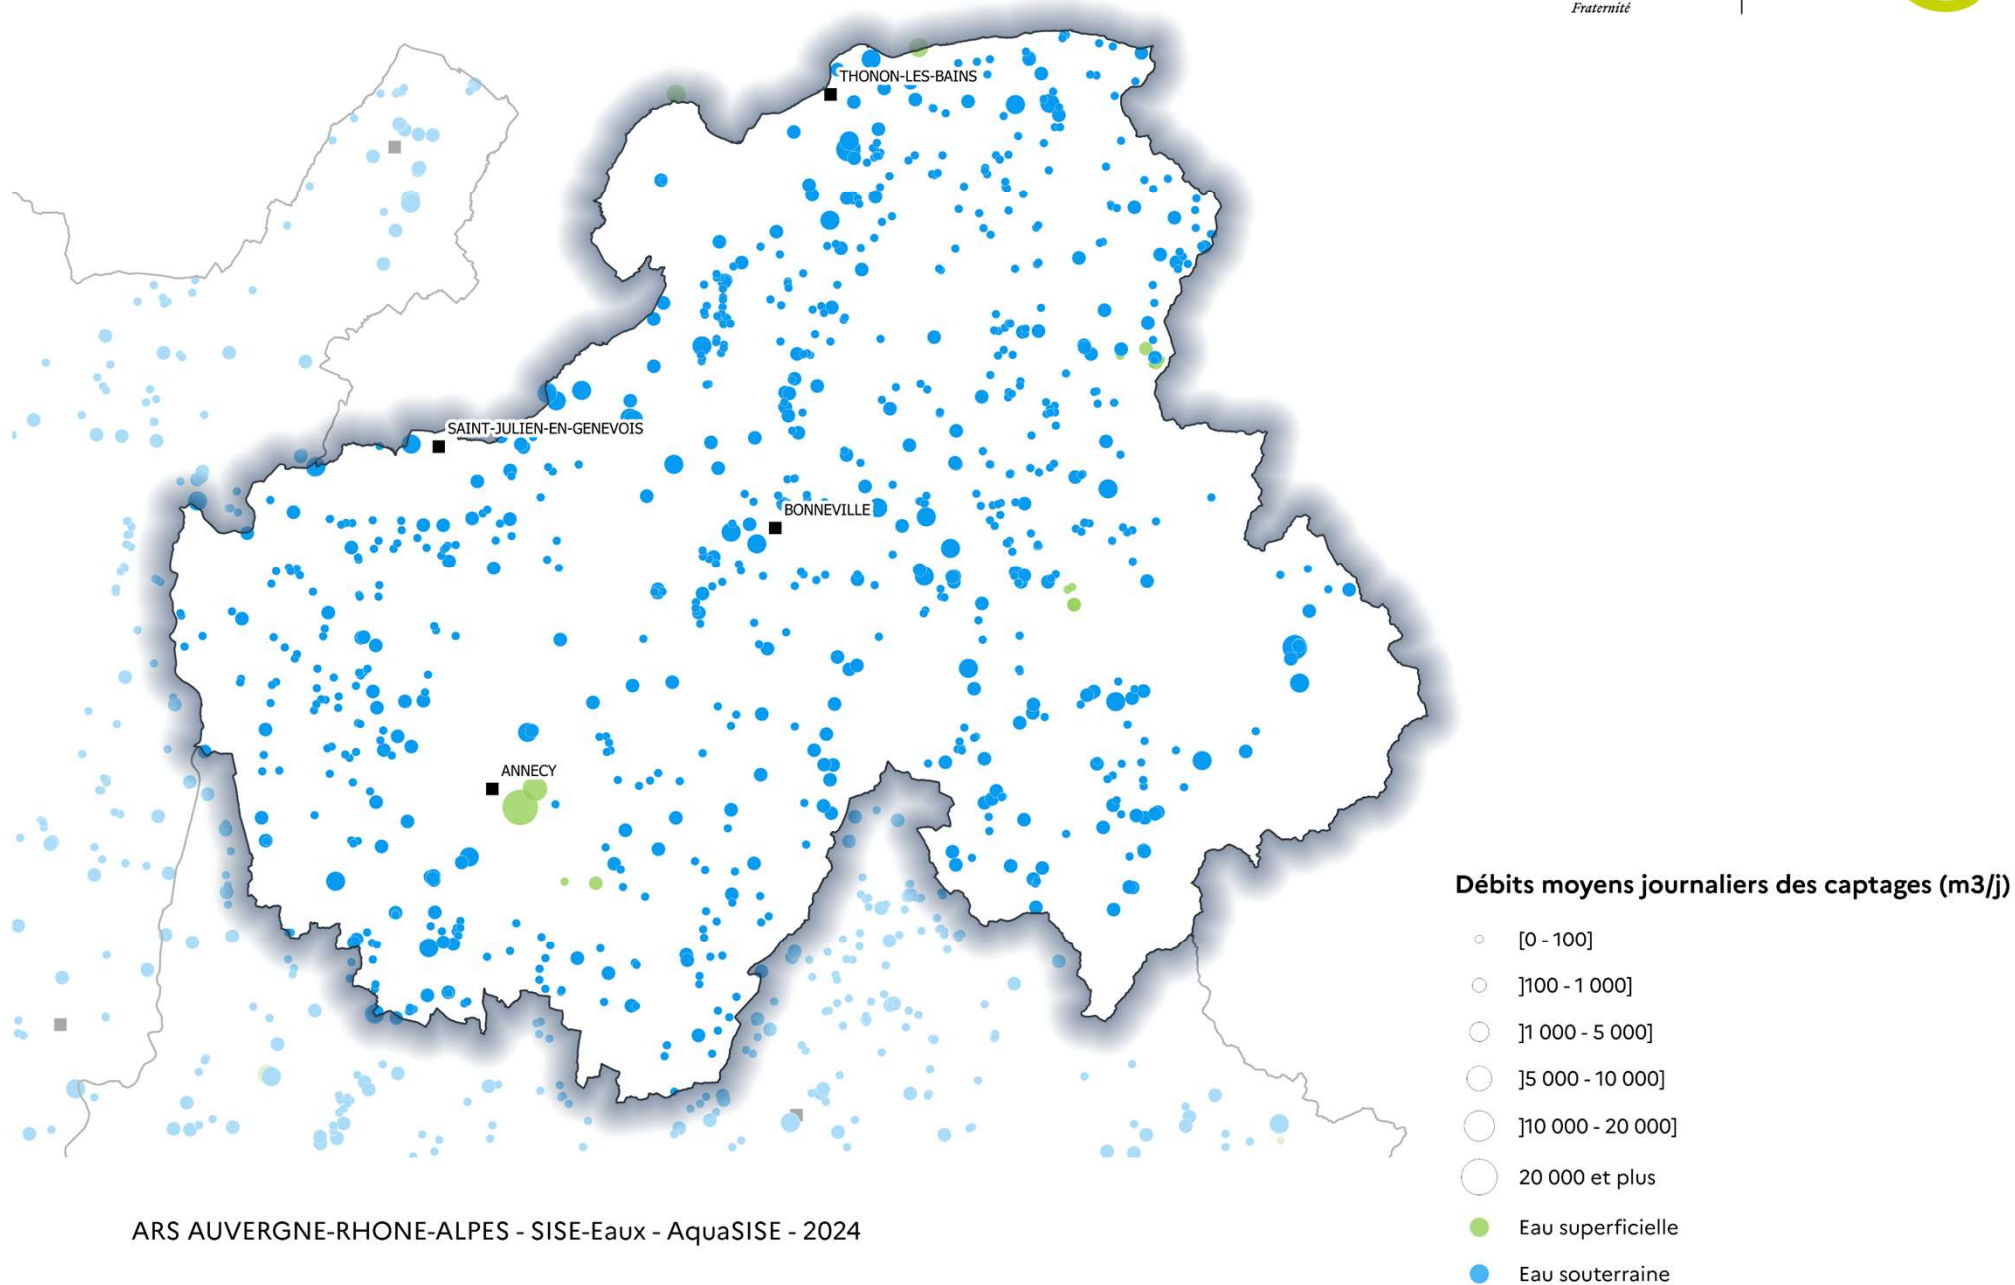


ETAT DES PROCEDURES DE PROTECTION DES CAPTAGES D'EAU EN 2024 - HAUTE-SAVOIE

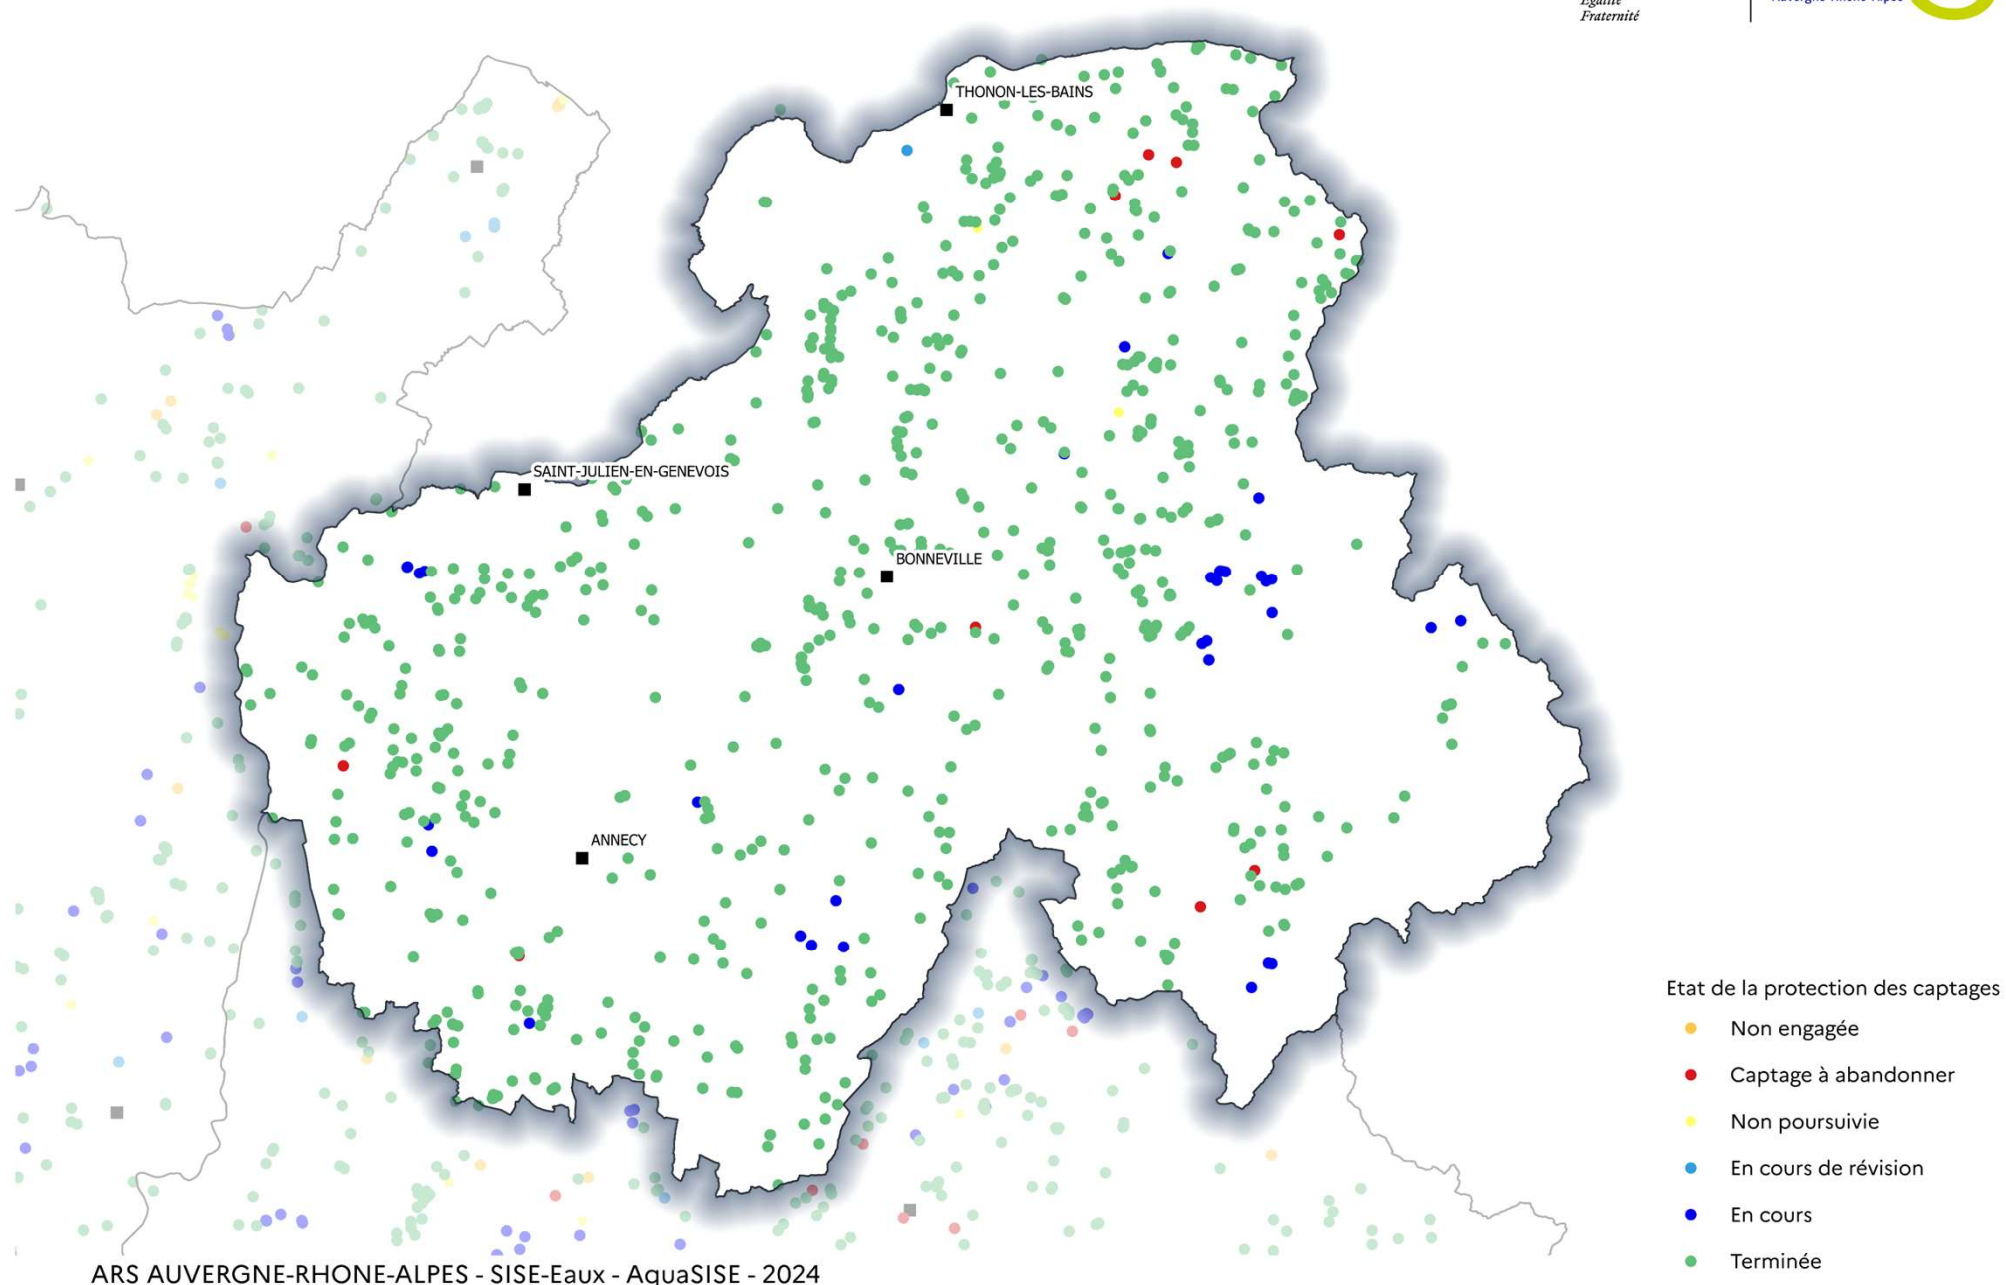


MAITRISE D'OUVRAGE DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU EN 2024 - HAUTE-SAVOIE

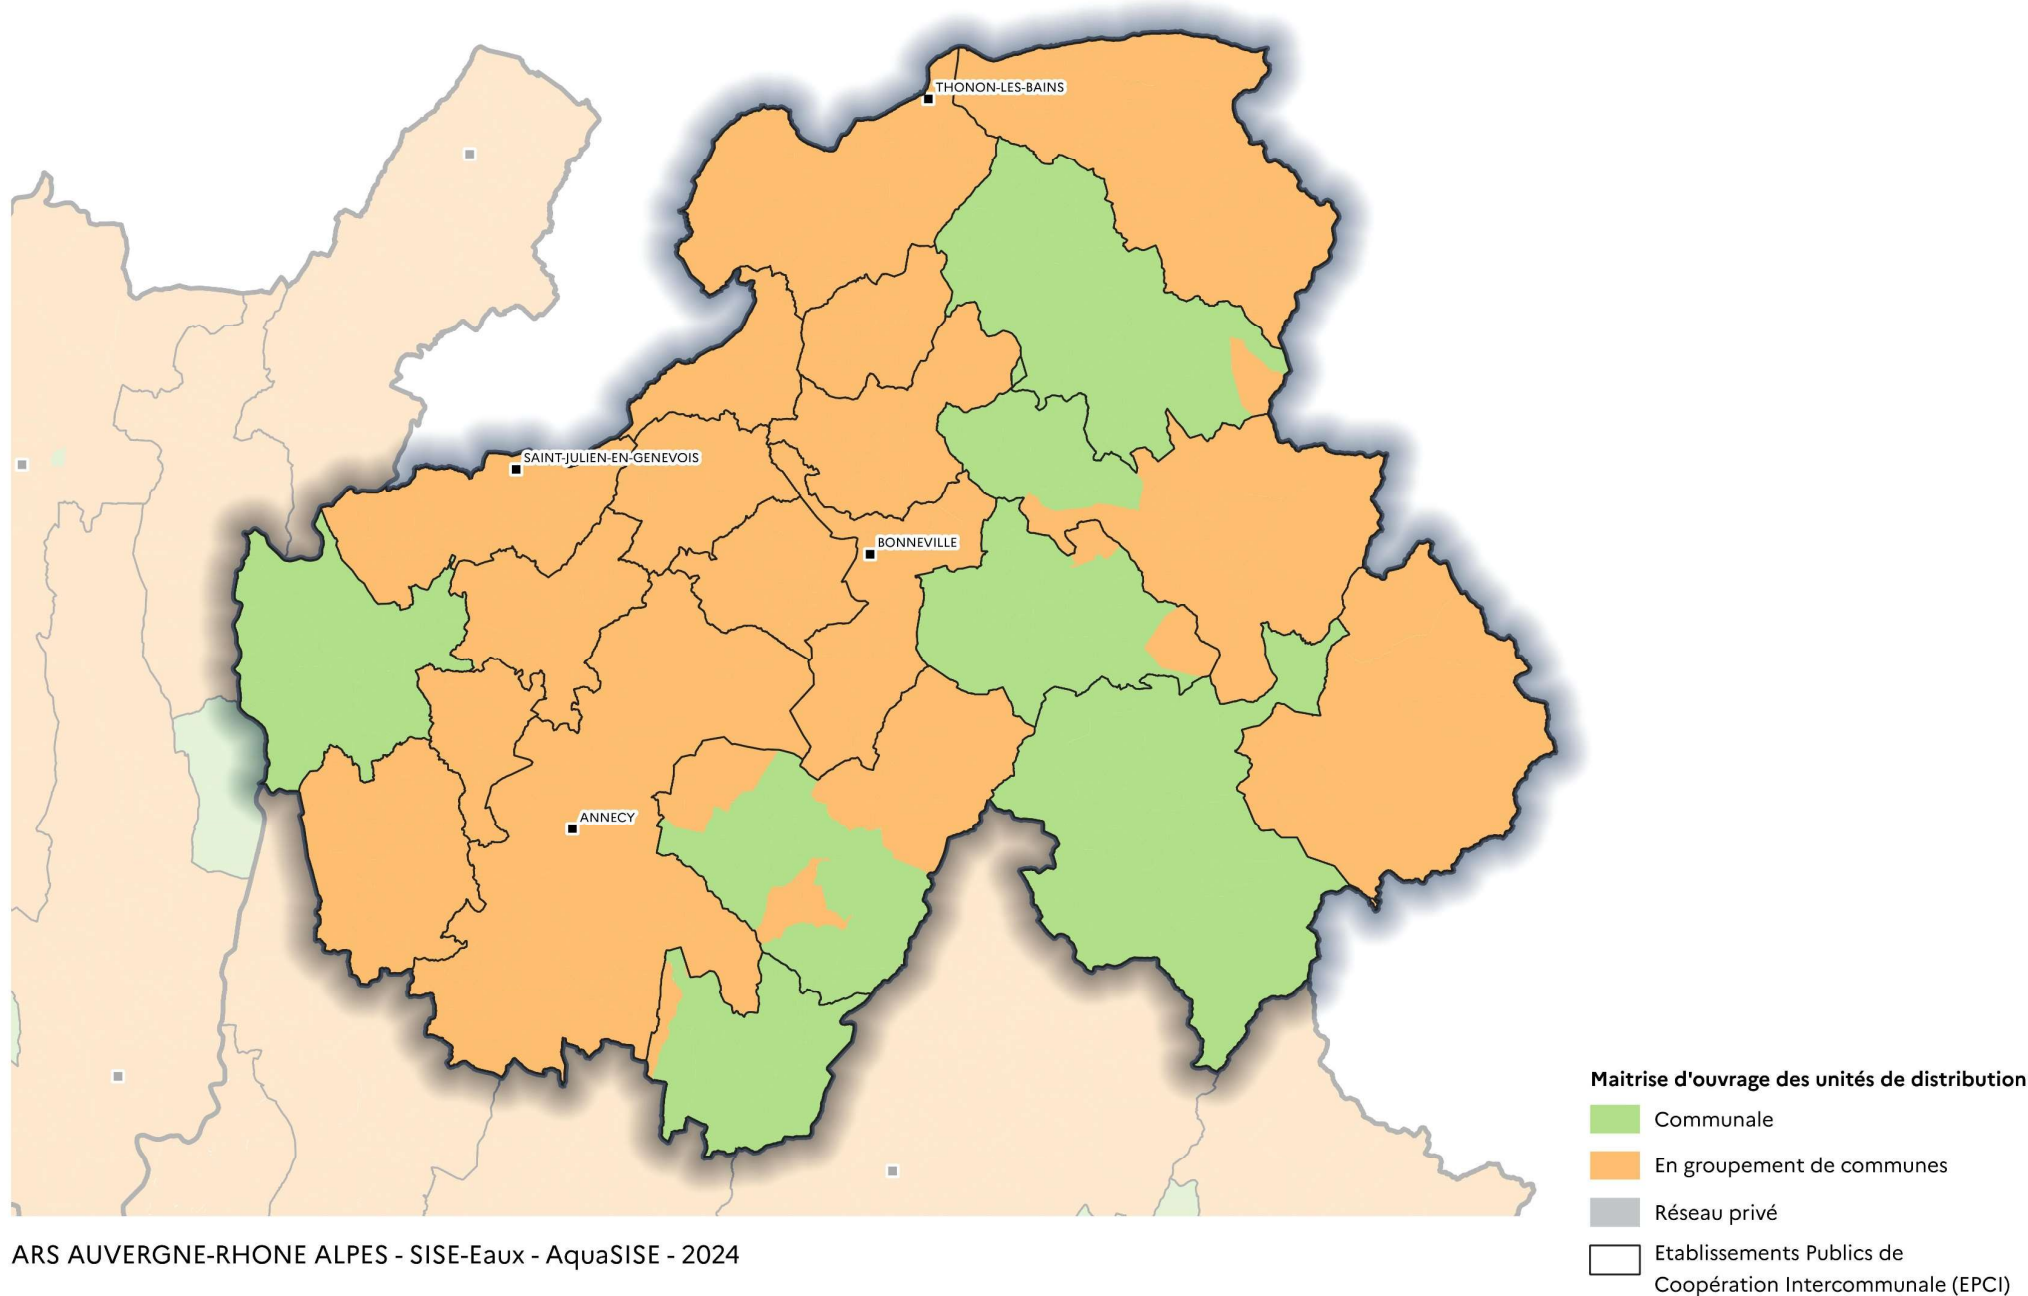


LA DESINFECTION DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2024 - HAUTE-SAVOIE

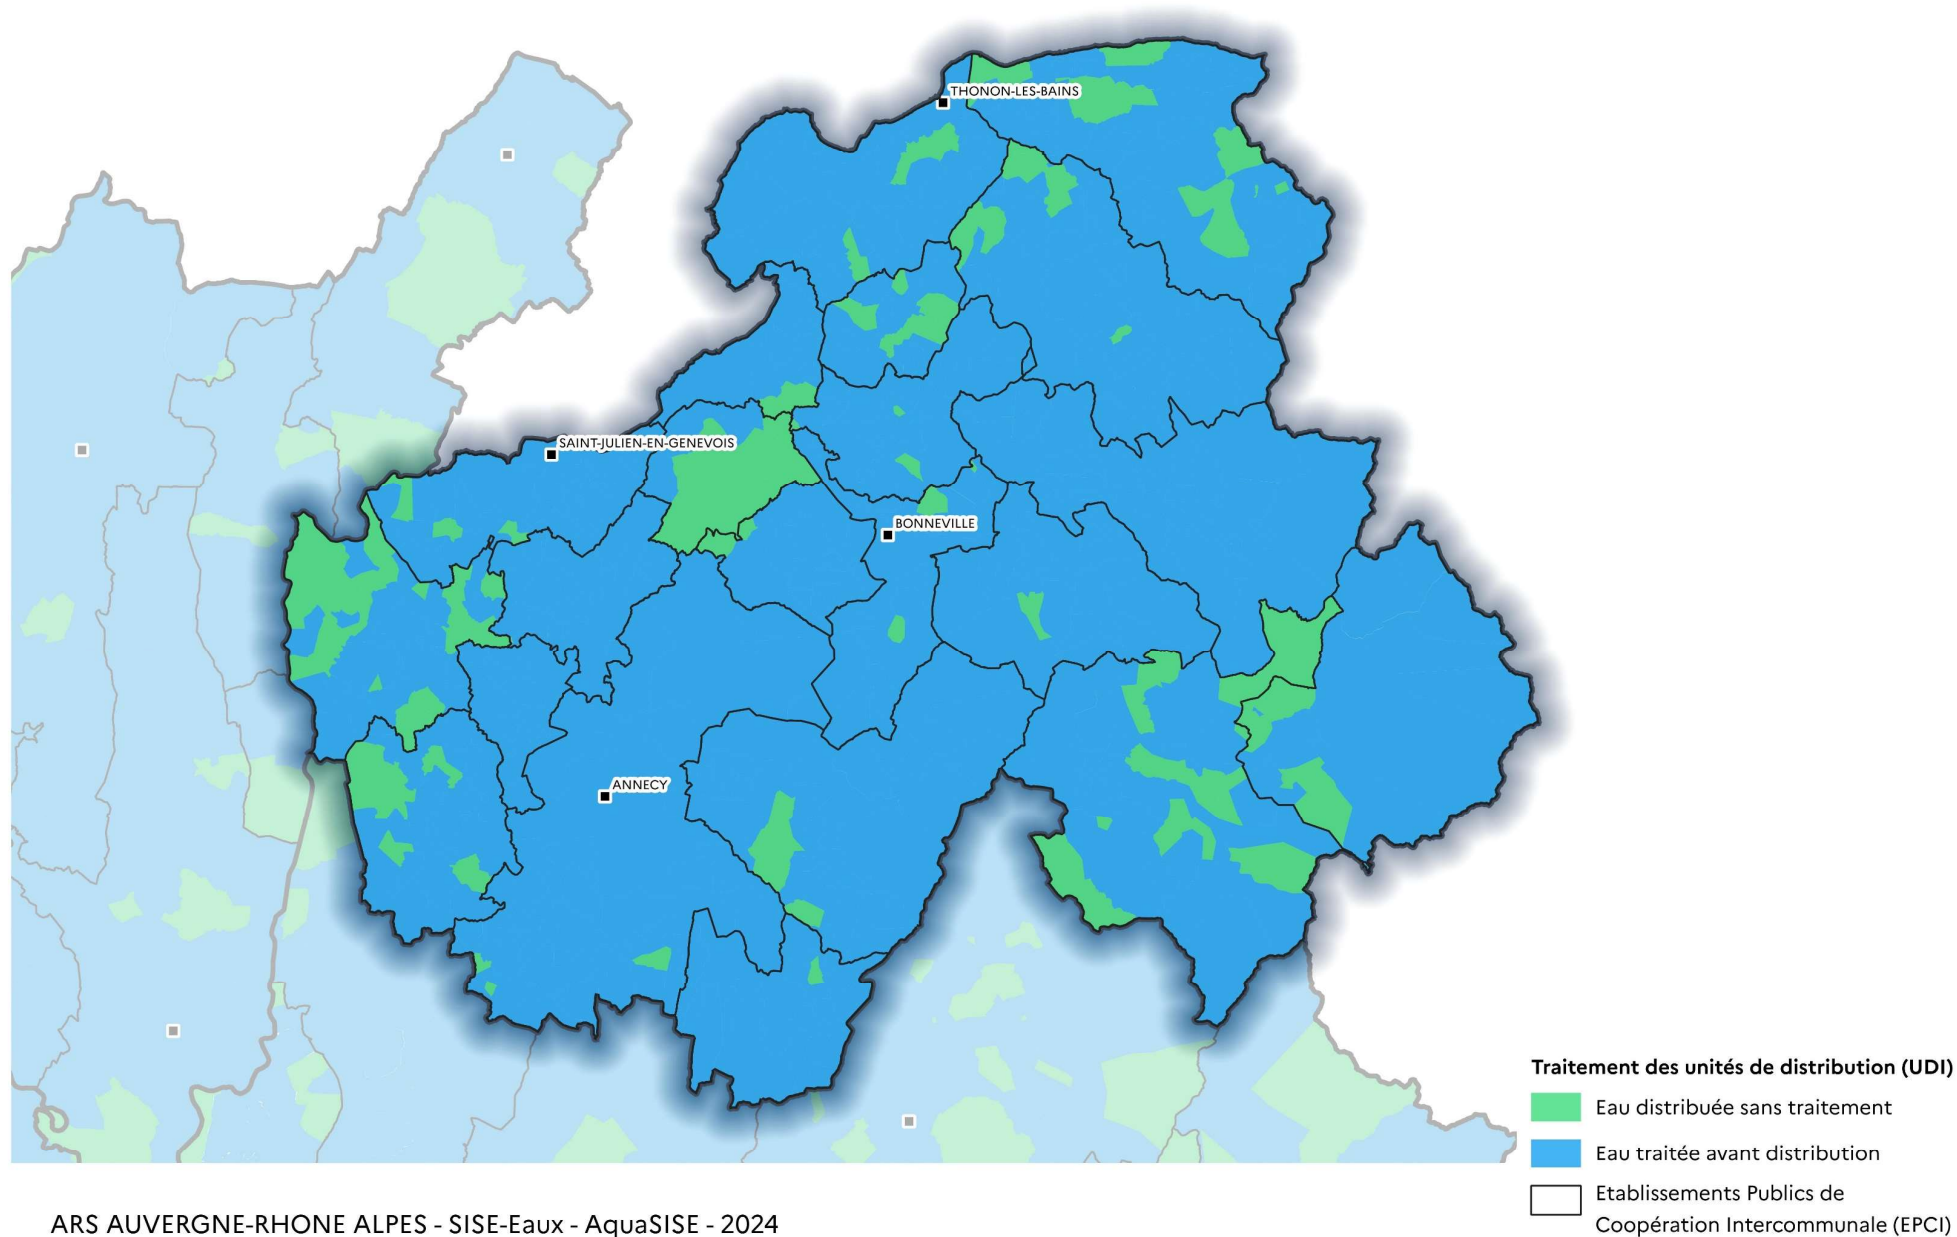

L'INDICATEUR GLOBAL DE LA QUALITE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2024 - HAUTE-SAVOIE

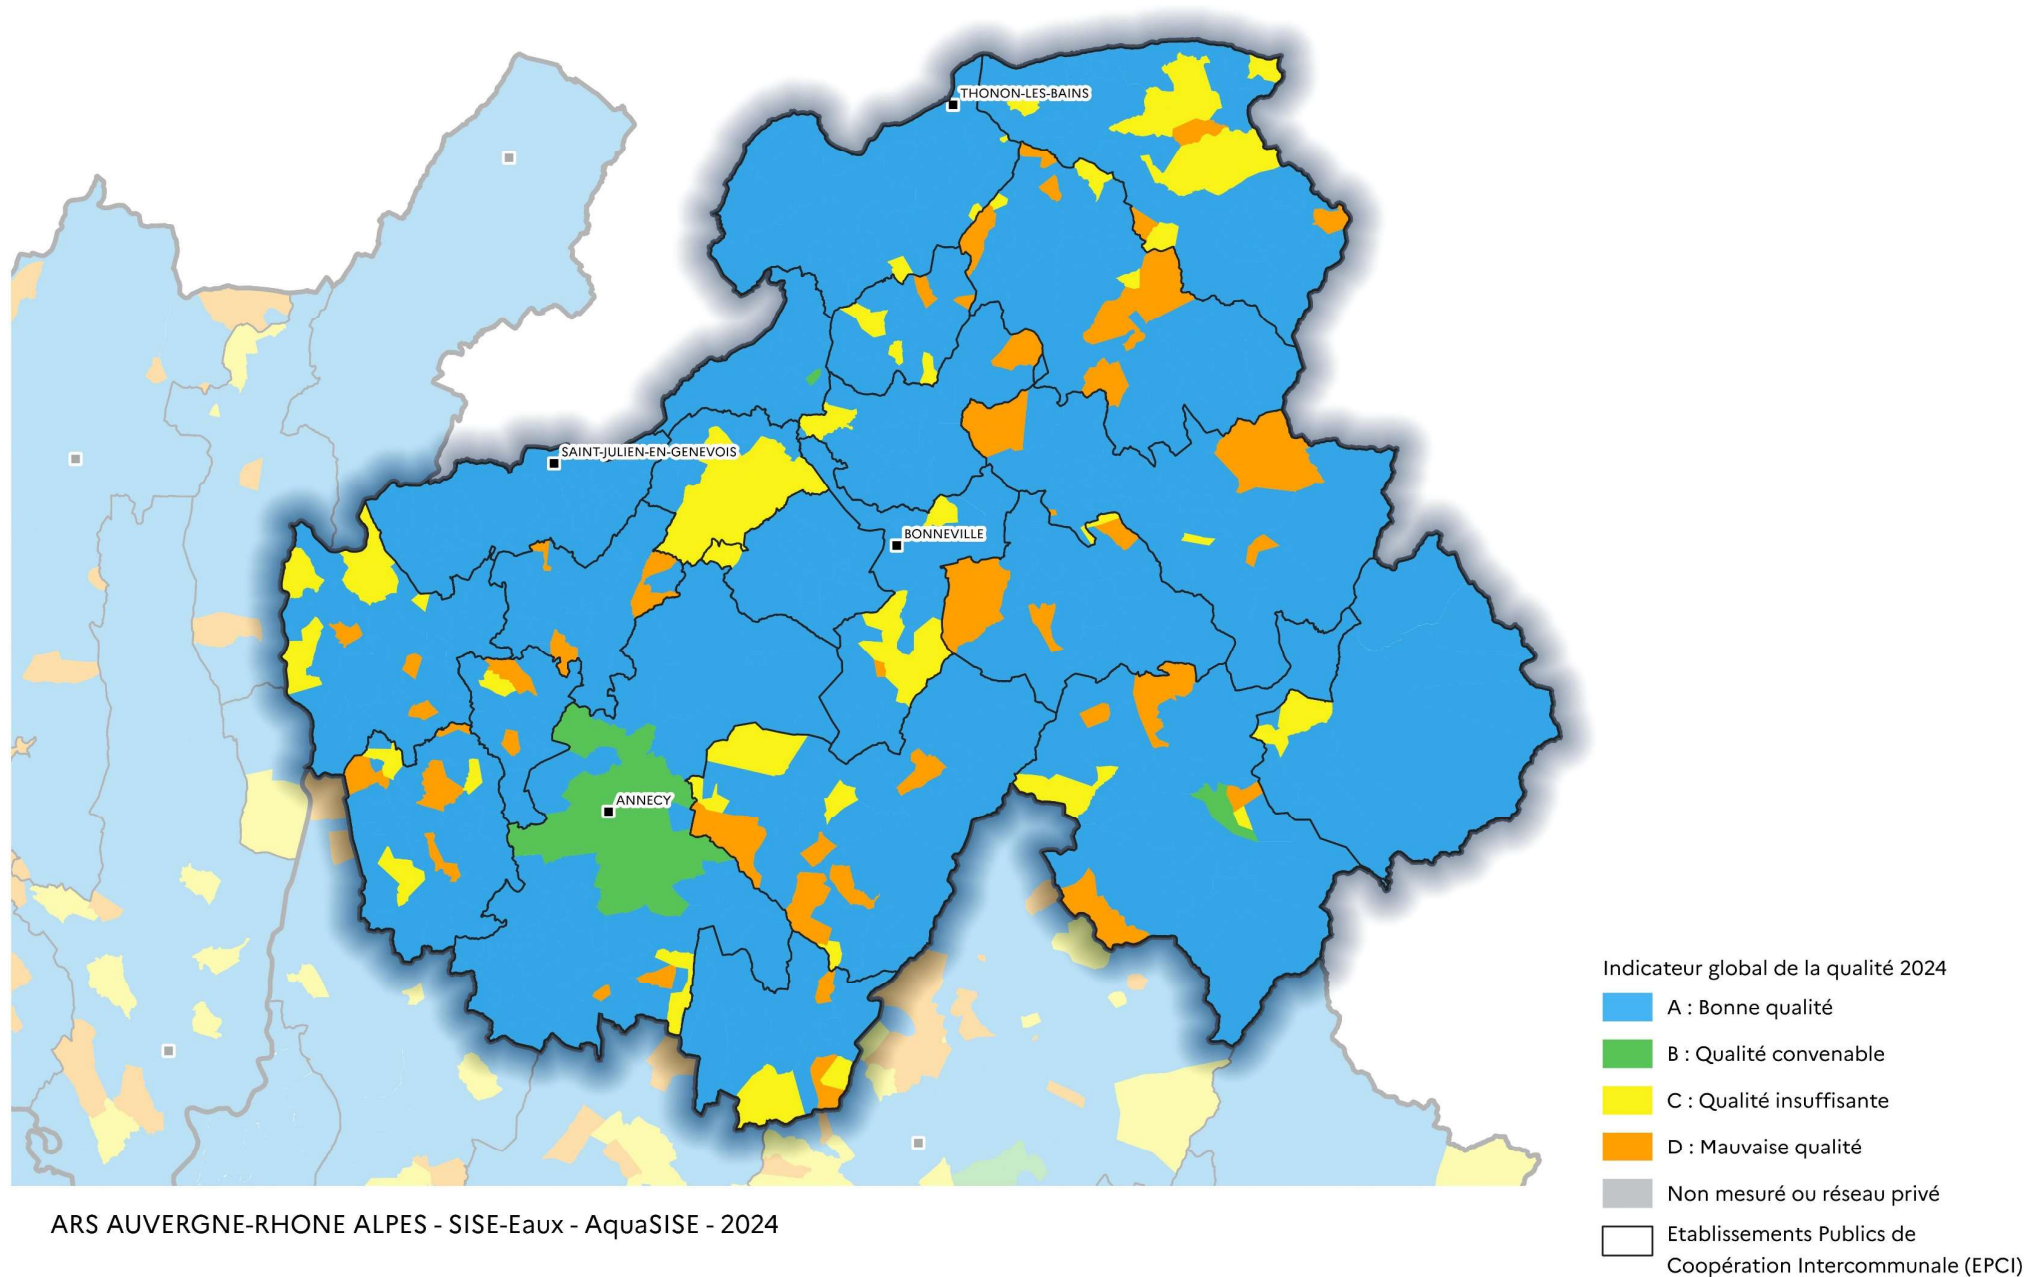

LA QUALITE MICROBIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2024 - HAUTE-SAVOIE

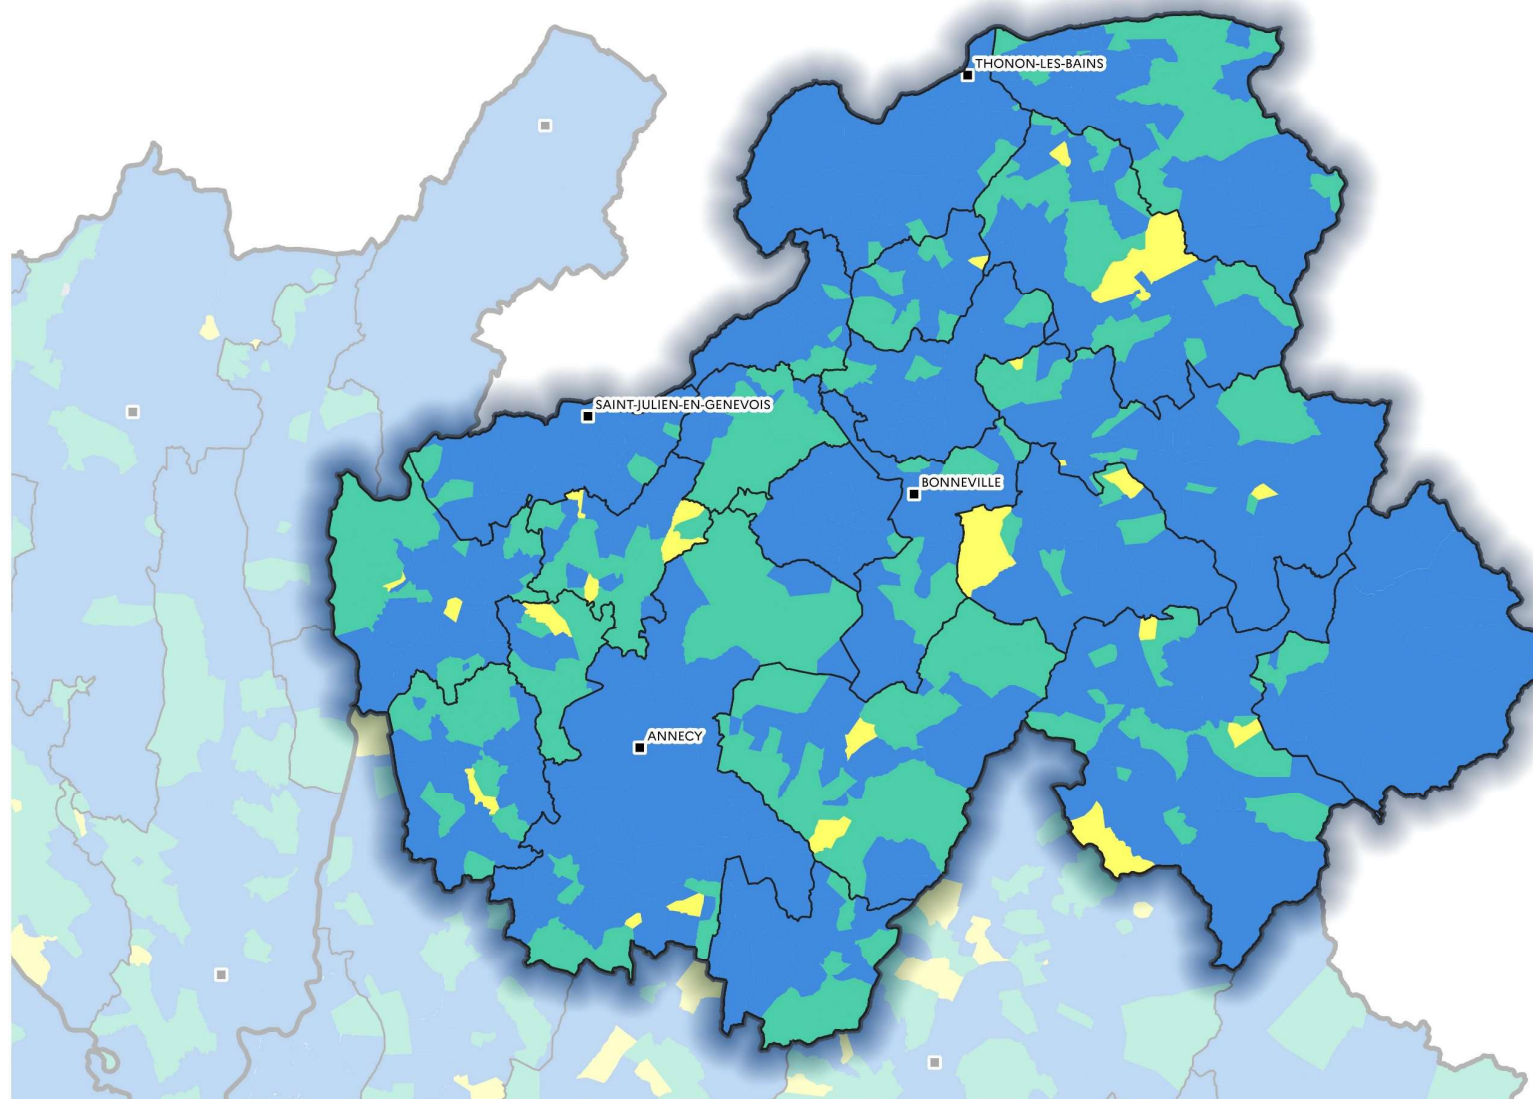


ARS AUVERGNE-RHONE ALPES - SISE-Eaux - AquaSISE - 2024

Qualité microbiologique 2024 (taux de conformité)


-  Contaminations régulières (taux inférieur à 80 %)
-  Contaminations ponctuelles (taux entre 80 et 94 %)

-  Eau de très bonne qualité (taux ≥ 95 %)
-  Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI)

TENEURS EN NITRATES DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2024 - HAUTE-SAVOIE

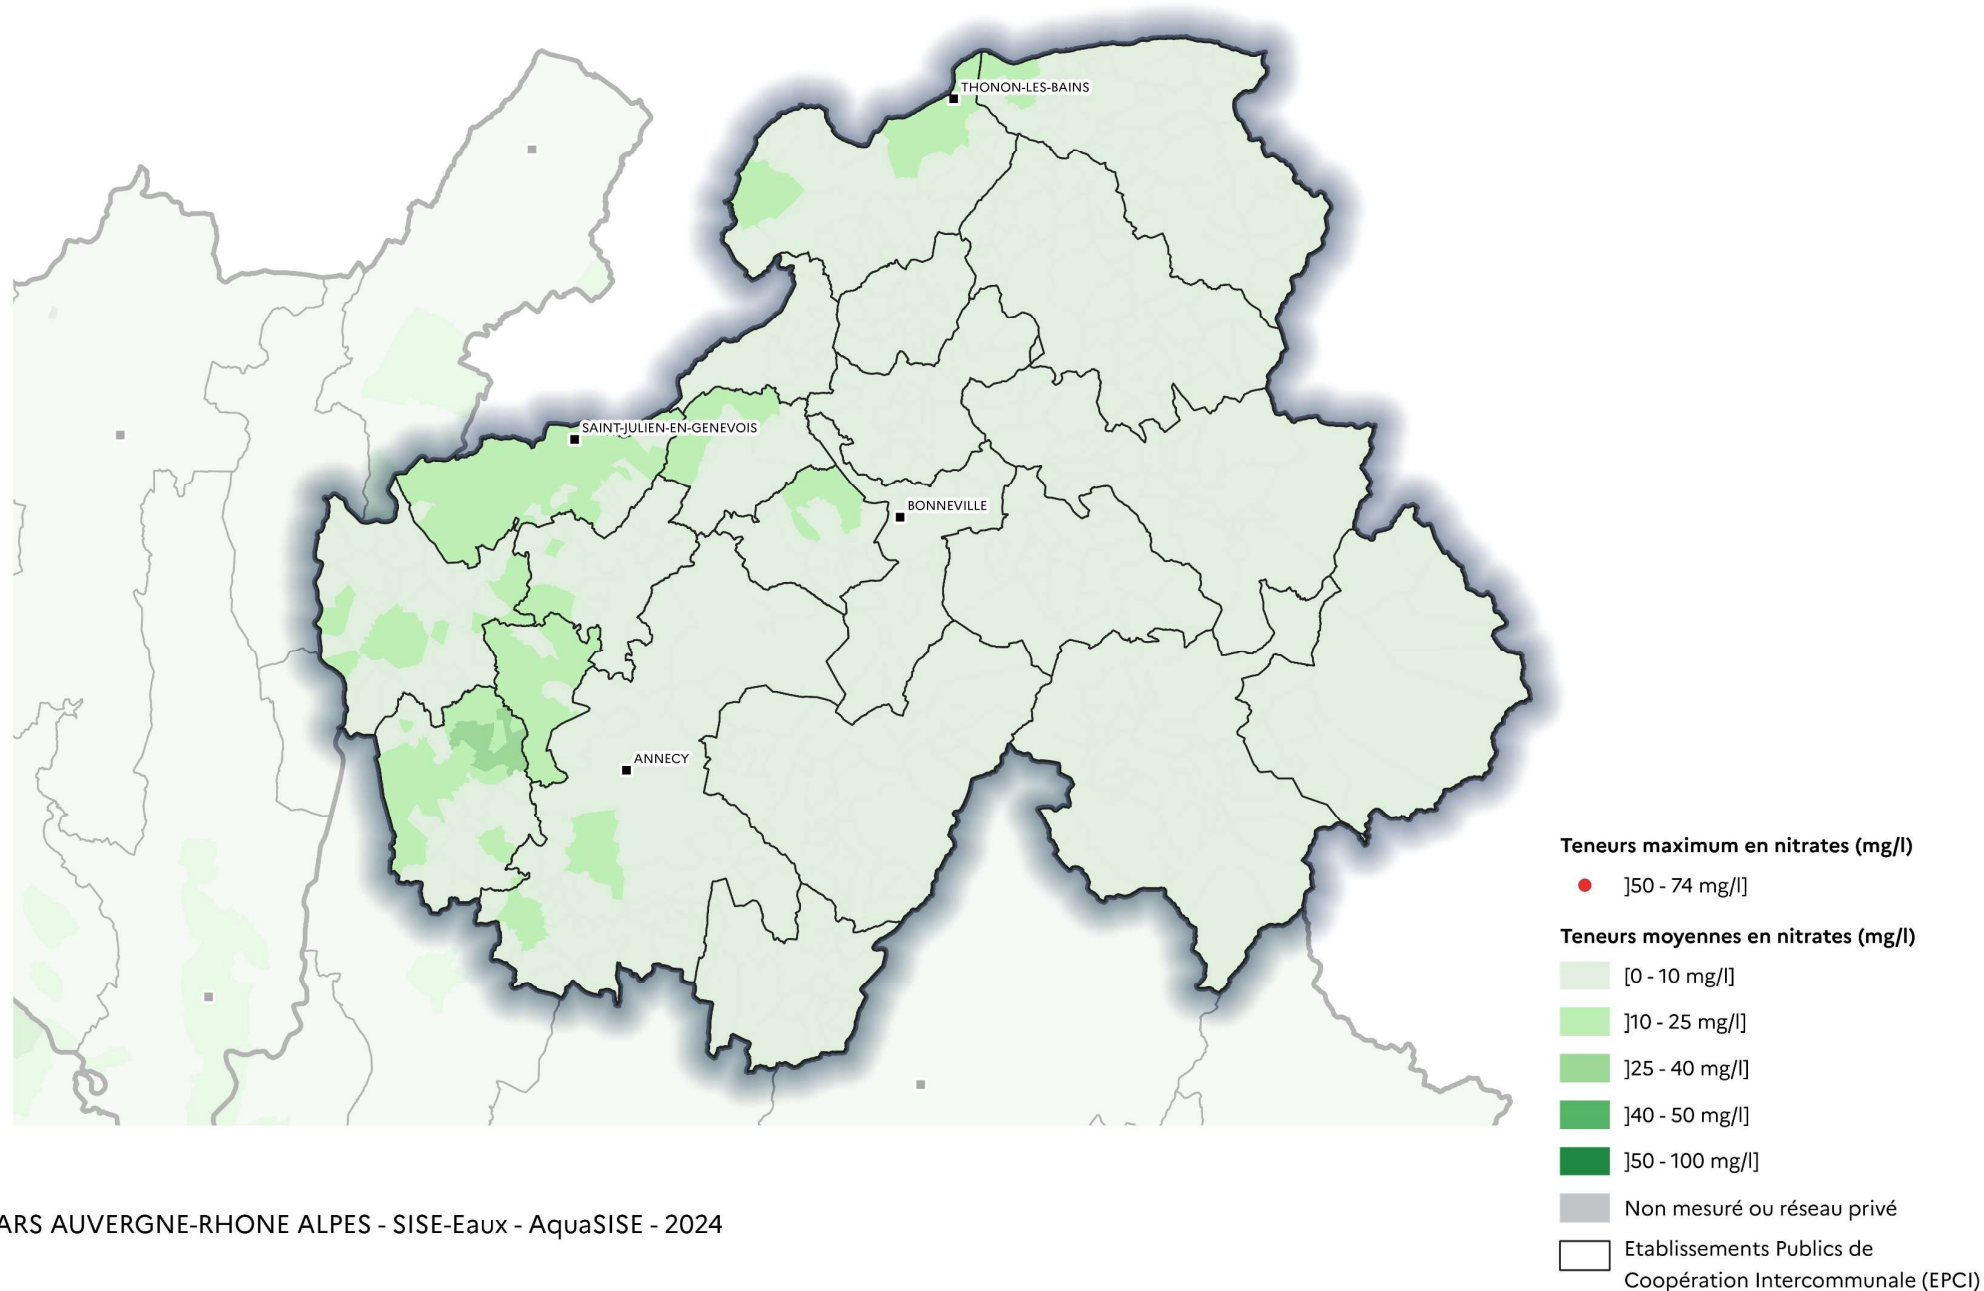


TENEURS EN PESTICIDES DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2024 - HAUTE-SAVOIE

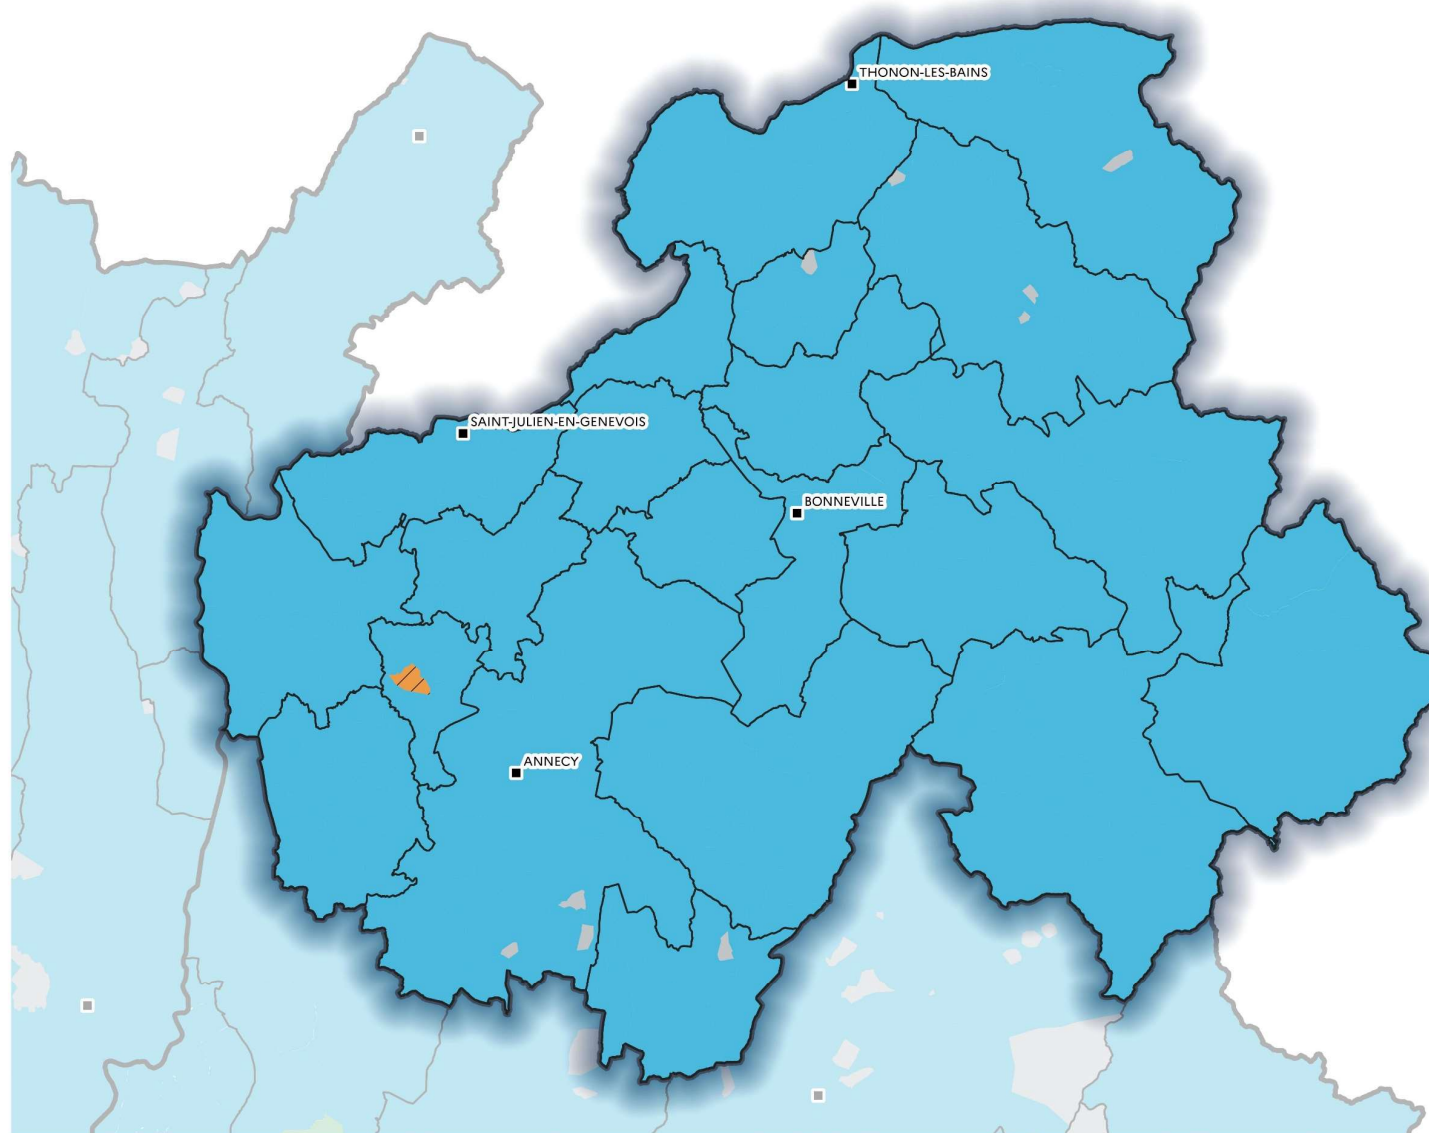

Pesticides et métabolites

-  Absence ou présence de traces de pesticides inférieures ou égales à la limite de qualité réglementaire
-  Présence ponctuelle de pesticides dépassant la limite réglementaire mais ne présentant pas de risque sanitaire
-  Présence régulière de pesticides dépassant la limite réglementaire mais ne présentant pas de risque sanitaire
-  Non mesuré ou réseau privé
-  UDI concernées par la présence exclusive de Chlorothalonil R471811 (non pertinent depuis avril 2024)
-  Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI)

LA DURETE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2024 - HAUTE-SAVOIE

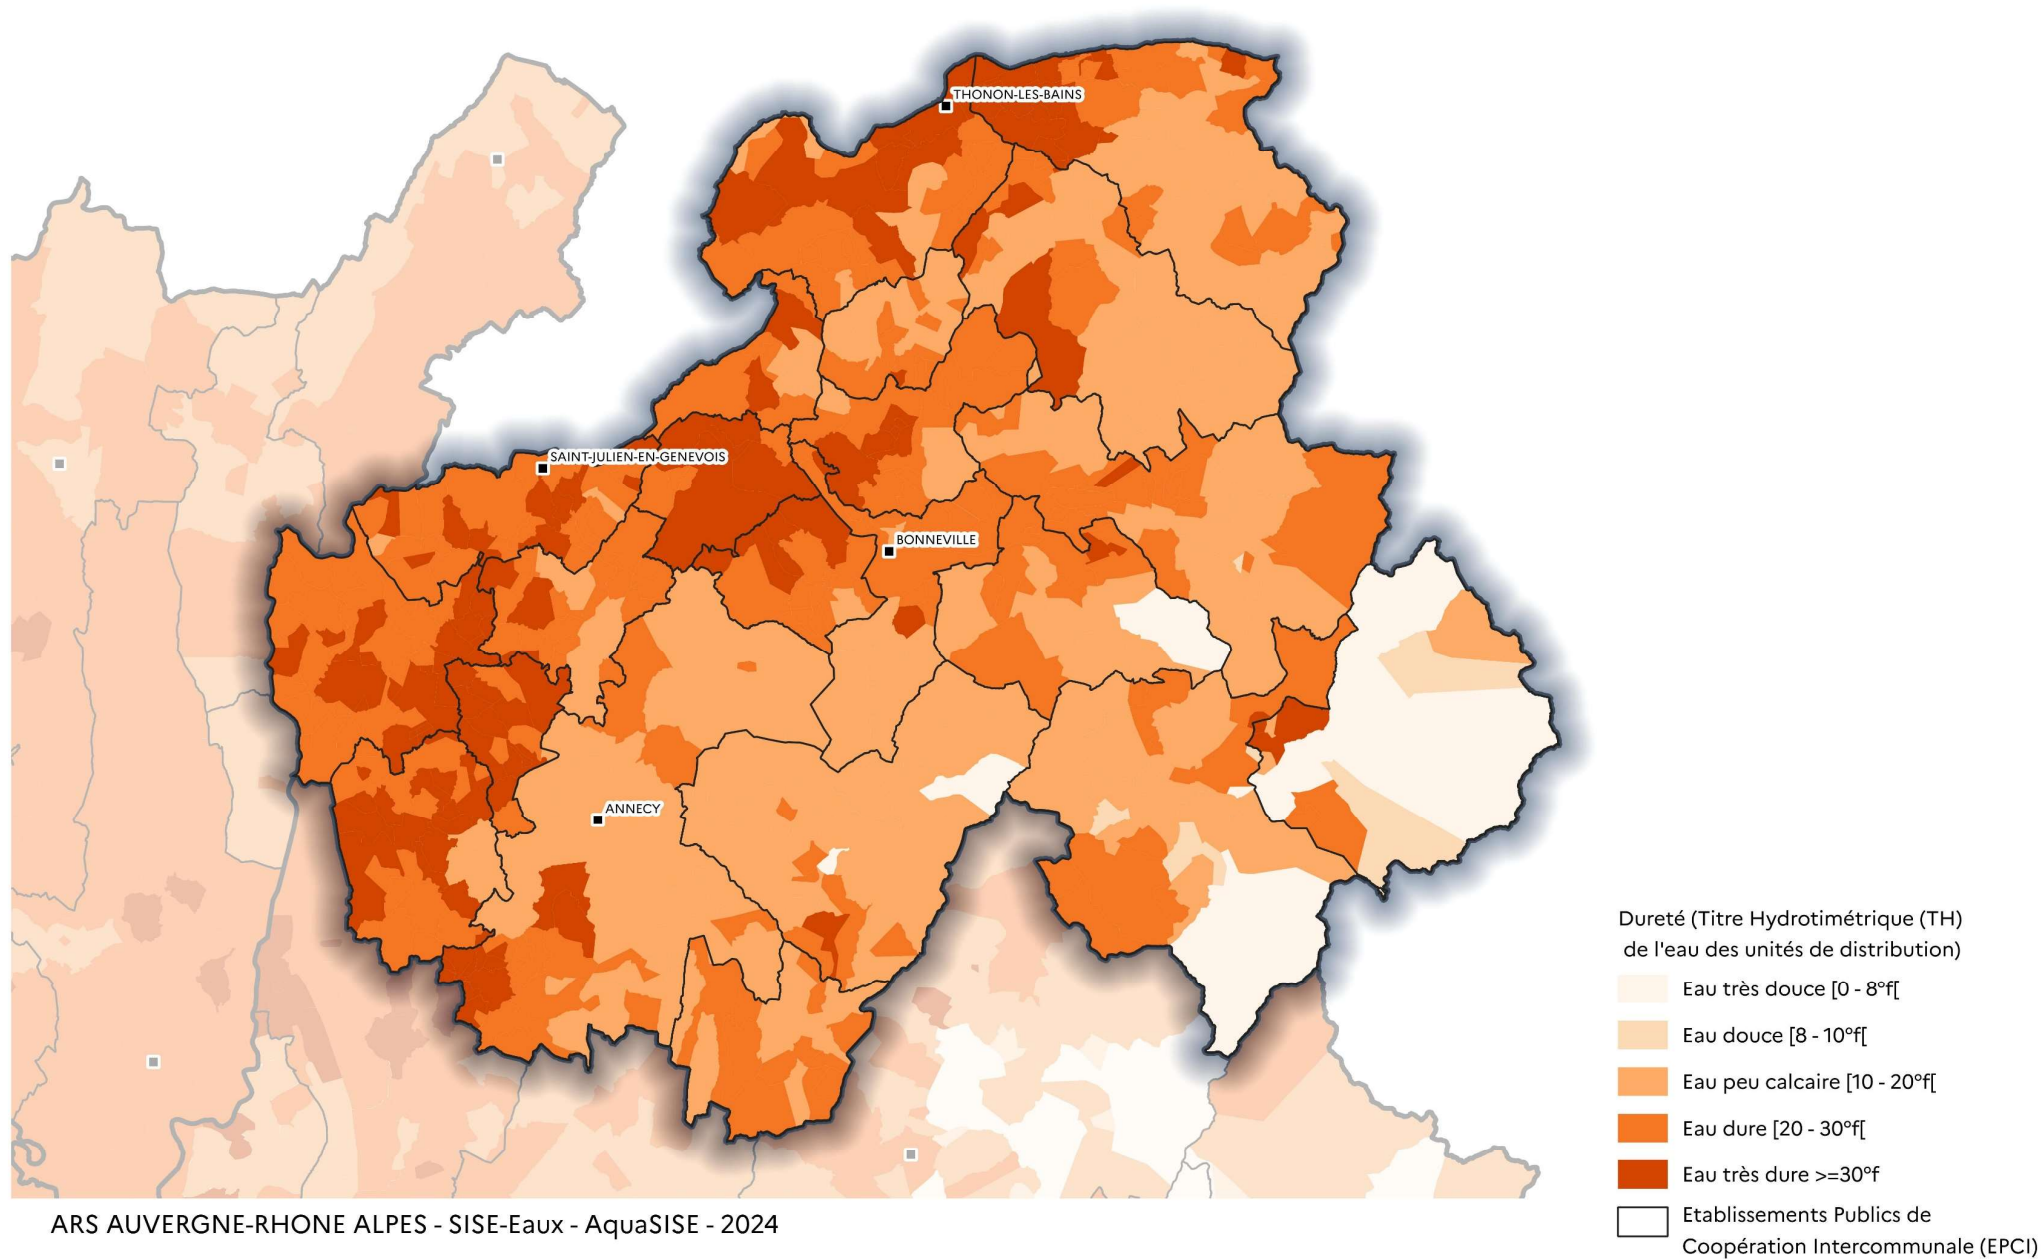

TENEURS EN PFAS DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2024 - HAUTE-SAVOIE

