



LES CAPTAGES D'EAU EN 2024 EN FONCTION DE LA NATURE DE L'EAU ET DU DÉBIT MOYEN JOURNALIER - SAVOIE

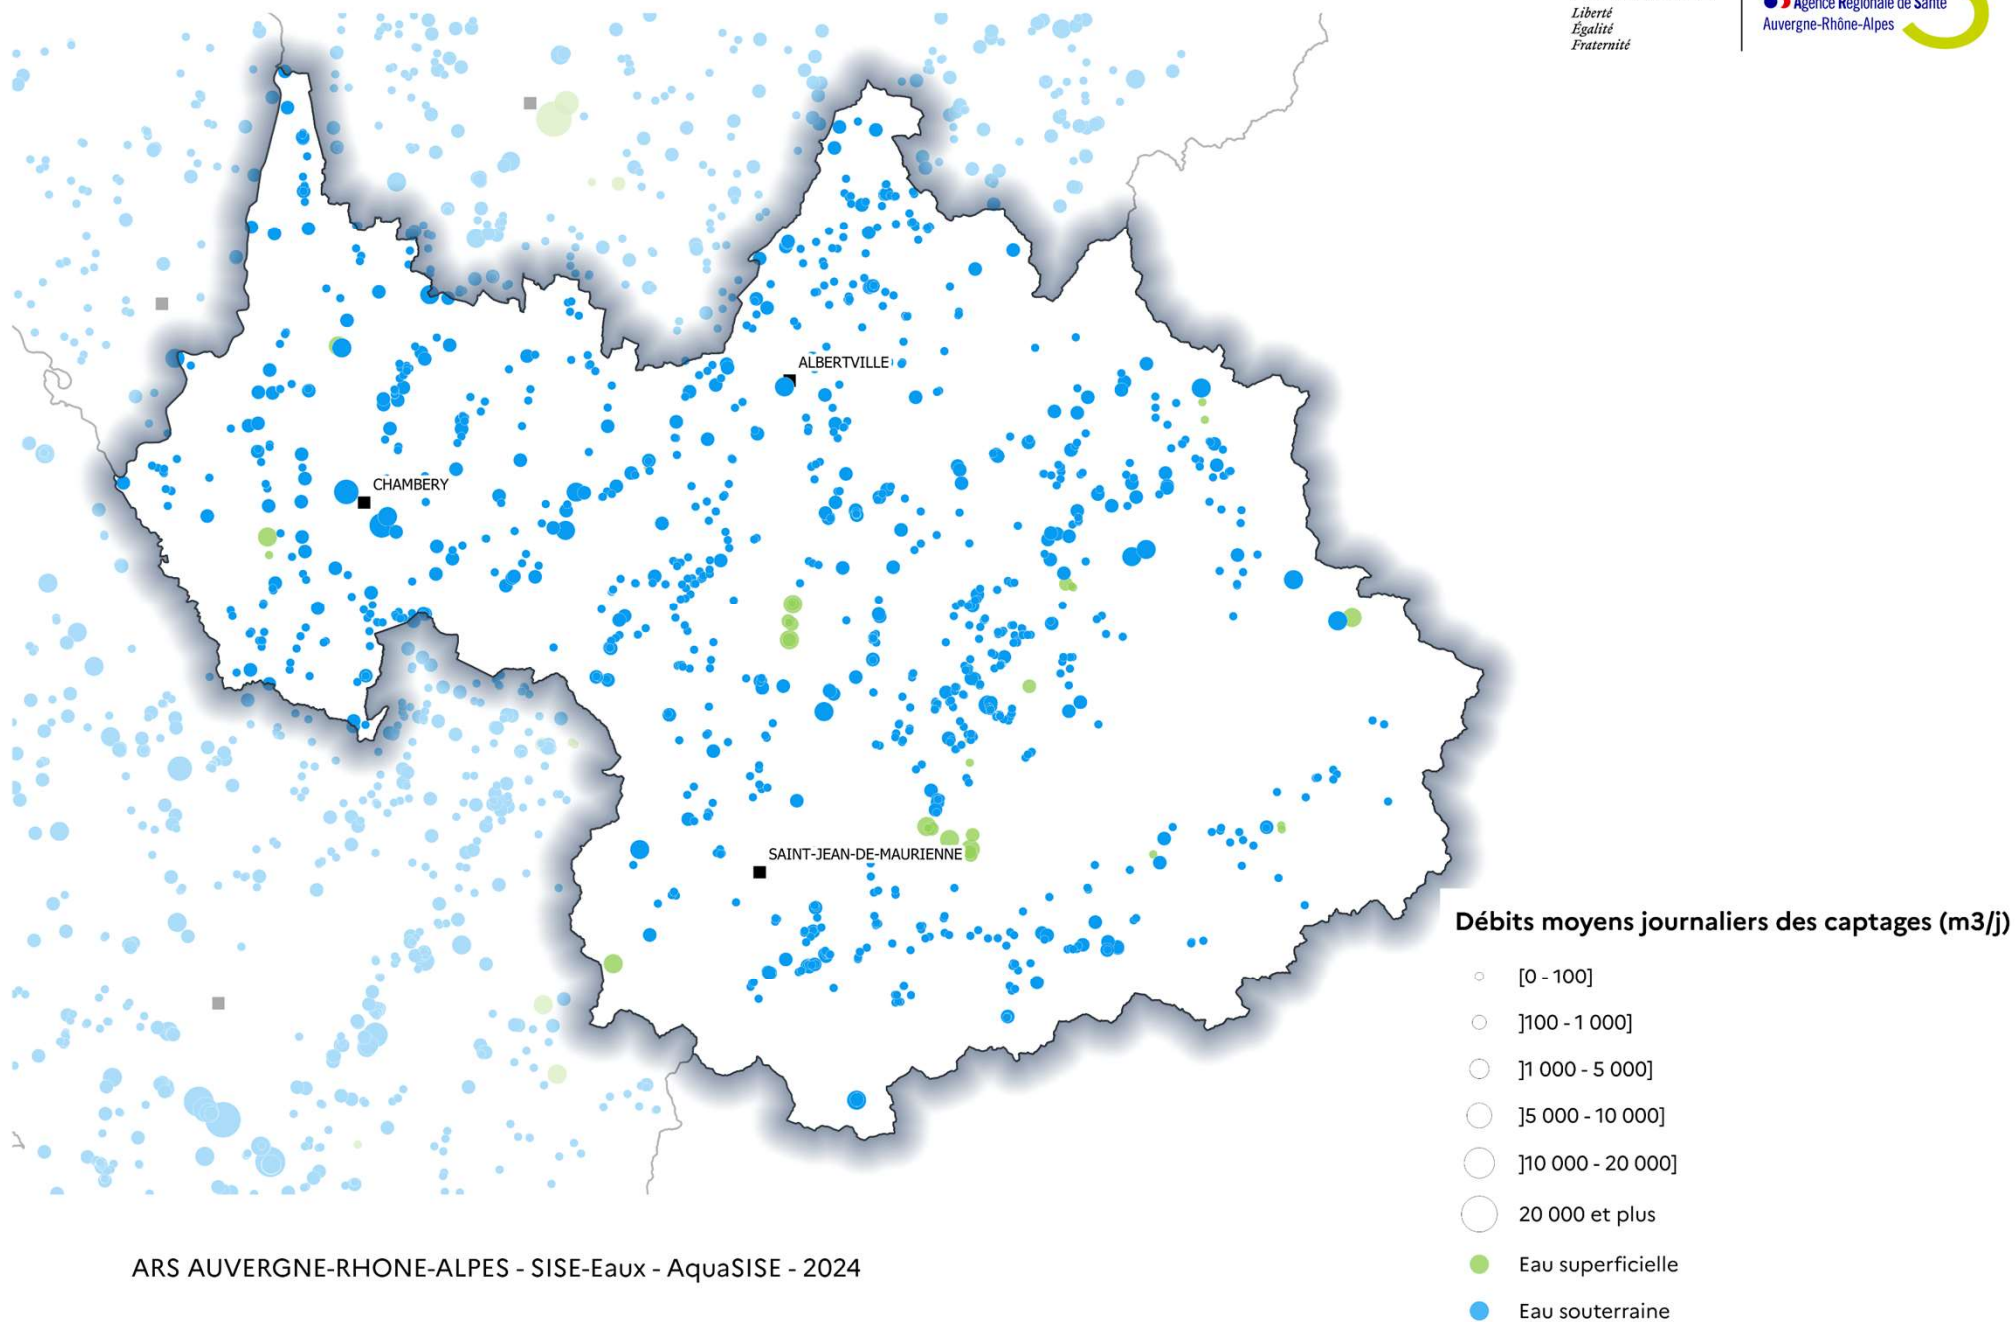


ETAT DES PROCEDURES DE PROTECTION DES CAPTAGES D'EAU EN 2024 - SAVOIE

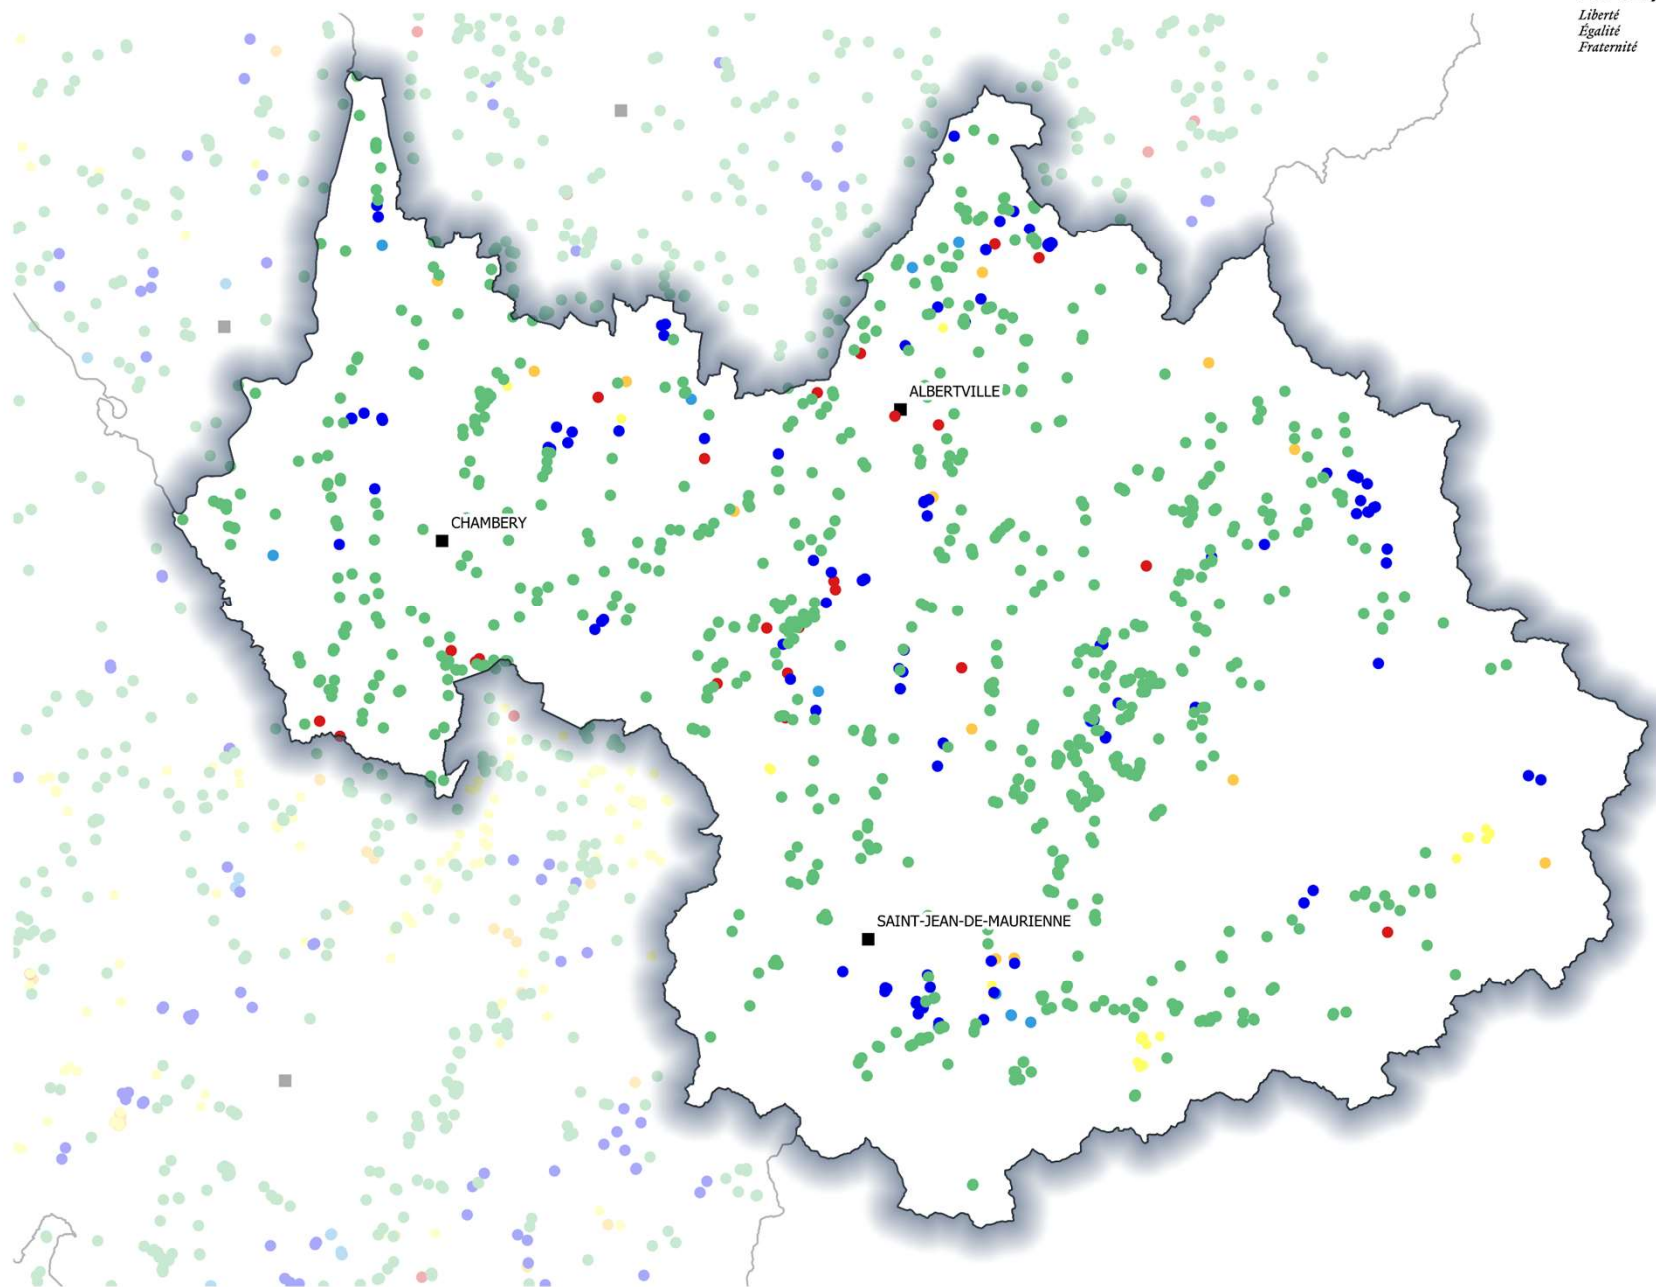


Etat de la protection des captages

- Non engagée
- Captage à abandonner
- Non poursuivie
- En cours de révision
- En cours
- Terminée


MAITRISE D'OUVRAGE DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU EN 2024 - SAVOIE

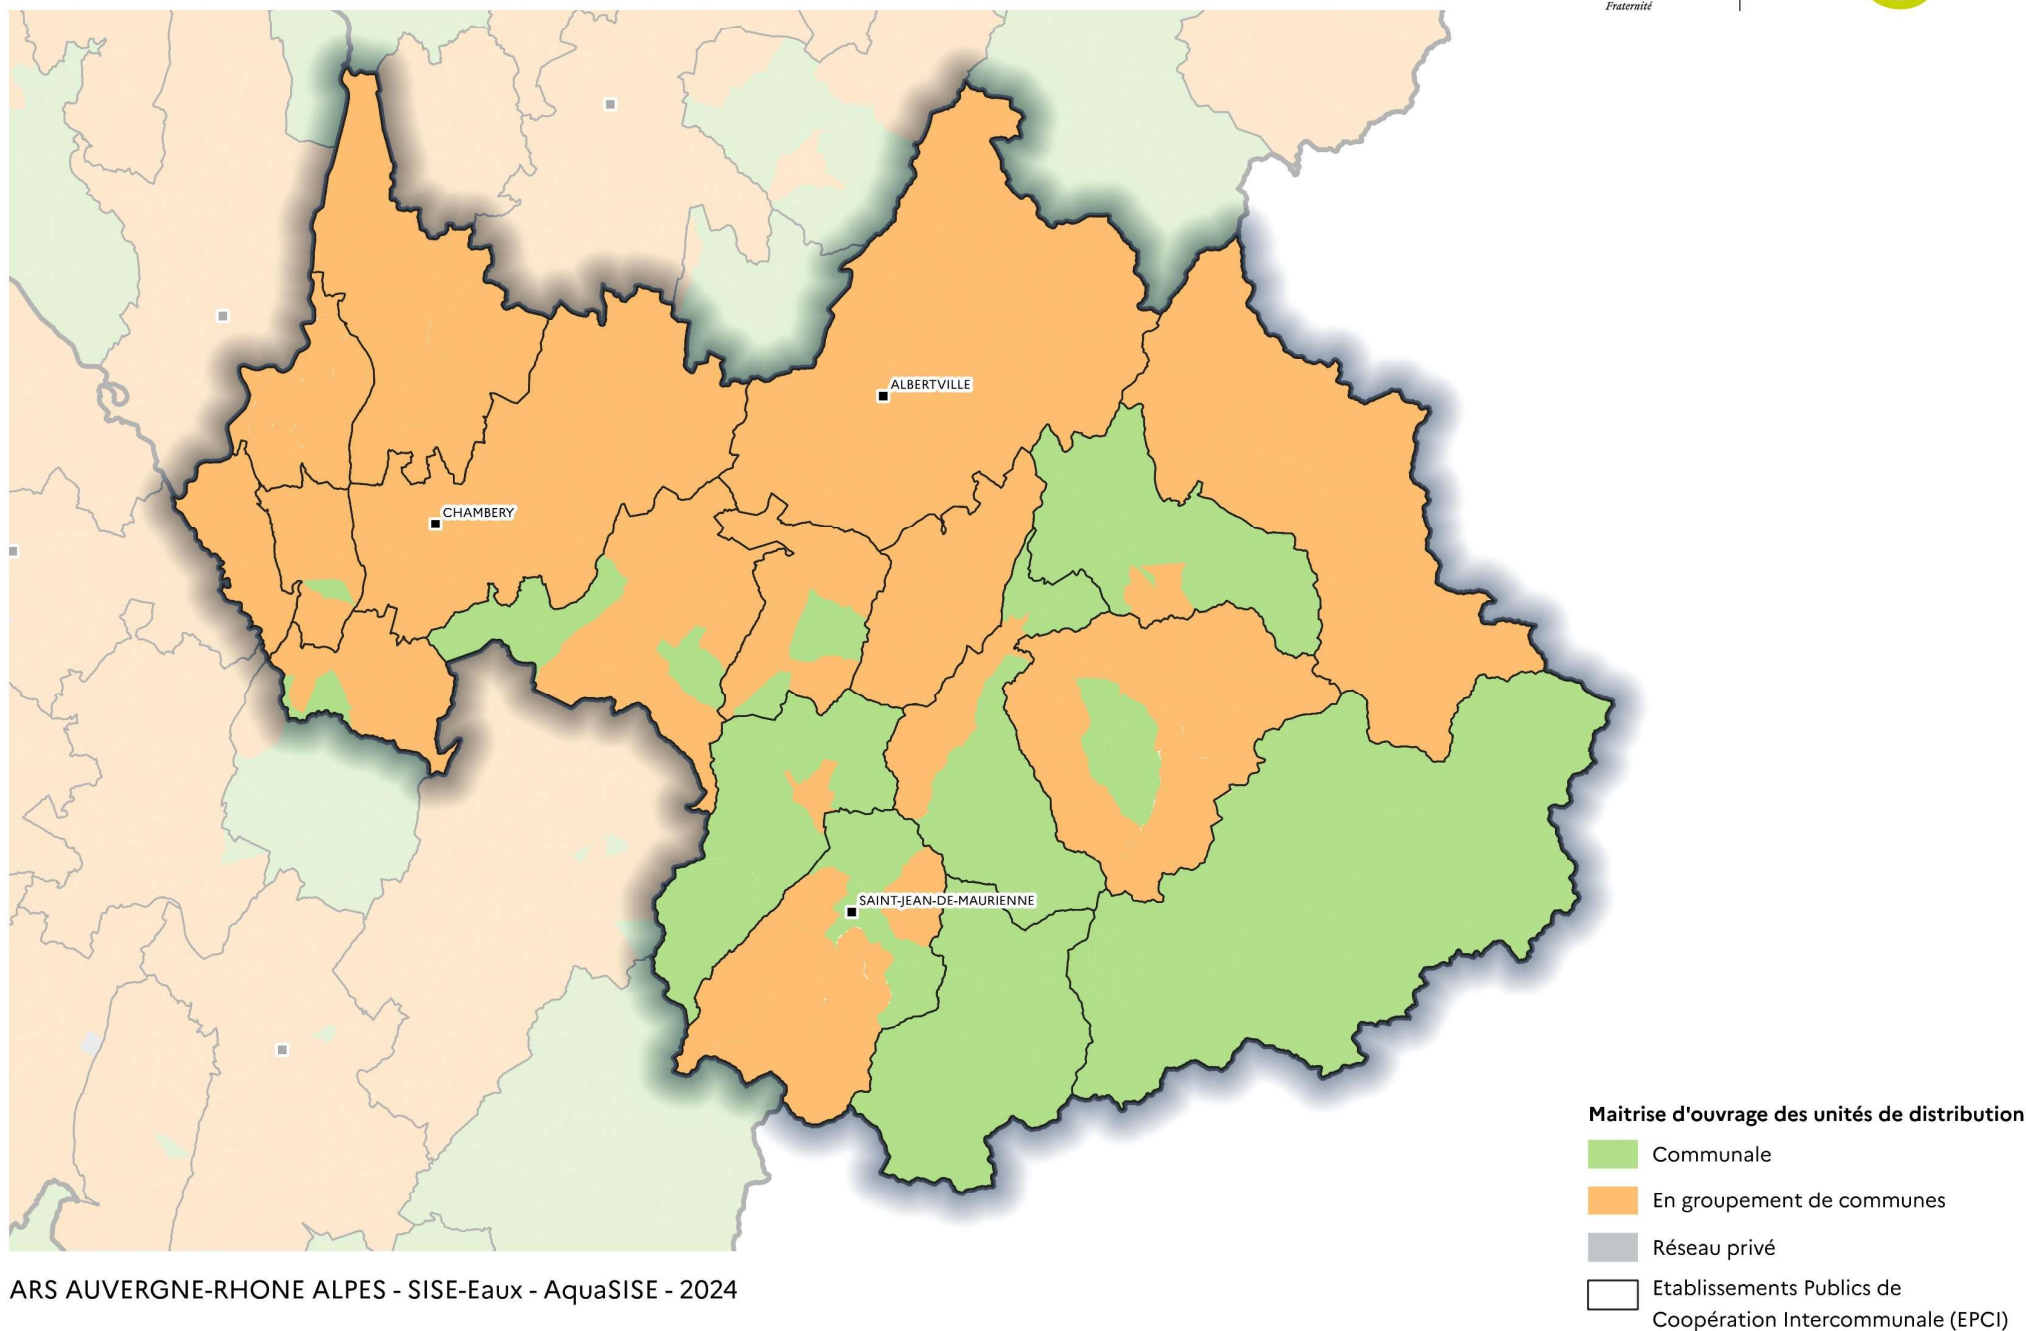


LA DESINFECTION DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2024 - SAVOIE

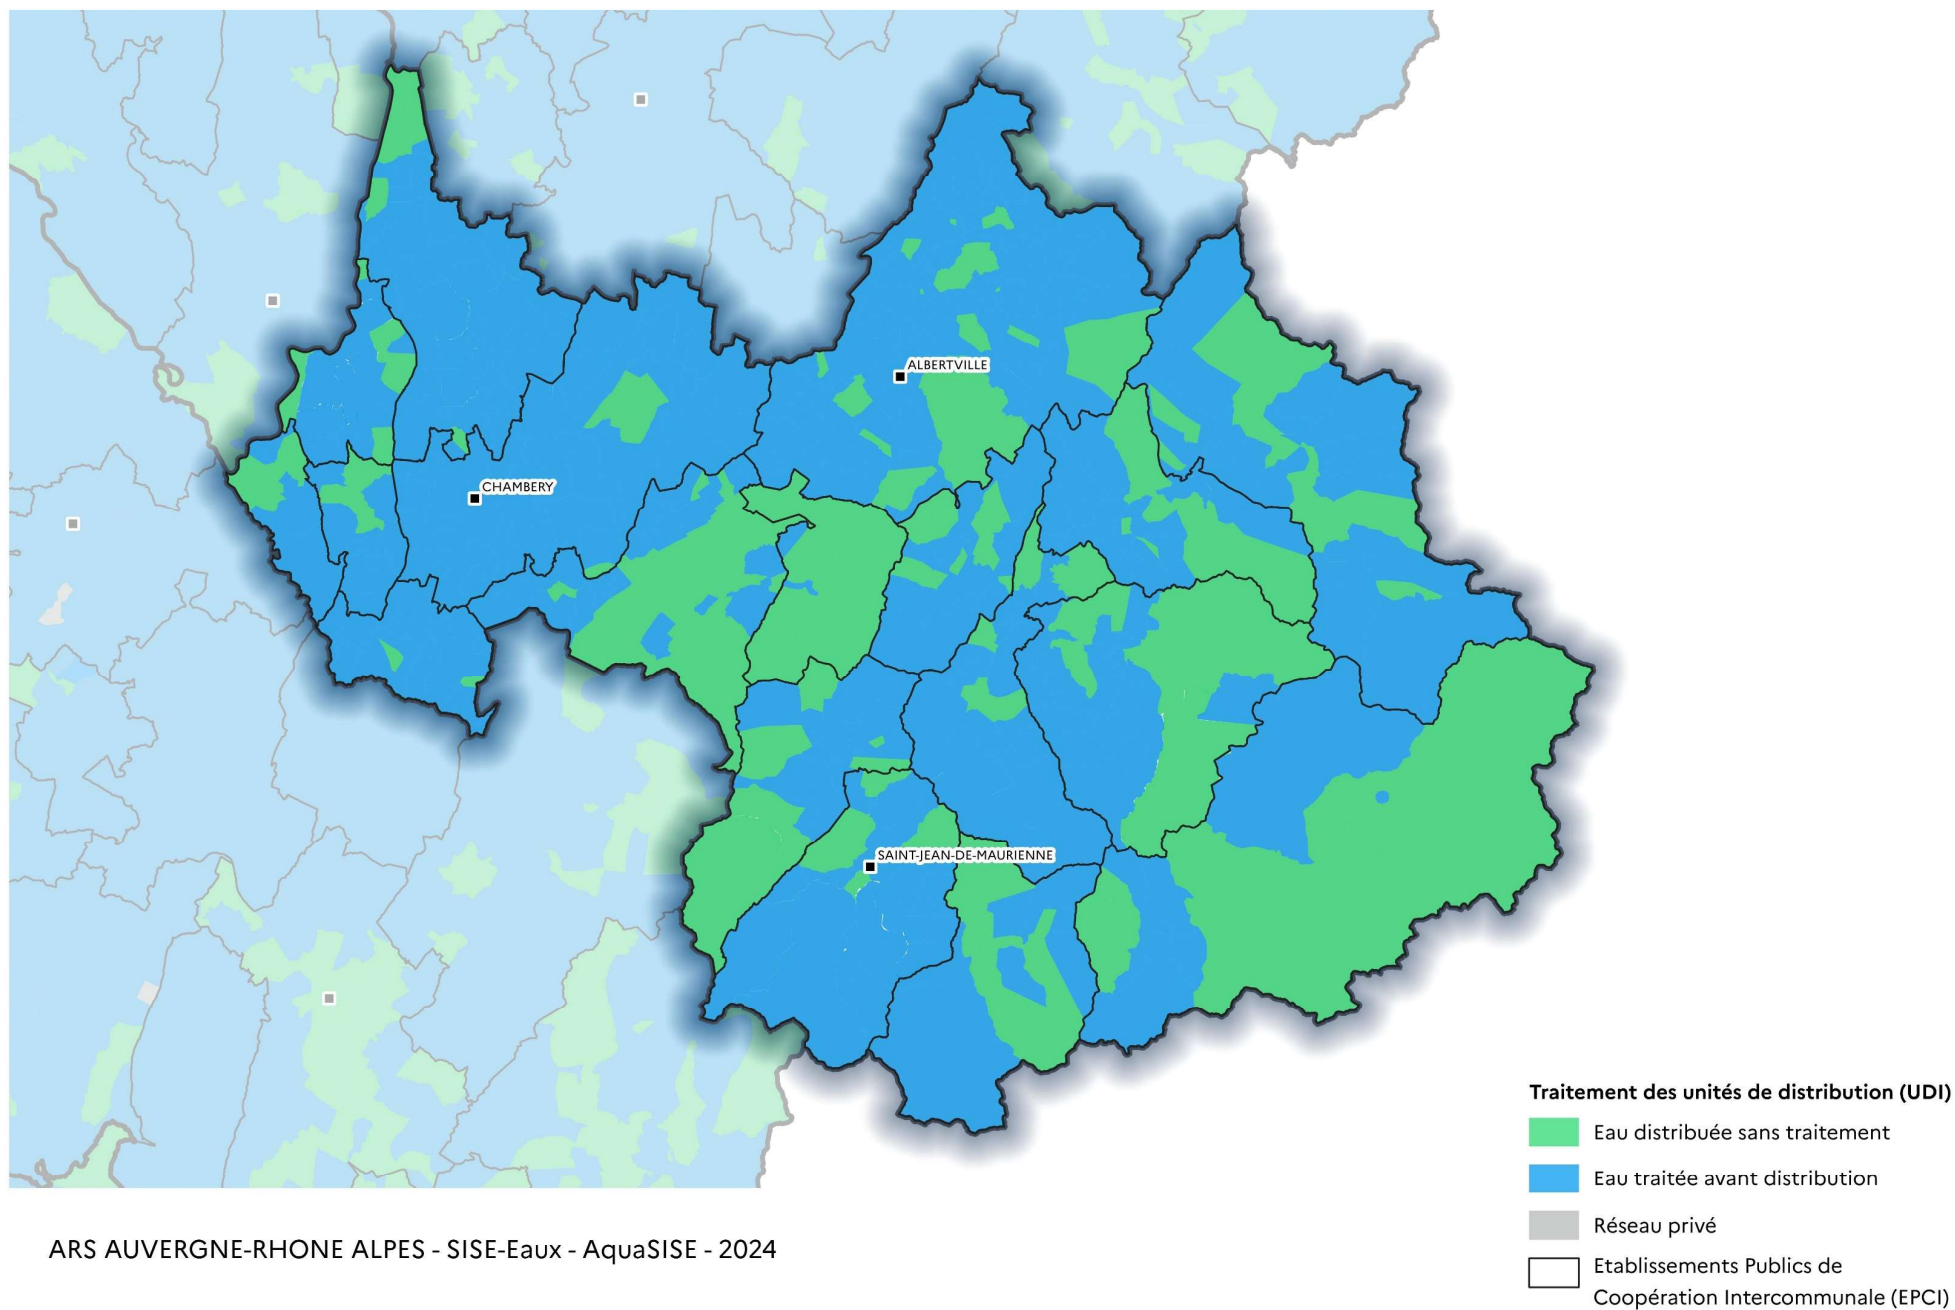

L'INDICATEUR GLOBAL DE LA QUALITE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2024 - SAVOIE

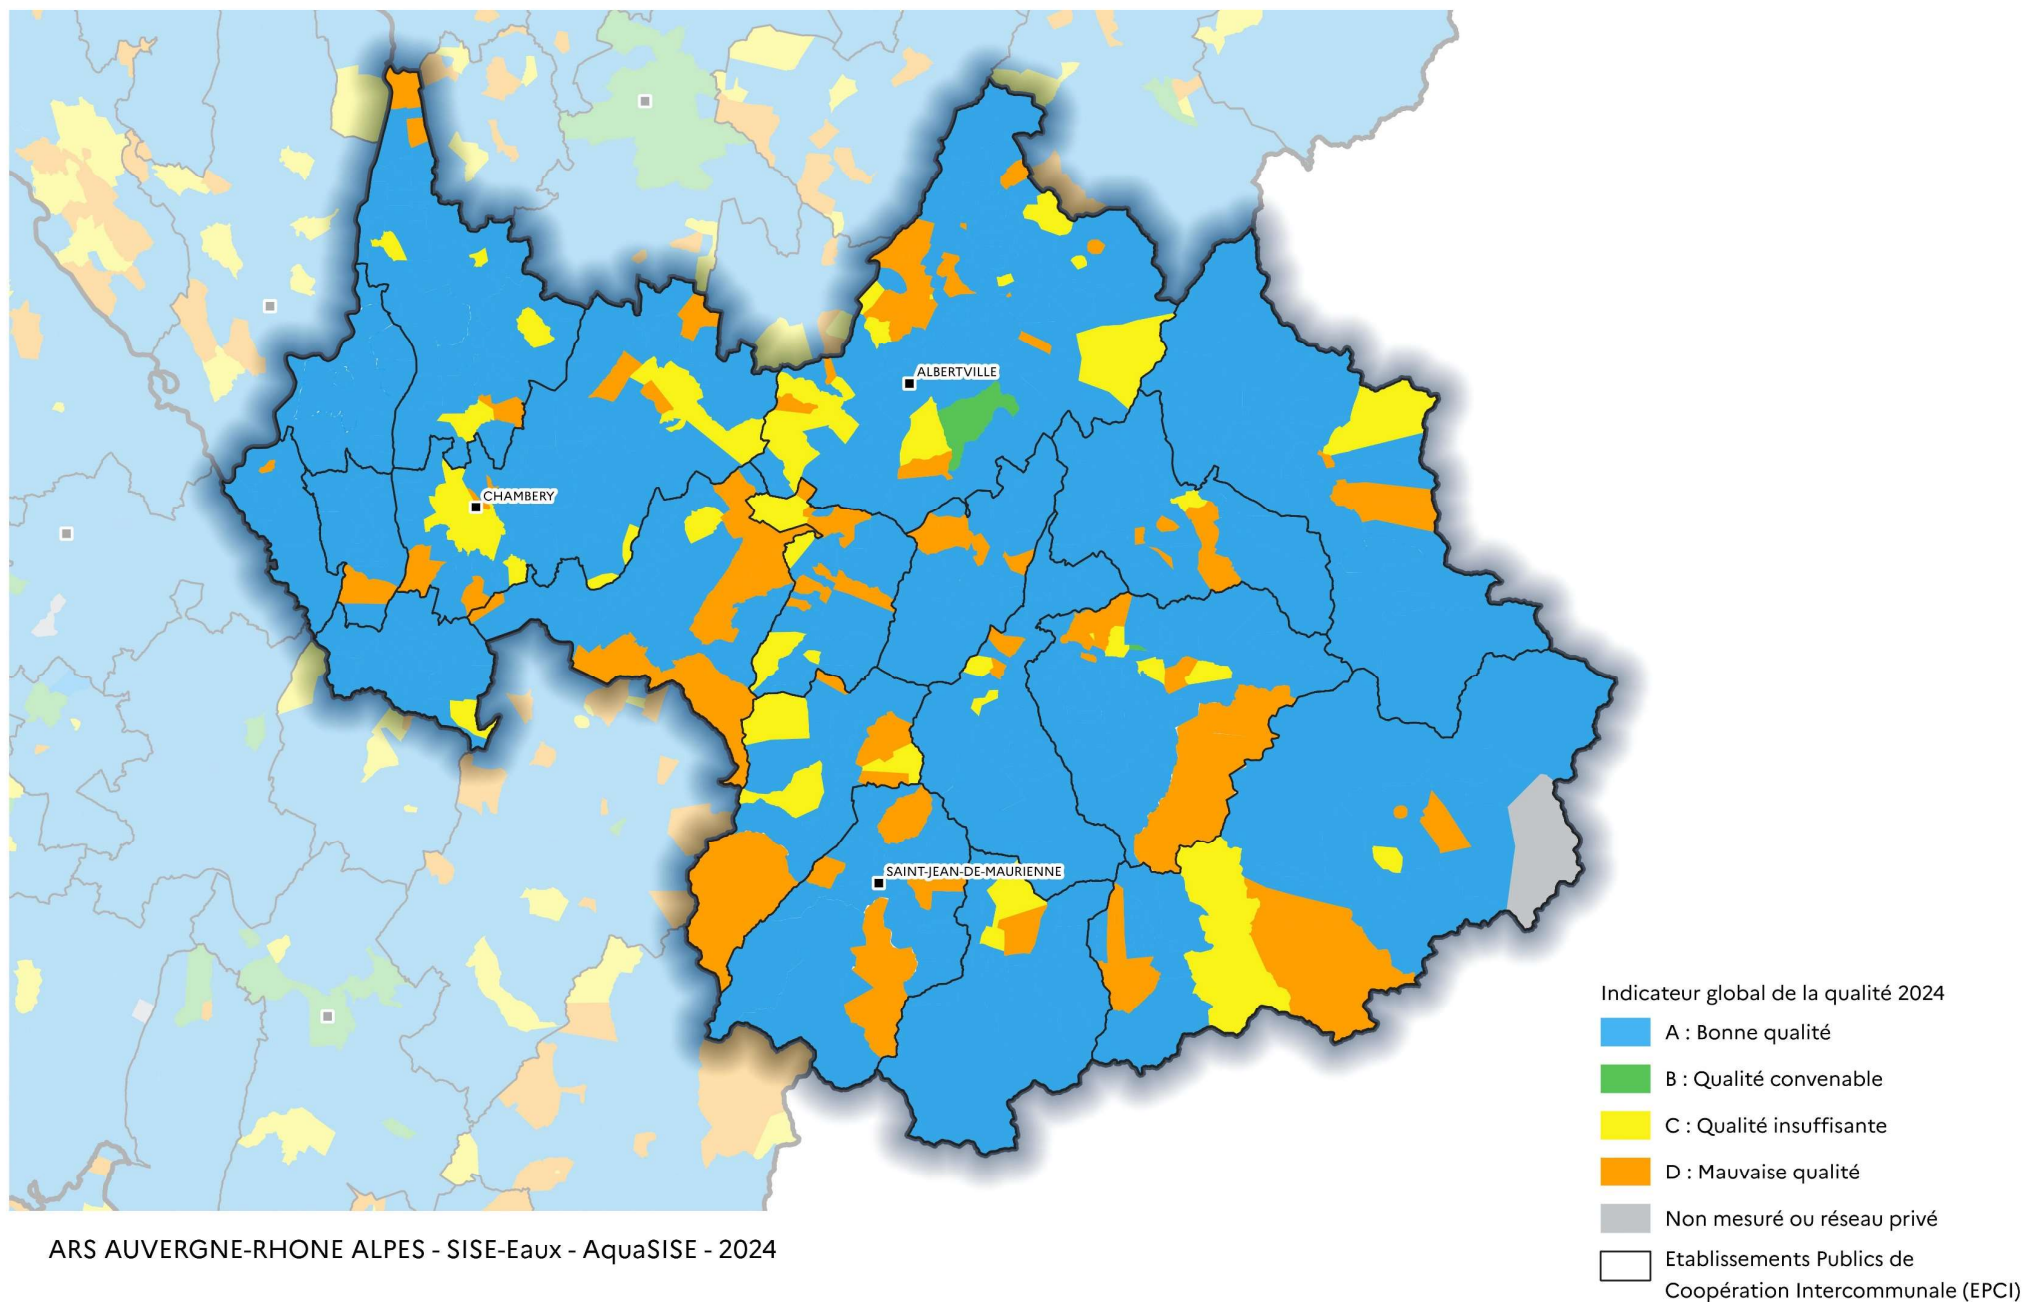

LA QUALITE MICROBIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2024 - SAVOIE

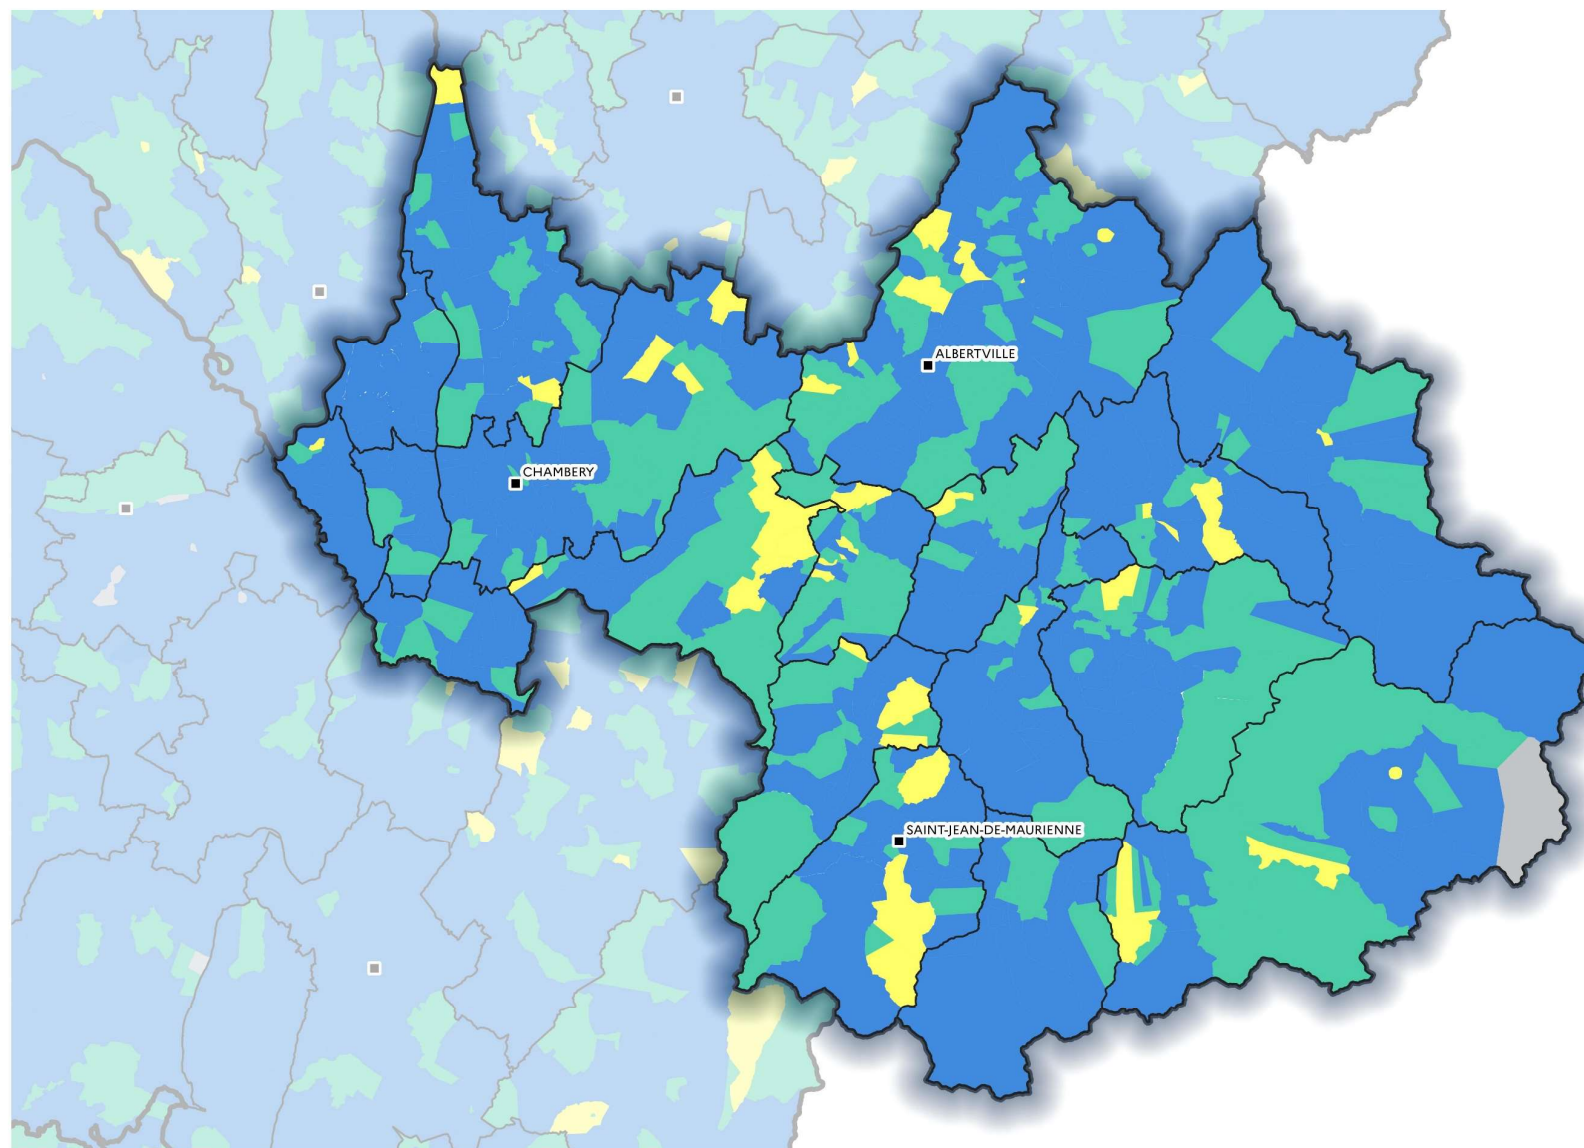

ARS AUVERGNE-RHONE ALPES - SISE-Eaux - AquaSISE - 2024

Qualité microbiologique 2024 (taux de conformité)


 Contaminations régulières (taux inférieur à 80 %)

 Contaminations ponctuelles (taux entre 80 et 94 %)


 Eau de très bonne qualité (taux ≥ 95 %)

 Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI)


TENEURS EN NITRATES DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2024 - SAVOIE

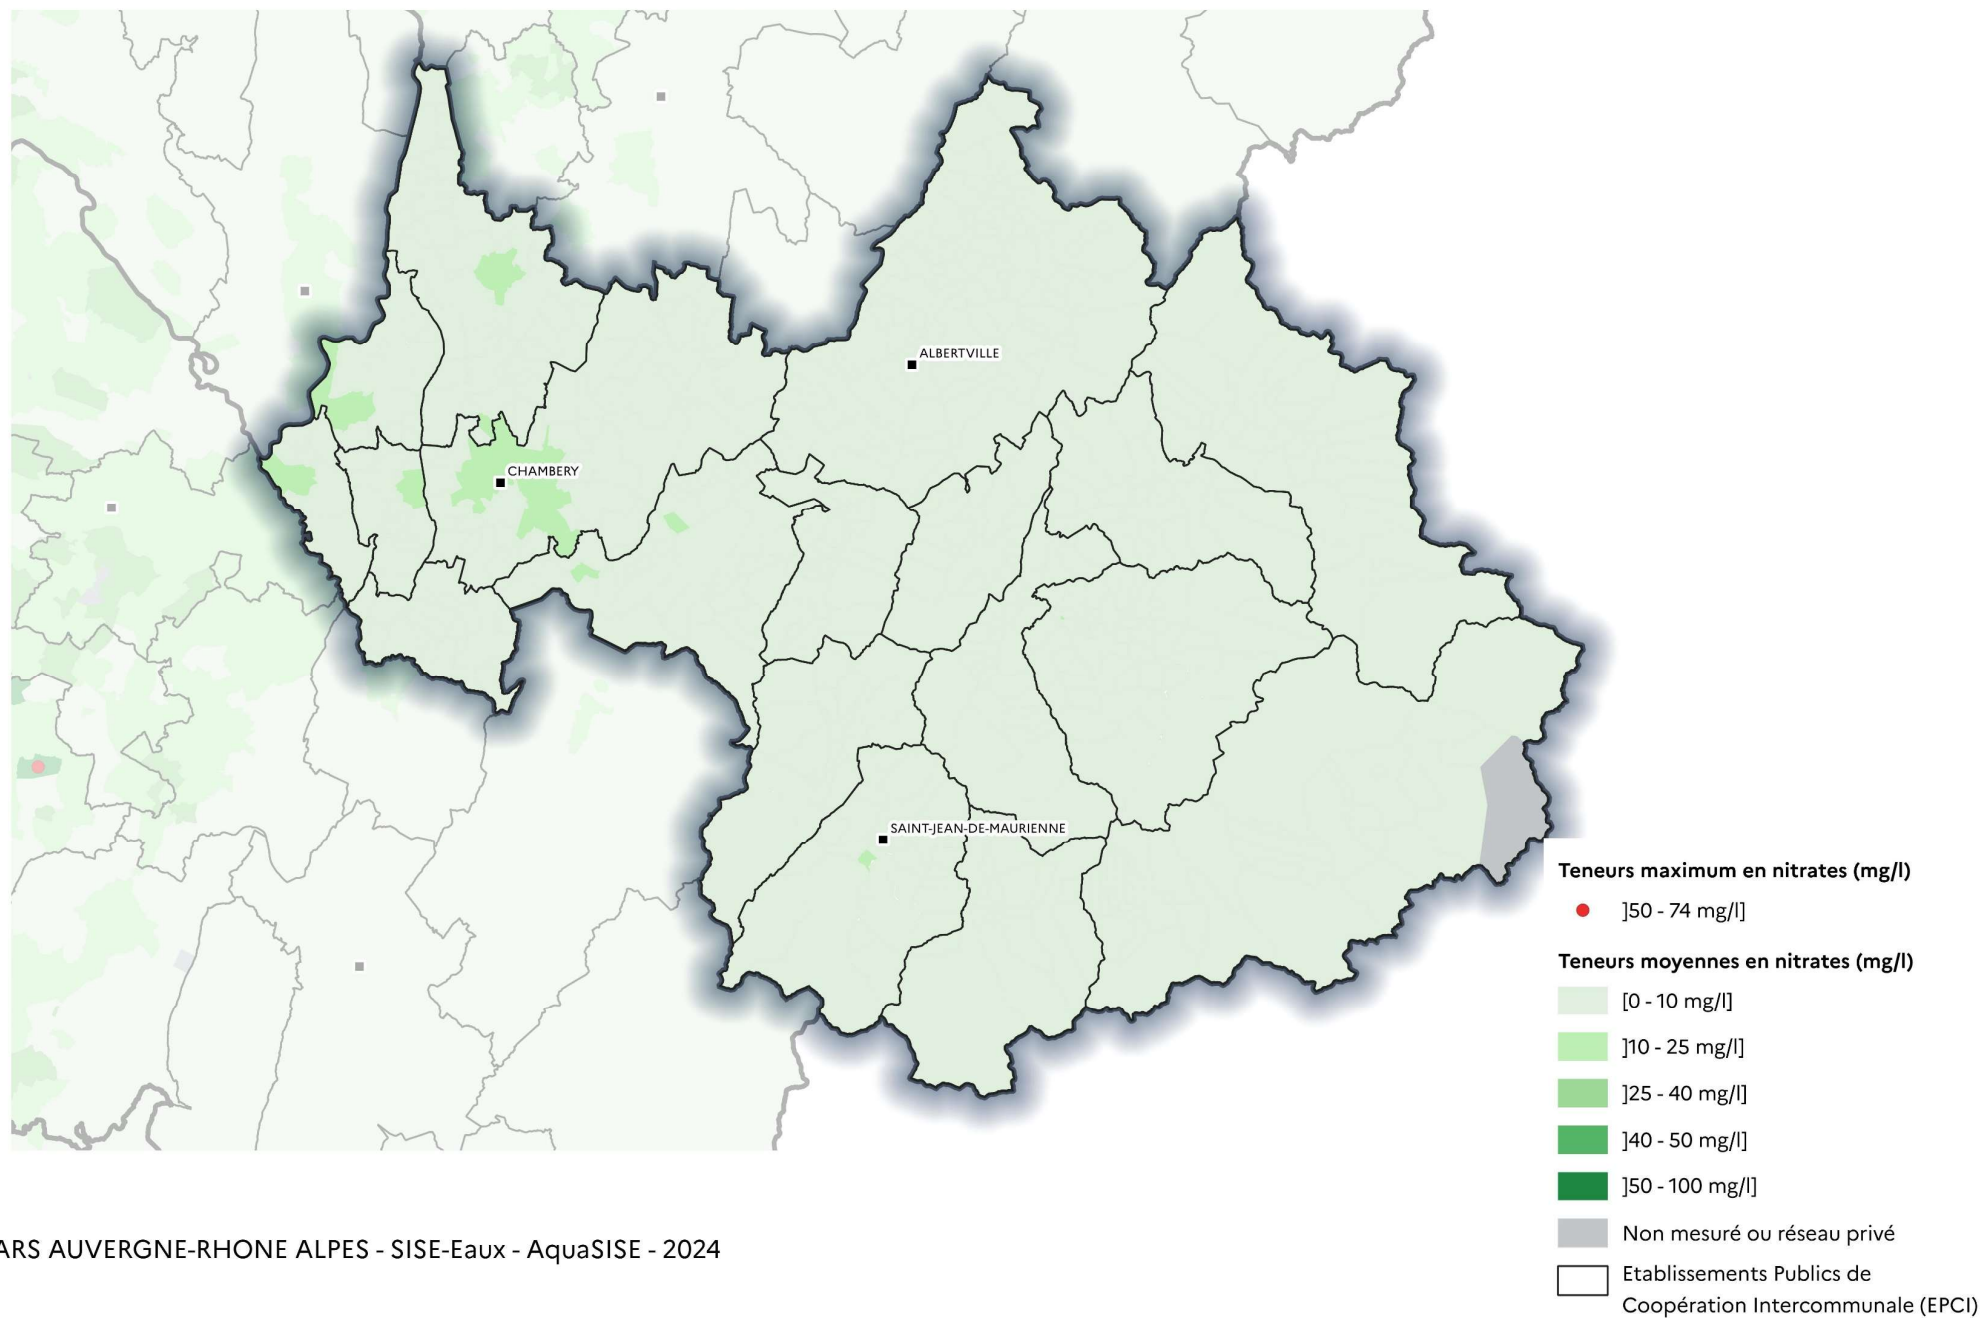

TENEURS EN PESTICIDES DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2024 - SAVOIE

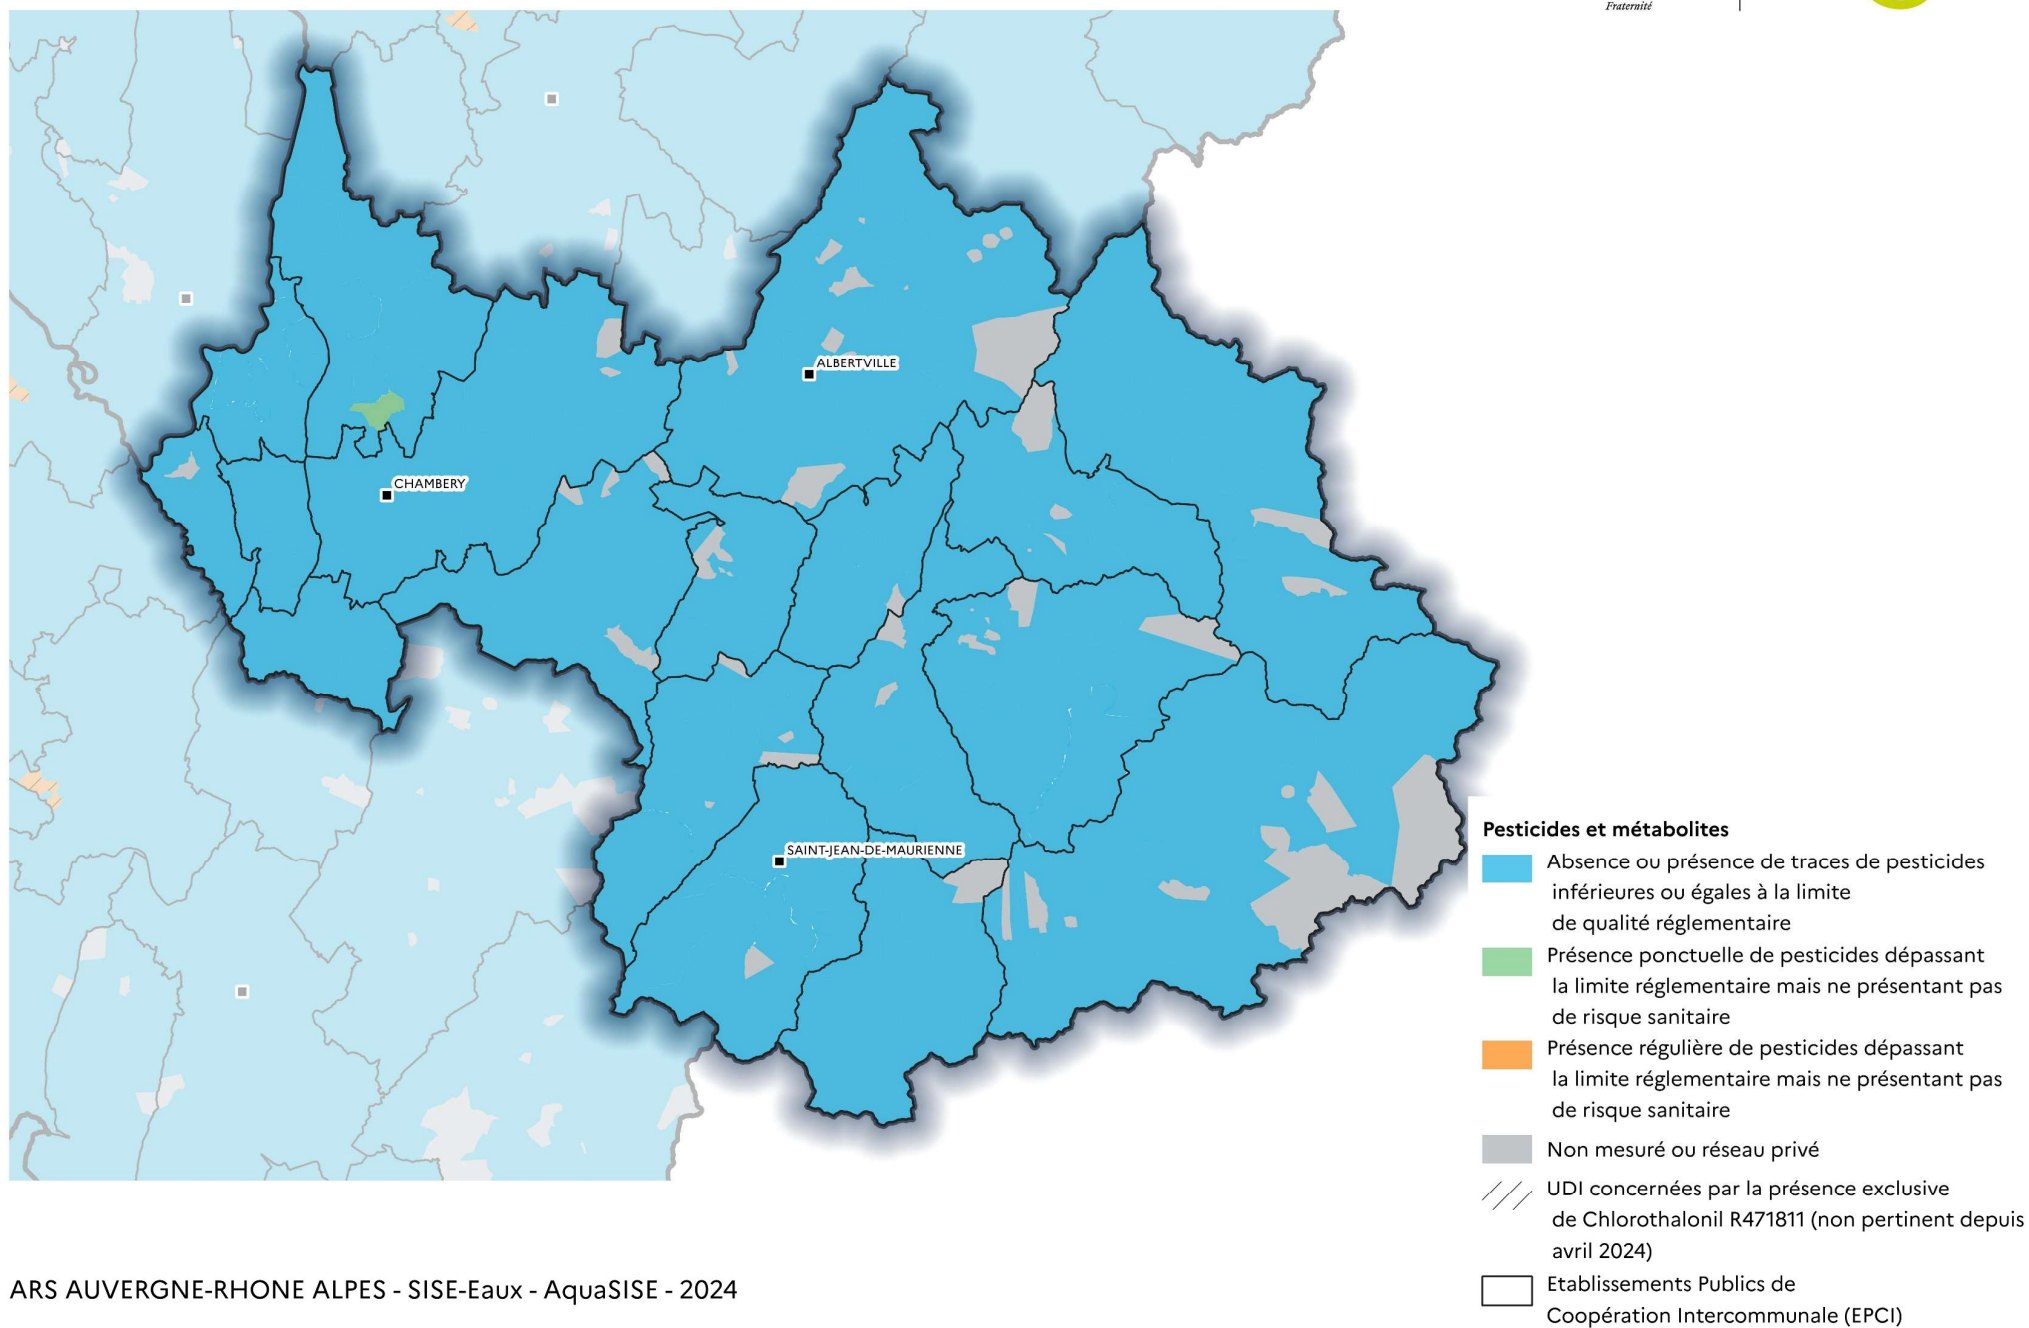

LA DURETE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2024 - SAVOIE

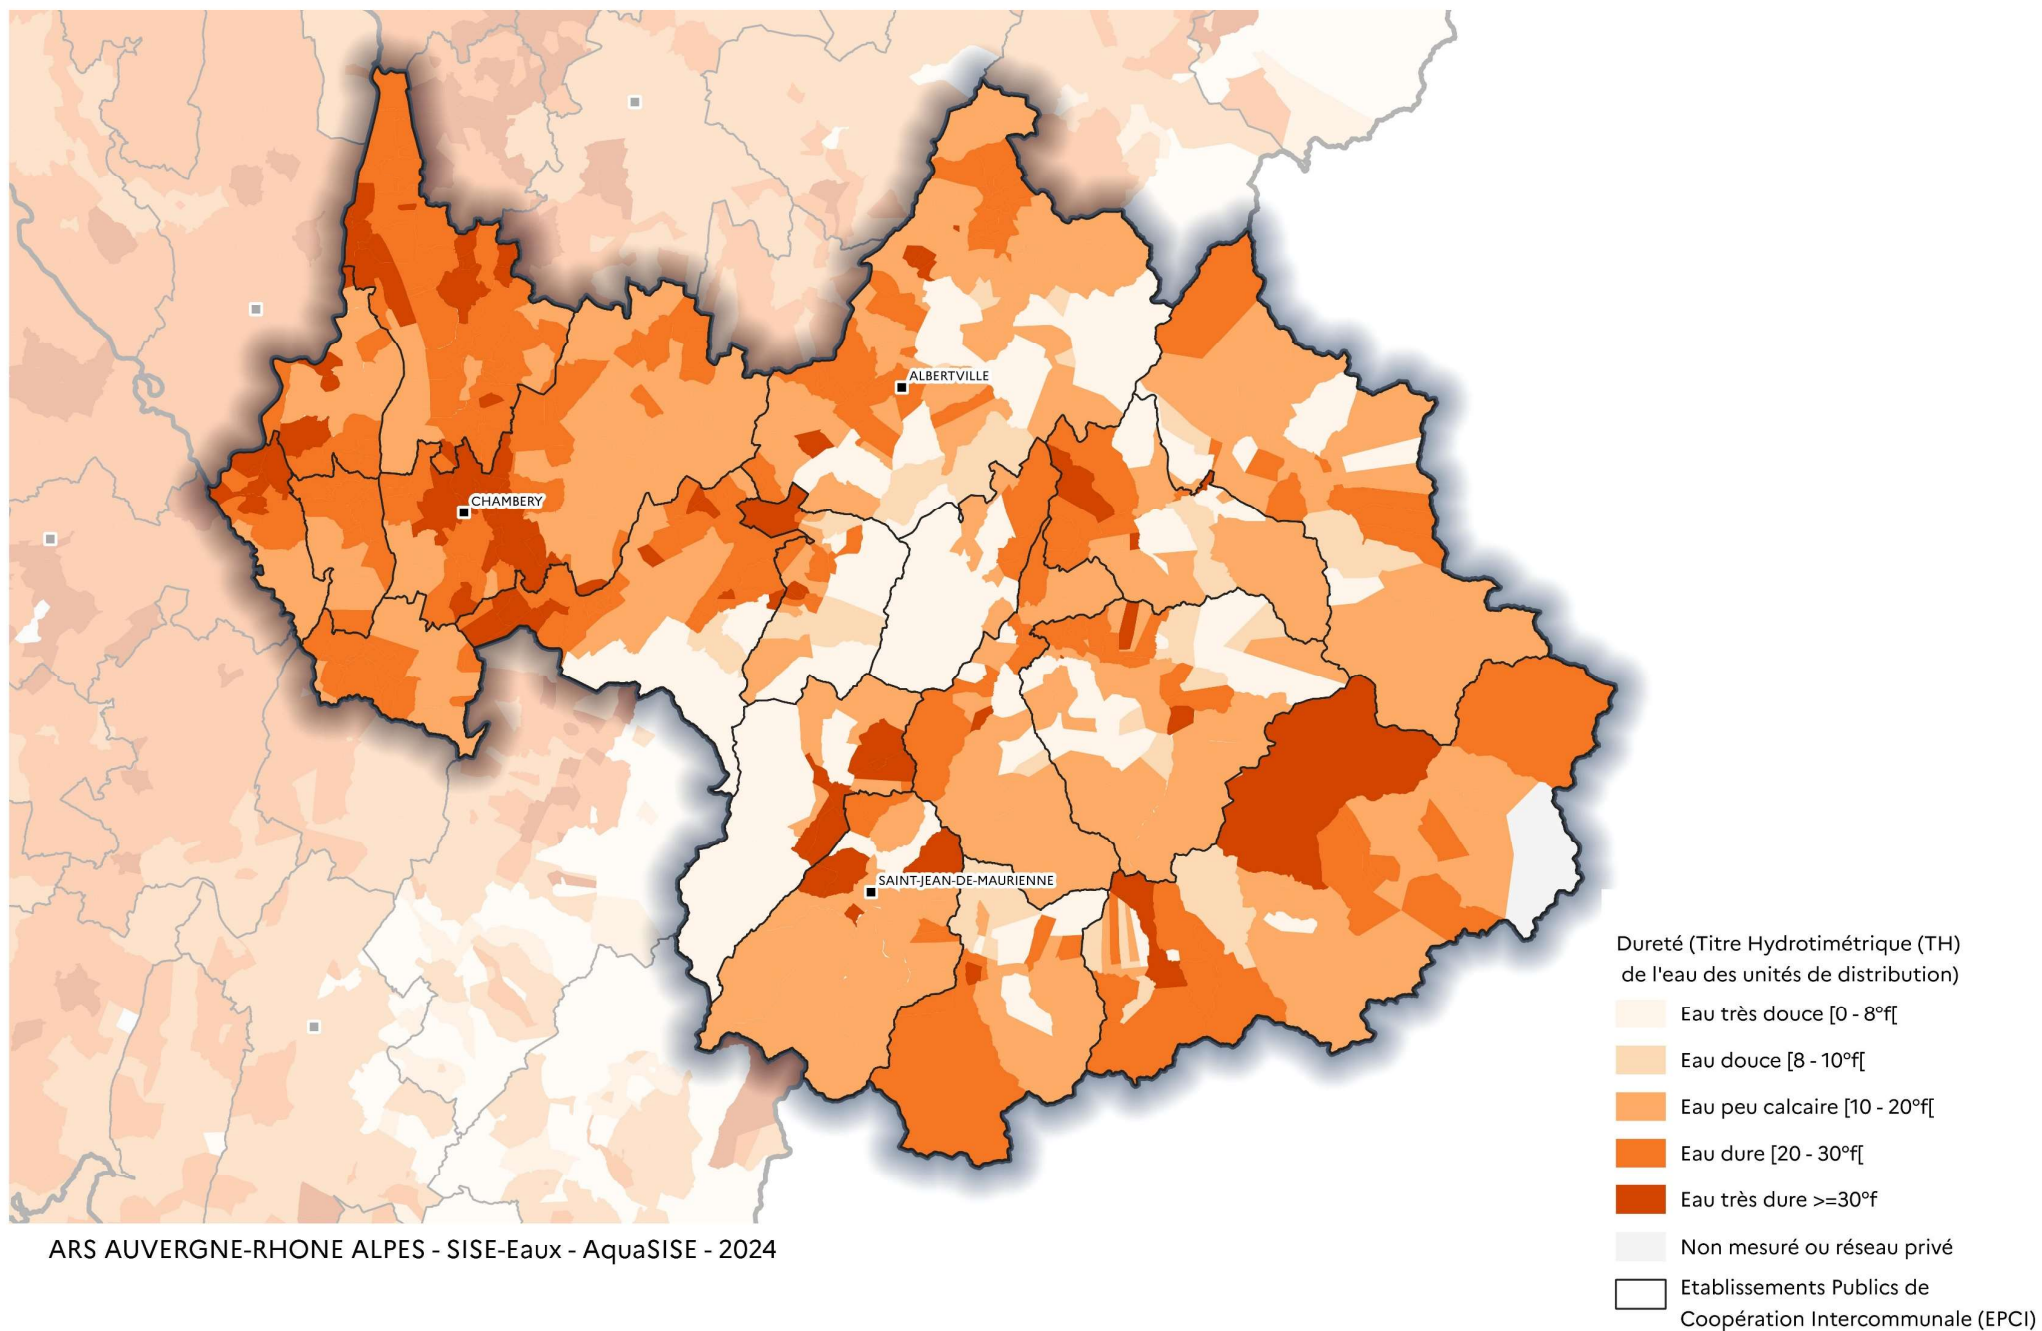

TENEURS EN PFAS DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2024 - SAVOIE

